


Jakost vody v dílčím povodí Berounky - podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb.

Ukazatel: biochem. spotř. kyslíku (BSK-5) (mg/l)

Období: 2011-2012

Obr. č. 2

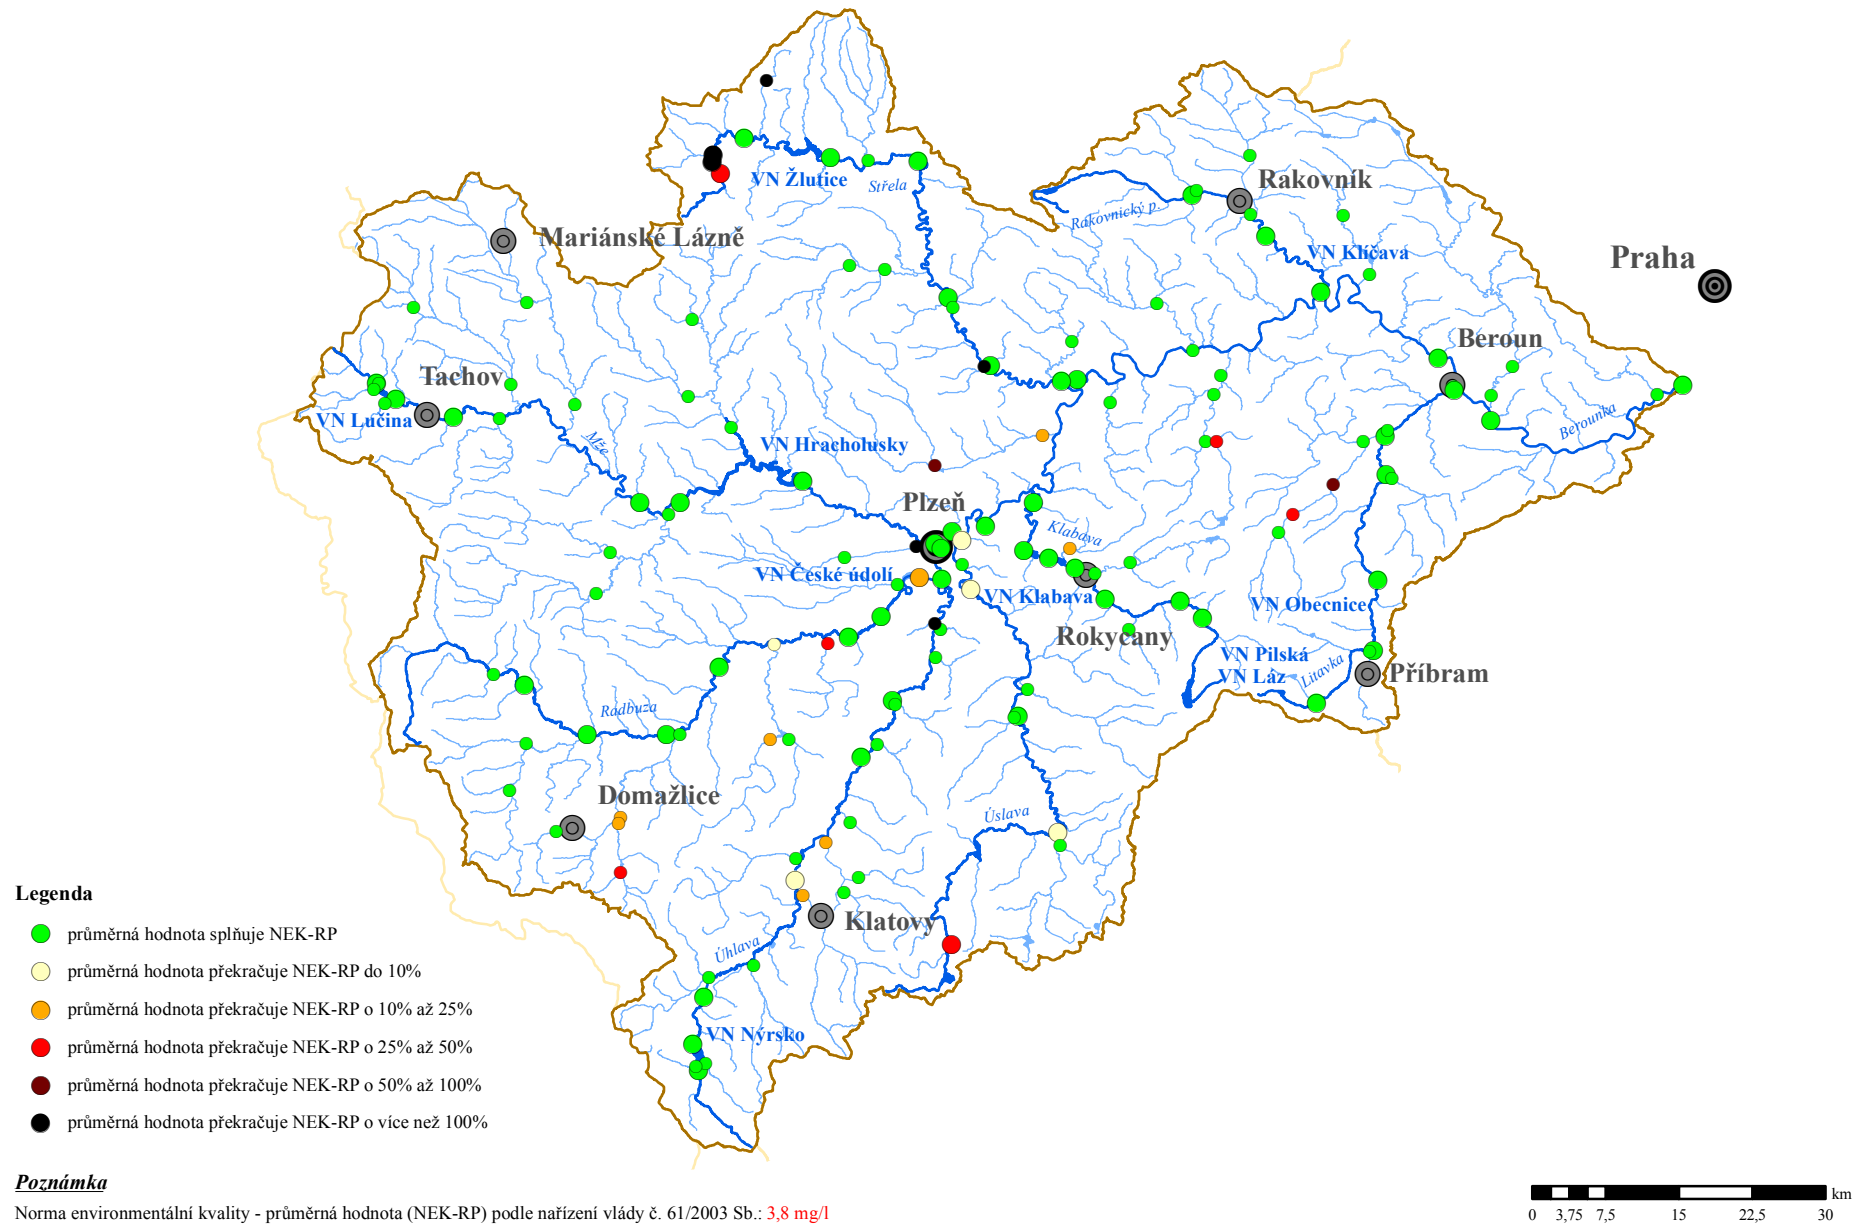


Jakost vody v dílčím povodí Berounky - podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb.

Ukazatel: chem. spotř. kyslíku dichrom. (CHSK-Cr) (mg/l)

Období: 2011-2012

Obr. č. 3

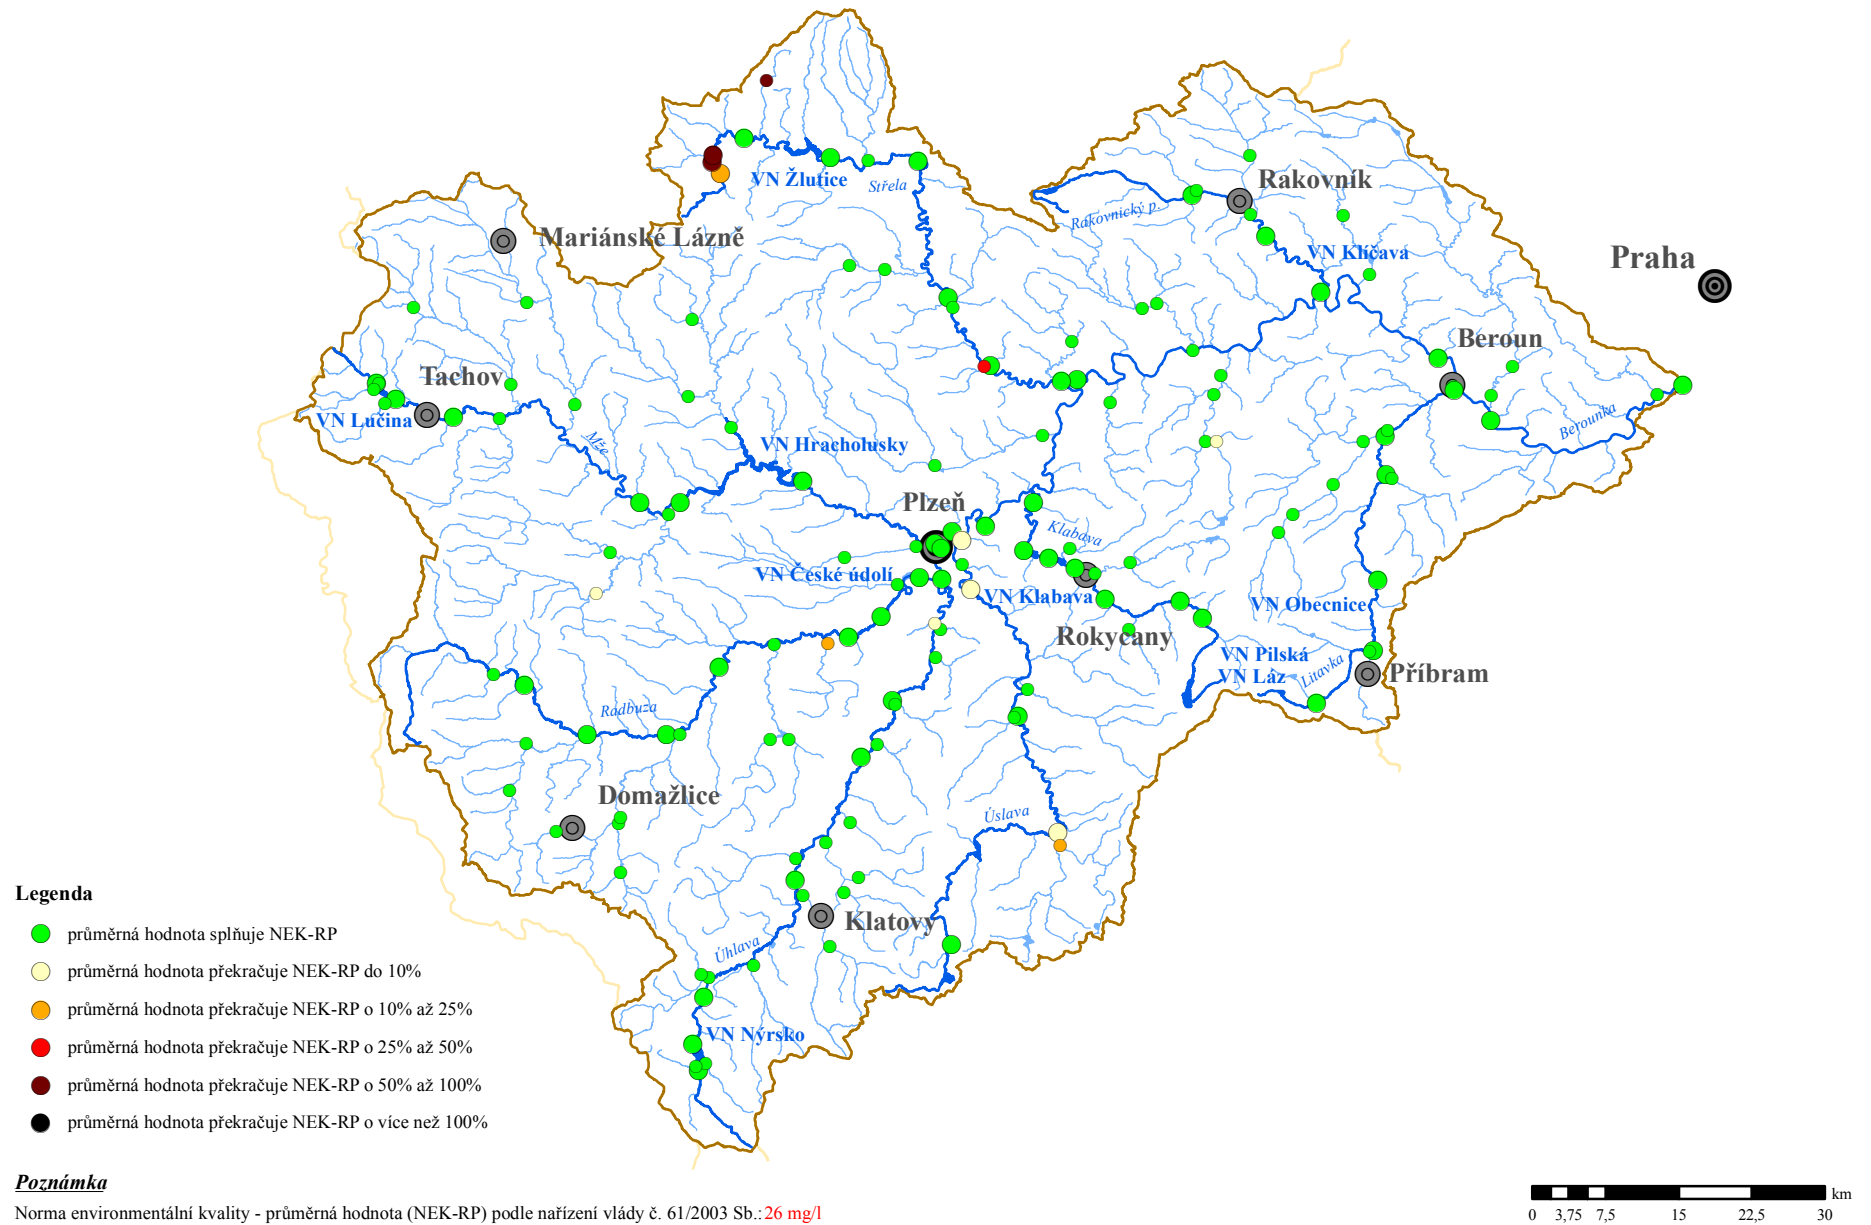


Jakost vody v dílčím povodí Berounky - podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb.

Ukazatel: dusík amoniakální (mg/l)

Období: 2011-2012

Obr. č. 4

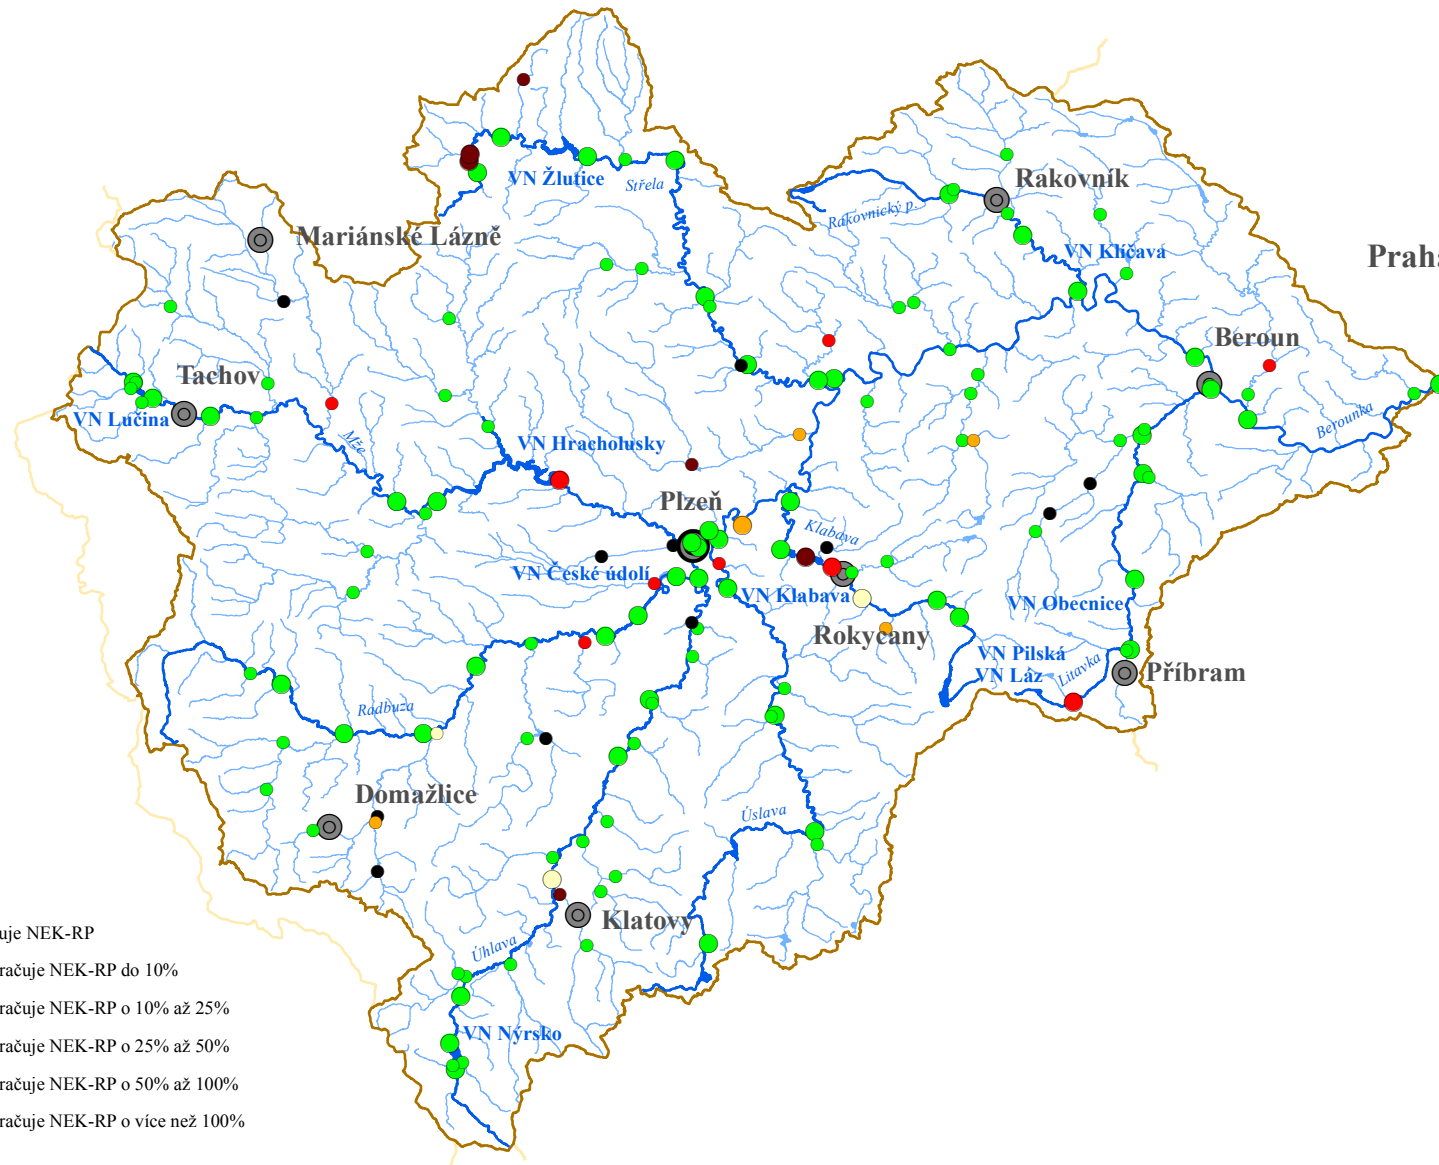


Legenda

- průměrná hodnota splňuje NEK-RP
- průměrná hodnota překračuje NEK-RP do 10%
- průměrná hodnota překračuje NEK-RP o 10% až 25%
- průměrná hodnota překračuje NEK-RP o 25% až 50%
- průměrná hodnota překračuje NEK-RP o 50% až 100%
- průměrná hodnota překračuje NEK-RP o více než 100%

Poznámka

Norma environmentální kvality - průměrná hodnota (NEK-RP) podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb.: 0,23 mg/l




Jakost vody v dílčím povodí Berounky - podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb.

Ukazatel: dusík dusičnanový (mg/l)

Období: 2011-2012

Obr. č. 5

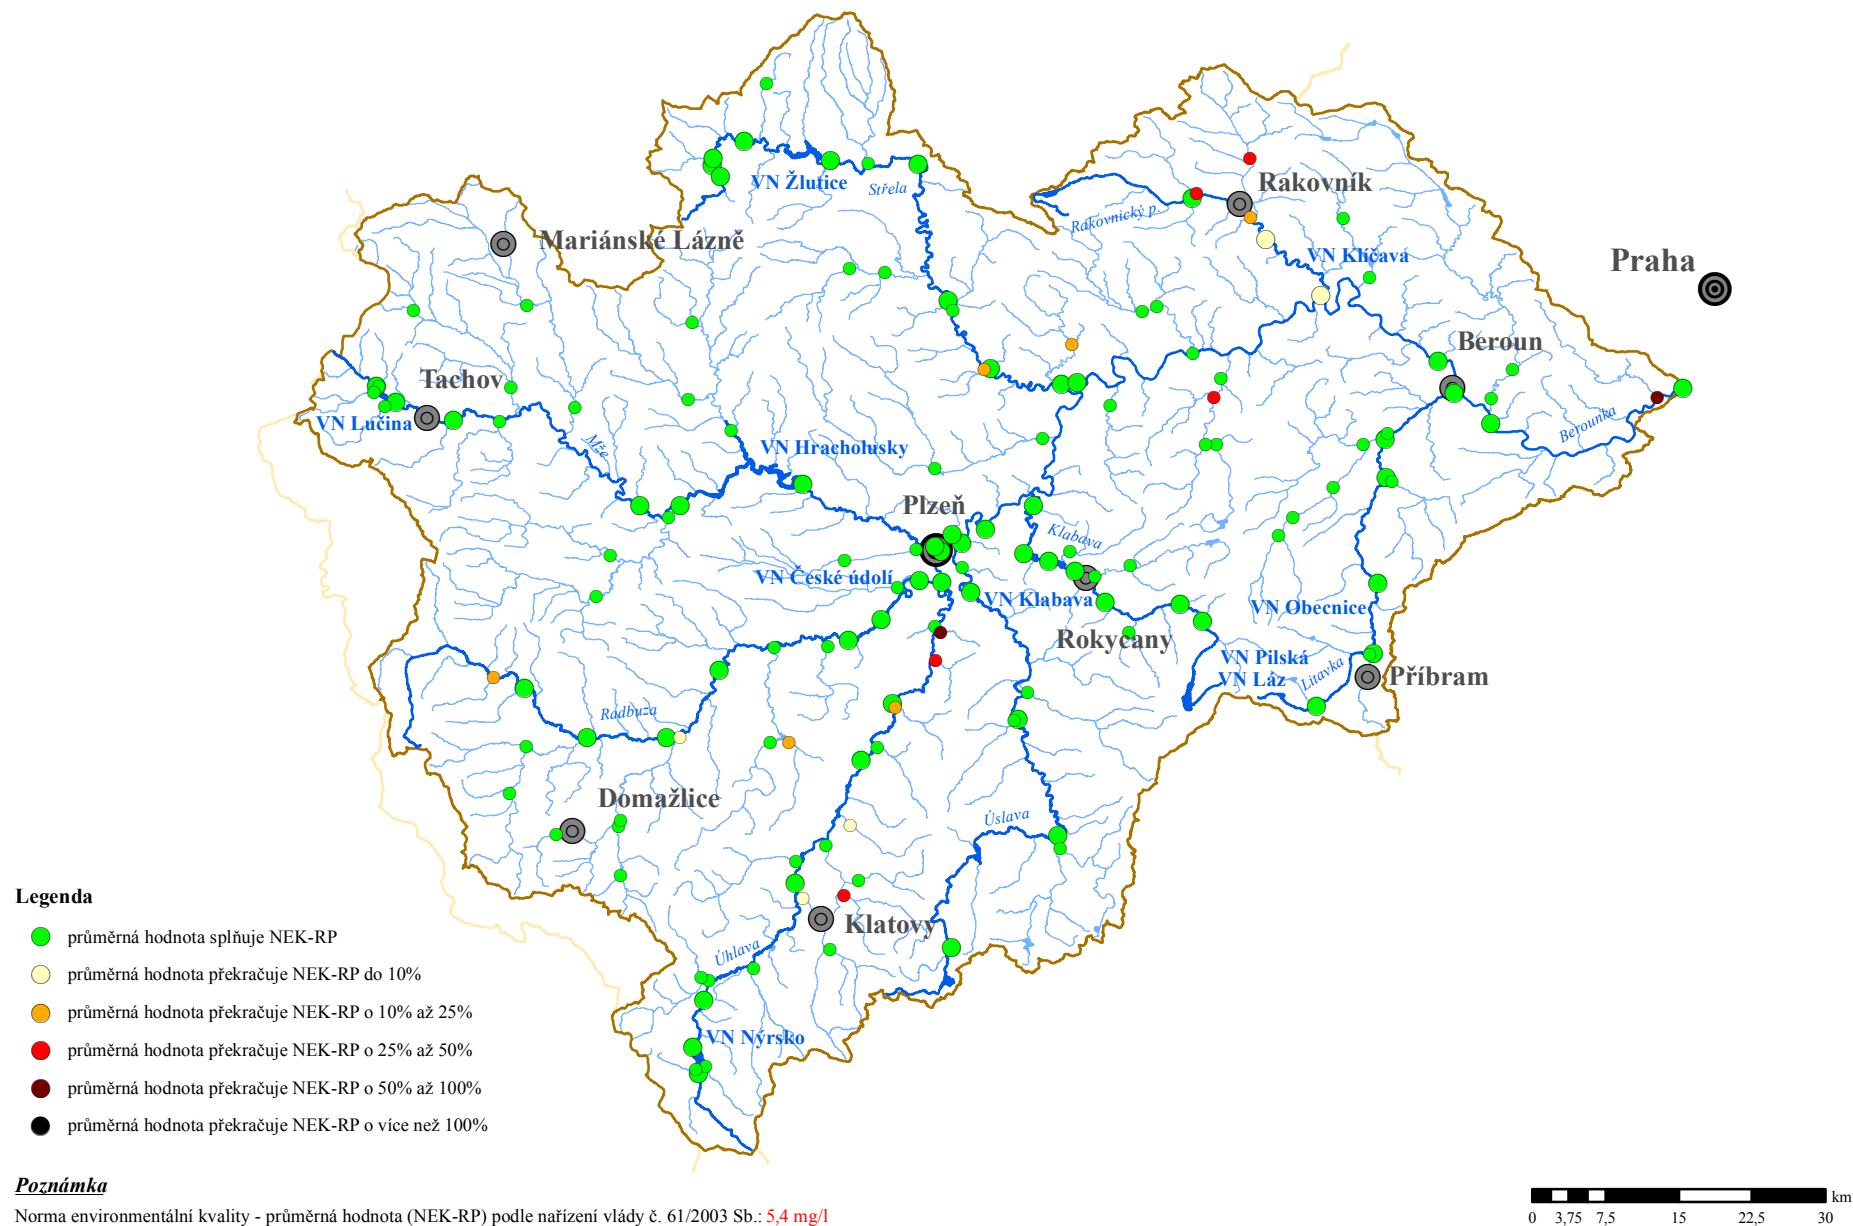

0 3,75 7,5 15 22,5 30 km

Jakost vody v dílčím povodí Berounky - podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb.

Ukazatel: fosfor celkový (mg/l)

Období: 2011-2012

Obr. č. 6

