


Berounka - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: fosfor celkový (mg/l)

Období: 2006-2007

Graf č. 5

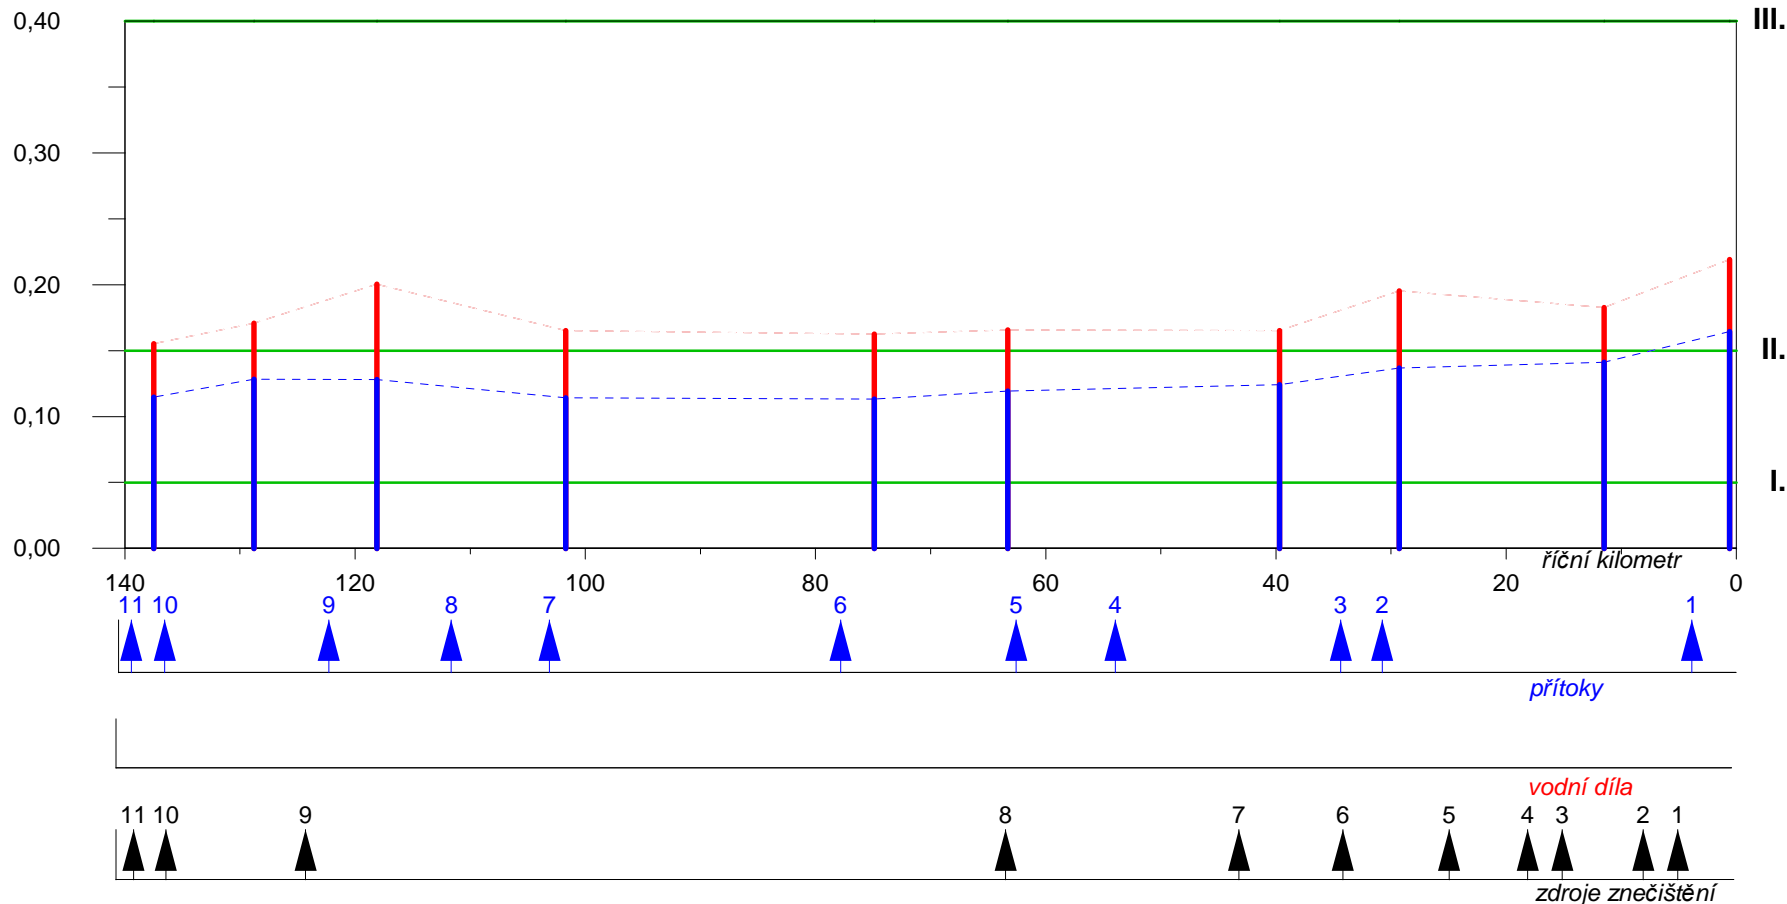

Přítoky:

ř.km	Vodní díla:
1	Radotínský p. (+ČOV Rudná)
2	Loděnice
3	Litavka
4	Klíčava
5	Rakovnický p. (+ČOV Rakovník)
6	Zbýšovský potok
7	Střela
8	Třemošná (+ČOV Třemošná)
9	Klabava (+ČOV Rokycany)
10	Úslava
11	Mže + Radbuza

Vodní díla:

ř.km	Zdroje znečištění:
3,8	1 Praha-Lipence
30,6	2 Černošice
34,2	3 Dobřichovice
53,7	4 Řevnice
62,3	5 Karlštejn
77,5	6 Beroun
102,7	7 Nižbor
111,2	8 Roztoky u Křivoklátu
121,8	9 Chrást
136,0	10 Plzeň
138,9	11 Sladovna Plzeň

ř.km

Zdroje znečištění:

ř.km	Zdroje znečištění:
4,8	1 Praha-Lipence
7,8	2 Černošice
14,8	3 Dobřichovice
17,8	4 Řevnice
24,6	5 Karlštejn
33,8	6 Beroun
42,8	7 Nižbor
63,0	8 Roztoky u Křivoklátu
123,6	9 Chrást
135,7	10 Plzeň
138,5	11 Sladovna Plzeň

Legenda

- | Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- | Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka

hodnota C90 podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb. ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb.: 0,2 mg/l