


Berounka - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: AOX (ug/l)

Období: 2006-2007

Graf č. 8

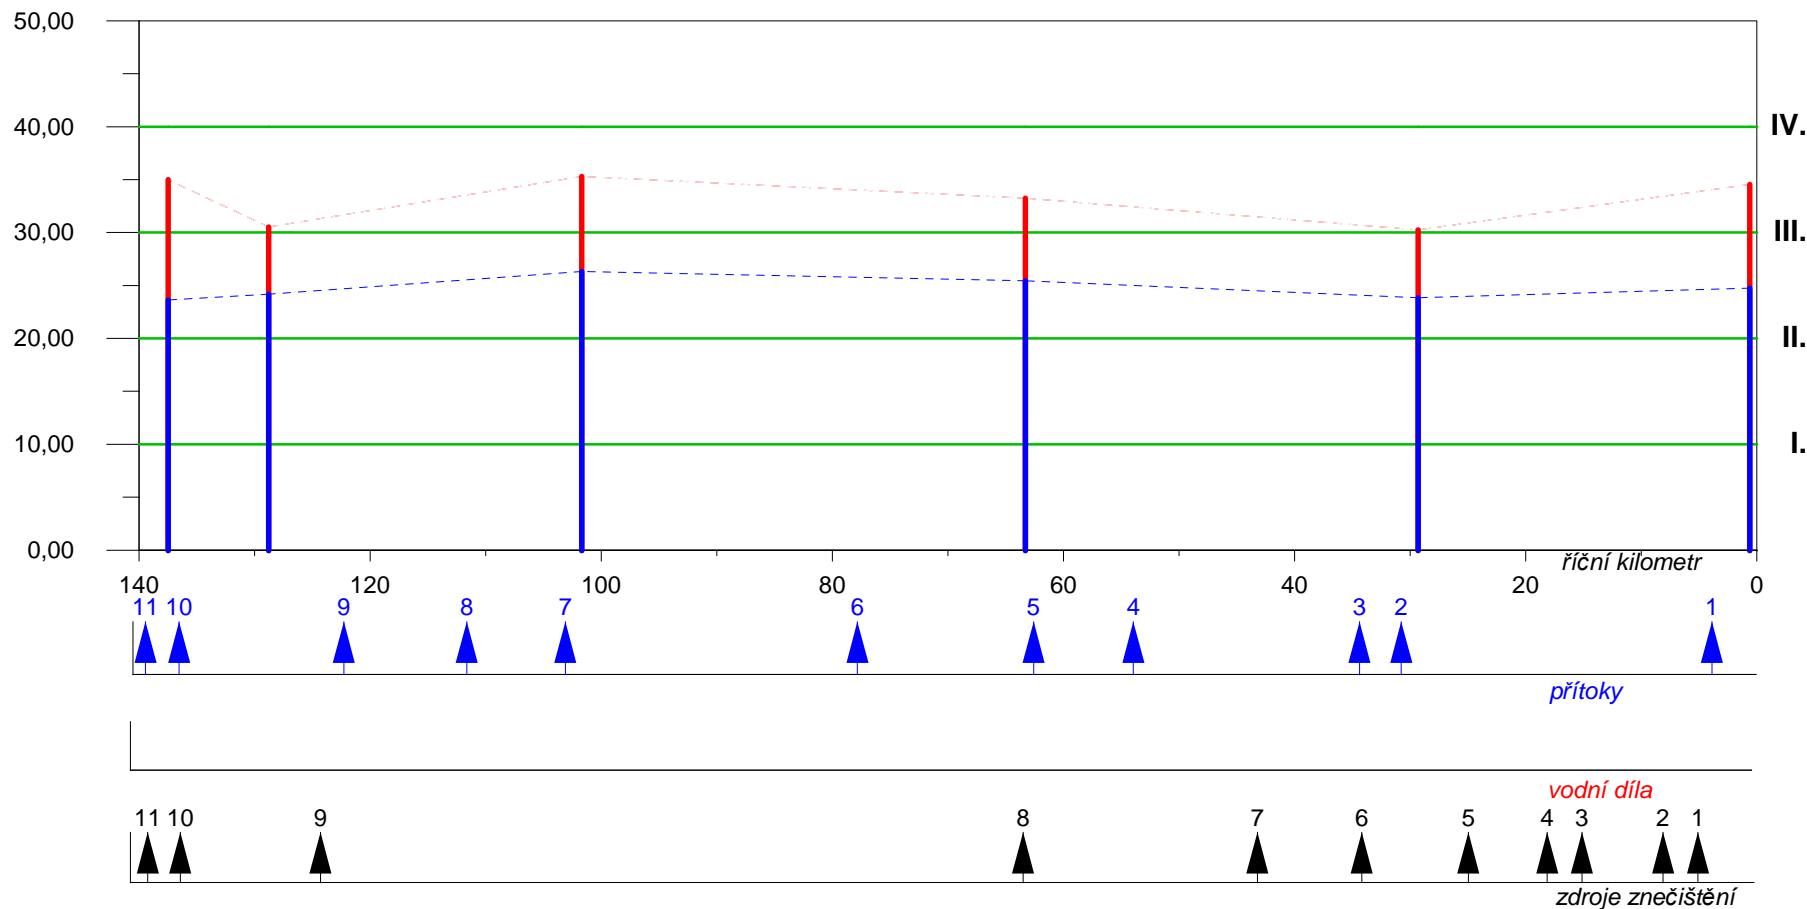

Přítoky:

1	Radotínský p. (+ČOV Rudná)
2	Loděnice
3	Litavka
4	Klíčava
5	Rakovnický p. (+ČOV Rakovník)
6	Zbizožský potok
7	Střela
8	Třemošná (+ČOV Třemošná)
9	Klabava (+ČOV Rokycany)
10	Úslava
11	Mže + Radbuza

Vodní díla:

ř.km	
3,8	
30,6	
34,2	
53,7	
62,3	
77,5	
102,7	
111,2	
121,8	
136,0	
138,9	

Zdroje znečištění:

ř.km	
4,8	
7,8	
14,8	
17,8	
24,6	
33,8	
42,8	
63,0	
123,6	
135,7	
138,5	

Legenda

- | Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- | Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka

hodnota C90 podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb. ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb.: 35 ug/l