


Berounka - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: chlorofyl-a (ug/l)

Období: 2006-2007

Graf č. 9

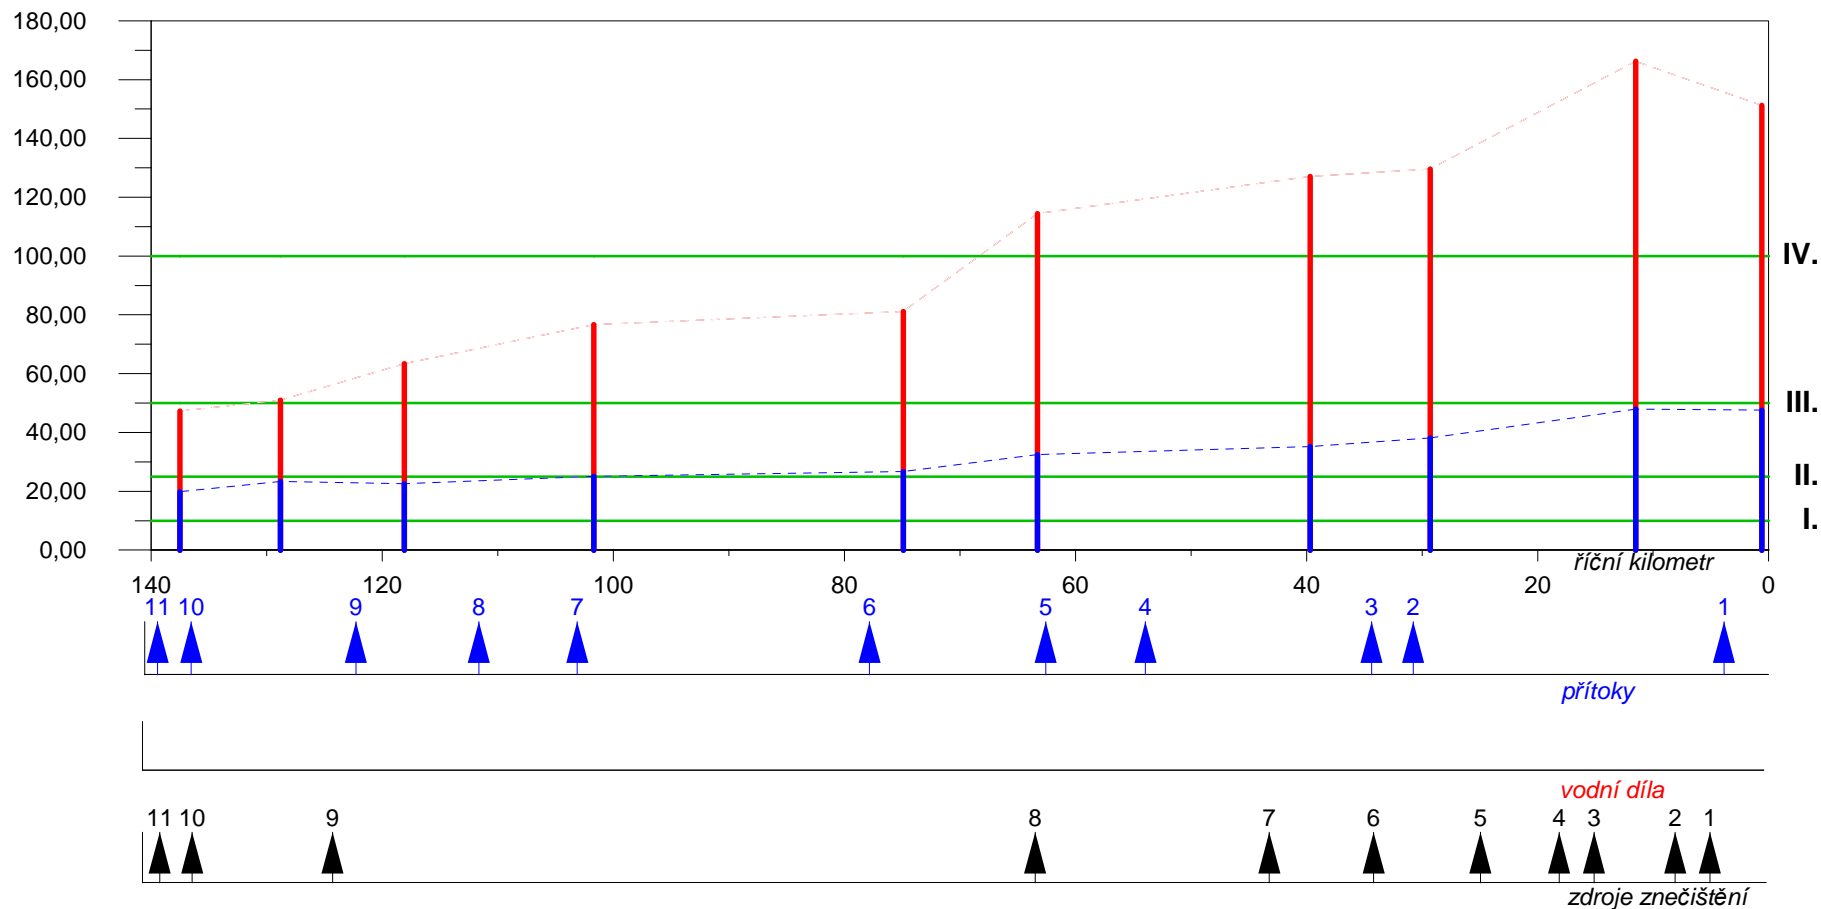

Přítoky:

ř.km	Vodní díla:	ř.km
1	Radotínský p. (+ČOV Rudná)	3,8
2	Loděnice	30,6
3	Litavka	34,2
4	Klíčava	53,7
5	Rakovnický p. (+ČOV Rakovník)	62,3
6	Zbizožský potok	77,5
7	Střela	102,7
8	Třemošná (+ČOV Třemošná)	111,2
9	Klabava (+ČOV Rokycany)	121,8
10	Úslava	136,0
11	Mže + Radbuza	138,9

Vodní díla:

ř.km	Zdroje znečištění:	ř.km
1	Praha-Lipence	4,8
2	Černošice	7,8
3	Dobříchovice	14,8
4	Řevnice	17,8
5	Karlštejn	24,6
6	Beroun	33,8
7	Nižbor	42,8
8	Roztoky u Křivoklátu	63,0
9	Chrást	123,6
10	Plzeň	135,7
11	Sladovna Plzeň	138,5

Zdroje znečištění:

ř.km	Zdroje znečištění:	ř.km
1	Praha-Lipence	4,8
2	Černošice	7,8
3	Dobříchovice	14,8
4	Řevnice	17,8
5	Karlštejn	24,6
6	Beroun	33,8
7	Nižbor	42,8
8	Roztoky u Křivoklátu	63,0
9	Chrást	123,6
10	Plzeň	135,7
11	Sladovna Plzeň	138,5

Legenda

- | Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- | Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka

hodnota C90 podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb. ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb.: -