


Radbuza - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: dusík dusičnanový (mg/l)

Období: 2006-2007

Graf č. 11

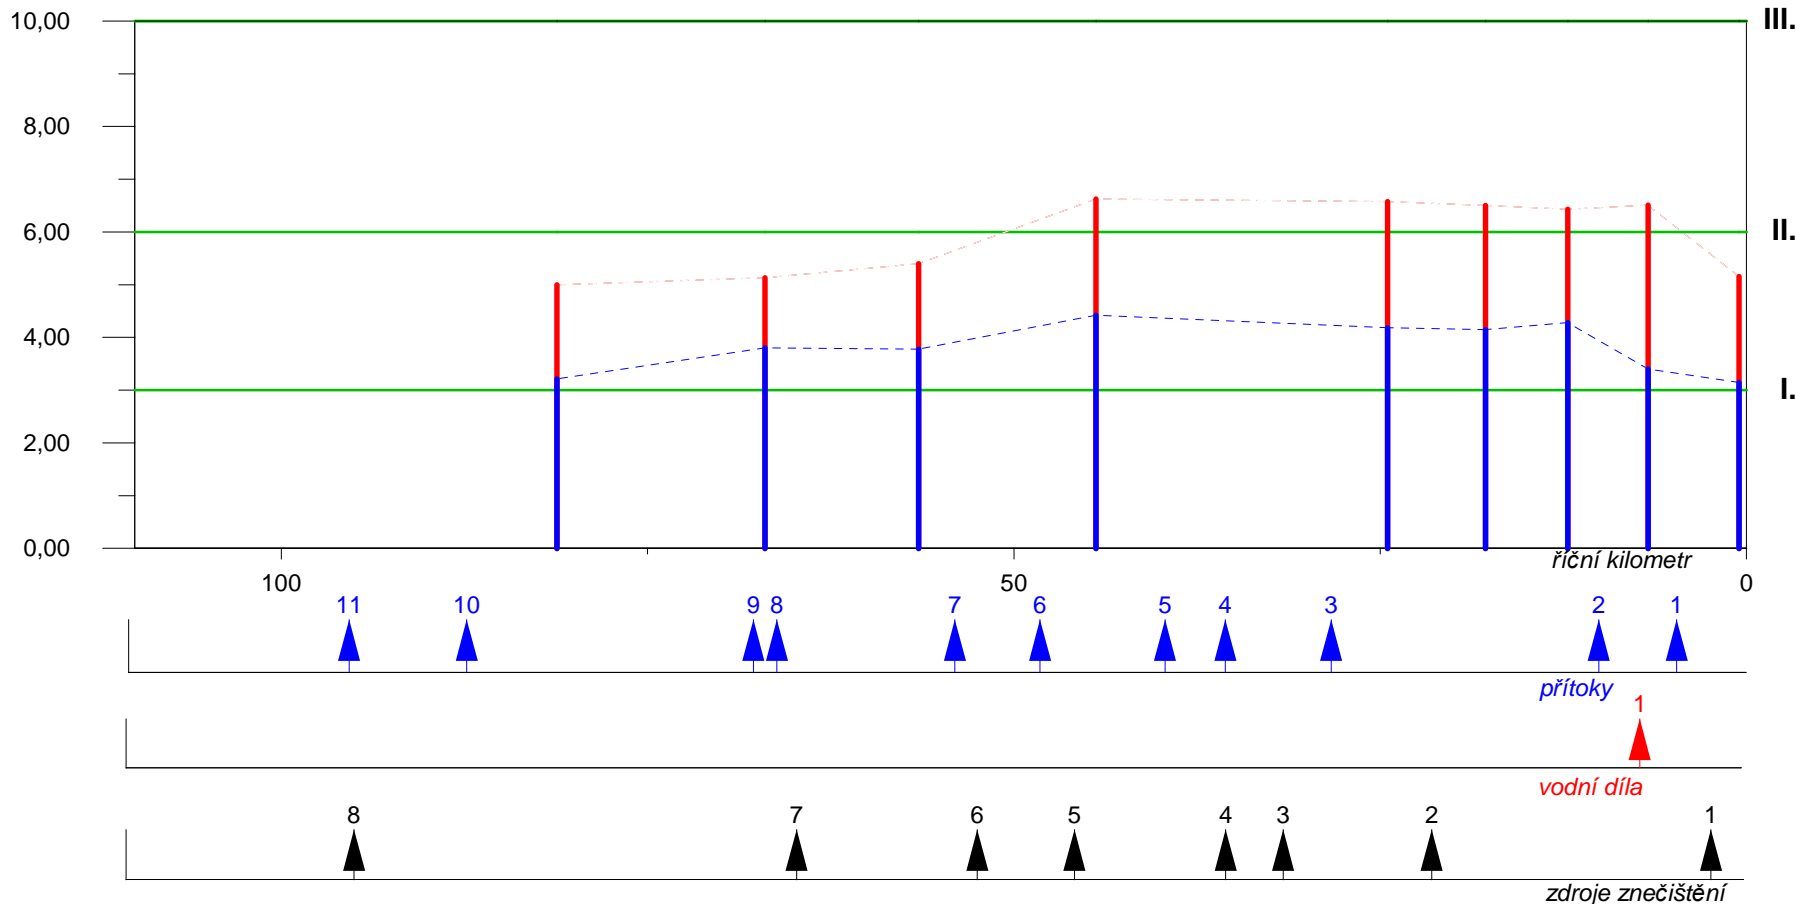

Přítoky:

ř.km	Průtok
1	Úhlava
2	Luční p.(+ČOV Líně)
3	Dnešický potok
4	Merklínka (+VK Merklín)
5	Touškovský p.(+VK Touškov)
6	Chuchla
7	Zubřina (+ČOV Domažlice)
8	Křakovský potok
9	Černý potok
10	Starý p.(+ČOV Hostouň)
11	Bezděkovský p.(+ČOV Třemešné)

Vodní díla:

ř.km	Vodní dílo
1	České Údolí

Zdroje znečištění:

ř.km	Zdroj znečištění
1	Papírna Plzeň
2	Dobřany
3	Chotěšov
4	Stod
5	Holíššov
6	Staňkov
7	Horšovský Týn
8	Bělá nad Radbuzou

Legenda

- | Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- | Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka

hodnota C90 podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb. ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb.: 7 mg/l