


Radbuza - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: fosfor celkový (mg/l)

Období: 2006-2007

Graf č. 12

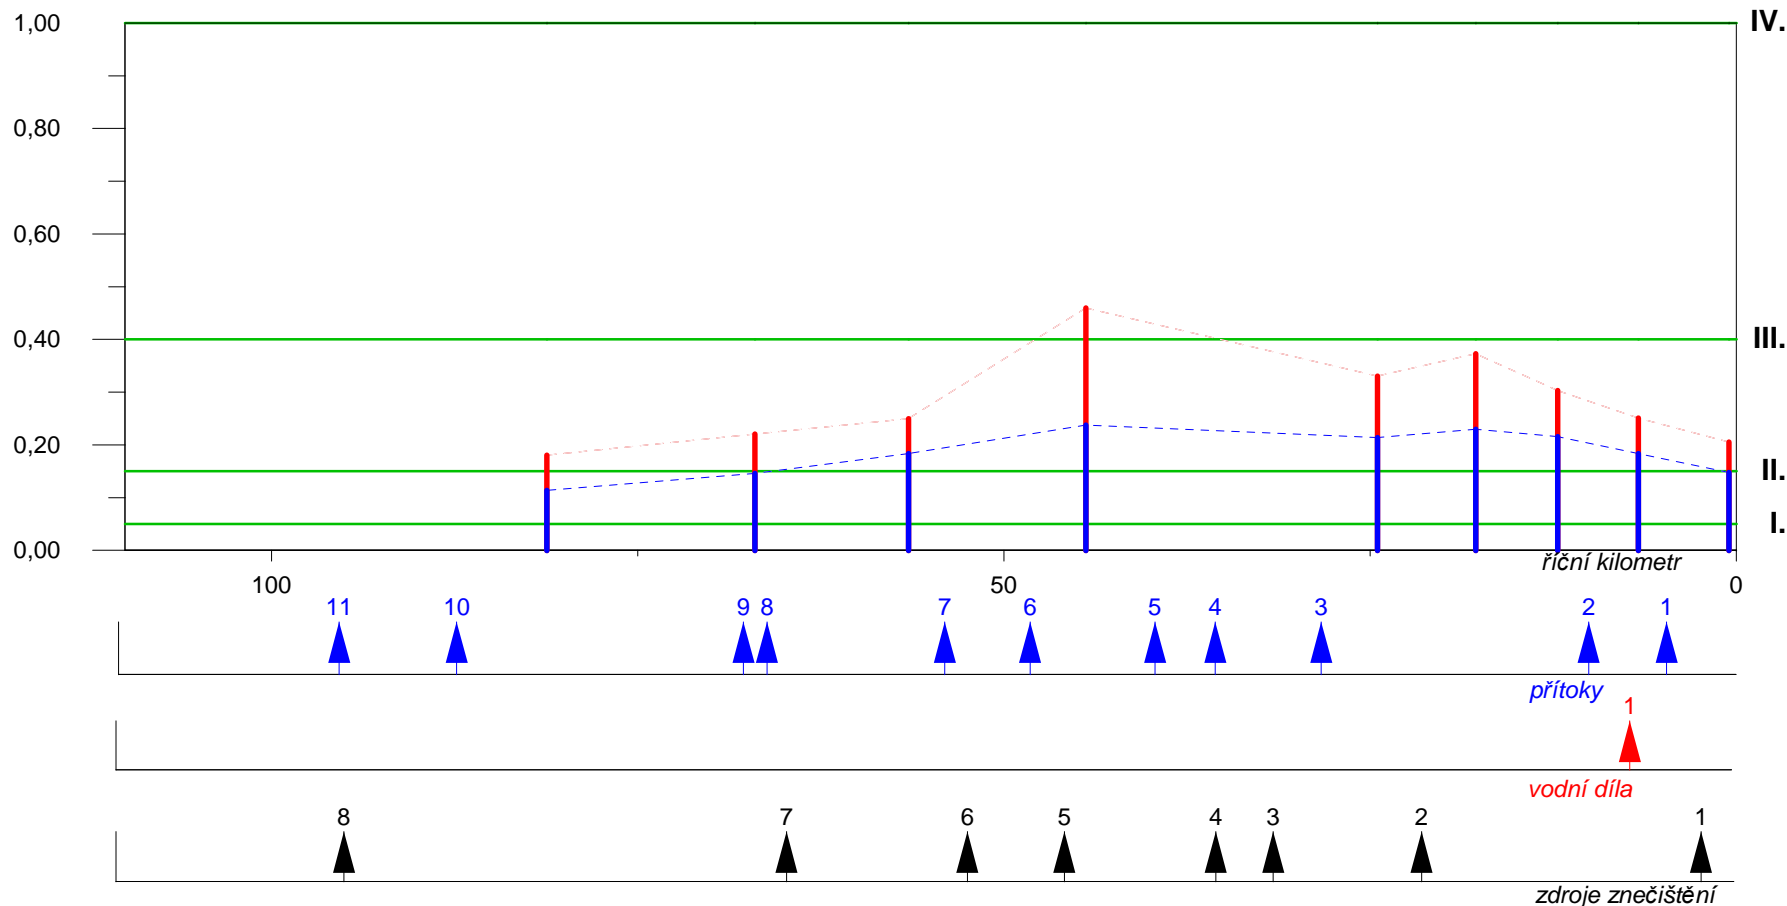

Přítoky:

| ř.km | Název | ř.km |
|------|-------------------------------|------|
| 1 | Úhlava | 4,7 |
| 2 | Luční p.(+ČOV Líně) | 10,0 |
| 3 | Dnešický potok | 28,2 |
| 4 | Merklínka (+VK Merklín) | 35,4 |
| 5 | Touškovský p.(+VK Touškov) | 39,5 |
| 6 | Chuchla | 48,0 |
| 7 | Zubřina (+ČOV Domažlice) | 53,8 |
| 8 | Křakovský potok | 65,9 |
| 9 | Černý potok | 67,5 |
| 10 | Starý p.(+ČOV Hostouň) | 87,0 |
| 11 | Bezděkovský p.(+ČOV Třemešné) | 95,0 |

Vodní díla:

| ř.km | Název | ř.km |
|------|-------------|------|
| 1 | České Údolí | 6,9 |

Zdroje znečištění:

| ř.km | Název | ř.km |
|------|-------------------|------|
| 1 | Papírna Plzeň | 2,2 |
| 2 | Dobřany | 21,2 |
| 3 | Chotěšov | 31,3 |
| 4 | Stod | 35,2 |
| 5 | Holýšov | 45,5 |
| 6 | Staňkov | 52,1 |
| 7 | Horšovský Týn | 64,4 |
| 8 | Bělá nad Radbuzou | 94,5 |

Legenda

- | Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- | Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka

hodnota C90 podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb. ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb.: 0,2 mg/l