


Mže - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: bakterie koliformní termotolerantní (FKOLI) (KTJ/ml)

Období: 2006-2007

Graf č. 22

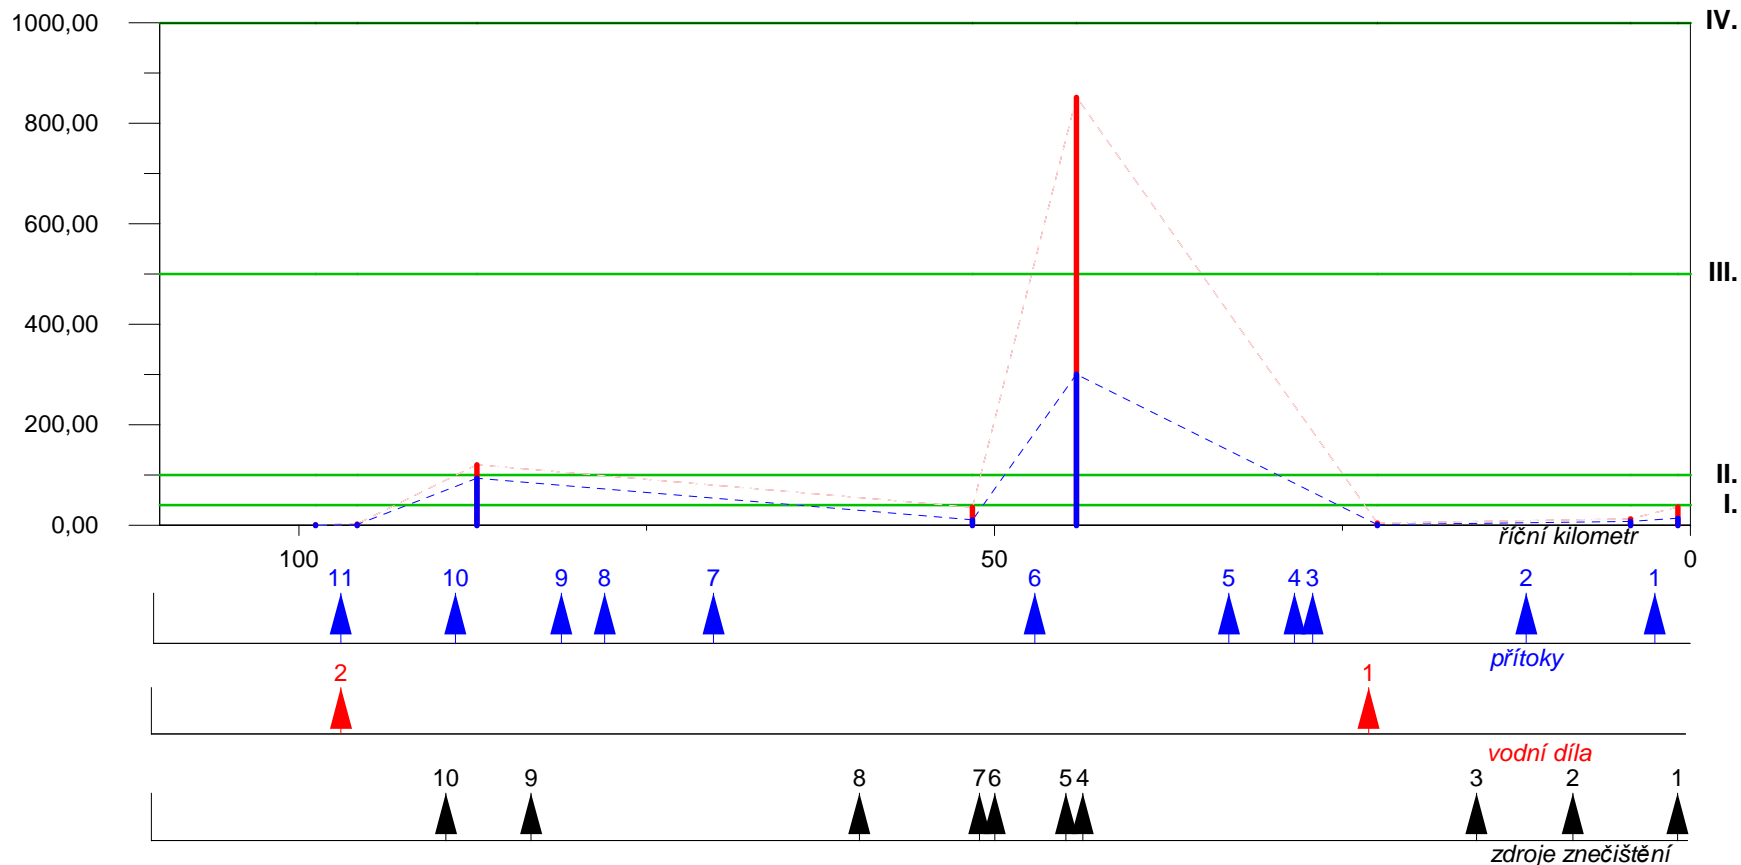

Přítoky:

1	Vejprnický p.(+ČOV Tlučná)	2,5
2	Čeminský potok	11,7
3	Luční p.(+ČOV Lině)	27,0
4	Žebrácký potok	28,3
5	Úterský potok	33,0
6	Úhlavka (+ČOV Kladruby)	46,9
7	Kosový p.(+ČOV Mar.Lázně)	69,9
8	Hamerský potok	77,7
9	Sedlišťský potok	80,8
10	Brtný p.(+Strojplast Tachov)	88,4
11	Lužní potok	96,6

Vodní díla:

1	Hracholusky	22,7
2	Lučina	96,4

Zdroje znečištění:

1	Plzeň Radčice	0,7
2	Plzeň Křimice	8,2
3	Město Touškov	15,1
4	DIAMO SUL št.Dlouhý tah	43,3
5	Stříbro	44,5
6	DIAMO SUL štola Milíkov	49,6
7	ÚV Milíkov	50,7
8	Svojsín	59,3
9	ADEX AGRO Lom u Tach.	82,8
10	Tachov	88,9

Legenda

- | Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- | Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka

hodnota C90 podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb. ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb.: 40 KTJ/ml