


Klabava (př. Berounky) - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: arsen (ug/l)

Období: 2006-2007

Graf č. 25

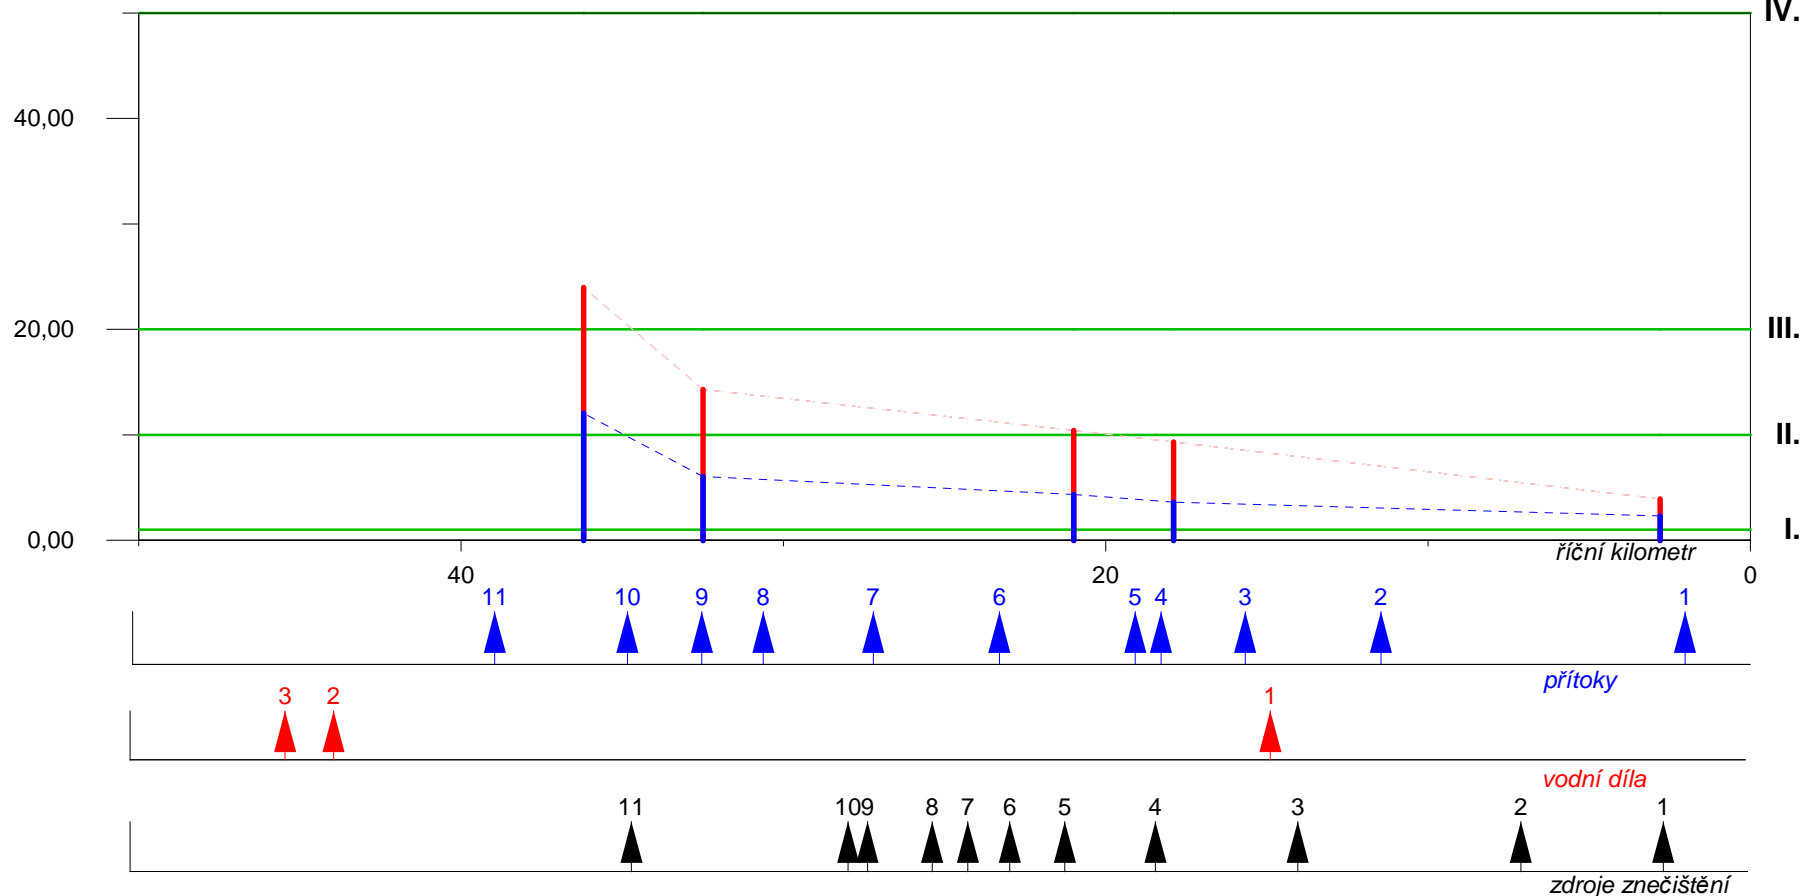

IV.
III.
II.
I.

Přítoky:

ř.km	Přítoky	ř.km
1	Bušovický p.(+VK Bušovice)	2,0
2	Ejpovický p.(+VK Ejpovice)	11,4
3	Voldušský p.(+ČOV Osek)	15,6
4	Rakovský potok	18,2
5	Holoubkovský p.(+ČOV Holoubkov)	19,0
6	Pekelský potok	23,2
7	Skořický p.(+LTRN Janov)	27,1
8	Ledný potok	30,5
9	Veský potok	32,4
10	Tisý potok	34,7
11	Třítrubecký potok	38,8

Vodní díla:

ř.km	Vodní díla	ř.km
1	Klabava	14,7
2	Dolejší Padrťský ryb.	43,7
3	Hořejší Padrťský ryb.	45,2

Zdroje znečištění:

ř.km	Zdroje znečištění	ř.km
1	Chrást-Vilov	2,6
2	Dýšina	7,0
3	Klabava	13,9
4	Rokycany	18,3
5	Kovohutě Rokycany	21,1
6	Kamenný Újezd	22,8
7	Hrádek u Rokycan	24,1
8	Železárny Hrádek u Rokyc	25,2
9	Město Mirošov	27,2
10	Dobřív	27,8
11	Strašice	34,5

Legenda

- | Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- | Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka

hodnota C90 podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb. ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb.: 20 ug/l