


Sřela (př.Berounky) - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: biochem. spotř. kyslíku (BSK-5) (mg/l)

Období: 2006-2007

Graf č. 26

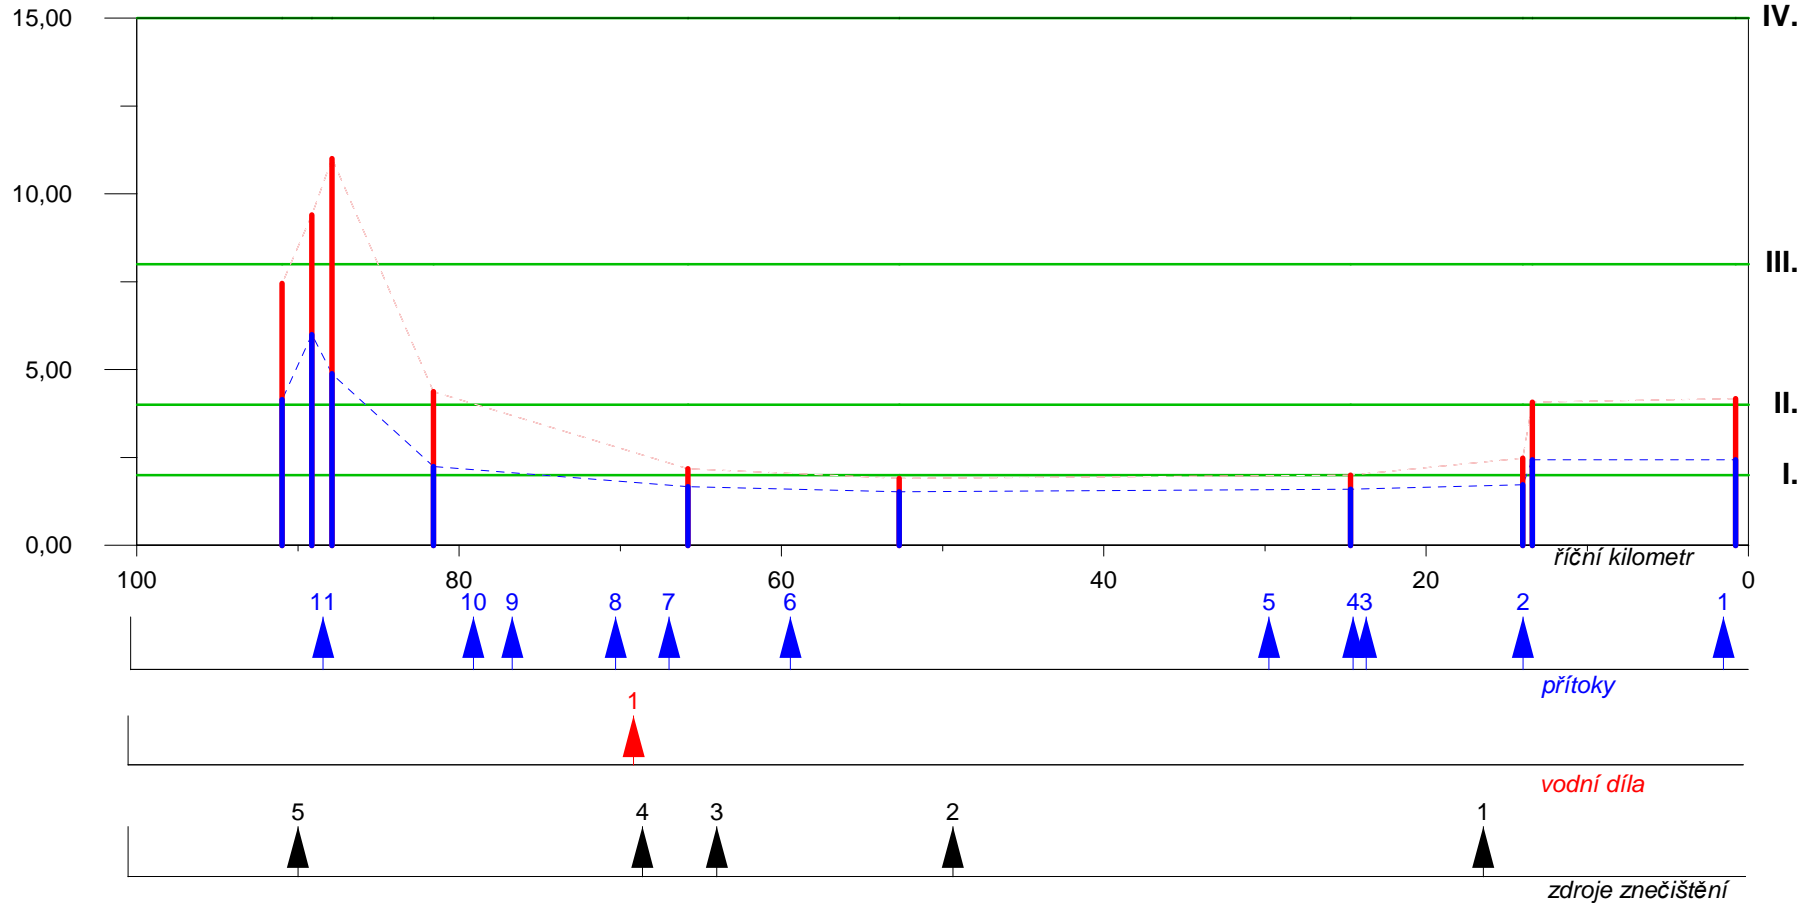

Přítoky:

ř.km	Název přítoku
1	Kralovický p.(+ČOV Kralovice)
2	Kaznějov. p.(+OMGD Kaznějov)
3	Mladotický potok
4	Chladná
5	Manětínský potok
6	Velká Trasovka
7	Borecký potok
8	Ratibořský potok
9	Luhovský potok
10	Bochovský p.(+ČOV Bochov)
11	Útvinský p.(+ČOV Útvina)

Vodní díla:

ř.km	Název vodního díla
1	Žlutice

Zdroje znečištění:

ř.km	Název zdroje znečištění
1	Plasy
2	Balková
3	Žlutice
4	ÚV Žlutice
5	Toužim

Legenda

- | Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- | Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka

hodnota C90 podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb. ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb.: 6 mg/l