


Sřela (př.Berounky) - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: chlorofyl-a (ug/l)

Období: 2006-2007

Graf č. 27

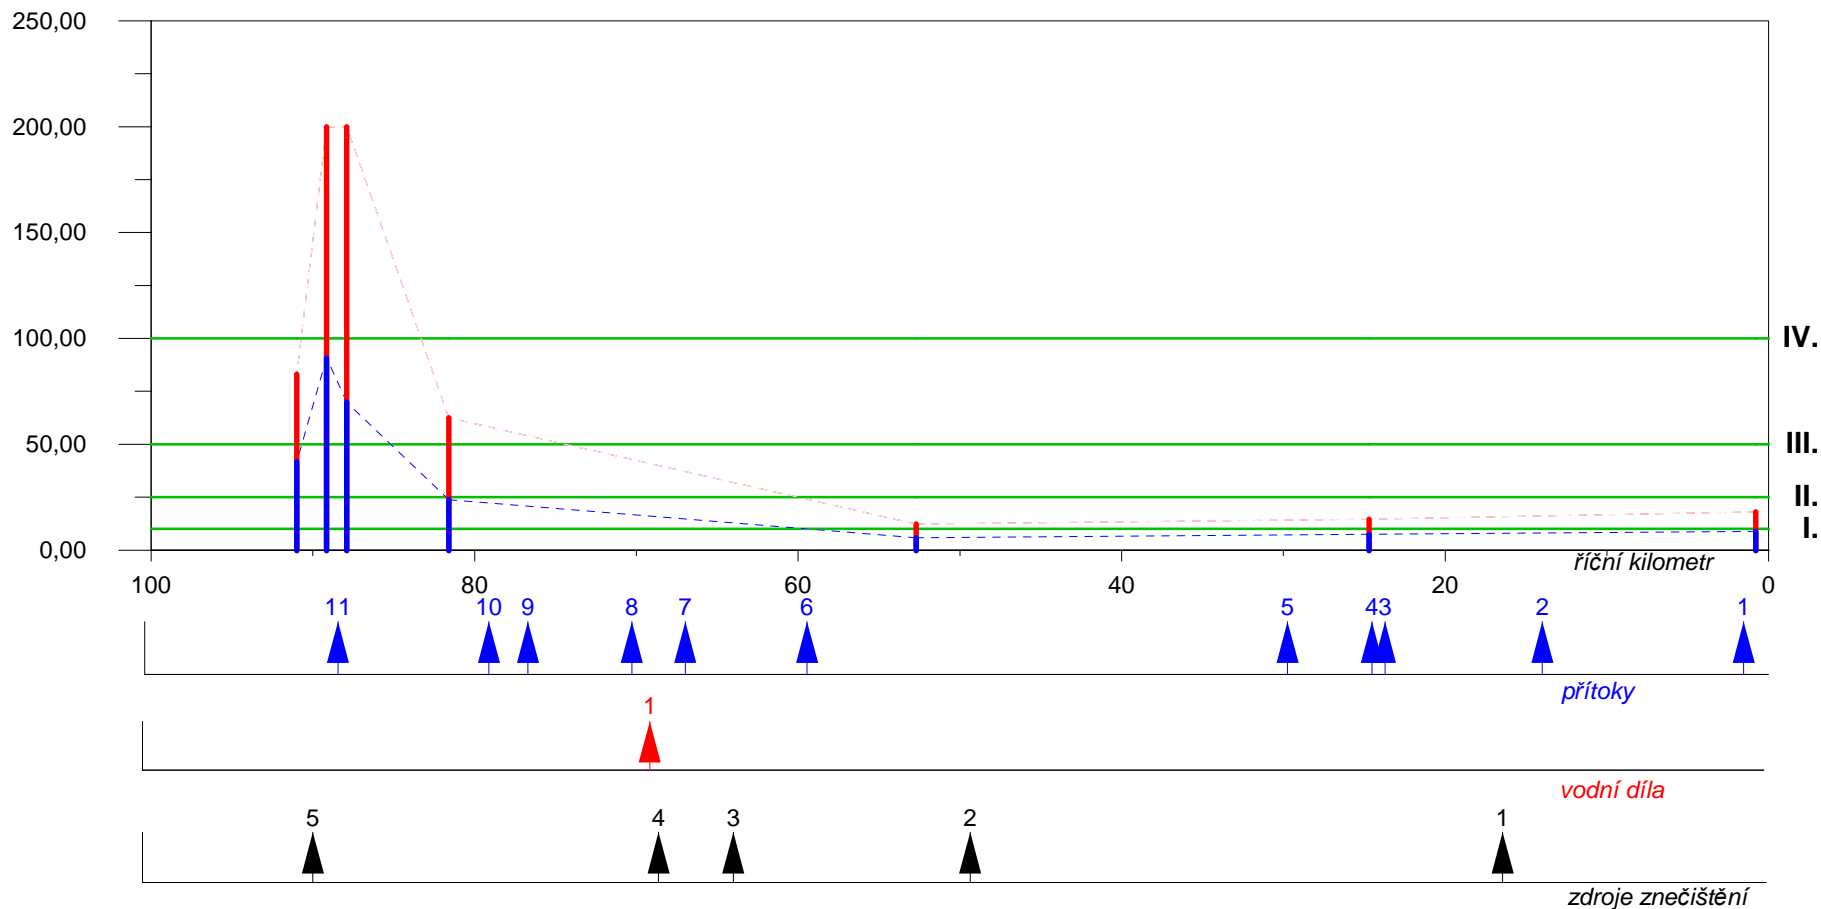

Přítoky:

1	Kralovický p.(+ČOV Kralovice)	1,5
2	Kaznějov. p.(+OMGD Kaznějov)	13,9
3	Mladotický potok	23,6
4	Chladná	24,4
5	Manětínský potok	29,6
6	Velká Trasovka	59,2
7	Borecký potok	66,7
8	Ratibořský potok	70,0
9	Luhovský potok	76,4
10	Bochovský p.(+ČOV Bochov)	78,8
11	Útvinský p.(+ČOV Útvina)	88,1

Vodní díla:

1	Žlutice	68,7
---	---------	------

Zdroje znečištění:

1	Plasy	16,2
2	Balková	49,0
3	Žlutice	63,6
4	ÚV Žlutice	68,2
5	Toužim	89,5

ř.km

Legenda

- Red bar: Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Blue bar: Průměr
- Green line: Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka

hodnota C90 podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb. ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb.: -