


Litavka (př. Berounky) - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: dusík amoniakální (mg/l)

Období: 2006-2007

Graf č. 29

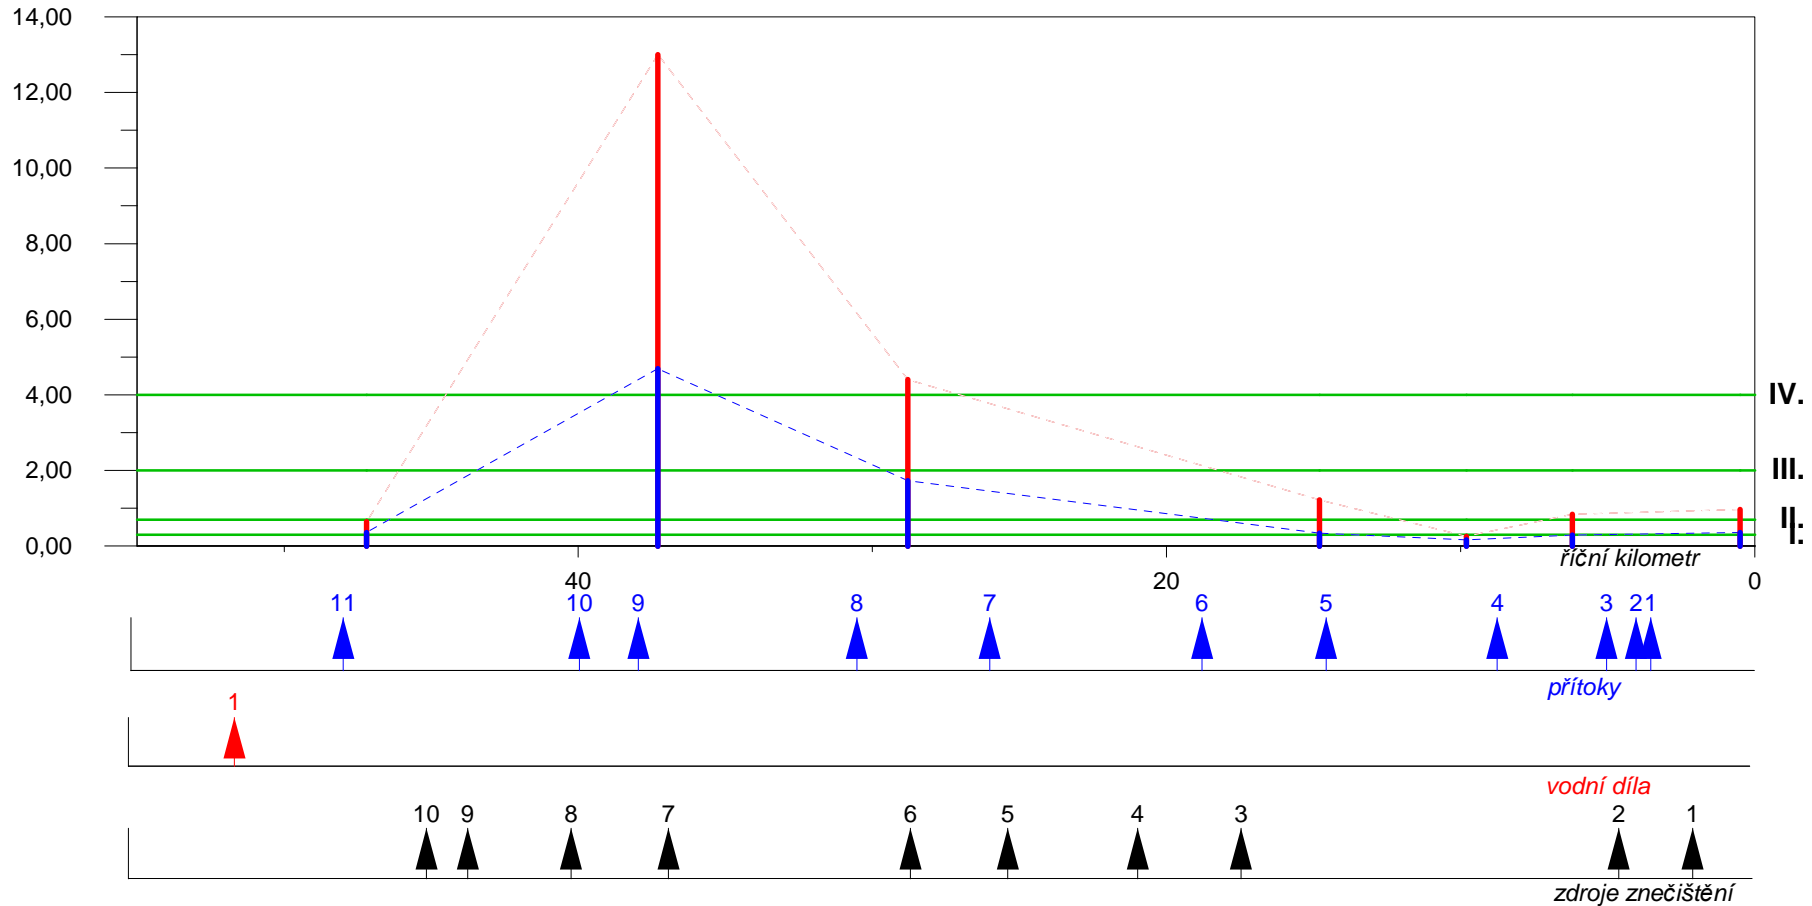

Přítoky:

1	Suchomastský p. (+ČOV Tmaň)
2	Dibří potok
3	Počápeleský potok
4	Červený p. (+ČOV Hořovice, Zdice)
5	Chumava
6	Podlužský p. (+ČOV Podluhy)
7	Ohrazenický potok
8	Hlubošský p. (+ČOV Hluboš)
9	Příbramský p. (+ČOV Příbram)
10	Obecnický p. (+Kovohutě Příbram)
11	Pilský potok

ř.km Vodní díla:

1	Láz
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

ř.km Zdroje znečištění:

1	Cementárna Králův Dvůr	2,0
2	Králodvor. želez. Kr. Dvůr	4,5
3	Lochovice	17,3
4	Papírna Lochovice	20,8
5	Jince	25,2
6	AMT Čenkov	28,5
7	Trhové Dušníky	36,7
8	Kovohutě Příbram	40,0
9	Příbram - Březové Hory	43,5
10	Bohutín Vysoká Pec	44,9

ř.km

Legenda

- | Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- | Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka

hodnota C90 podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb. ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb.: 0,5 mg/l