


Litavka (př. Berounky) - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: AOX (ug/l)

Období: 2006-2007

Graf č. 31

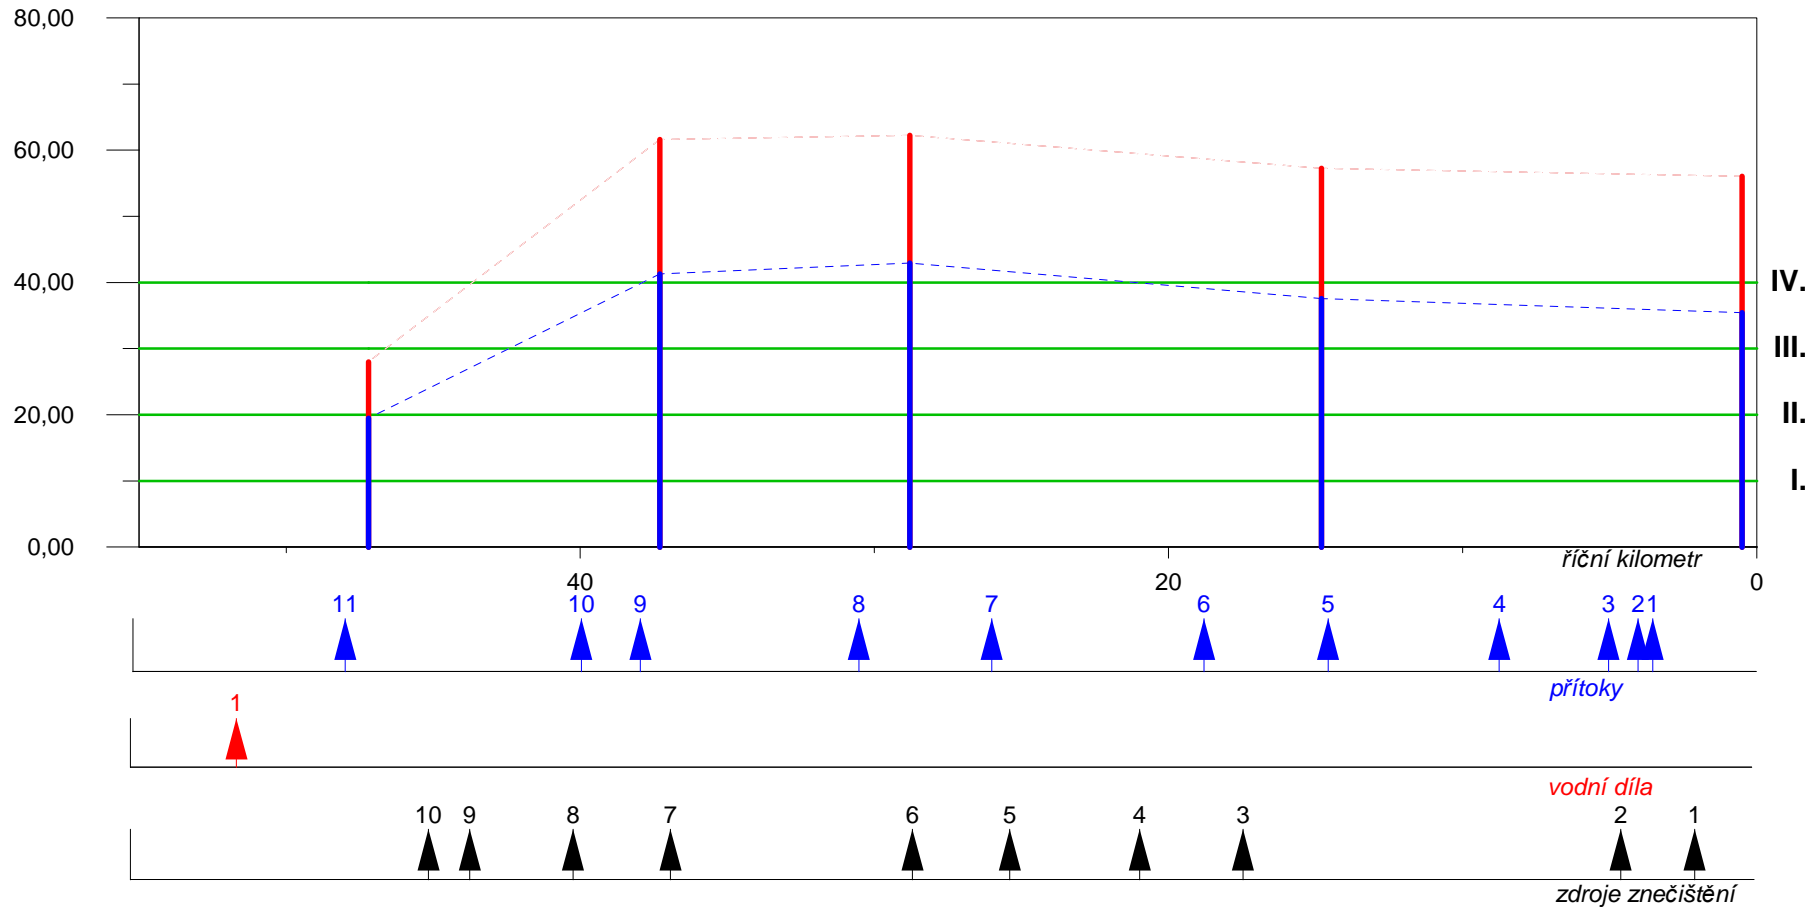

Přítoky:

ř.km	Průtok
1	Suchomastský p. (+ČOV Tmaň)
2	Dibří potok
3	Počápecký potok
4	Červený p. (+ČOV Hořovice, Zdice)
5	Chumava
6	Podlužský p. (+ČOV Podluhy)
7	Ohrazenický potok
8	Hlubošský p. (+ČOV Hluboš)
9	Příbramský p. (+ČOV Příbram)
10	Obecnický p. (+Kovohutě Příbram)
11	Pilský potok

Vodní díla:

ř.km	Název
1	Láz
3,5	
4,0	
5,0	
8,7	
14,5	
18,7	
25,9	
30,4	
37,8	
39,8	
47,8	

Zdroje znečištění:

ř.km	Zdroj
1	Cementárna Králův Dvůr
2	Králov. želez. Kr. Dvůr
3	Lochovice
4	Papírna Lochovice
5	Jince
6	AMT Čenkov
7	Trhové Dušníky
8	Kovohutě Příbram
9	Příbram - Březové Hory
10	Bohutín Vysoká Pec

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka

hodnota C90 podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb. ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb.: 35 ug/l