


Litavka (př. Berounky) - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: arsen (ug/l)

Období: 2006-2007

Graf č. 35

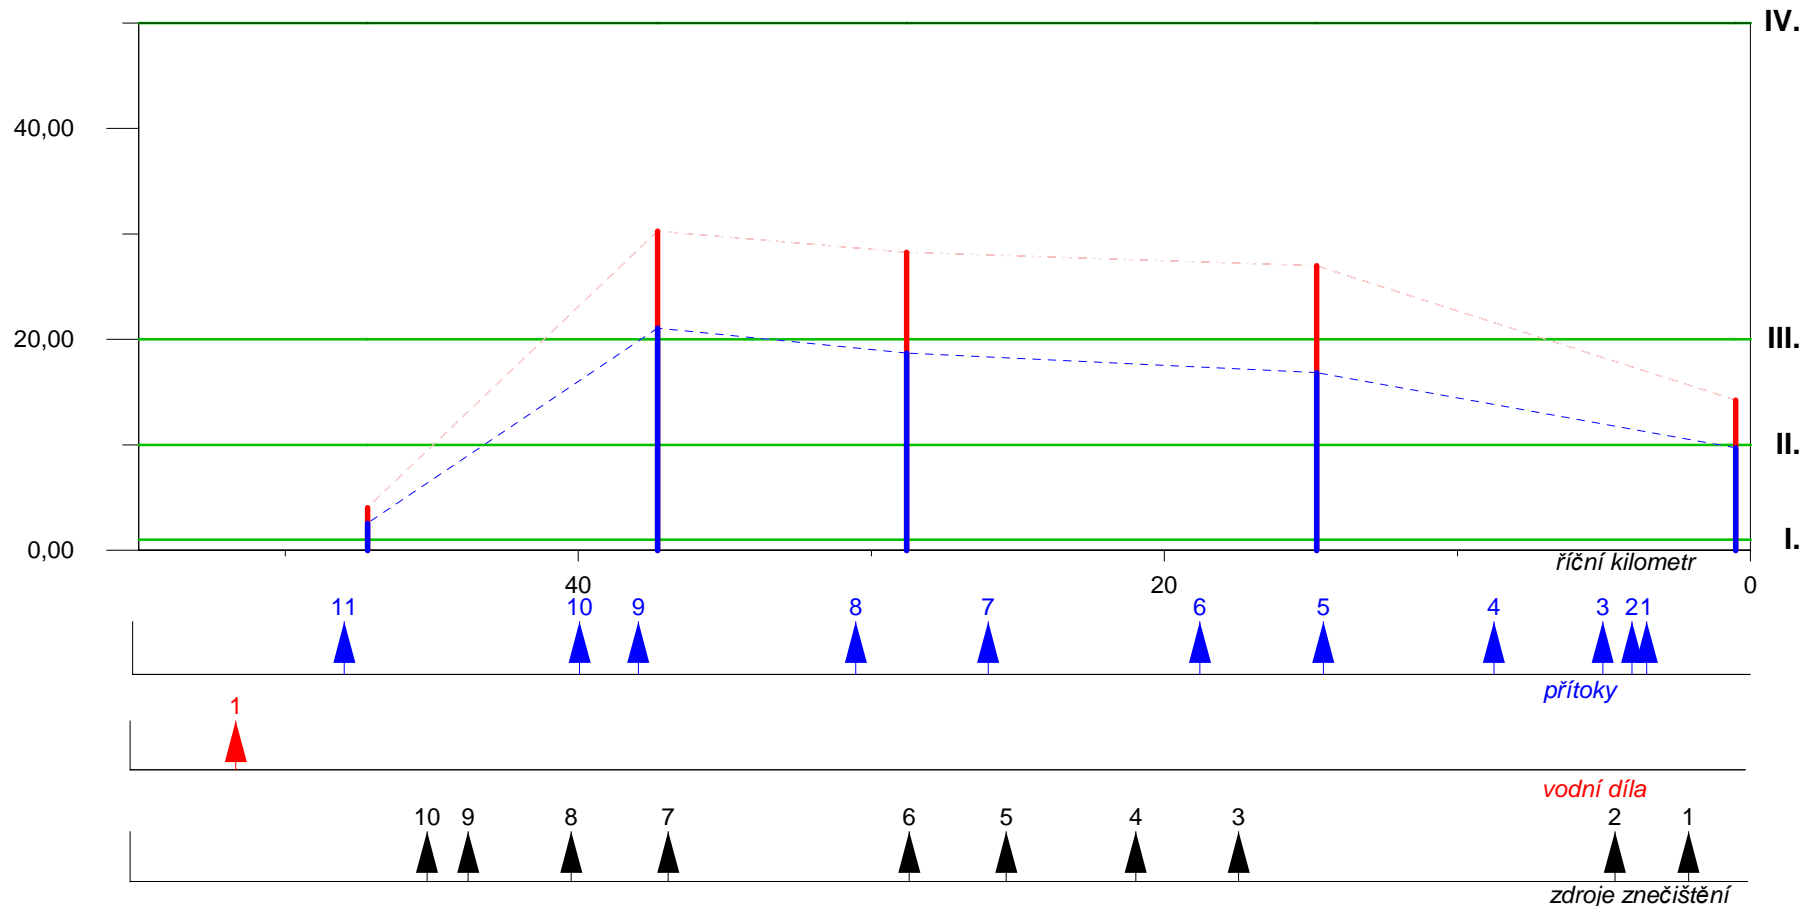

Přítoky:

1	Suchomastský p. (+ČOV Tmaň)	3,5
2	Dibří potok	4,0
3	Počápecký potok	5,0
4	Červený p. (+ČOV Hořovice, Zdice)	8,7
5	Chumava	14,5
6	Podlužský p. (+ČOV Podluhy)	18,7
7	Ohrazenický potok	25,9
8	Hlubošský p. (+ČOV Hluboš)	30,4
9	Příbramský p. (+ČOV Příbram)	37,8
10	Obecnický p. (+Kovohutě Příbram)	39,8
11	Pilský potok	47,8

Vodní díla:

1	Láz	51,4
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Zdroje znečištění:

1	Cementárna Králův Dvůr	2,0
2	Králodvor. želez. Kr. Dvůr	4,5
3	Lochovice	17,3
4	Papírna Lochovice	20,8
5	Jince	25,2
6	AMT Čenkov	28,5
7	Trhové Dušníky	36,7
8	Kovohutě Příbram	40,0
9	Příbram - Březové Hory	43,5
10	Bohutín Vysoká Pec	44,9

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka

hodnota C90 podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb. ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb.: 20 ug/l