


Vltava - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: uhlík organický celkový (TOC) (mg/l)

Období: 2006-2007

Graf č. 6

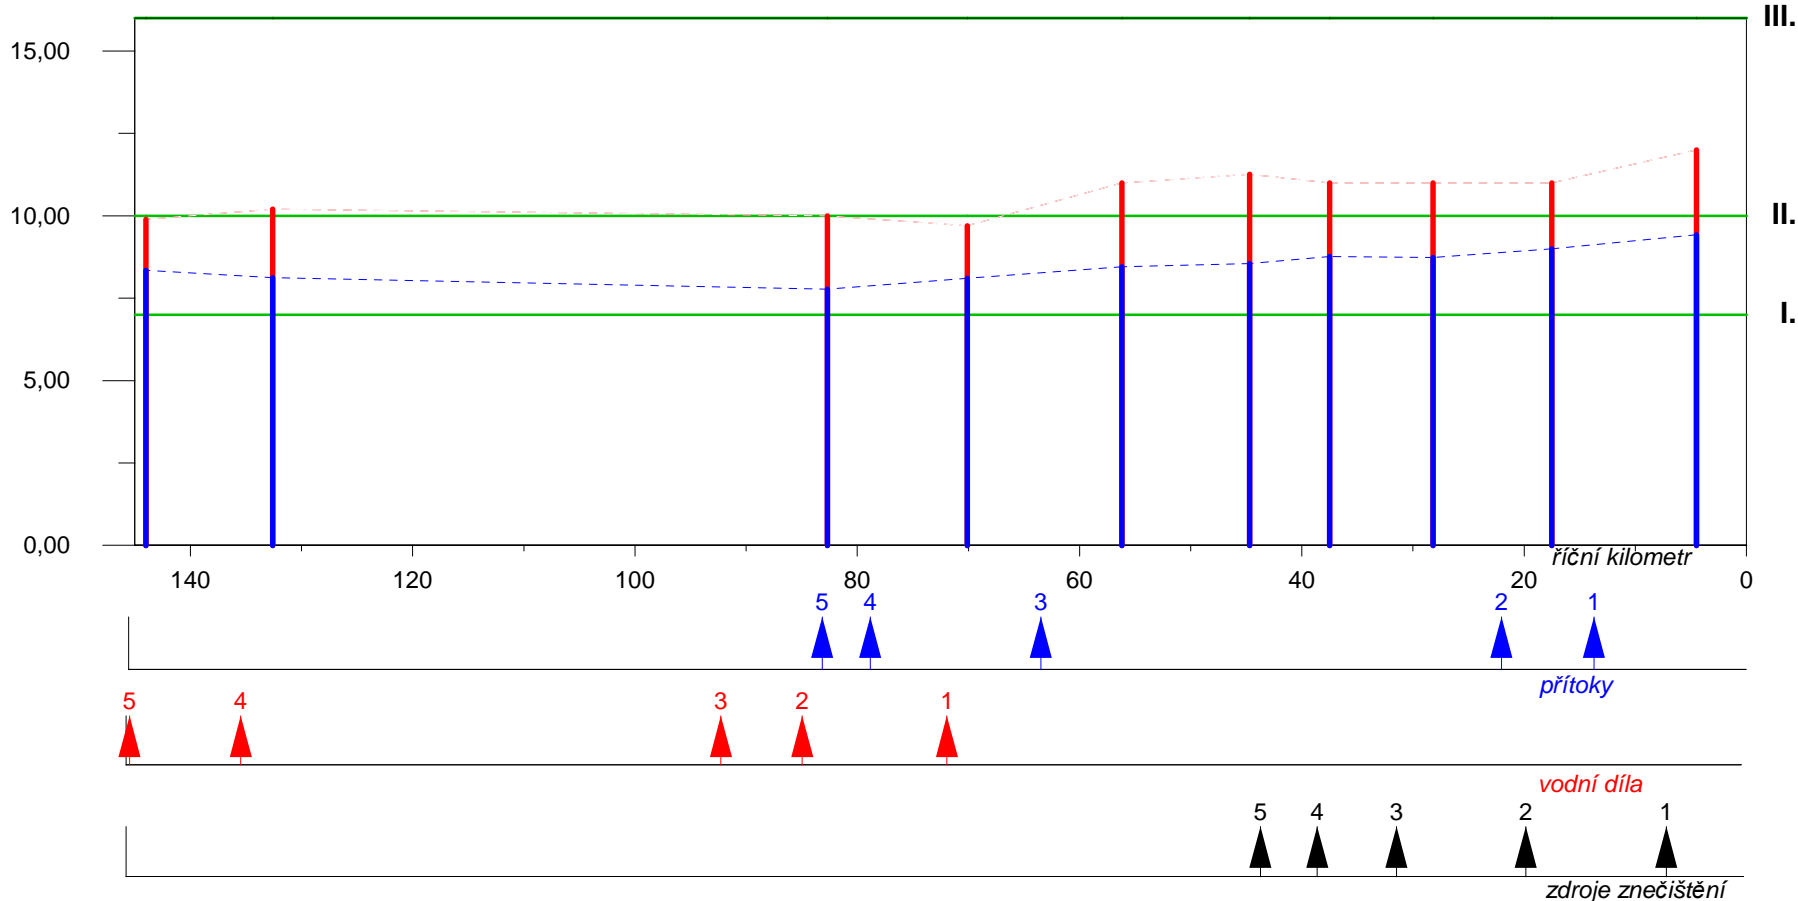

Přítoky:

1	Bakovský p.(+ČOV Velvary)
2	Zákolanský potok
3	Berounka
4	Sázava
5	Kocába

Vodní díla:

ř.km	1	Vrané nad Vltavou
ř.km	2	Štěchovice
ř.km	3	Slapy
ř.km	4	Kamýk
ř.km	5	Orlík

Zdroje znečištění:

ř.km	1	Lužec	6,9
ř.km	2	Kralupy nad Vltavou	19,5
ř.km	3	ÚJV Řež	31,1
ř.km	4	Roztoky u Prahy	38,2
ř.km	5	Praha (ÚČOV)	43,3

Legenda

- Red vertical bar: Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Blue vertical bar: Průměr
- Green horizontal line: Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka

hodnota C90 podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb. ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb.: 13 mg/l