


Stropnice (př.Malše) - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: fosfor celkový (mg/l)

Období: 2006-2007

Graf č. 12

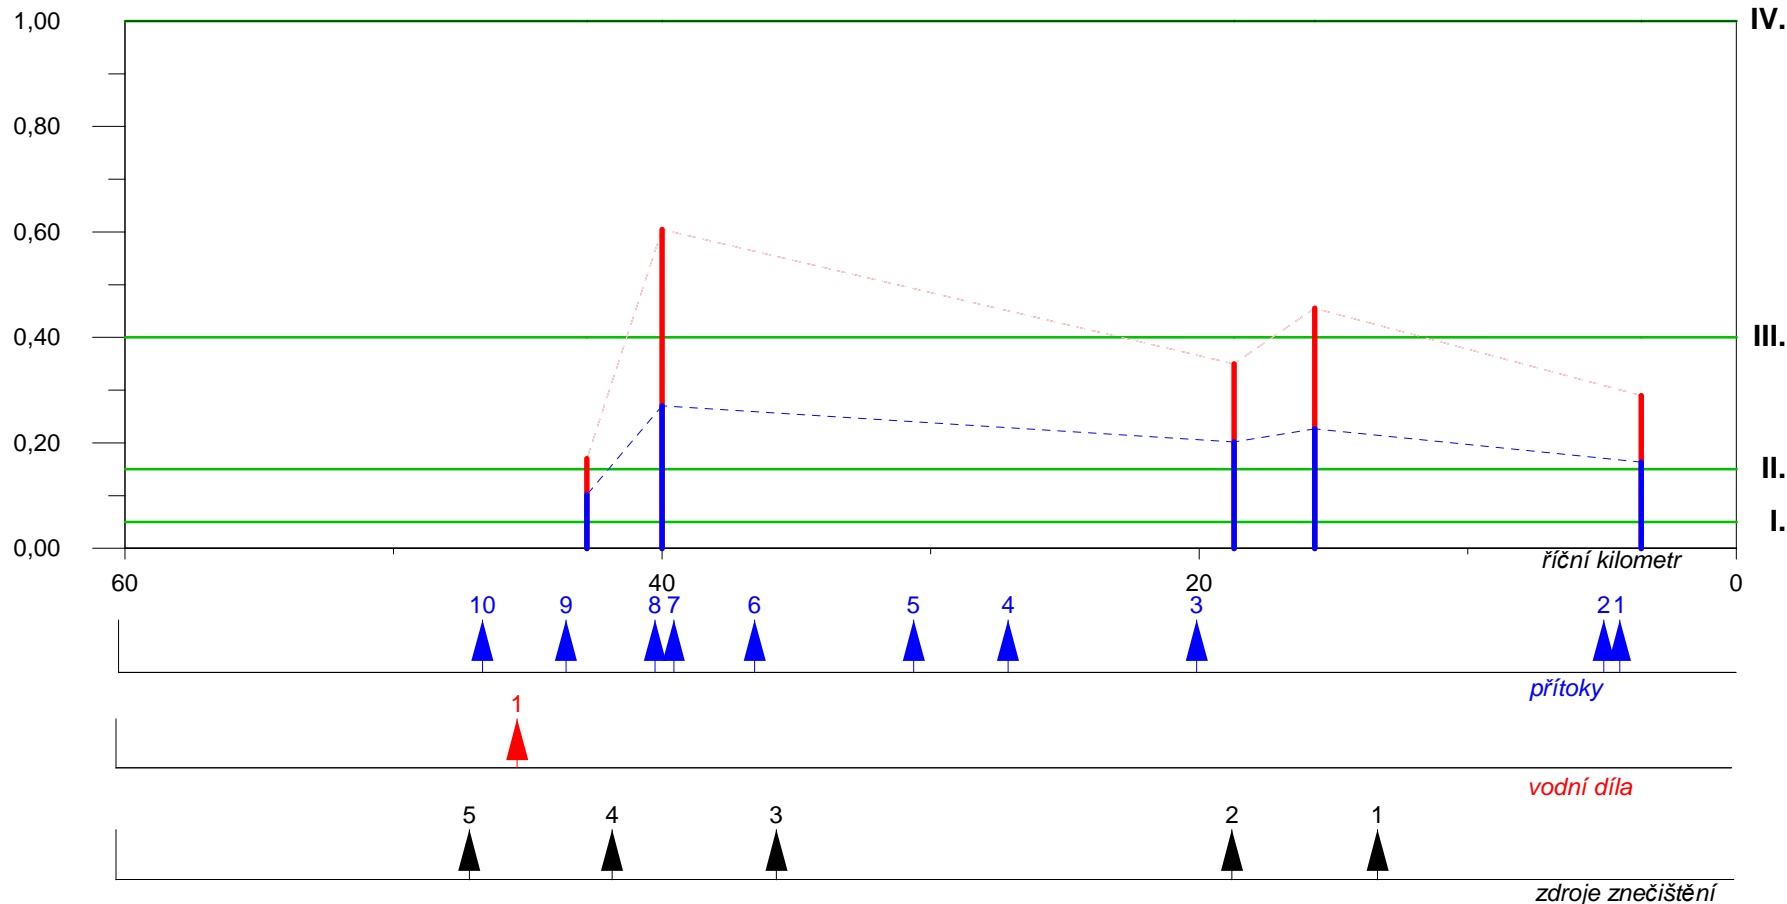

Přítoky:

ř.km	Název	ř.km
1	Pašínovický p.(+ČOV Ločenice)	4,3
2	Svinenský p.(+ČOV Trhové Sviny)	4,9
3	Chrastský p.(+LASSELSBERGER Borov.)	20,0
4	Žárský potok	27,0
5	bez.př.(+ČOV Olešnice)	30,5
6	Vyšenský potok	36,4
7	Janovský potok	39,4
8	Dvorský potok	40,1
9	Veveřský potok	43,4
10	Bedřichovský potok	46,5

Vodní díla:

1	Humenice	45,1
---	----------	------

ř.km

Zdroje znečištění:

ř.km	Název	ř.km
1	Ostrolovský Újezd	13,2
2	Borovany	18,6
3	HBSW Byňov	35,5
4	Nové Hrady	41,6
5	Horní Stropnice	46,9

zdroje znečištění

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka

hodnota C90 podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb. ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb.: 0,2 mg/l