


Nežárka (př.Lužnice) - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: chlorofyl-a (ug/l)

Období: 2006-2007

Graf č. 21

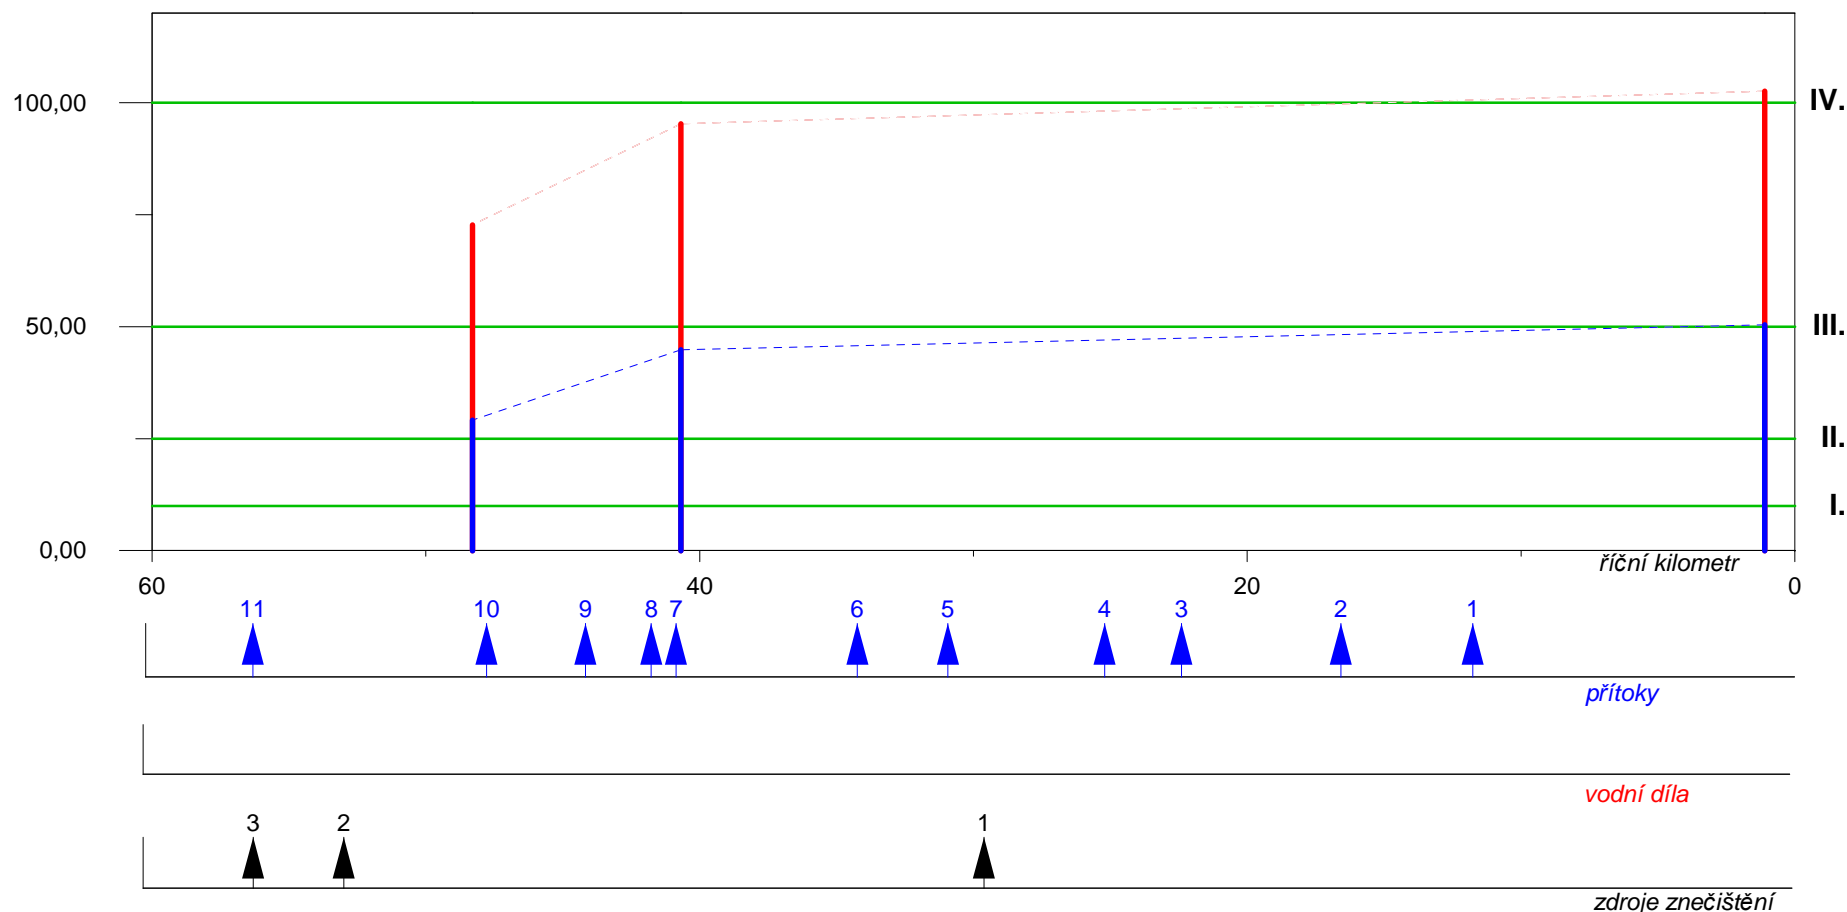

Prítoky:

1	Řečice (+ČOV Kard.Řečice)
2	Holenský potok
3	Hatínský potok
4	Nová řeka
5	Vyderský potok
6	Lásenice
7	Pěněnský potok
8	Řečička (+ČOV J.Hradec)
9	Hamerský potok
10	Radouňský potok
11	Kamenice + Žirovnice

Vodní díla:

ř.km	
11,7	
16,5	
22,3	
25,1	
30,8	
34,1	
40,7	
41,6	
44,0	
47,6	
56,1	

Zdroje znečištění:

ř.km	
29,4	1 Stráž nad Nežárkou
52,7	2 Rodvínov
56,0	3 Jarošov nad Nežárkou

Legenda

- | Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- | Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka

hodnota C90 podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb. ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb.: -