


Blanice (př.Otavy) - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: chem. spotř. kyslíku dichrom.(CHSK-Cr) (mg/l)

Období: 2006-2007

Graf č. 27

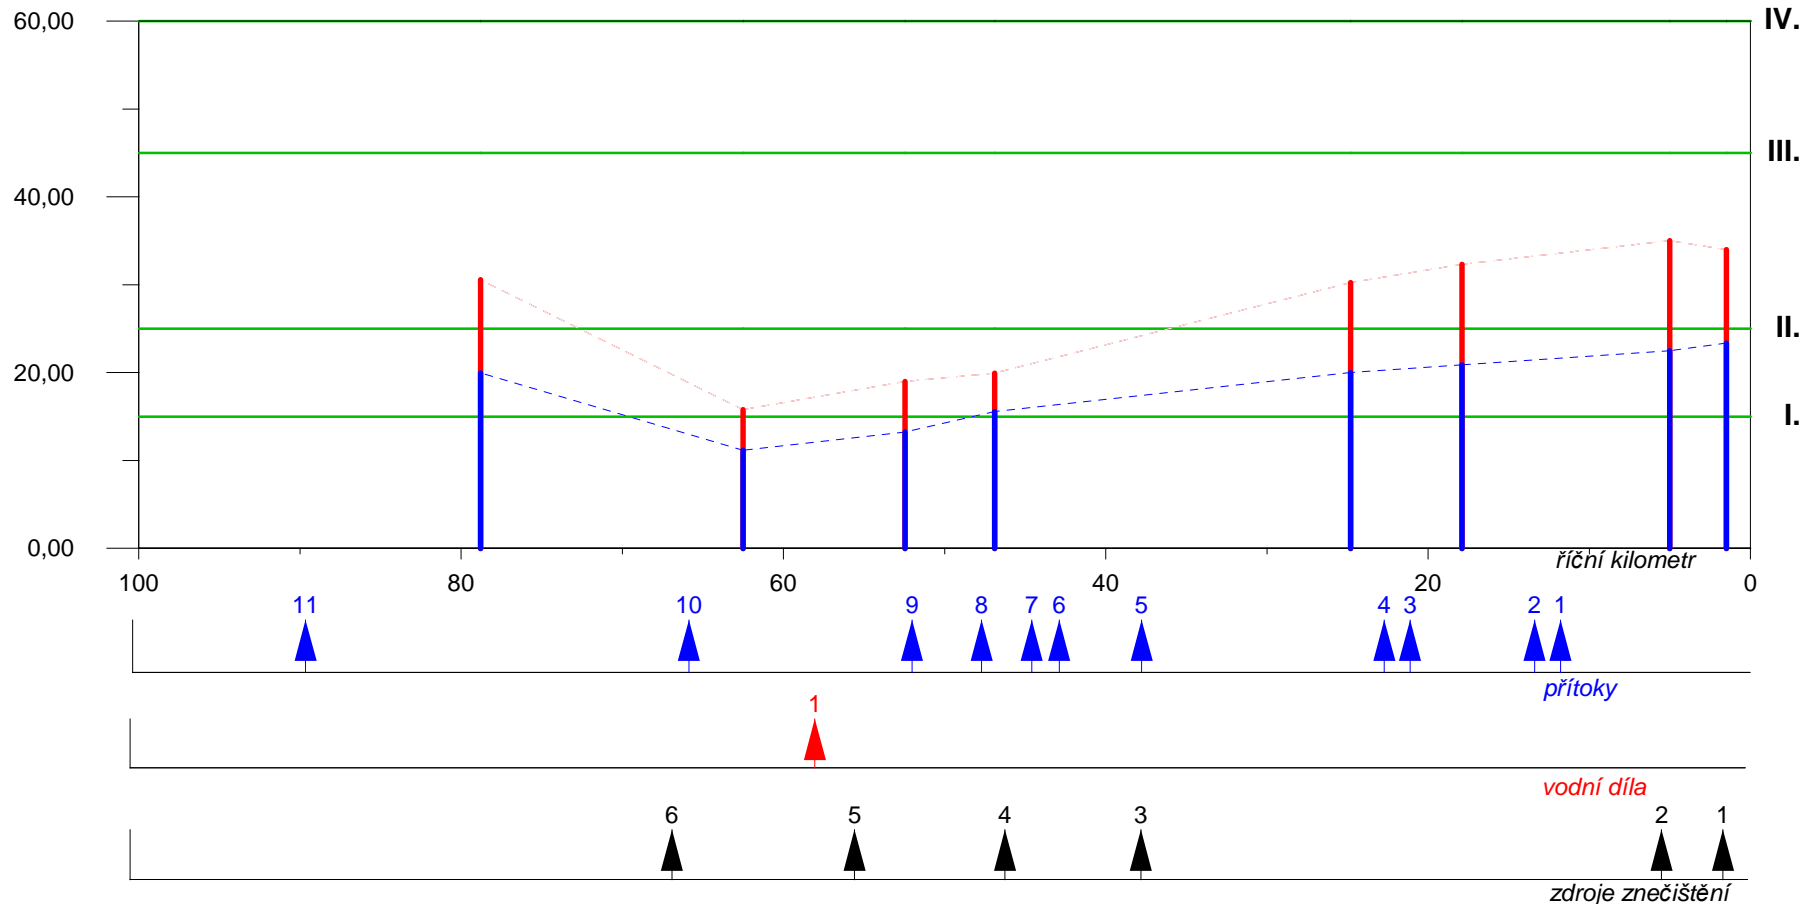

Přítoky:

1	Blanička
2	Divišovka (+ČOV Protivín)
3	Radomilický p.(+ČOV Vodňany)
4	Širovská strouha(+ČOV Chelčice)
5	Bavorovský potok
6	Zlatý p.(+ČOV Chroboly)
7	Dubský p.(+VK Vrábče)
8	Libotyňský p.(+ČOV Vlach.Březi)
9	Živný p.(+ČOV Prachatice)
10	Cikánský potok
11	Puchéřský potok

ř.km Vodní díla:

1	Husinec
6	
5	
4	
3	
2	
1	

ř.km Zdroje znečištění:

1	Putim
2	Heřmaň
3	Bavorov
4	Strunkovice nad Blaníci
5	Husinec
6	Záblatí

ř.km

1,5	
5,3	
37,5	
45,9	
55,2	
66,5	

Legenda

- | Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- | Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka

hodnota C90 podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb. ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb.: 35 mg/l