


Lužnice - vývoj jakosti vody v profilu Koloděje n.Lužnicí, říční km 4.30

Ukazatel: dusík dusičnanový (mg/l)

Období: 1970-2007

Graf č. 42

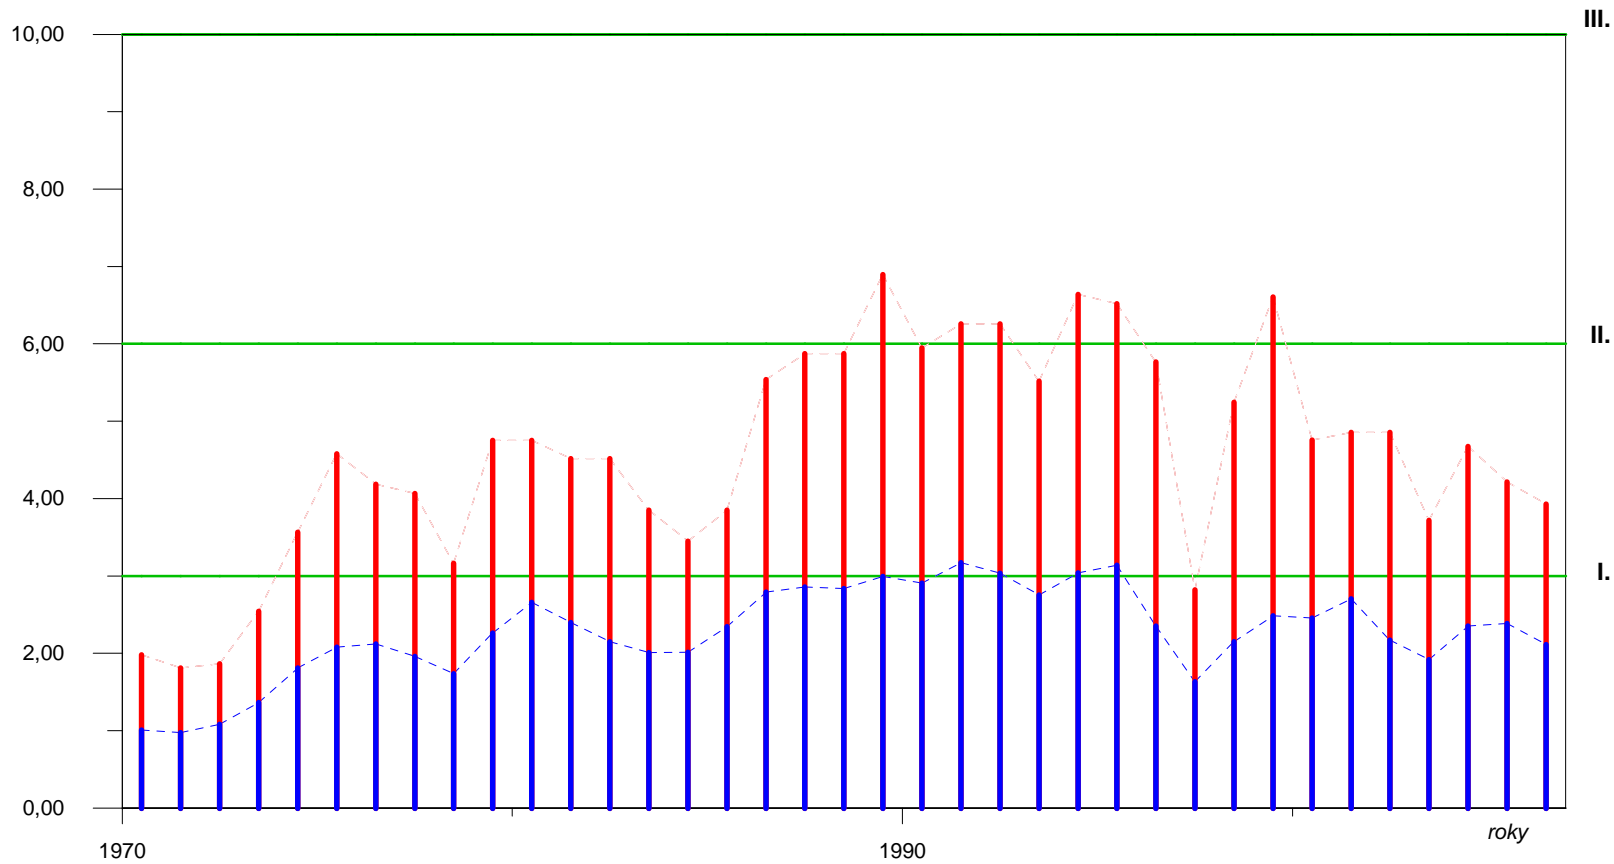

**Legenda**

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

**Poznámka**

hodnota C90 podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb. ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb.: 7 mg/l