


**Lužnice - vývoj jakosti vody v profilu Koloděje n.Lužnicí, říční km 4.30**

**Ukazatel: AOX (ug/l)**

**Období: 1999-2007**

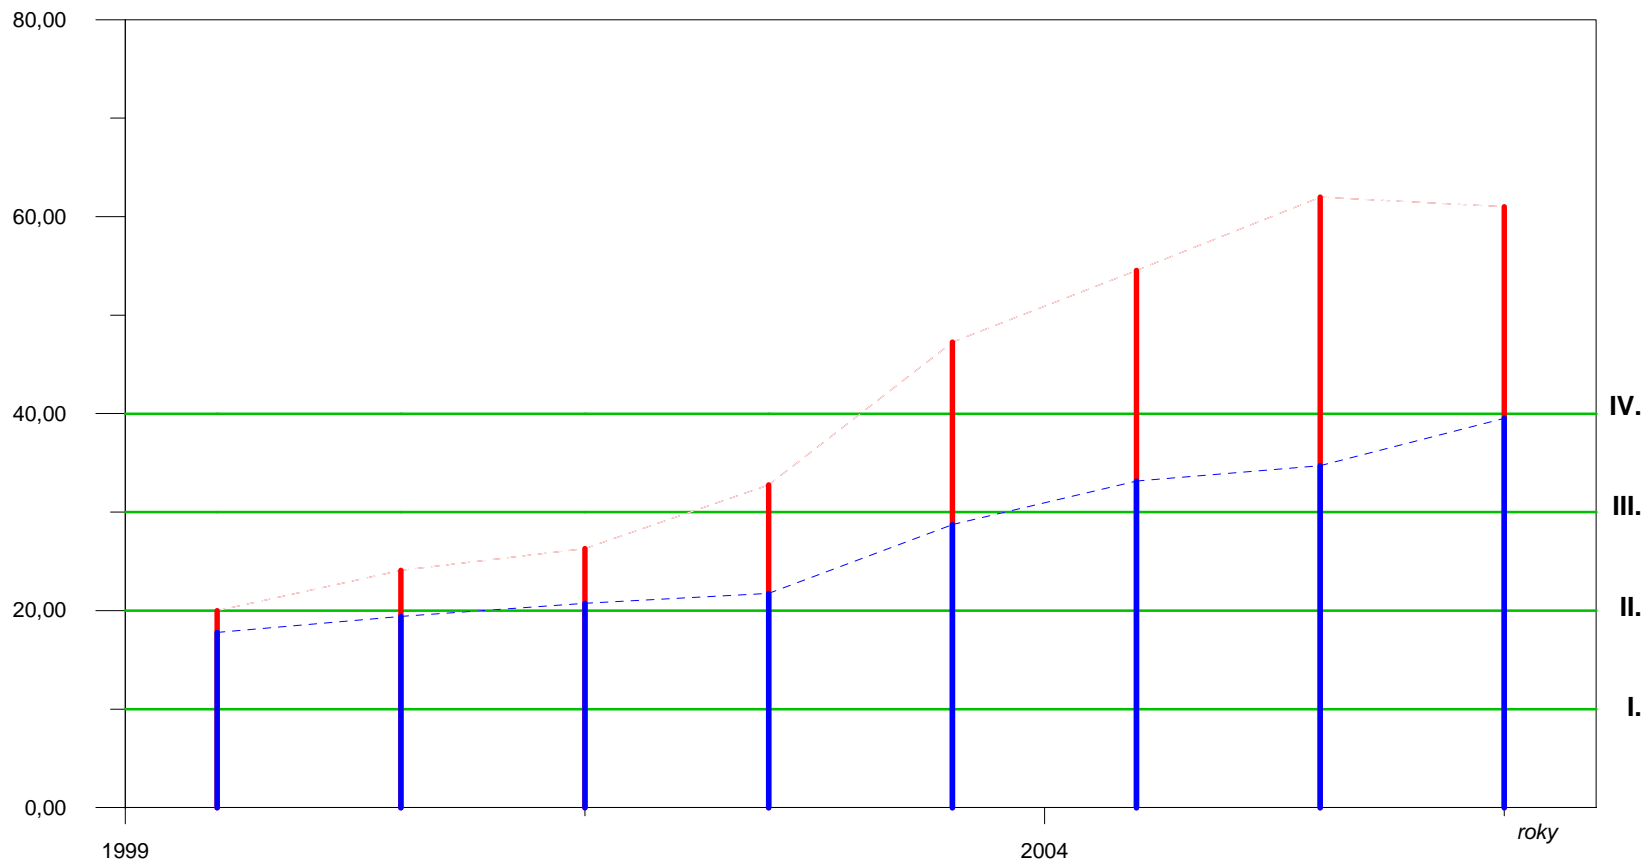


**Graf č. 45**



**Poznámka**

hodnota C90 podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb. ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb.: **35 ug/l**

**Legenda**

-  Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
-  Průměr
-  Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221