



Jakost vody v dílčím povodí Berounky - podle nařízení vlády č. 401/2015 Sb.

Ukazatel: biochem. spotř. kyslíku (BSK-5) (mg/l)

Období: 2014-2015

Obr. č. 2

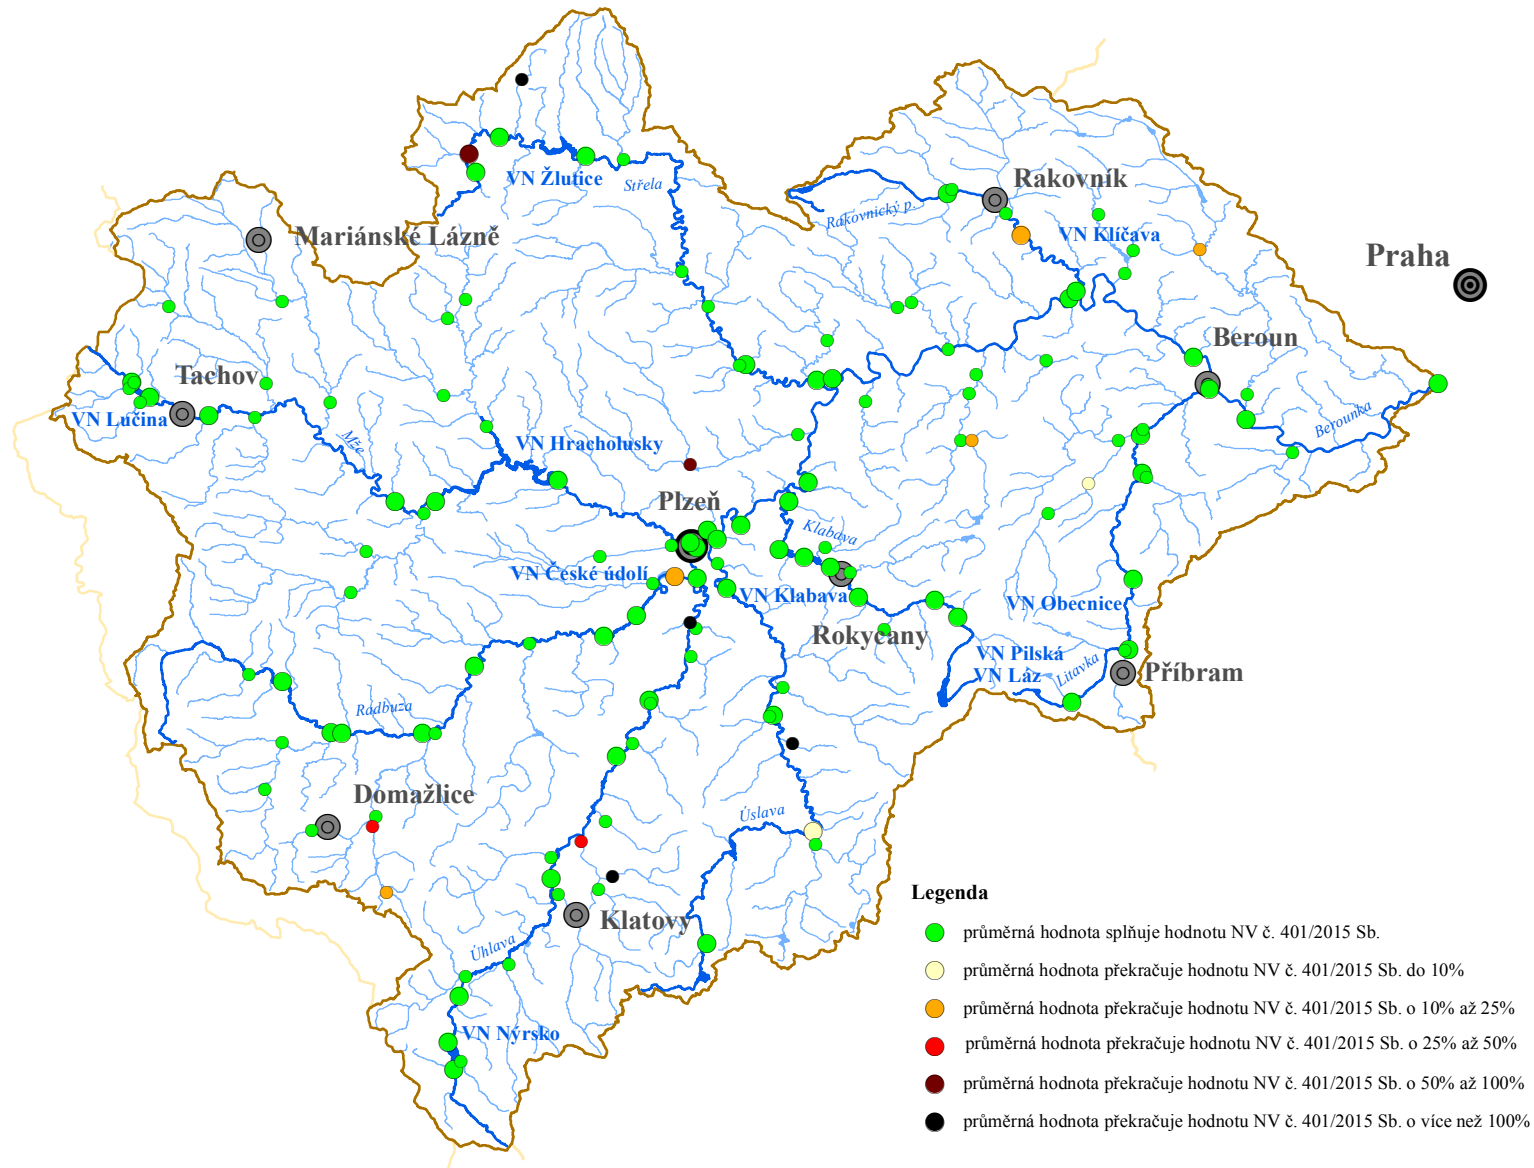

Poznámka



Hodnota přípustného znečištění - roční průměr podle nařízení vlády č. 401/2015 Sb., př. č. 3, tab. 1a: 3,8 mg/l

Jakost vody v dílčím povodí Berounky - podle nařízení vlády č. 401/2015 Sb.

Ukazatel: chem. spotř. kyslíku dichrom. (CHSK-Cr) (mg/l)

Období: 2014-2015

Obr. č. 3

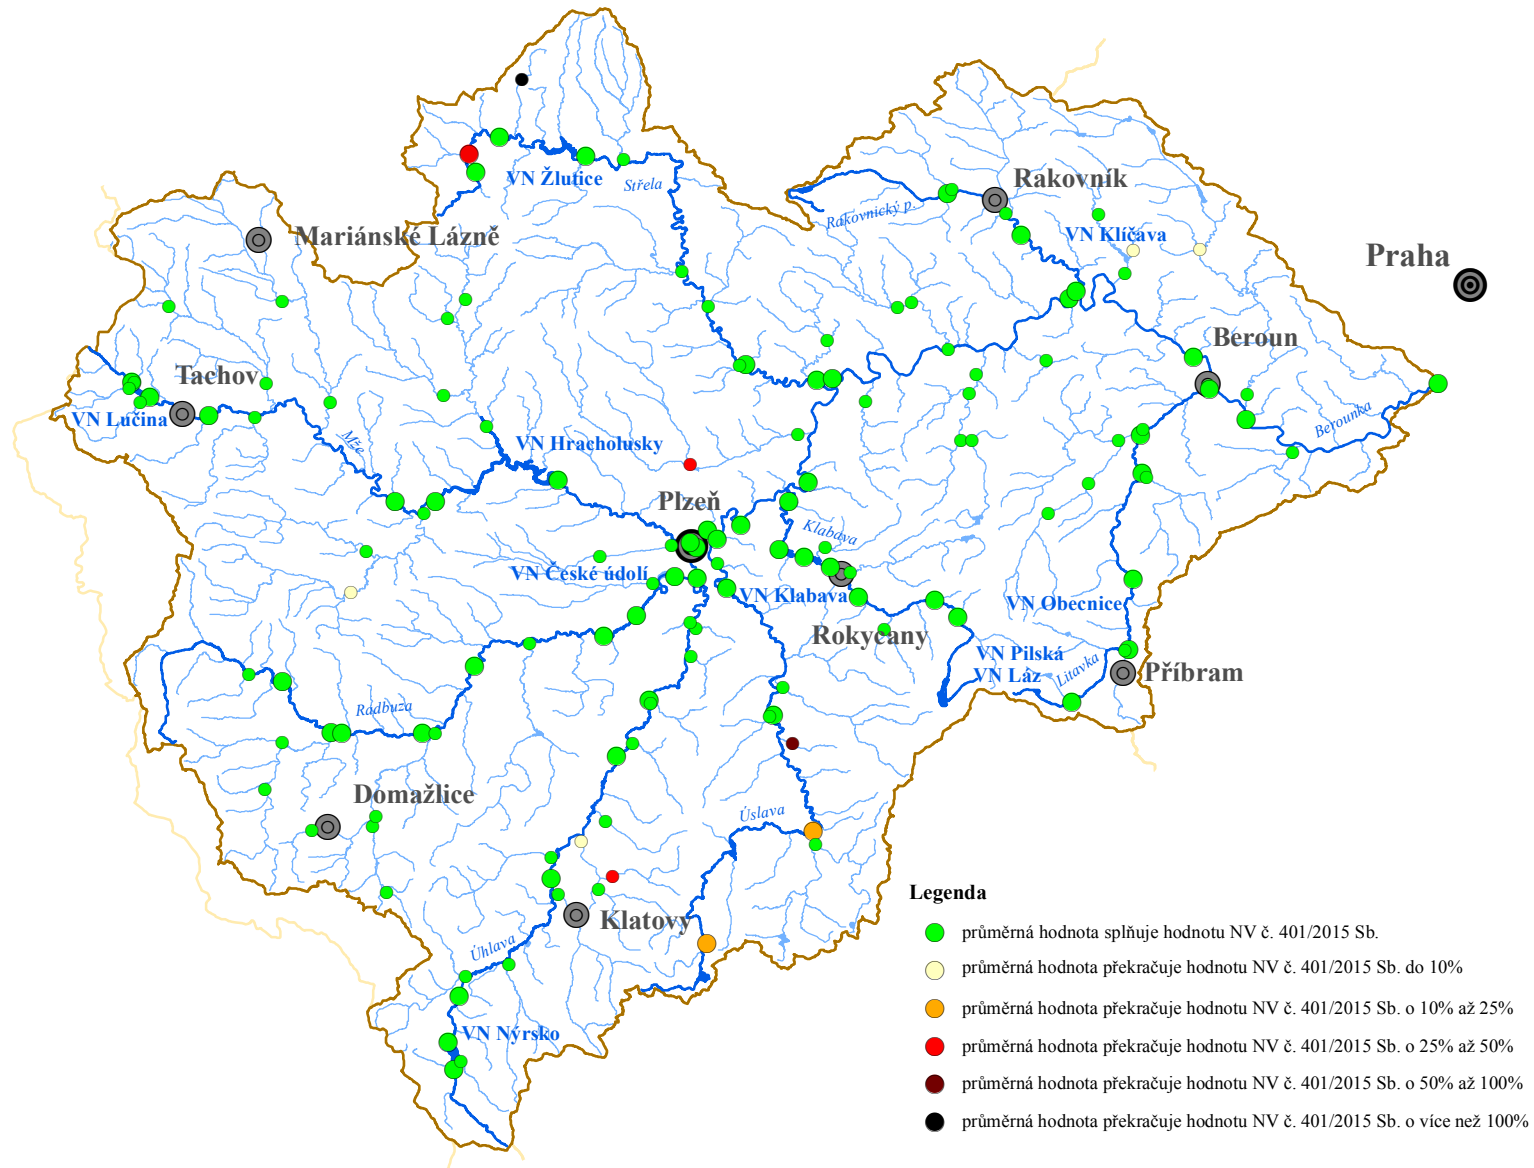

Poznámka



Hodnota přípustného znečištění - roční průměr podle nařízení vlády č. 401/2015 Sb., př. č. 3, tab. 1a: 26 mg/l

Jakost vody v dílčím povodí Berounky - podle nařízení vlády č. 401/2015 Sb.

Ukazatel: dusík amoniakální (mg/l)

Období: 2014-2015

Obr. č. 4

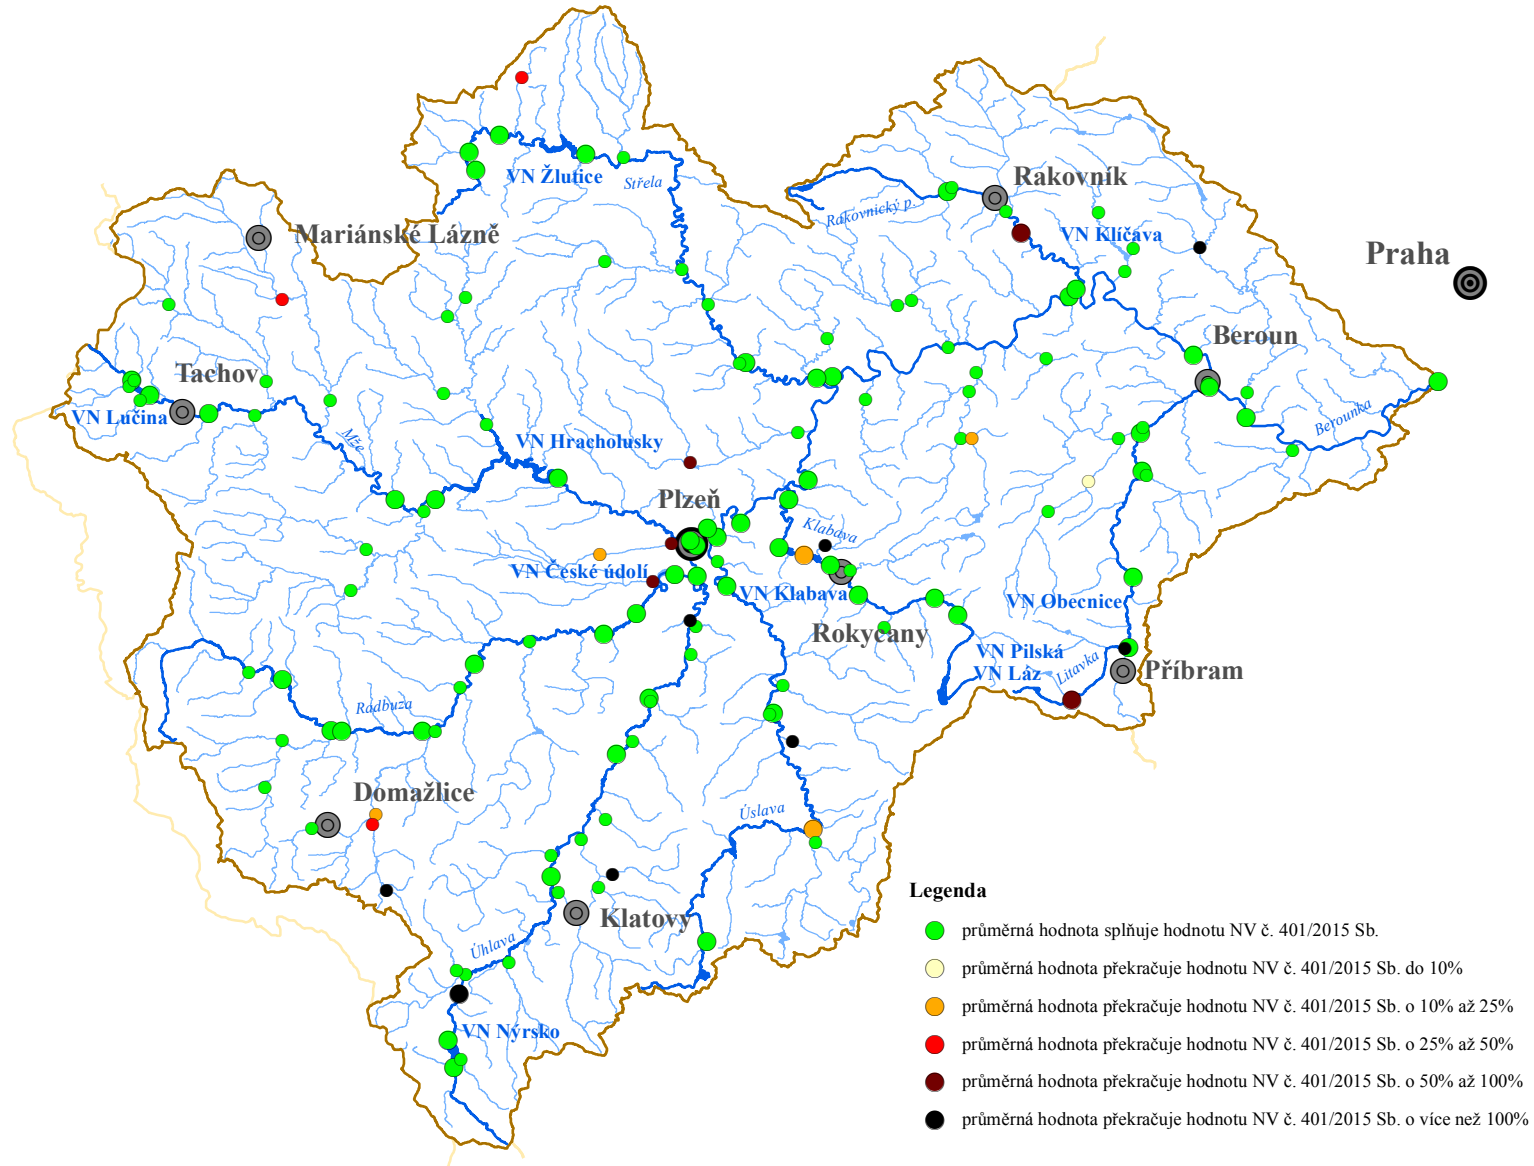

Poznámka



Hodnota přípustného znečištění - roční průměr podle nařízení vlády č. 401/2015 Sb., př. č. 3, tab. 1a: 0,23 mg/l

Jakost vody v dílčím povodí Berounky - podle nařízení vlády č. 401/2015 Sb.

Ukazatel: dusík dusičnanový (mg/l)

Období: 2014-2015

Obr. č. 5

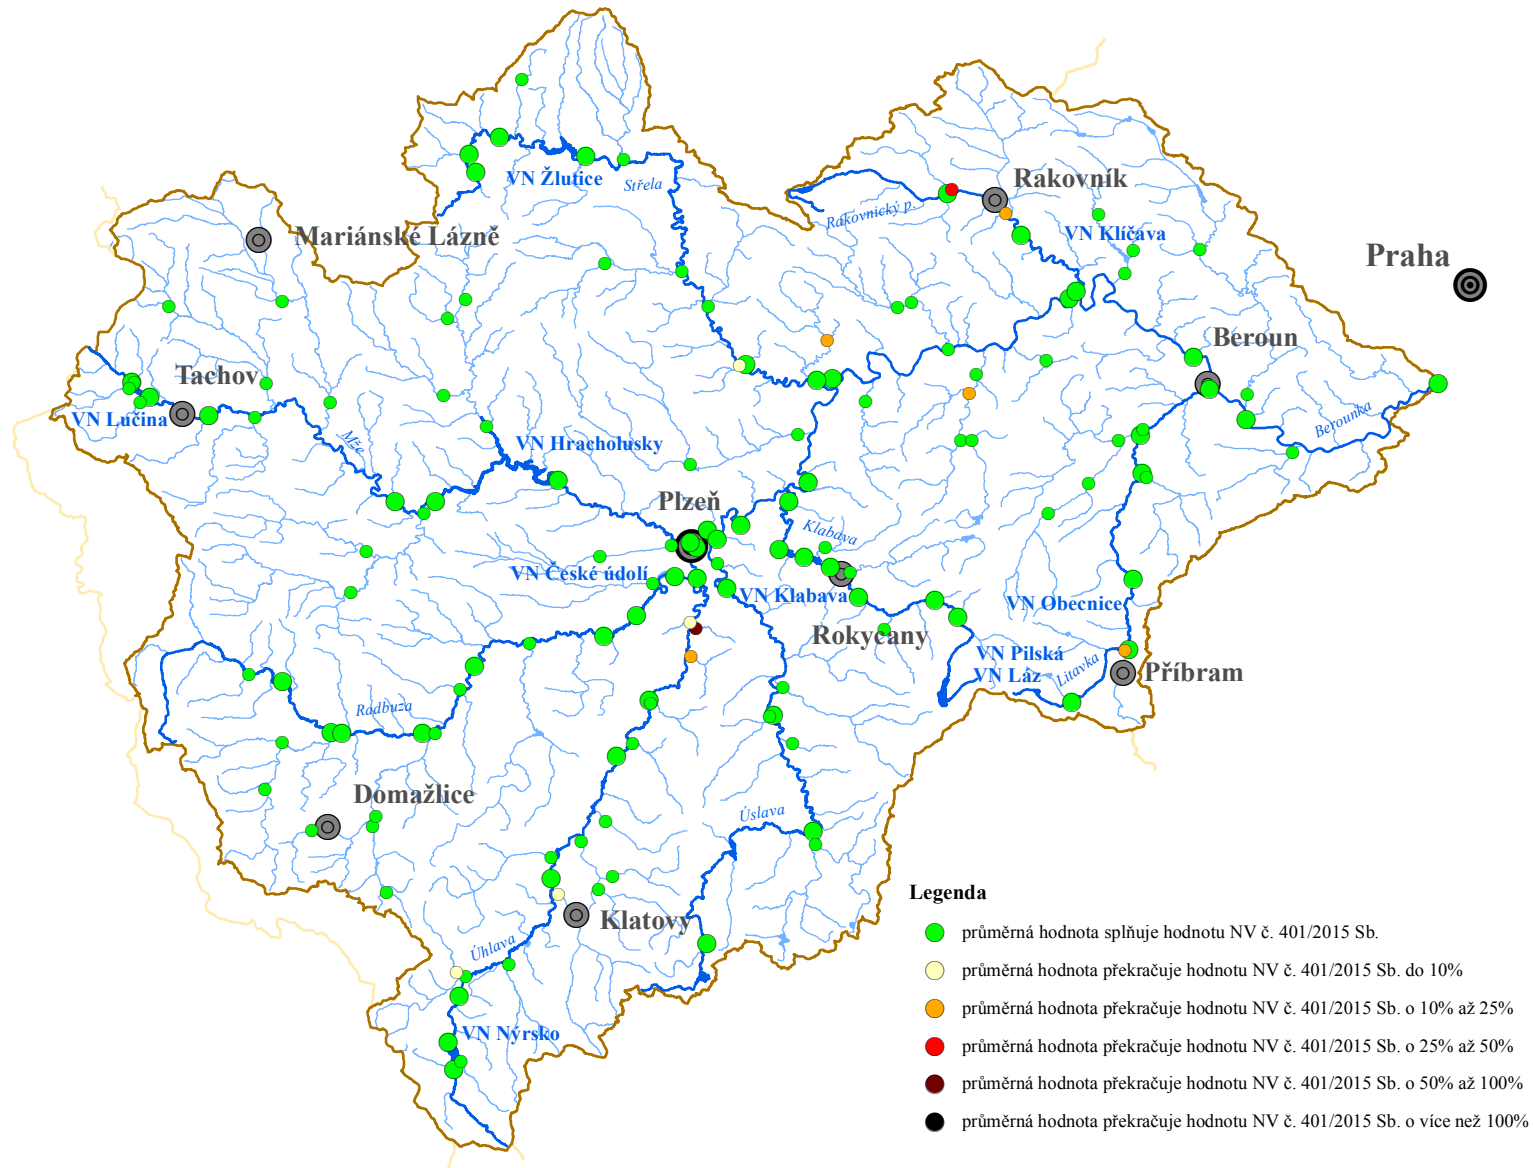



Poznámka

Hodnota přípustného znečištění - roční průměr podle nařízení vlády č. 401/2015 Sb., př. č. 3, tab. 1a: 5,4 mg/l

Jakost vody v dílčím povodí Berounky - podle nařízení vlády č. 401/2015 Sb.

Ukazatel: fosfor celkový (mg/l)

Období: 2014-2015

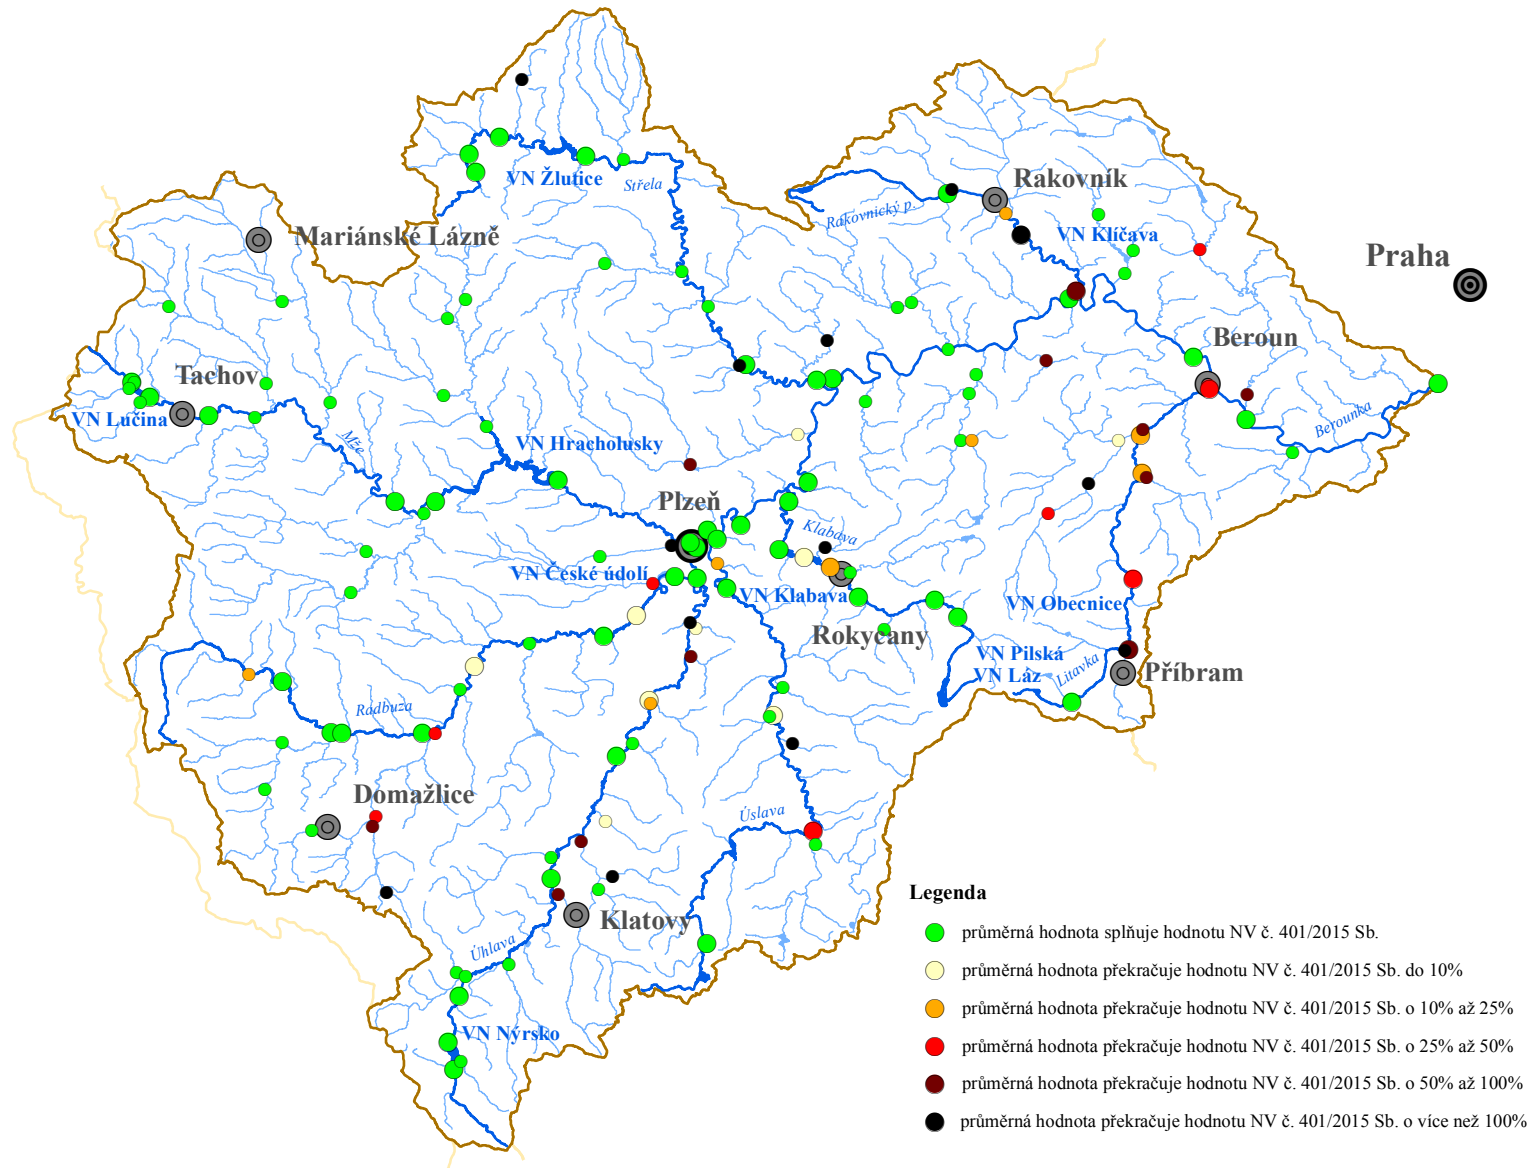

Poznámka

Hodnota přípustného znečištění - roční průměr podle nařízení vlády č. 401/2015 Sb., př. č. 3, tab. 1a: 0,15 mg/l