



Obr. č. 4.1 – Hodnocení jakosti podzemních vod pro hydrologickou bilanci jakosti vody v roce 2009 v ukazateli : **chlorydy**

Hodnocení jakosti podzemních vod – porovnání s meznou hodnotou pro pitnou vodu vyhlášky MZd č. 252/2004 Sb.
v ukazateli chloridy (limit = 100 mg/l)

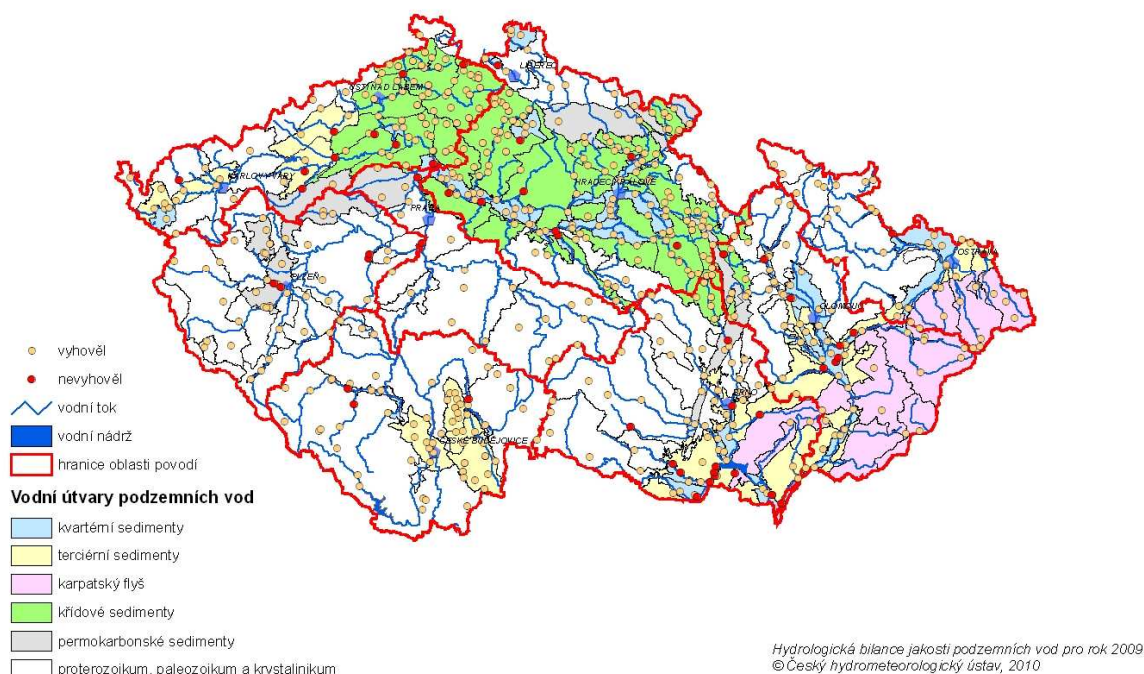


Hodnocení jakosti podzemních vod – porovnání s meznou hodnotou pro pitnou vodu vyhlášky MZd č. 252/2004 Sb.
v ukazateli chloridy (limit = 100 mg/l) - oblast povodí Dolní Vltavy

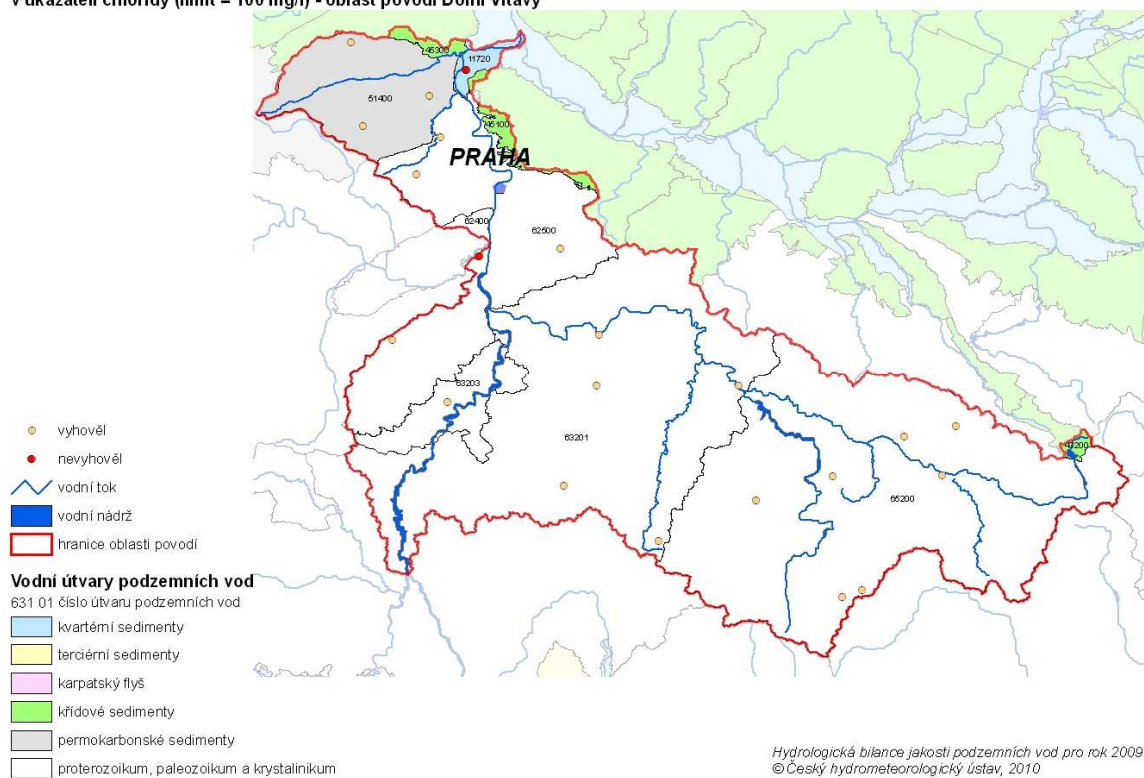


Obr. č. 4.2 – Hodnocení jakosti podzemních vod pro hydrologickou bilanci jakosti vody v roce 2009 v ukazateli : sírany

Hodnocení jakosti podzemních vod – porovnání s meznou hodnotou pro pitnou vodu vyhlášky MZd č. 252/2004 Sb. v ukazateli sírany (limit = 250 mg/l)

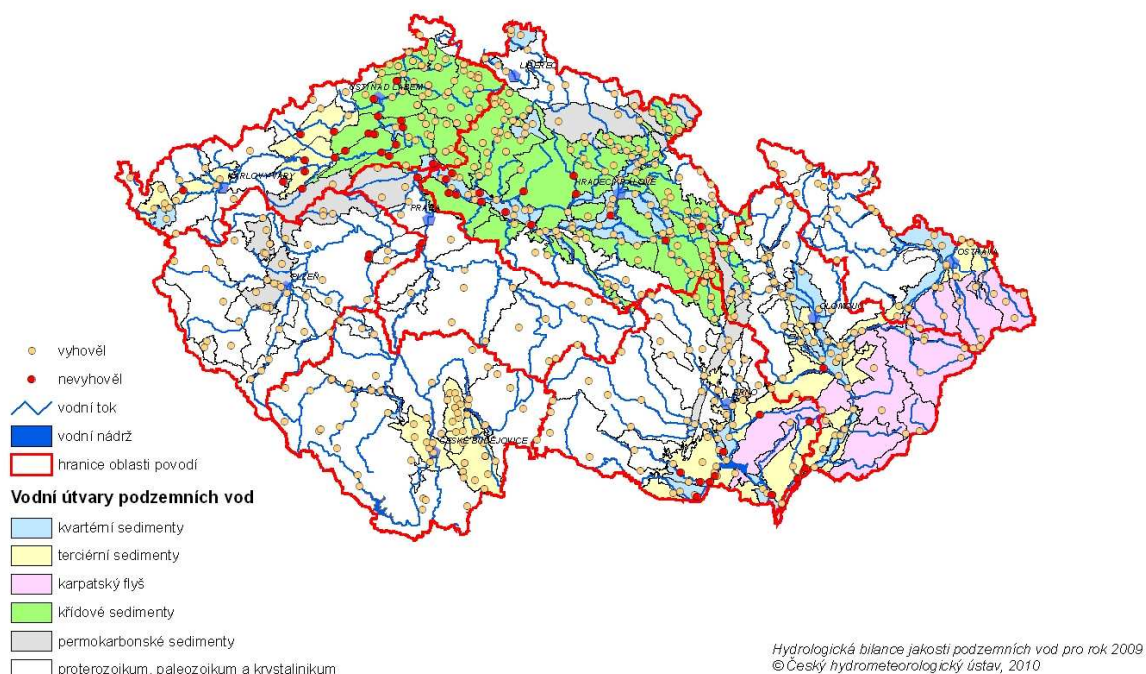


Hodnocení jakosti podzemních vod – porovnání s meznou hodnotou pro pitnou vodu vyhlášky MZd č. 252/2004 Sb. v ukazateli sírany (limit = 250 mg/l) - oblast povodí Dolní Vltavy

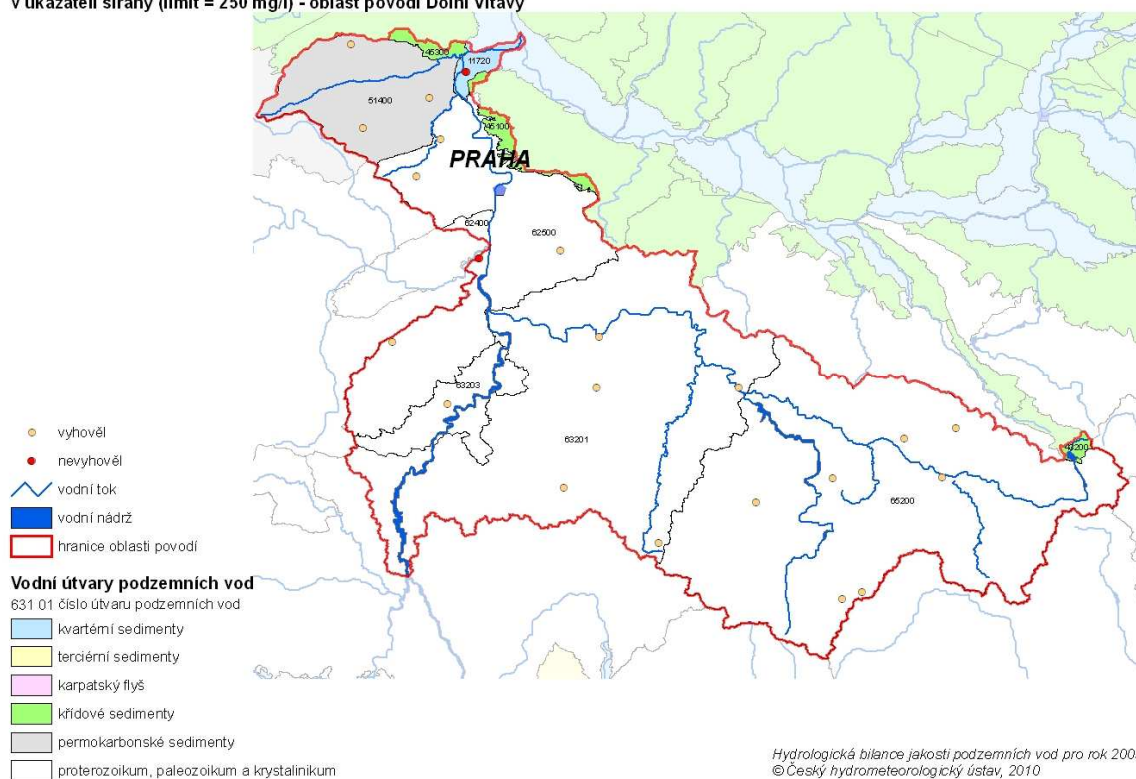


Obr. č. 4.3 – Hodnocení jakosti podzemních vod pro hydrologickou bilanci jakosti vody v roce 2009 v ukazateli : amonné ionty

Hodnocení jakosti podzemních vod – porovnání s meznou hodnotou pro pitnou vodu vyhlášky MZd č. 252/2004 Sb.
v ukazateli amonné ionty (limit = 0.5 mg/l)

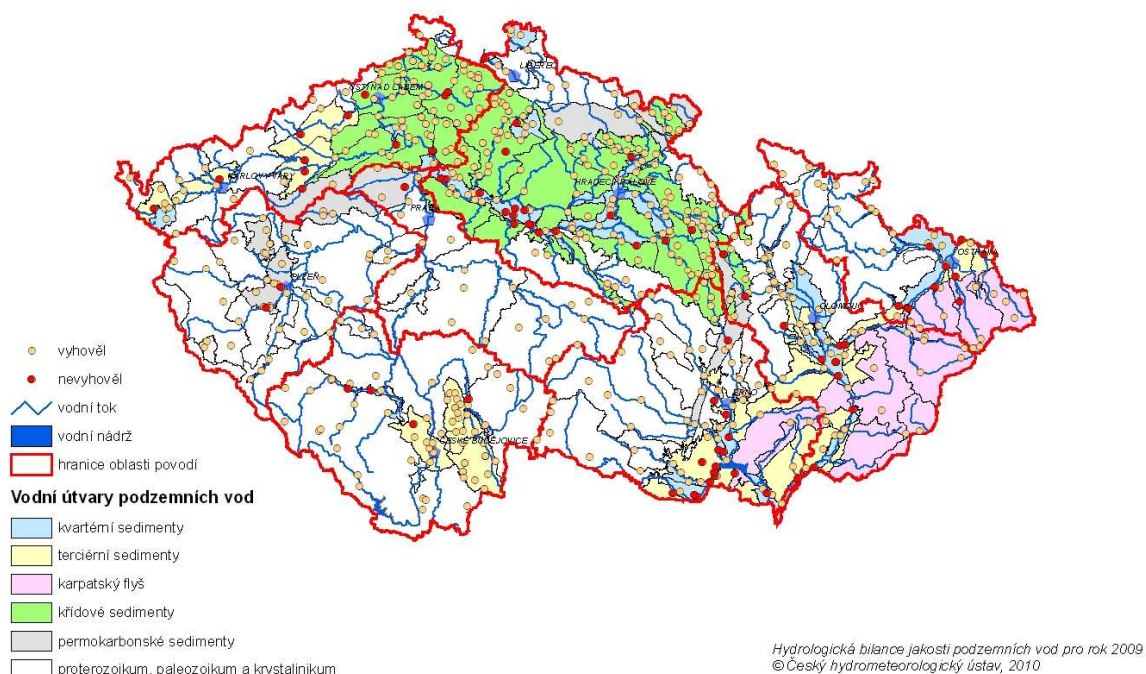


Hodnocení jakosti podzemních vod – porovnání s meznou hodnotou pro pitnou vodu vyhlášky MZd č. 252/2004 Sb.
v ukazateli amonné ionty (limit = 0.5 mg/l) - oblast povodí Dolní Vltavy

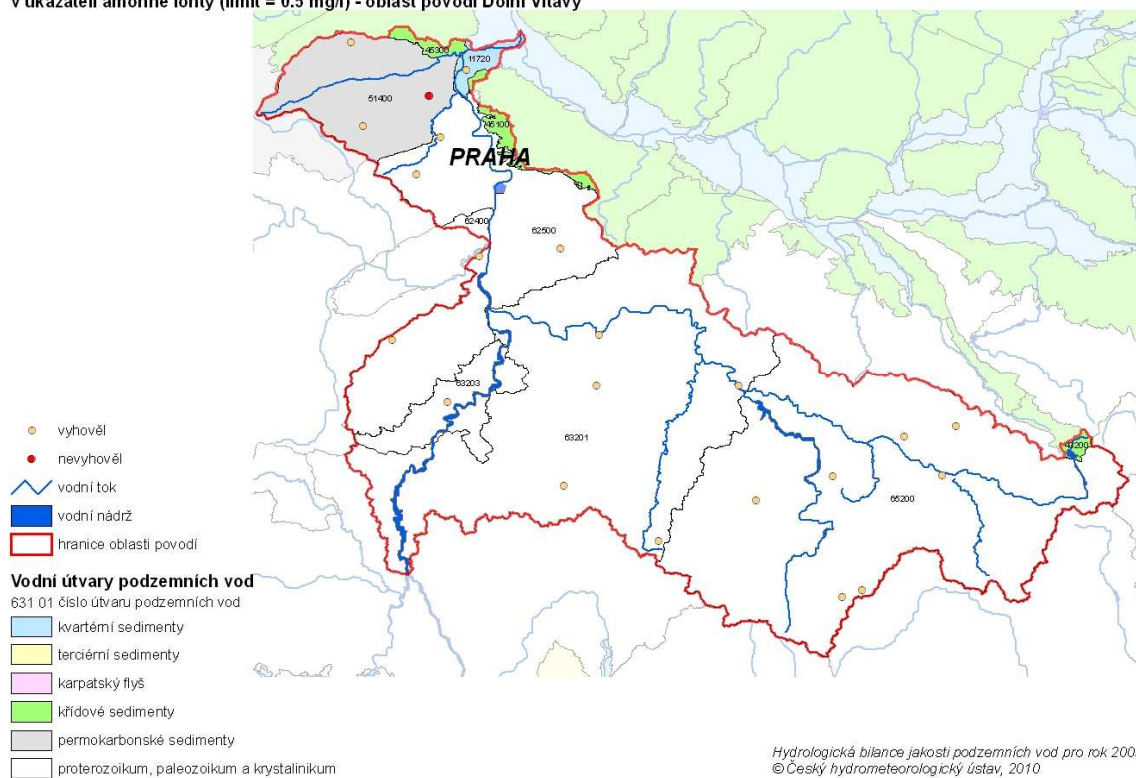


Obr. č. 4.4 – Hodnocení jakosti podzemních vod pro hydrologickou bilanci jakosti vody v roce 2009 v ukazateli : dusičnany

Hodnocení jakosti podzemních vod – porovnání s nejvyšší meznou hodnotou pro pitnou vodu vyhlášky MZd č. 252/2004 Sb. v ukazateli dusičnany (limit = 50 mg/l)

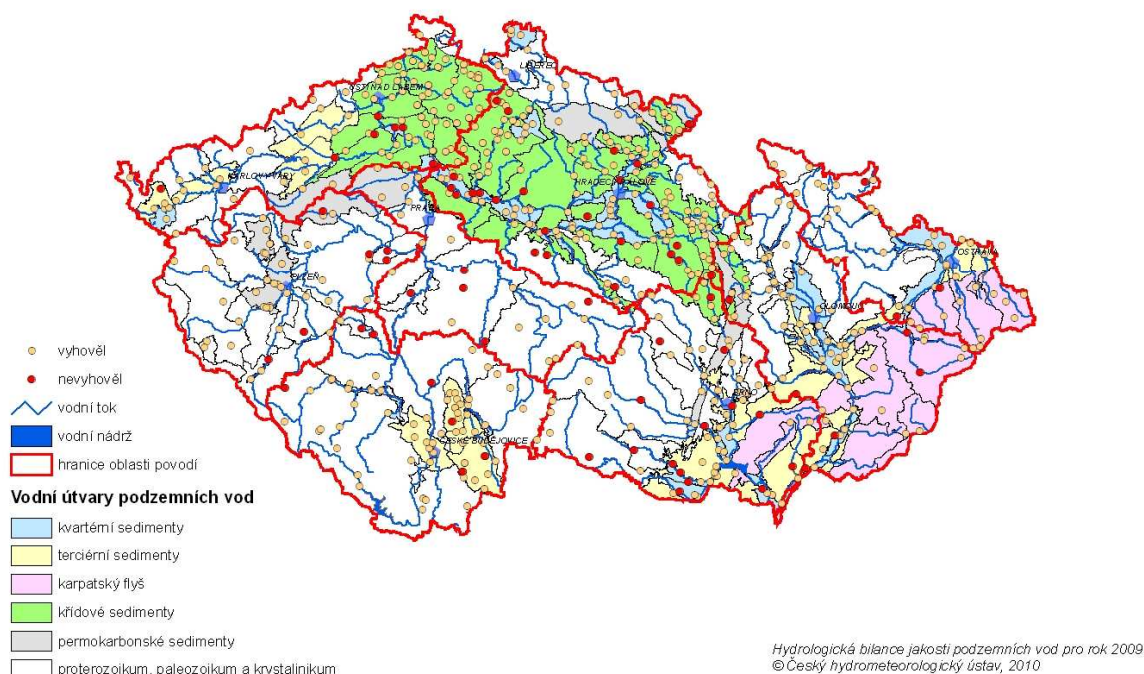


Hodnocení jakosti podzemních vod – porovnání s nejvyšší meznou hodnotou pro pitnou vodu vyhlášky MZd č. 252/2004 Sb. v ukazateli dusičnany (limit = 50 mg/l) - oblast povodí Dolní Vltavy

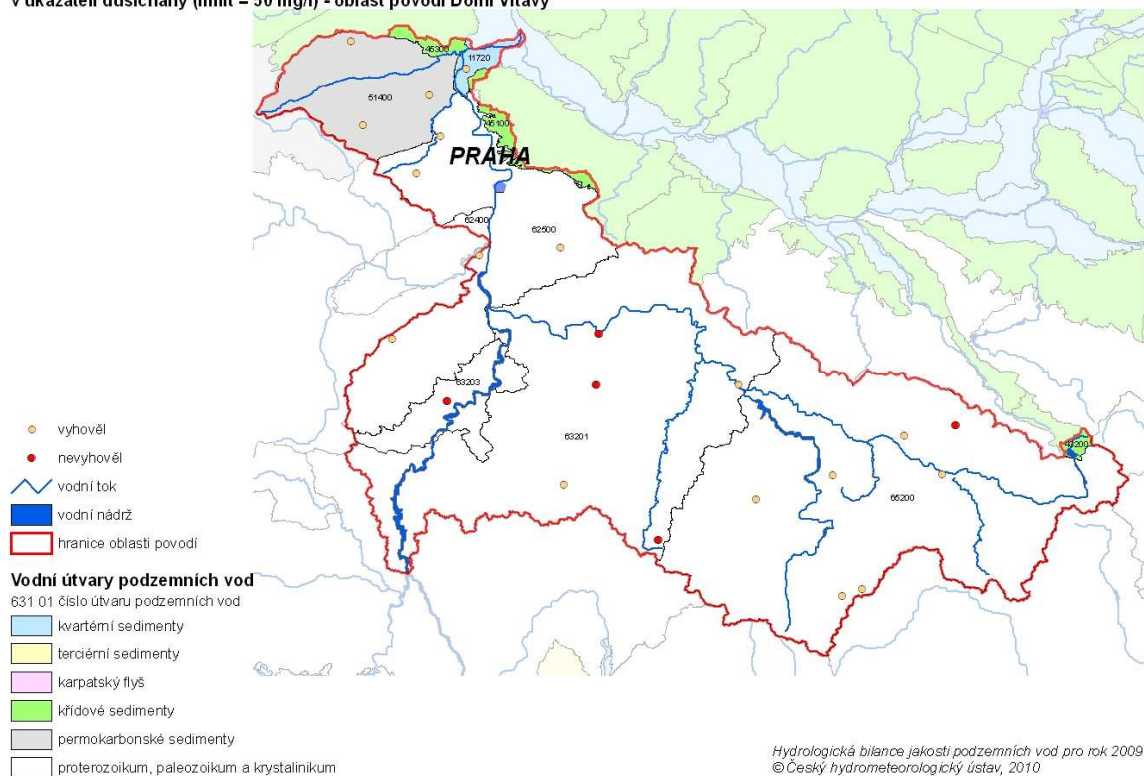


Obr. č. 4.5 – Hodnocení jakosti podzemních vod pro hydrologickou bilanci jakosti vody v roce 2009 v ukazateli : $ChSK_{Mn}$

Hodnocení jakosti podzemních vod – porovnání s meznou hodnotou pro pitnou vodu vyhlášky MZd č. 252/2004 Sb. v ukazateli $ChSK_{Mn}$ (limit = 3 mg/l)

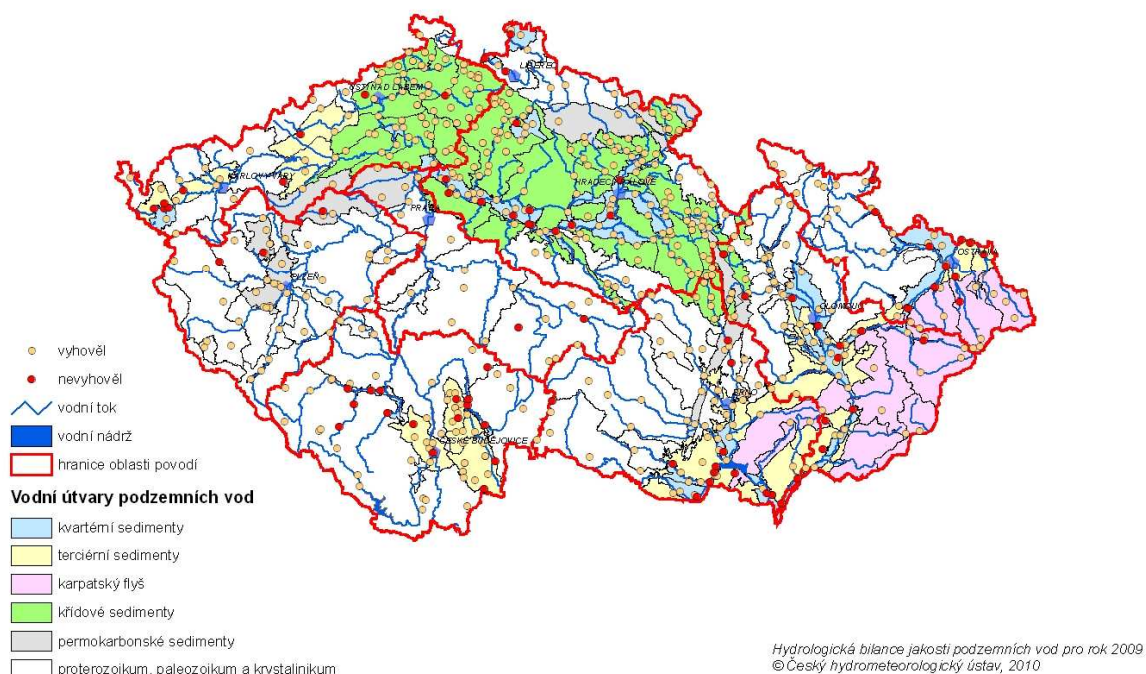


Hodnocení jakosti podzemních vod – porovnání s meznou hodnotou pro pitnou vodu vyhlášky MZd č. 252/2004 Sb. v ukazateli $ChSK_{Mn}$ (limit = 3 mg/l) - oblast povodí Dolní Vltavy

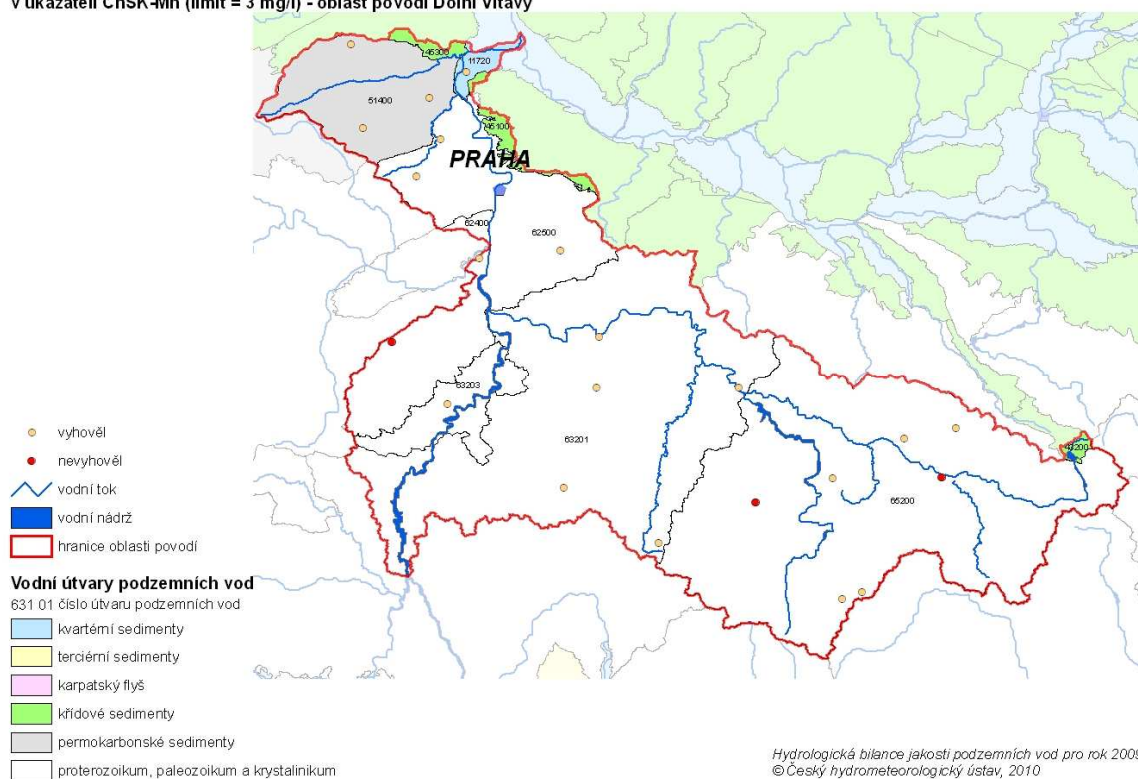


Obr. č. 4.6 – Hodnocení jakosti podzemních vod pro hydrologickou bilanci jakosti vody v roce 2009 v ukazateli : měď

Hodnocení jakosti podzemních vod – porovnání s nejvyšší meznou hodnotou pro pitnou vodu vyhlášky MZd č. 252/2004 Sb. v ukazateli měď (limit = 1 mg/l)

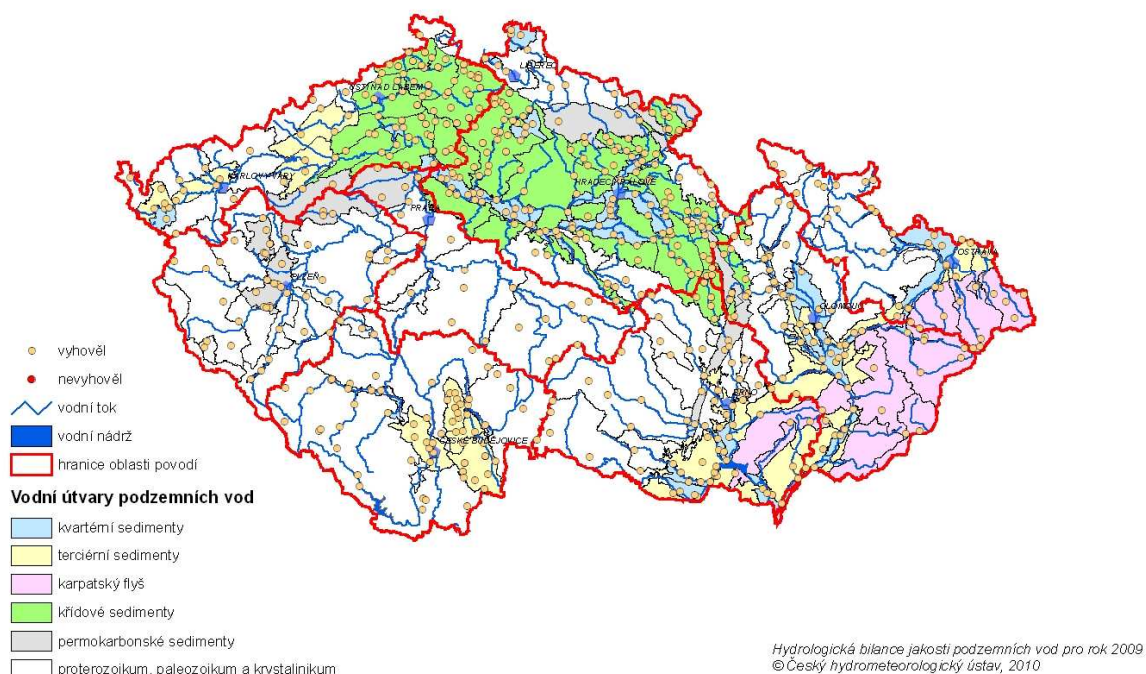


Hodnocení jakosti podzemních vod – porovnání s nejvyšší meznou hodnotou pro pitnou vodu vyhlášky MZd č. 252/2004 Sb. v ukazateli měď (limit = 1 mg/l) - oblast povodí Dolní Vltavy

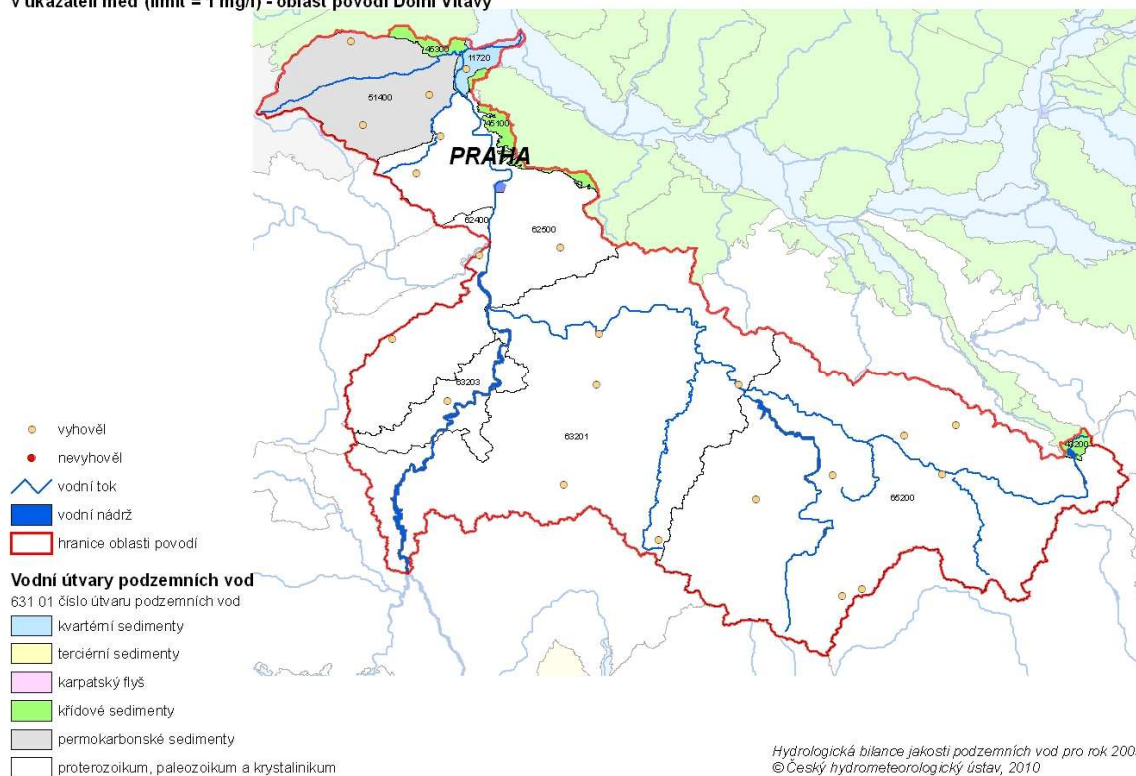


Obr. č. 4.7 – Hodnocení jakosti podzemních vod pro hydrologickou bilanci jakosti vody v roce 2009 v ukazateli : **kadmium**

Hodnocení jakosti podzemních vod – porovnání s nejvyšší meznou hodnotou pro pitnou vodu vyhlášky MZd č. 252/2004 Sb.
v ukazateli kadmium (limit = 0.005 mg/l)

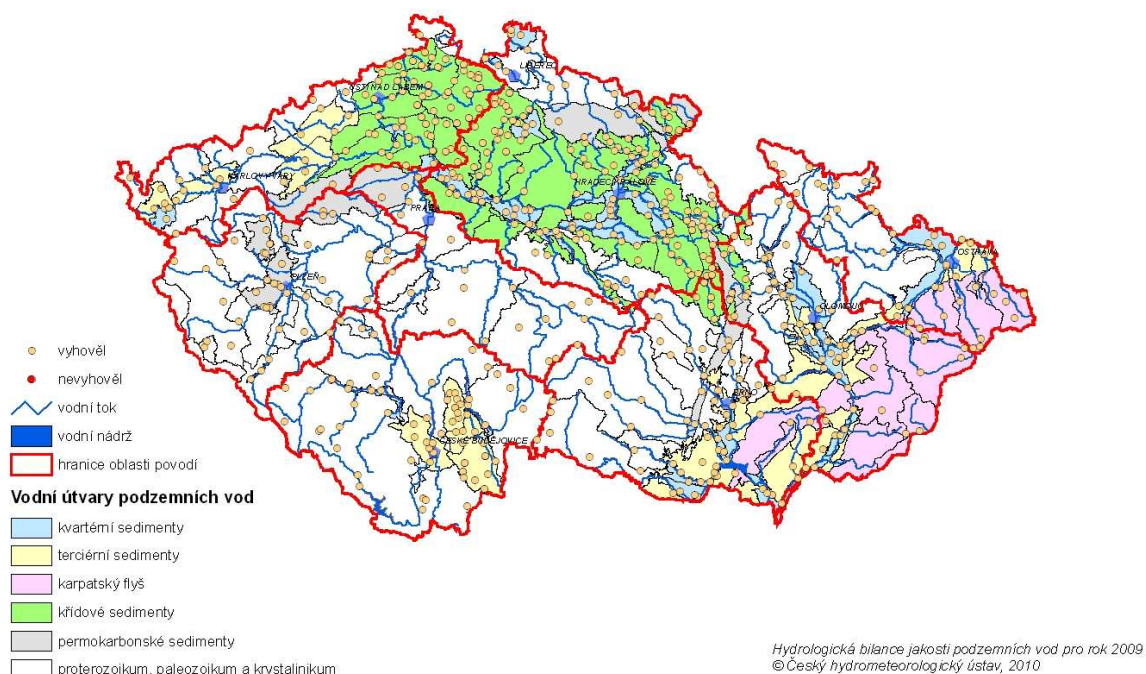


Hodnocení jakosti podzemních vod – porovnání s nejvyšší meznou hodnotou pro pitnou vodu vyhlášky MZd č. 252/2004 Sb.
v ukazateli kadmium (limit = 0.005 mg/l) - oblast povodí Dolní Vltavy

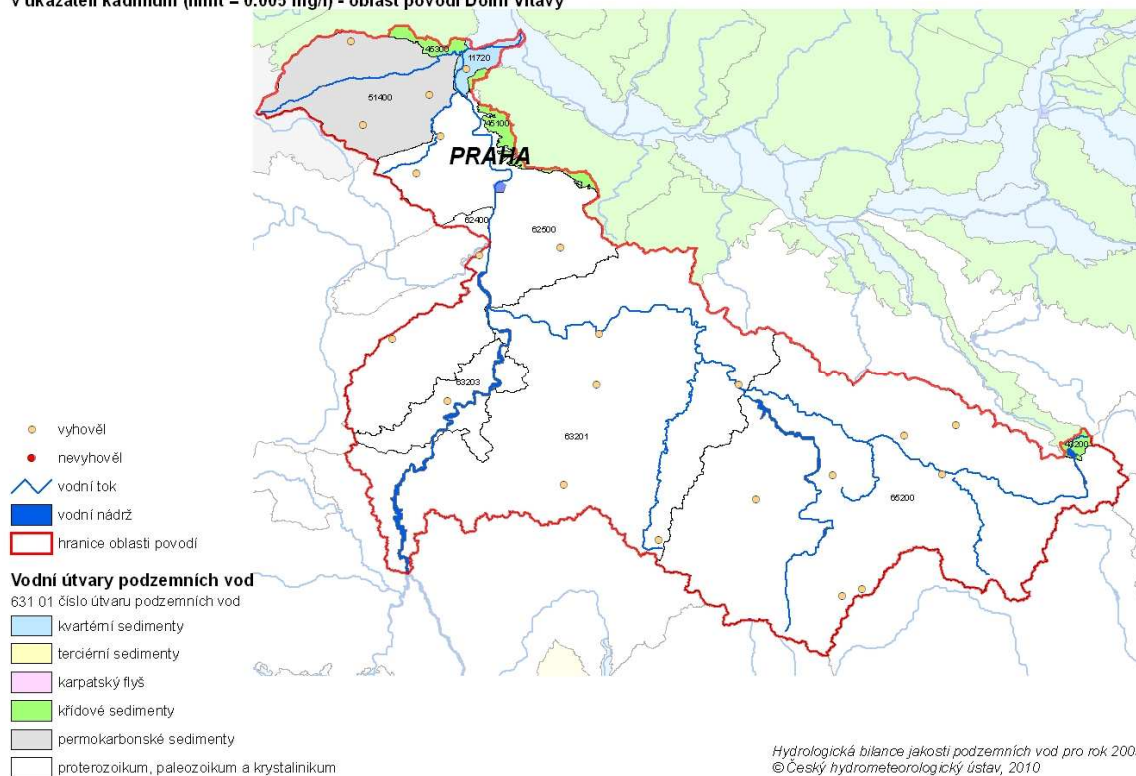


Obr. č. 4.8 – Hodnocení jakosti podzemních vod pro hydrologickou bilanci jakosti vody v roce 2009 v ukazateli : olovo

Hodnocení jakosti podzemních vod – porovnání s nejvyšší meznou hodnotou pro pitnou vodu vyhlášky MZd č. 252/2004 Sb. v ukazateli olovo (limit = 0.025 mg/l)

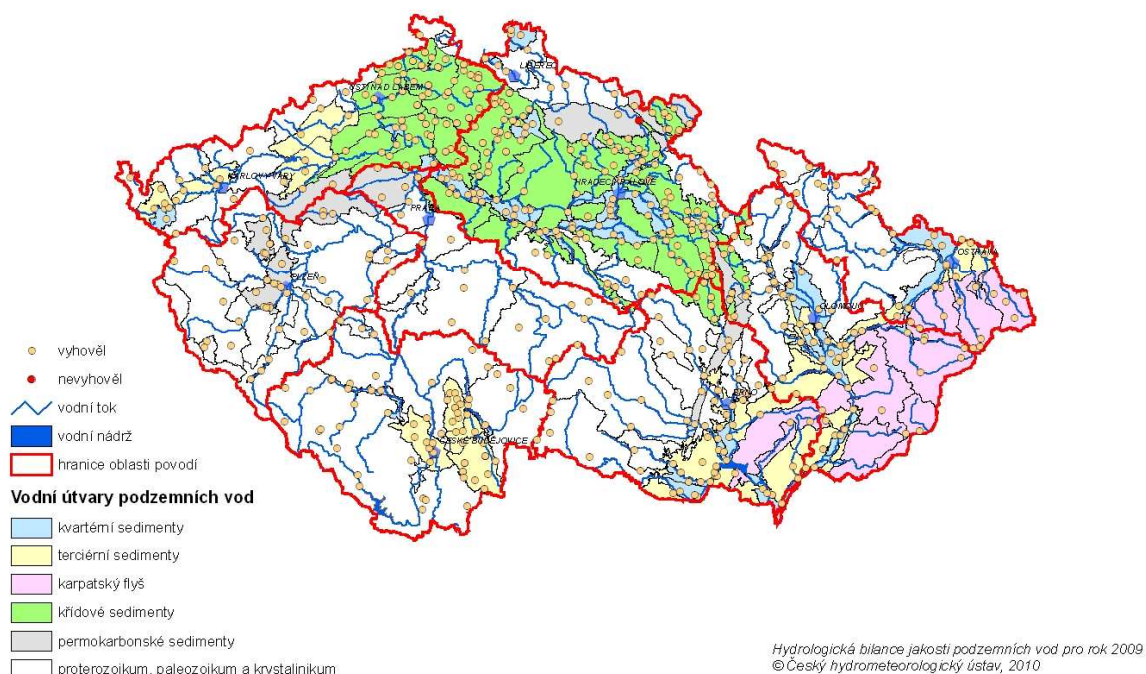


Hodnocení jakosti podzemních vod – porovnání s nejvyšší meznou hodnotou pro pitnou vodu vyhlášky MZd č. 252/2004 Sb. v ukazateli olovo (limit = 0.025 mg/l) - oblast povodí Dolní Vltavy

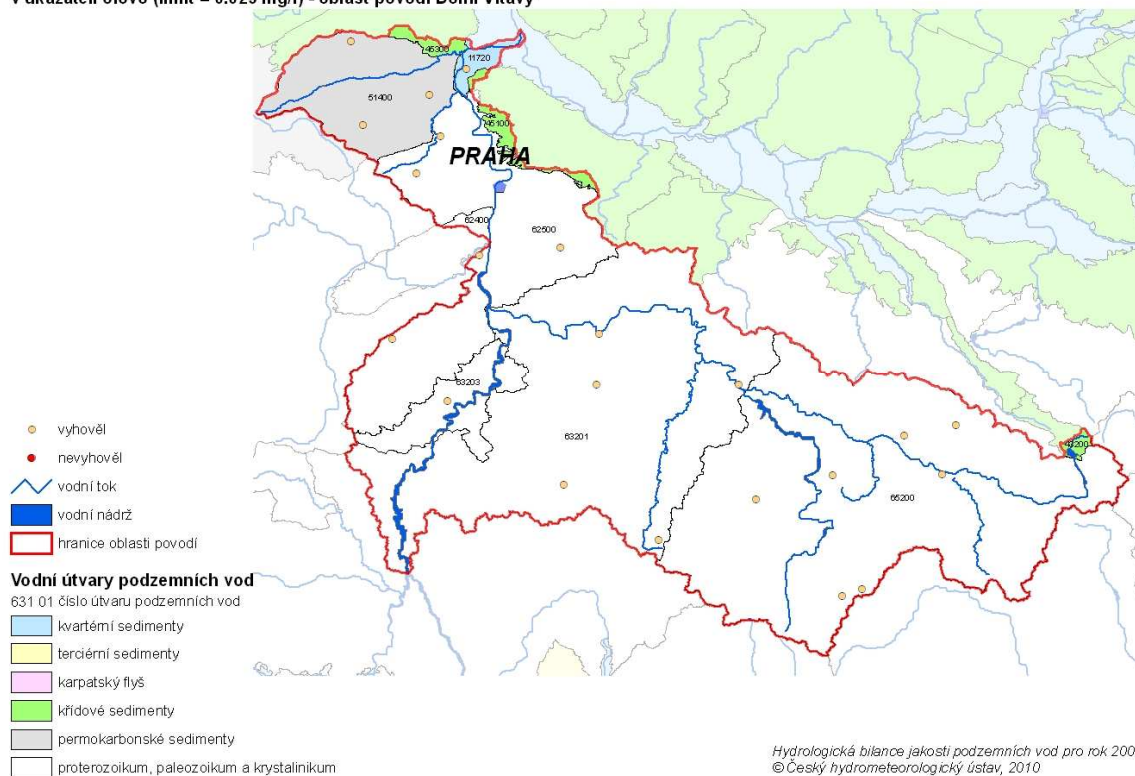

Obr. č. 4.9 – Hodnocení jakosti podzemních vod pro hydrologickou bilanci jakosti vody v roce 2009 v ukazateli : pH

Hodnocení jakosti podzemních vod – porovnání s meznou hodnotou pro pitnou vodu vyhlášky MZd č. 252/2004 Sb. v ukazateli pH (limit = 6.5 – 9.5)

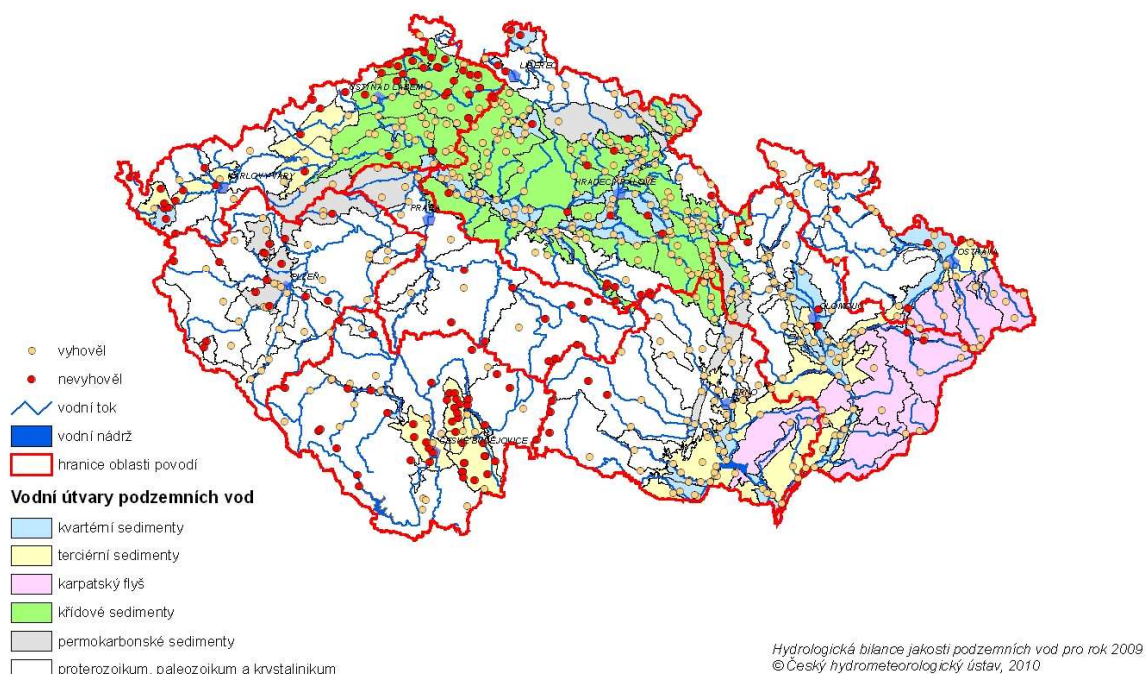

Hodnocení jakosti podzemních vod – porovnání s meznou hodnotou pro pitnou vodu vyhlášky MZd č. 252/2004 Sb. v ukazateli pH (limit = 6.5 – 9.5) - oblast povodí Dolní Vltavy

