


Berounka - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: biochem. spotř. kyslíku (BSK-5) (mg/l)

Období: 2006-2007

Graf č. 1

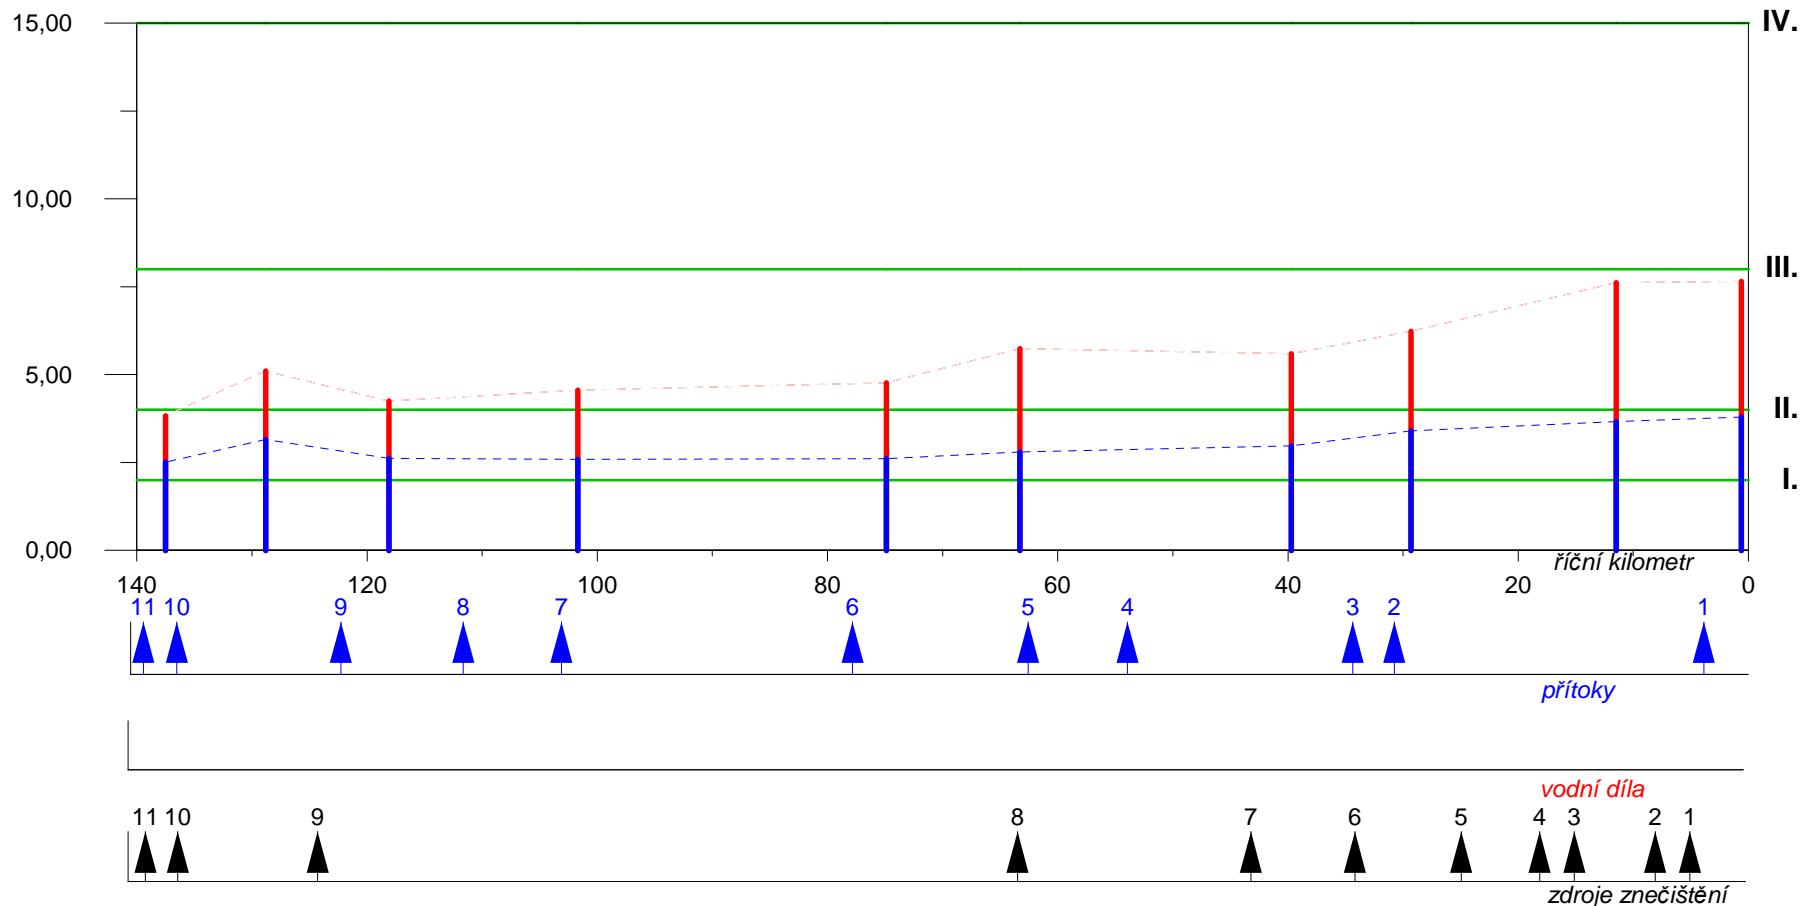

Přítoky:

ř.km	Vodní díla:
1	Radotínský p. (+ČOV Rudná)
2	Loděnice
3	Litavka
4	Klíčava
5	Rakovnický p. (+ČOV Rakovník)
6	Zbizožský potok
7	Střela
8	Třemošná (+ČOV Třemošná)
9	Klabava (+ČOV Rokycany)
10	Úslava
11	Mže + Radbuza

Vodní díla:

ř.km	Zdroje znečištění:
1	Praha-Lipence
2	Černošice
3	Dobříchovice
4	Řevnice
5	Karlštejn
6	Beroun
7	Nižbor
8	Roztoky u Křivoklátu
9	Chrást
10	Plzeň
11	Sladovna Plzeň

Zdroje znečištění:

ř.km	Zdroje znečištění:
1	Praha-Lipence
2	Černošice
3	Dobříchovice
4	Řevnice
5	Karlštejn
6	Beroun
7	Nižbor
8	Roztoky u Křivoklátu
9	Chrást
10	Plzeň
11	Sladovna Plzeň

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka

hodnota C90 podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb. ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb.: 6 mg/l