


# Berounka - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: bakterie koliformní termotolerantní (FKOLI) (KTJ/ml)

Období: 2006-2007

Graf č. 7

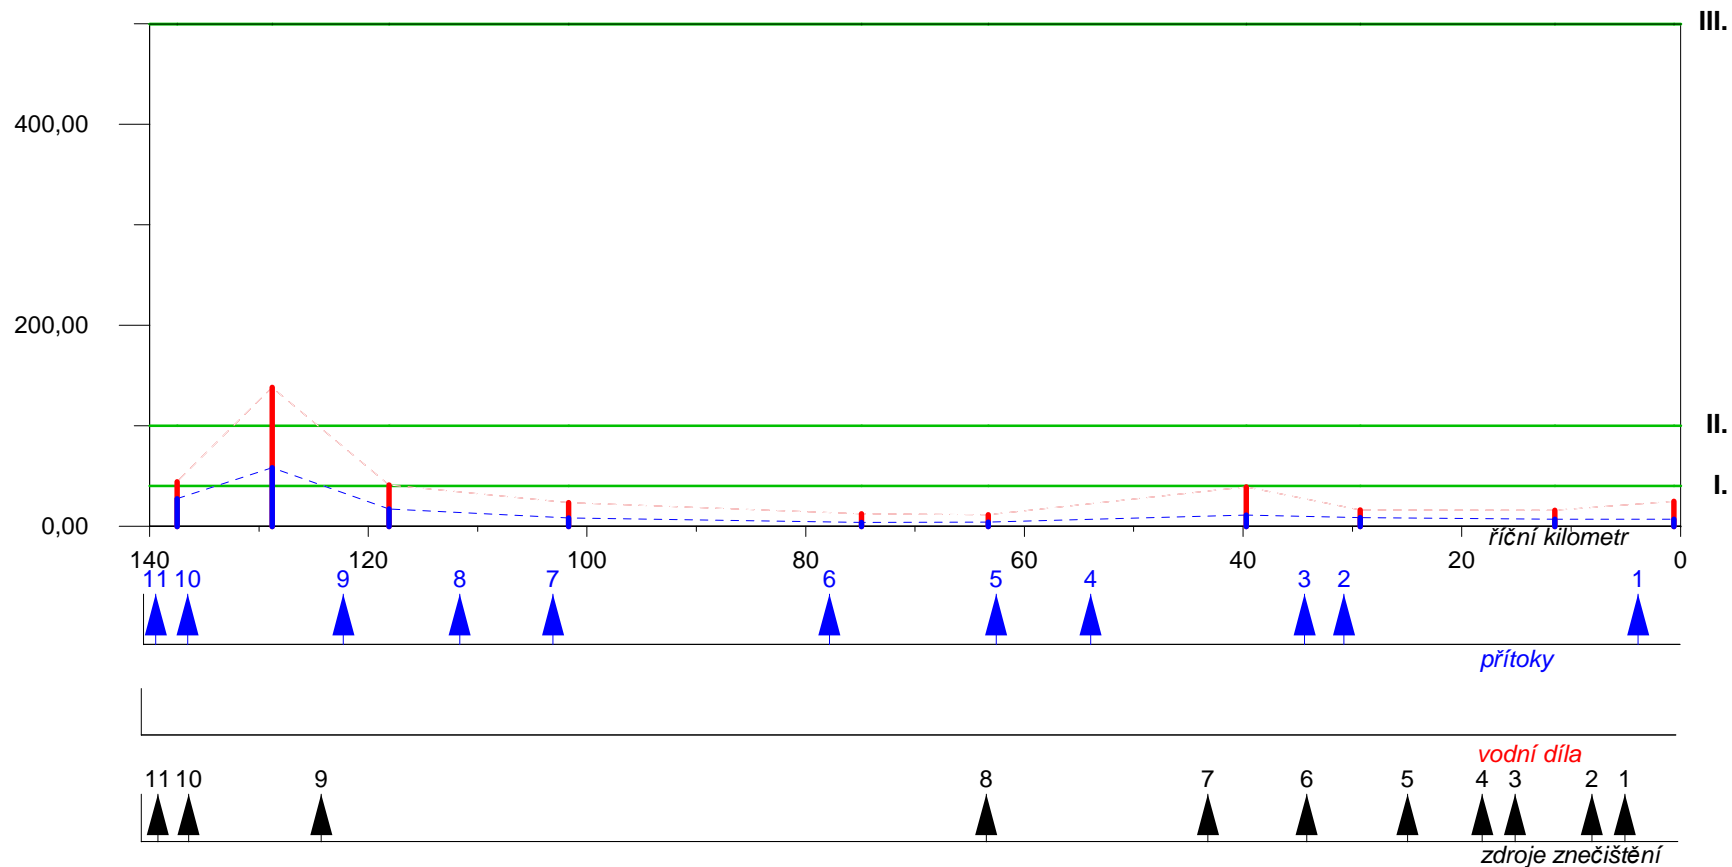

## Přítoky:

ř.km	Vodní díla:
1	Radotínský p. (+ČOV Rudná)
2	Loděnice
3	Litavka
4	Klíčava
5	Rakovnický p. (+ČOV Rakovník)
6	Zbizožský potok
7	Sťebla
8	Třemošná (+ČOV Třemošná)
9	Klabava (+ČOV Rokycany)
10	Úslava
11	Mže + Radbuza

## Vodní díla:

ř.km	Zdroje znečištění:
3,8	Praha-Lipence
30,6	Černošice
34,2	Dobříchovice
53,7	Řevnice
62,3	Karlštejn
77,5	Beroun
102,7	Nižbor
111,2	Roztoky u Křivoklátu
121,8	Chrást
136,0	Plzeň
138,9	Sladovna Plzeň

## Zdroje znečištění:

ř.km	Zdroje znečištění:
4,8	Praha-Lipence
7,8	Černošice
14,8	Dobříchovice
17,8	Řevnice
24,6	Karlštejn
33,8	Beroun
42,8	Nižbor
63,0	Roztoky u Křivoklátu
123,6	Chrást
135,7	Plzeň
138,5	Sladovna Plzeň

## Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

## Poznámka

hodnota C90 podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb. ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb.: 40 KTJ/ml