


Radbuza - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: biochem. spotř. kyslíku (BSK-5) (mg/l)

Období: 2006-2007

Graf č. 10

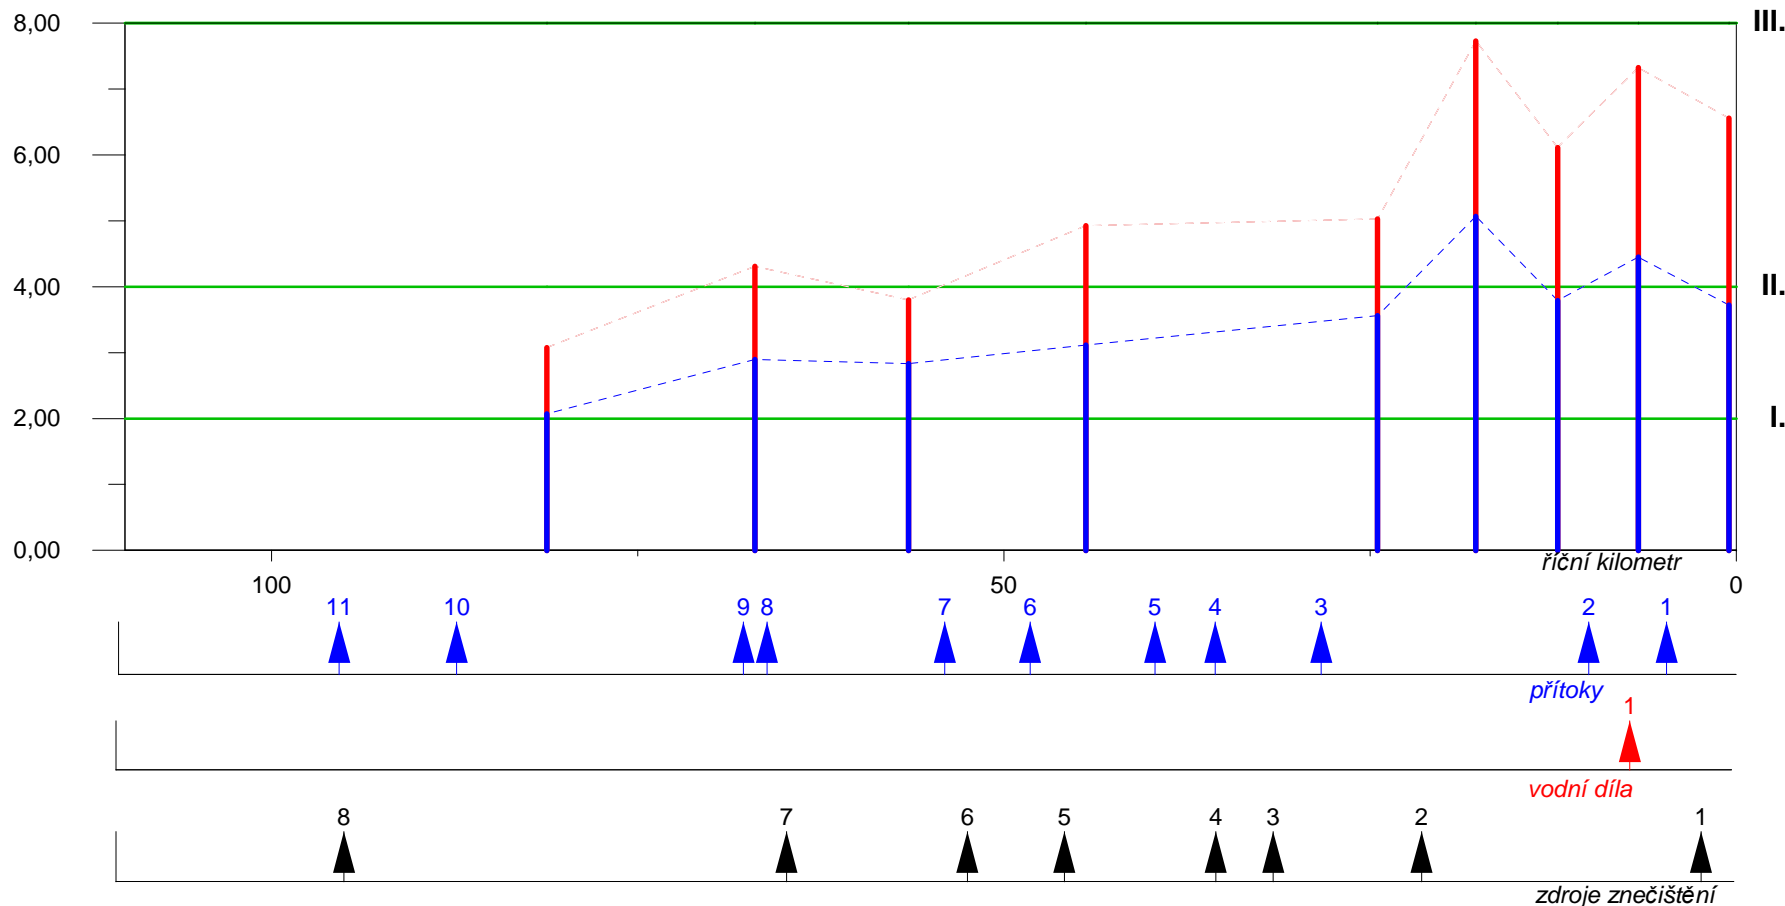

Přítoky:

1	Úhlava	95,0
2	Luční p.(+ČOV Líně)	87,0
3	Dnešický potok	67,5
4	Merklínka (+VK Merklín)	65,9
5	Touškovský p.(+VK Touškov)	65,9
6	Chuchla	65,9
7	Zubřina (+ČOV Domažlice)	53,8
8	Křakovský potok	53,8
9	Černý potok	48,0
10	Starý p.(+ČOV Hostouň)	48,0
11	Bezděkovský p.(+ČOV Třemešné)	48,0

Vodní díla:

1	České Údolí	4,7
---	-------------	-----

Zdroje znečištění:

1	Papírna Plzeň	2,2
2	Dobřany	21,2
3	Chotěšov	31,3
4	Stod	35,2
5	Holýšov	45,5
6	Staňkov	52,1
7	Horšovský Týn	64,4
8	Bělá nad Radbuzou	94,5

Legenda

- Red bar: Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Blue bar: Průměr
- Green line: Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka

hodnota C90 podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb. ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb.: 6 mg/l