


Radbuza - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: AOX (ug/l)

Období: 2006-2007

Graf č. 13

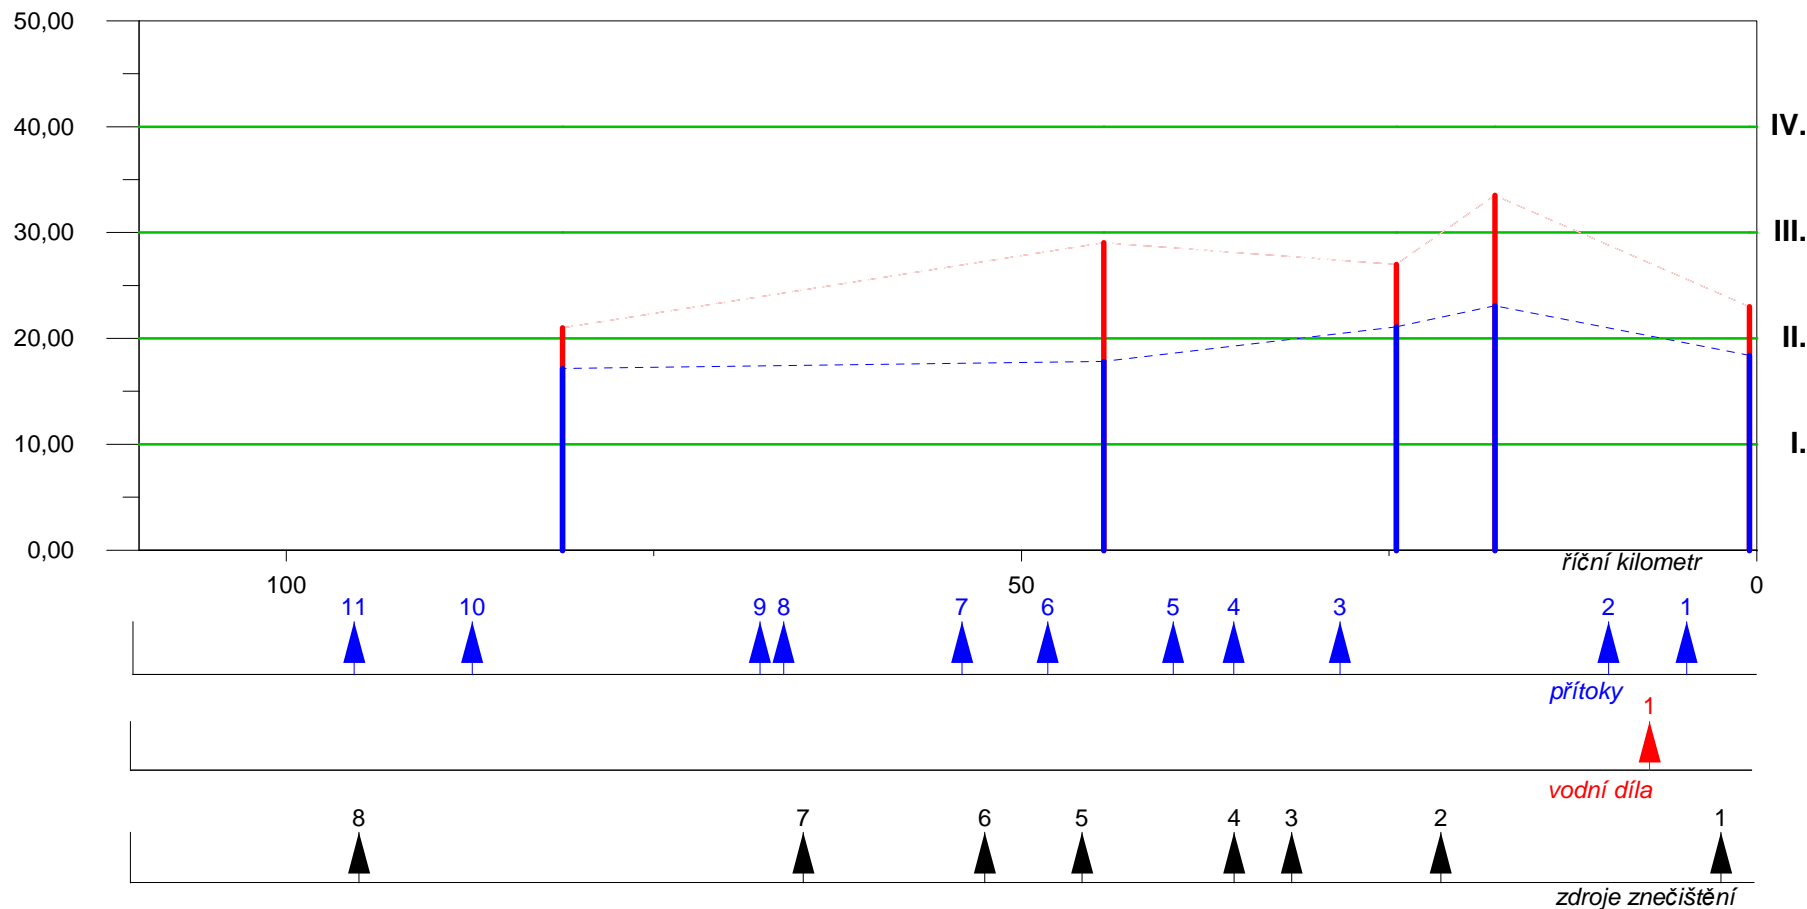

Přítoky:

ř.km	Průtok	ř.km	Vodní díla:
1	Úhlava	4,7	1 České Údolí
2	Luční p.(+ČOV Líně)	10,0	
3	Dnešický potok	28,2	
4	Merklínska (+VK Merklín)	35,4	
5	Touškovský p.(+VK Touškov)	39,5	
6	Chuchla	48,0	
7	Zubřina (+ČOV Domažlice)	53,8	
8	Křakovský potok	65,9	
9	Černý potok	67,5	
10	Starý p.(+ČOV Hostouň)	87,0	
11	Bezděkovský p.(+ČOV Třemešné)	95,0	

Vodní díla:

ř.km	Zdroje znečištění:	ř.km	Zdroje znečištění:
1	Papírna Plzeň	2,2	
2	Dobřany	21,2	
3	Chotěšov	31,3	
4	Stod	35,2	
5	Holíšov	45,5	
6	Staňkov	52,1	
7	Horšovský Týn	64,4	
8	Bělá nad Radbuzou	94,5	

Zdroje znečištění:

ř.km	Zdroje znečištění:
1	Papírna Plzeň
2	Dobřany
3	Chotěšov
4	Stod
5	Holíšov
6	Staňkov
7	Horšovský Týn
8	Bělá nad Radbuzou

ř.km

2,2
21,2
31,3
35,2
45,5
52,1
64,4
94,5

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka

hodnota C90 podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb. ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb.: 35 ug/l