


Úhlava - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: fosfor celkový (mg/l)

Období: 2006-2007

Graf č. 15

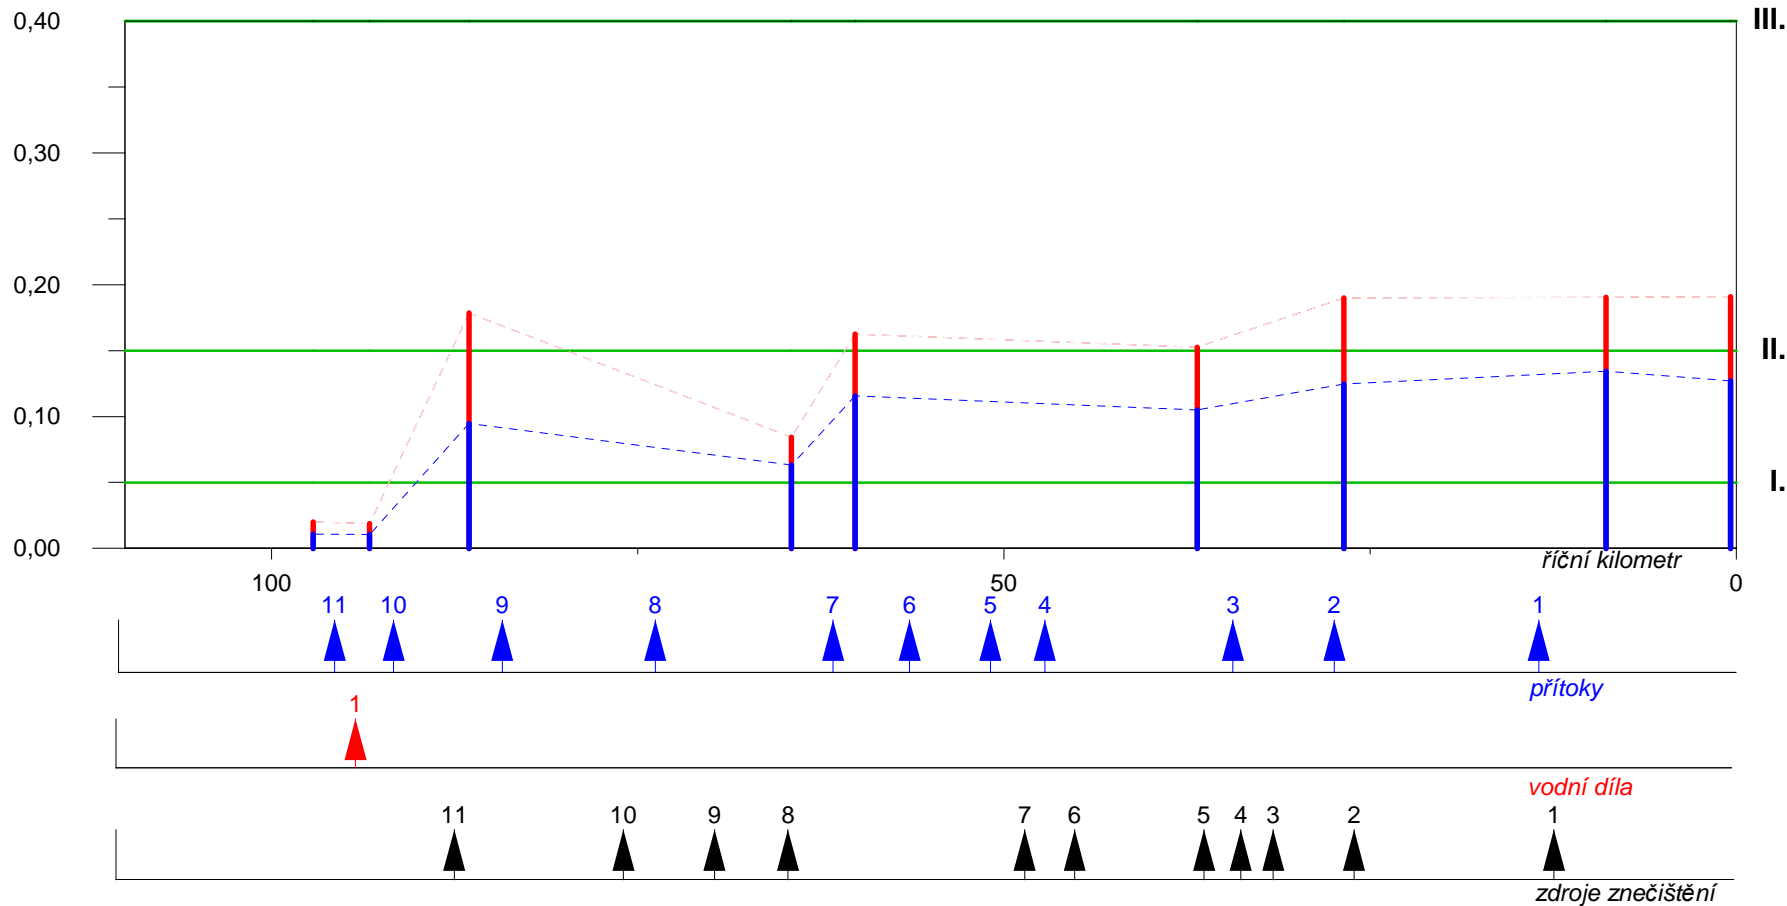

Přítoky:

1	Losinský p.(+ČOV Losiná)
2	Divoký potok
3	Zlatý potok
4	Třebycinka
5	Točnický potok
6	Poleňka
7	Drnový p.(+ČOV Klatovy)
8	Jelenka
9	Chodská Úhlava(+ČOV Chudenín)
10	Dešenický p.(+VK Dešenice)
11	Zelenský potok

ř.km Vodní díla:

1	Nýrsko
2	95,3
3	75,5
4	75,5
5	75,5
6	75,5
7	75,5
8	75,5
9	75,5
10	75,5
11	75,5

ř.km Zdroje znečištění:

1	Útušice	12,2
2	Dolní Lukavice	25,8
3	Přeštice	31,3
4	Příchovice	33,5
5	Lužany	36,0
6	Červené Poříčí	44,8
7	Švihov	48,2
8	Tajanov	64,3
9	Bezděkov	69,3
10	Janovice nad Úhlavou	75,5
11	Nýrsko	87,0

Legenda

- Red vertical bar: Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Blue vertical bar: Průměr
- Green horizontal lines: Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka

hodnota C90 podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb. ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb.: 0,2 mg/l