


# Úhlava - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: AOX (ug/l)

Období: 2006-2007

Graf č. 16

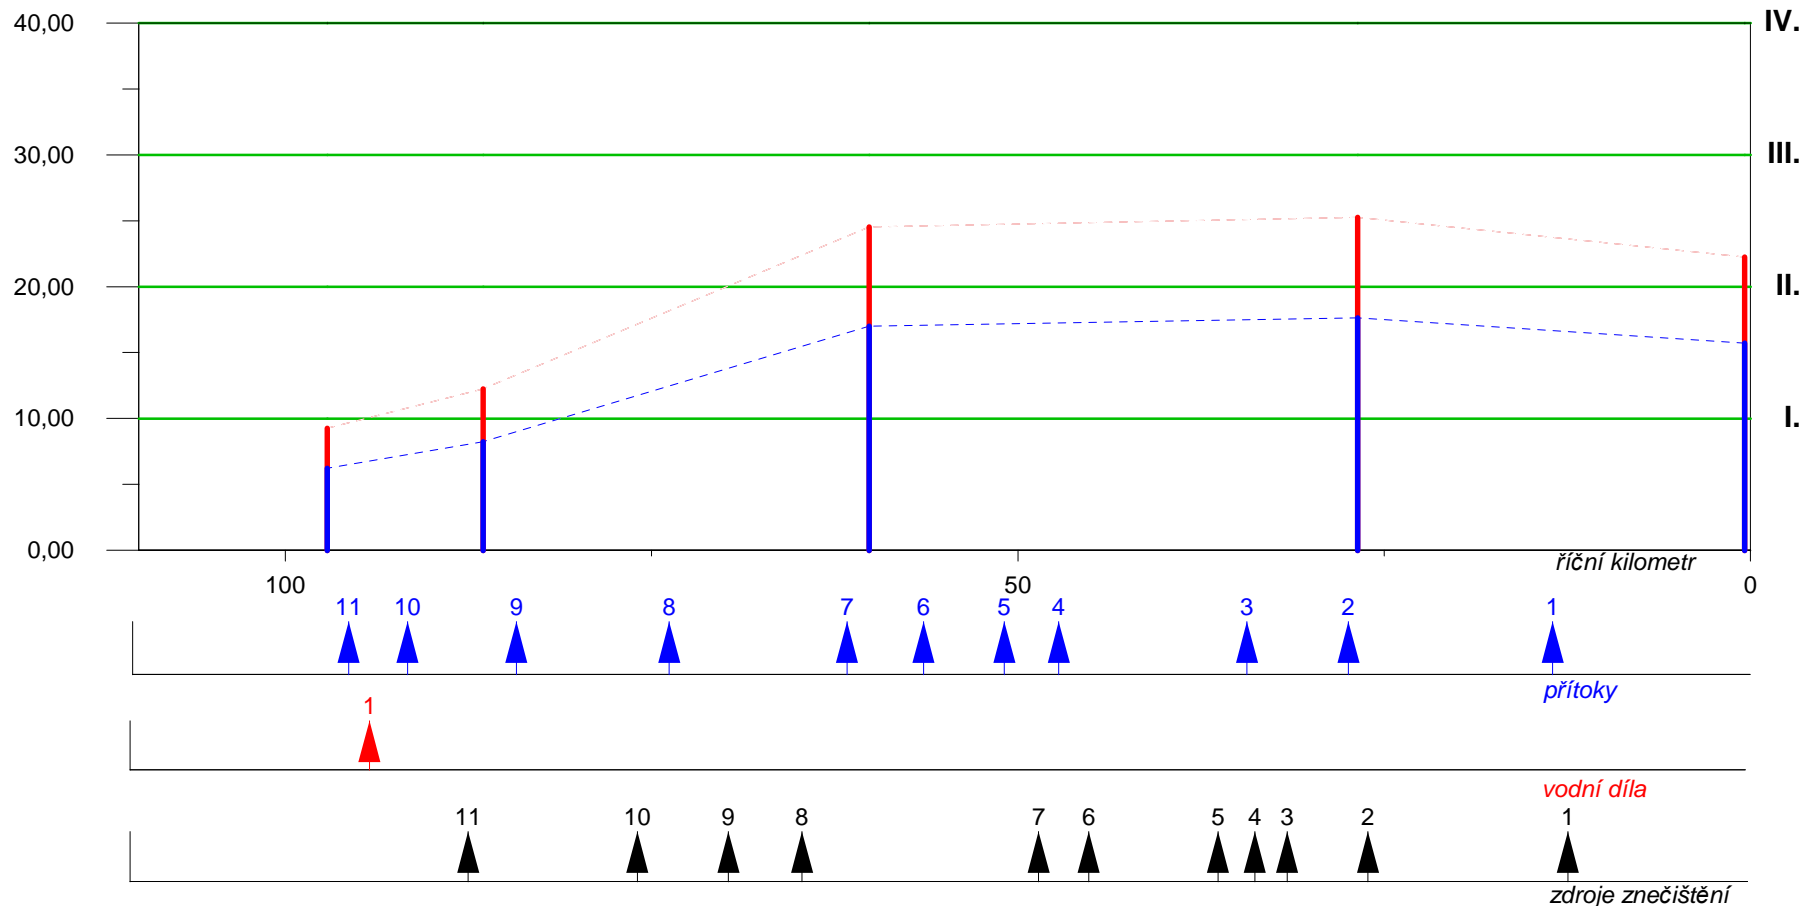

### Přítoky:

1	Losinský p.(+ČOV Losiná)
2	Divoký potok
3	Zlatý potok
4	Třebycinka
5	Točnický potok
6	Poleňka
7	Drnový p.(+ČOV Klatovy)
8	Jelenka
9	Chodská Úhlava(+ČOV Chudenín)
10	Dešenický p.(+VK Dešenice)
11	Zelenský potok

### ř.km Vodní díla:

1	Nýrsko
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	

### ř.km Zdroje znečištění:

1	Útušice	12,2
2	Dolní Lukavice	25,8
3	Přeštice	31,3
4	Příchovice	33,5
5	Lužany	36,0
6	Červené Poříčí	44,8
7	Švihov	48,2
8	Tajanov	64,3
9	Bezděkov	69,3
10	Janovice nad Úhlavou	75,5
11	Nýrsko	87,0

**Legenda**

- | Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- | Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

### Poznámka

hodnota C90 podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb. ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb.: 35 ug/l