


Mže - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: biochem. spotř. kyslíku (BSK-5) (mg/l)

Období: 2006-2007

Graf č. 18

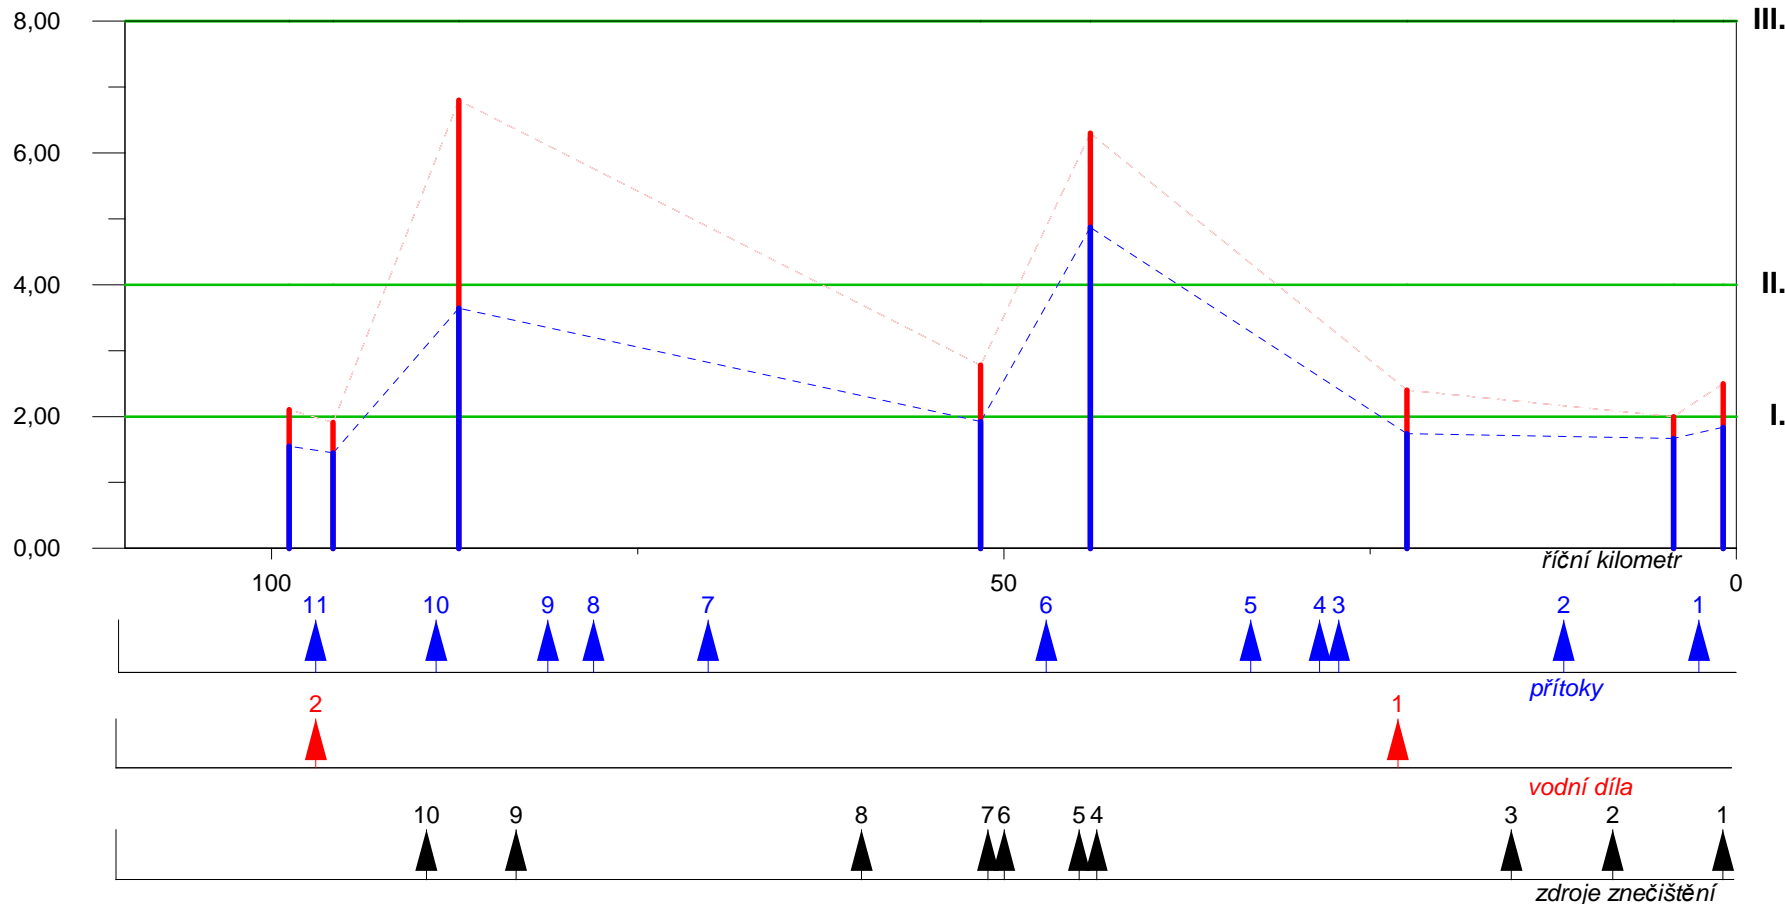

Přítoky:

1	Vejprnický p.(+ČOV Tlučná)
2	Čeminský potok
3	Luční p.(+ČOV Lině)
4	Žebrácký potok
5	Úterský potok
6	Úhlavka (+ČOV Kladruby)
7	Kosový p.(+ČOV Mar.Lázně)
8	Hamerský potok
9	Sedlišťský potok
10	Brtný p.(+Strojplast Tachov)
11	Lužní potok

Vodní díla:

ř.km	1	Hracholusky
ř.km	2	Lučina
ř.km	2,5	
ř.km	11,7	
ř.km	27,0	
ř.km	28,3	
ř.km	33,0	
ř.km	46,9	
ř.km	69,9	
ř.km	77,7	
ř.km	80,8	
ř.km	88,4	
ř.km	96,6	

Zdroje znečištění:

ř.km	1	Plzeň Radčice	0,7
ř.km	2	Plzeň Křimice	8,2
ř.km	3	Město Touškov	15,1
ř.km	4	DIAMO SUL št.Dlouhý tah	43,3
ř.km	5	Stříbro	44,5
ř.km	6	DIAMO SUL štola Milíkov	49,6
ř.km	7	ÚV Milíkov	50,7
ř.km	8	Svojšín	59,3
ř.km	9	ADEX AGRO Lom u Tach.	82,8
ř.km	10	Tachov	88,9

Legenda

- | Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- | Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka

hodnota C90 podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb. ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb.: 6 mg/l