


# Mže - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: dusík amoniakální (mg/l)

Období: 2006-2007

Graf č. 20

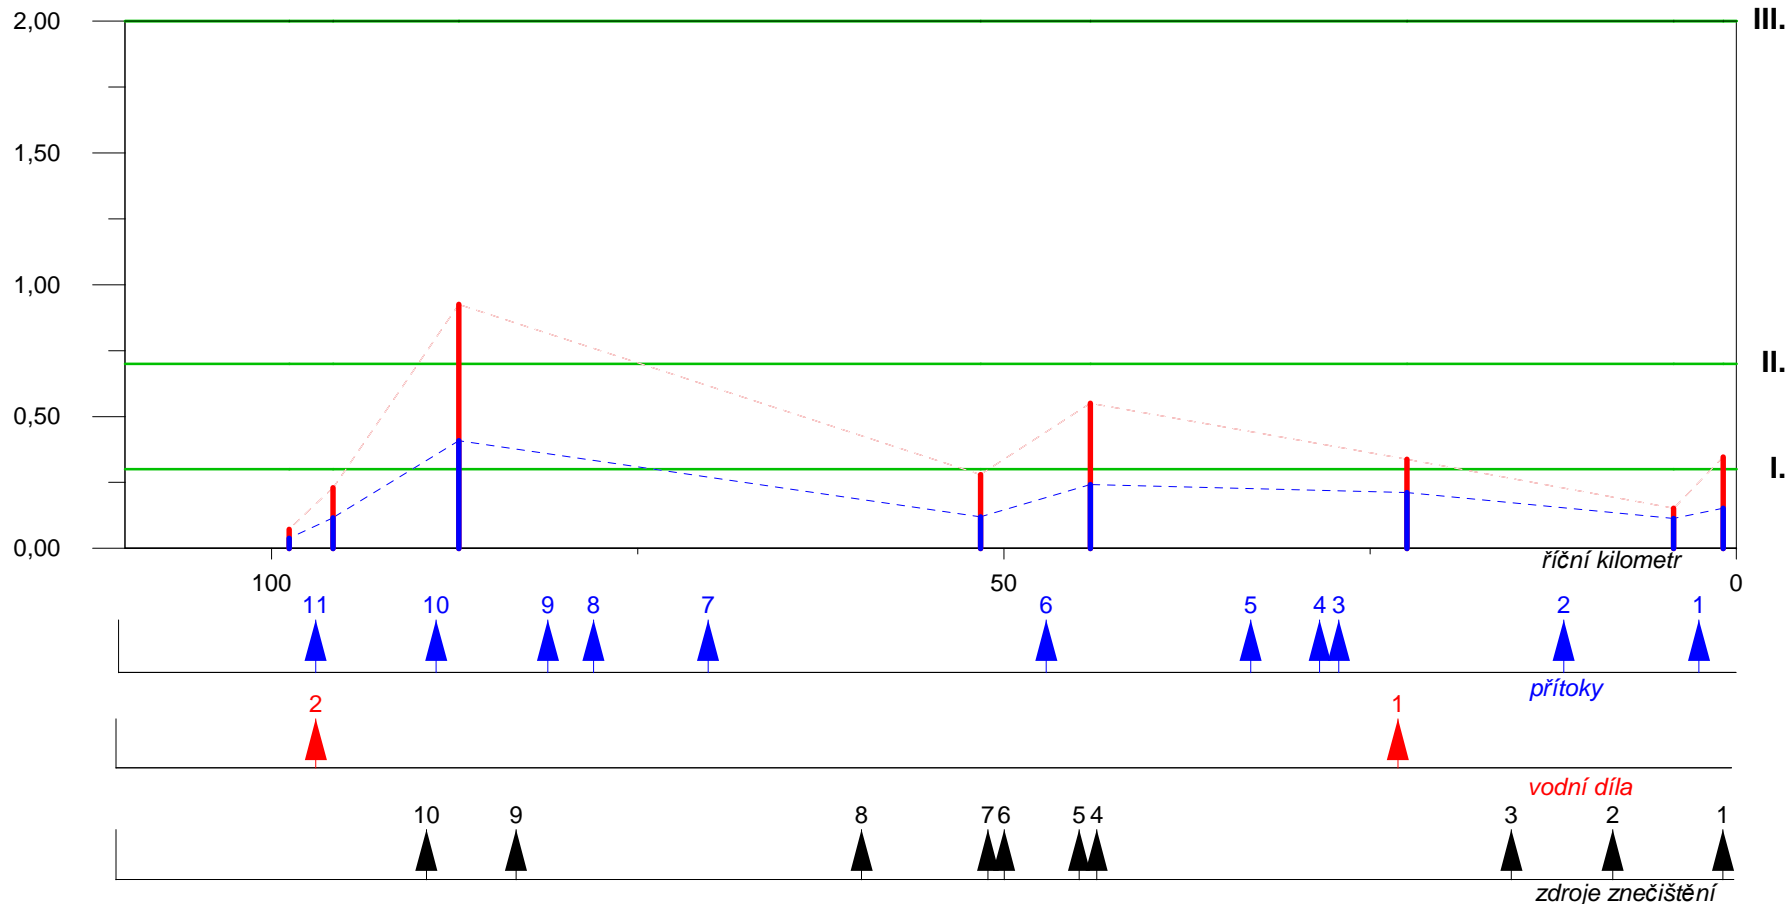

### Přítoky:

1	Vejprnický p.(+ČOV Tlučná)
2	Čeminský potok
3	Luční p.(+ČOV Lině)
4	Žebrácký potok
5	Úterský potok
6	Úhlavka (+ČOV Kladruby)
7	Kosový p.(+ČOV Mar.Lázně)
8	Hamerský potok
9	Sedlišťský potok
10	Brtný p.(+Strojplast Tachov)
11	Lužní potok

### Vodní díla:

1	Hracholusky
2	Lučina

### Zdroje znečištění:

1	Plzeň Radčice	0,7
2	Plzeň Křimice	8,2
3	Město Touškov	15,1
4	DIAMO SUL št.Dlouhý tah	43,3
5	Stříbro	44,5
6	DIAMO SUL štola Milíkov	49,6
7	ÚV Milíkov	50,7
8	Svojsín	59,3
9	ADEX AGRO Lom u Tach.	82,8
10	Tachov	88,9

### Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

### Poznámka

hodnota C90 podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb. ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb.: 0,5 mg/l