


*Sířela (př.Berounky) - vývoj jakosti vody v profilu Borek, říční km 0.80*

Ukazatel: AOX (ug/l)

Období: 1993-2007

Graf č. 58

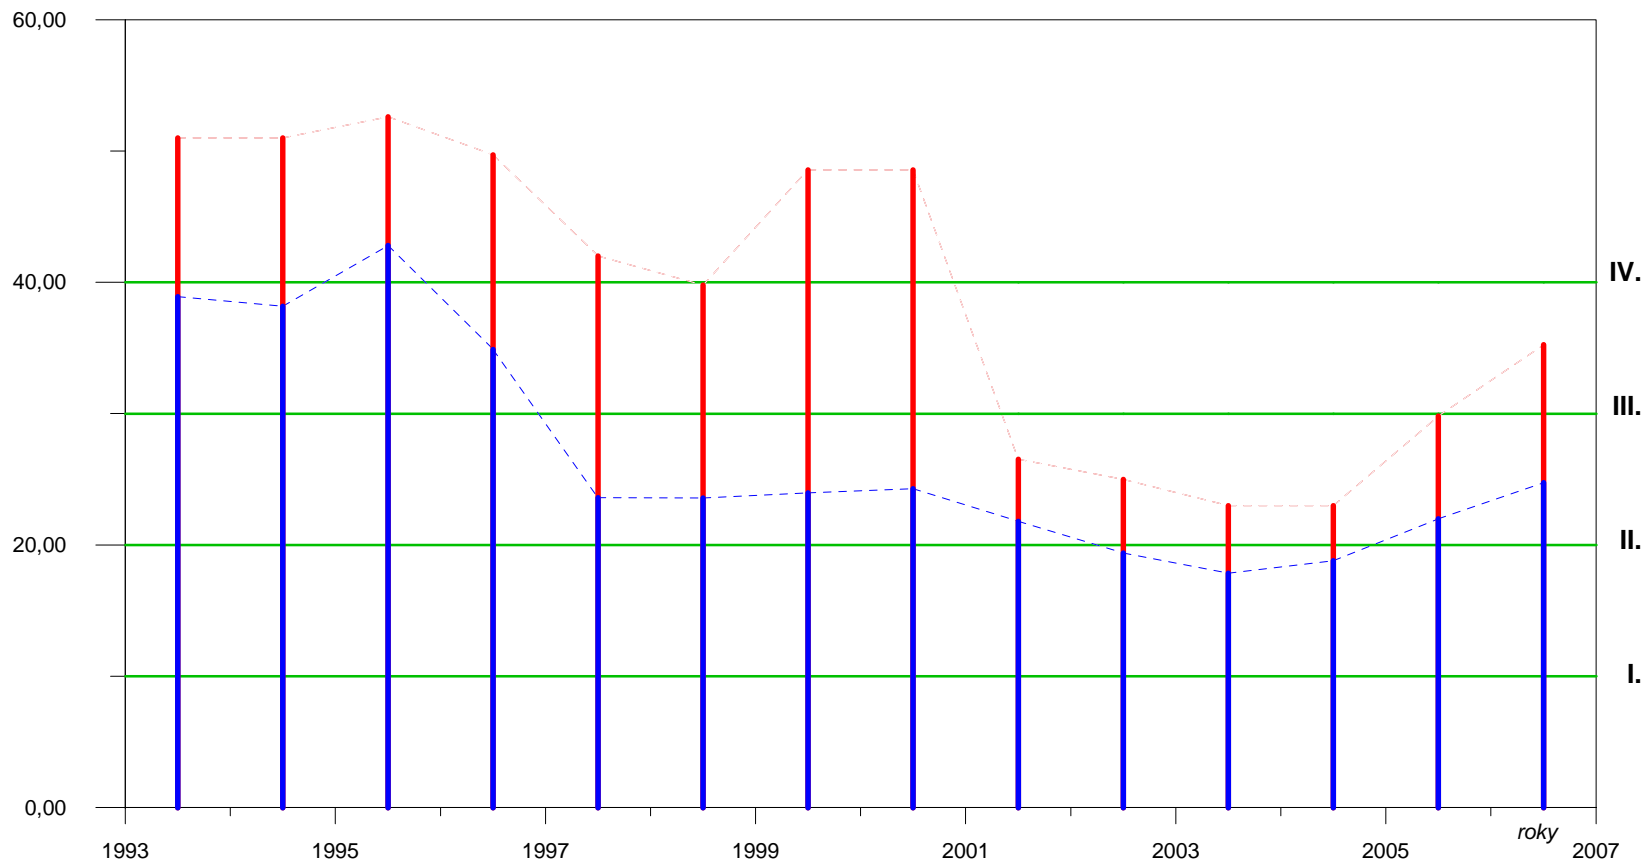

Poznámka

hodnota C90 podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb. ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb.: 35 ug/l

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221