


Vltava - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: dusík amoniakální (mg/l)

Období: 2006-2007

Graf č. 3

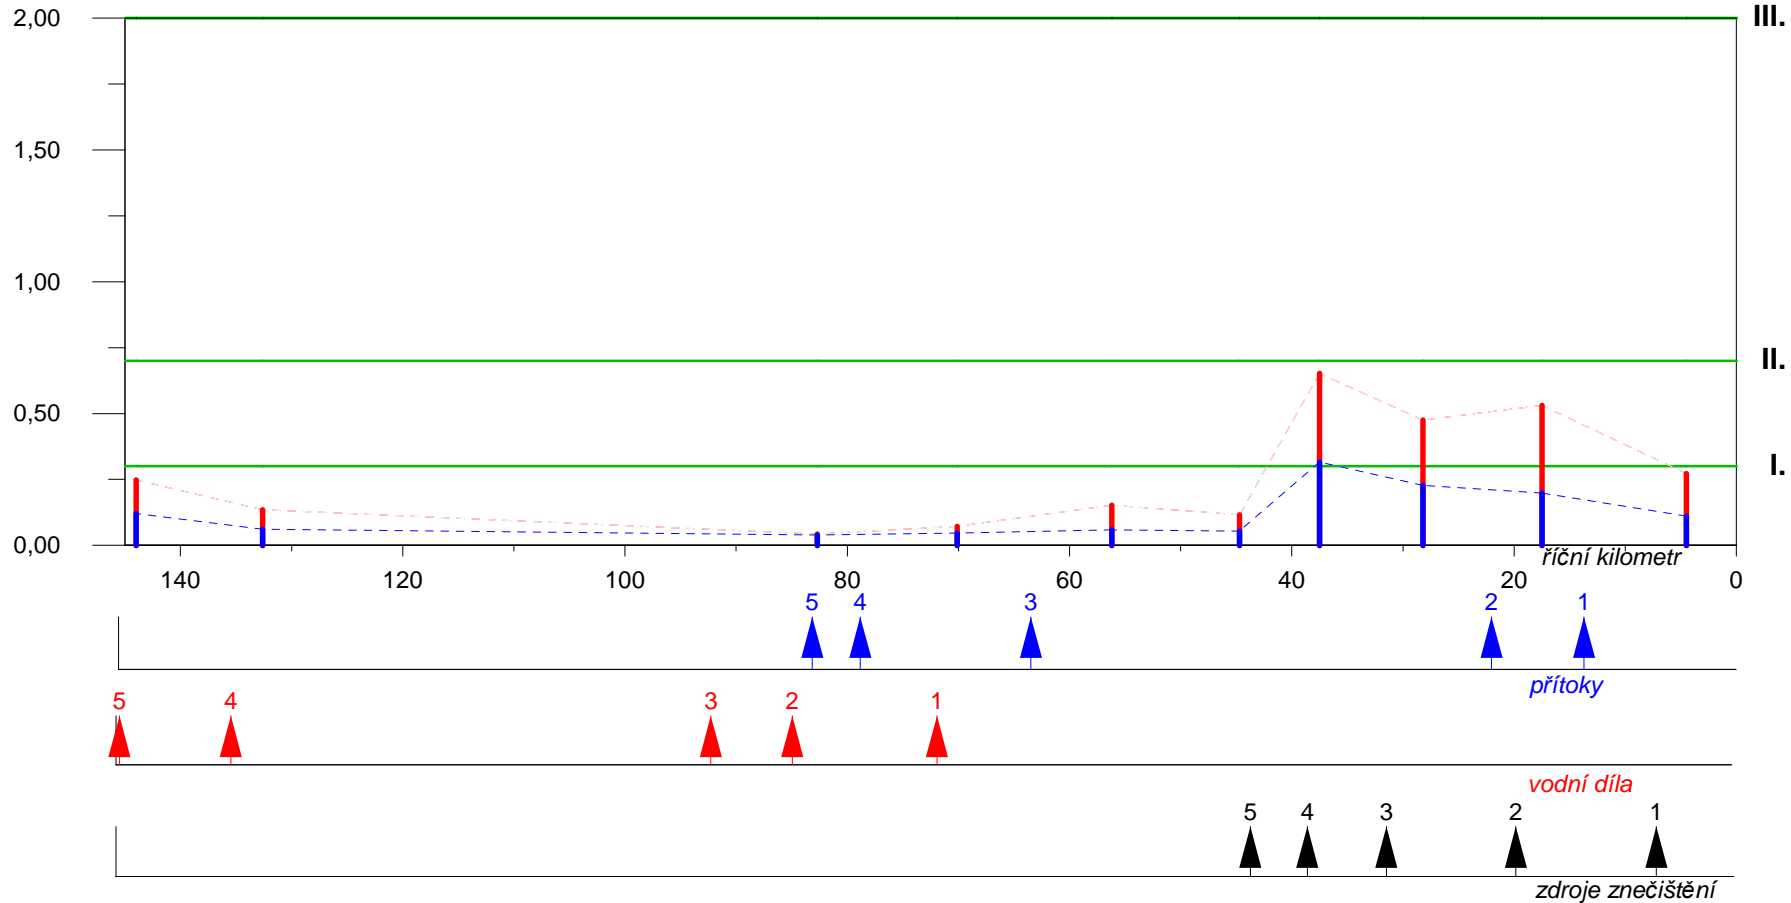

Přítoky:

1	Bakovský p. (+ČOV Velvary)
2	Zákolanský potok
3	Berounka
4	Sázava
5	Kocába

Vodní díla:

ř.km	1	Vrané nad Vltavou
ř.km	2	Štěchovice
ř.km	3	Slapy
ř.km	4	Kamýk
ř.km	5	Orlík

Zdroje znečištění:

ř.km	1	Lužec
ř.km	2	Kralupy nad Vltavou
ř.km	3	ÚJV Rež
ř.km	4	Roztoky u Prahy
ř.km	5	Praha (ÚČOV)

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka

hodnota C90 podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb. ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb.: 0,5 mg/l