


Vltava - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: tritium (Bq/l)

Období: 2006-2007

Graf č. 10

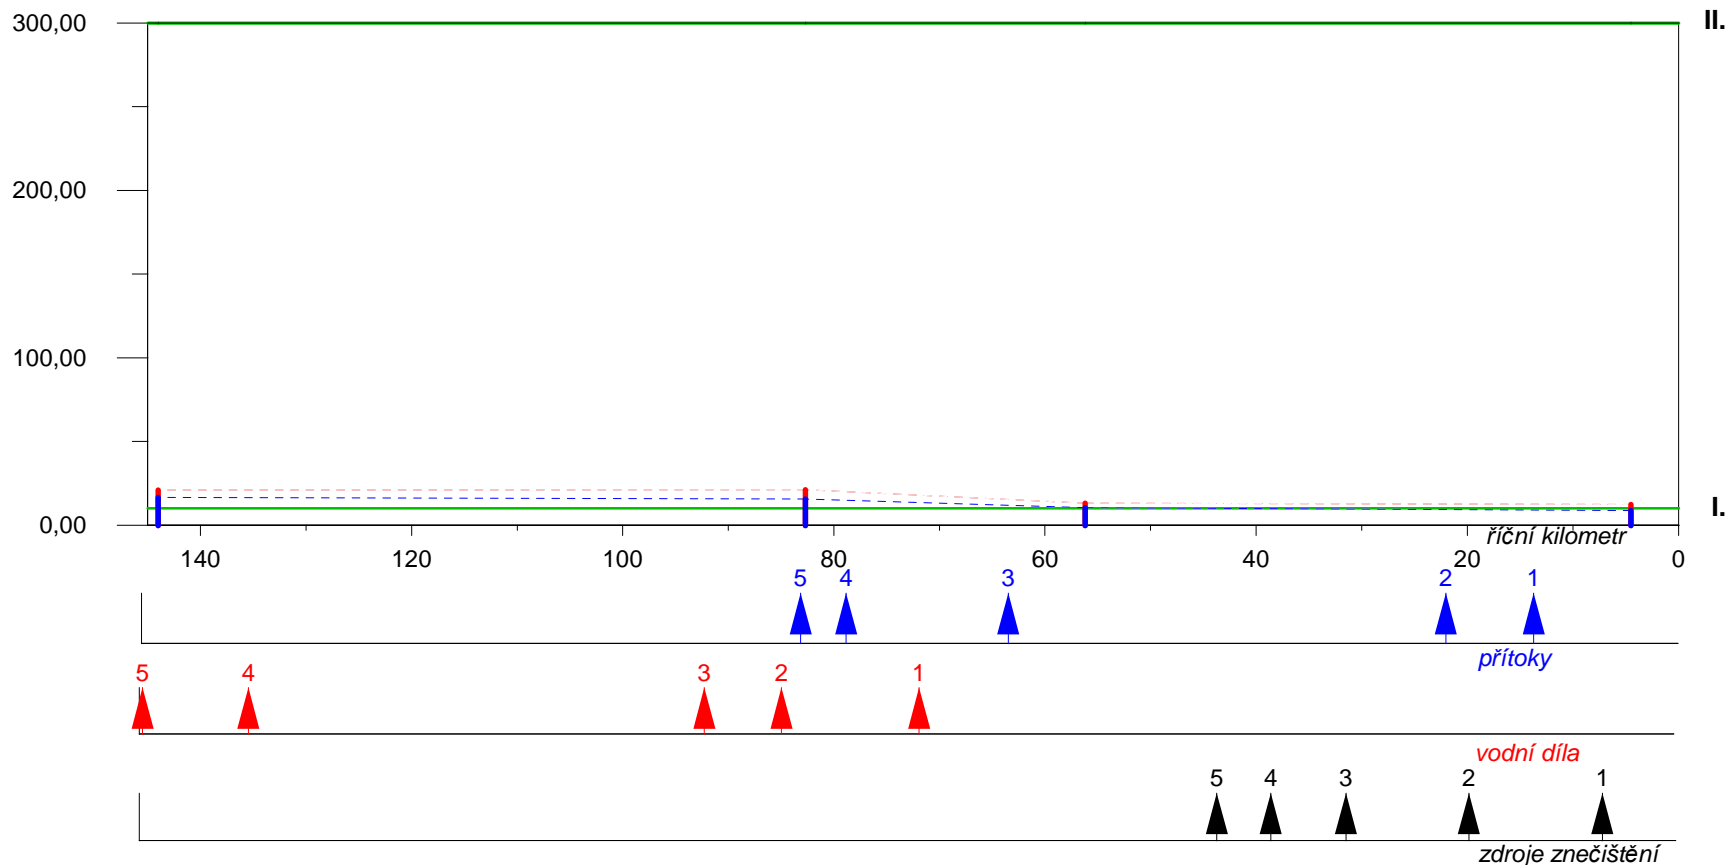

Přítoky:

ř.km	Vodní díla:
1	Vrané nad Vltavou
2	Štěchovice
3	Slapy
4	Kamýk
5	Orlík

Vodní díla:

ř.km	Zdroje znečištění:
13,6	1 Lužec
21,9	2 Kralupy nad Vltavou
63,2	3 ÚJV Rež
78,5	4 Roztoky u Prahy
82,8	5 Praha (ÚČOV)

Zdroje znečištění:

ř.km	ř.km
71,3	6,9
84,3	19,5
91,6	31,1
134,7	38,2
144,7	43,3

ř.km

6,9
19,5
31,1
38,2
43,3

Legenda

- | Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- | Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka

hodnota C90 podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb. ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb.: 3500 Bq/l