


# Sázava - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: dusík dusičnanový (mg/l)

Období: 2006-2007

Graf č. 14

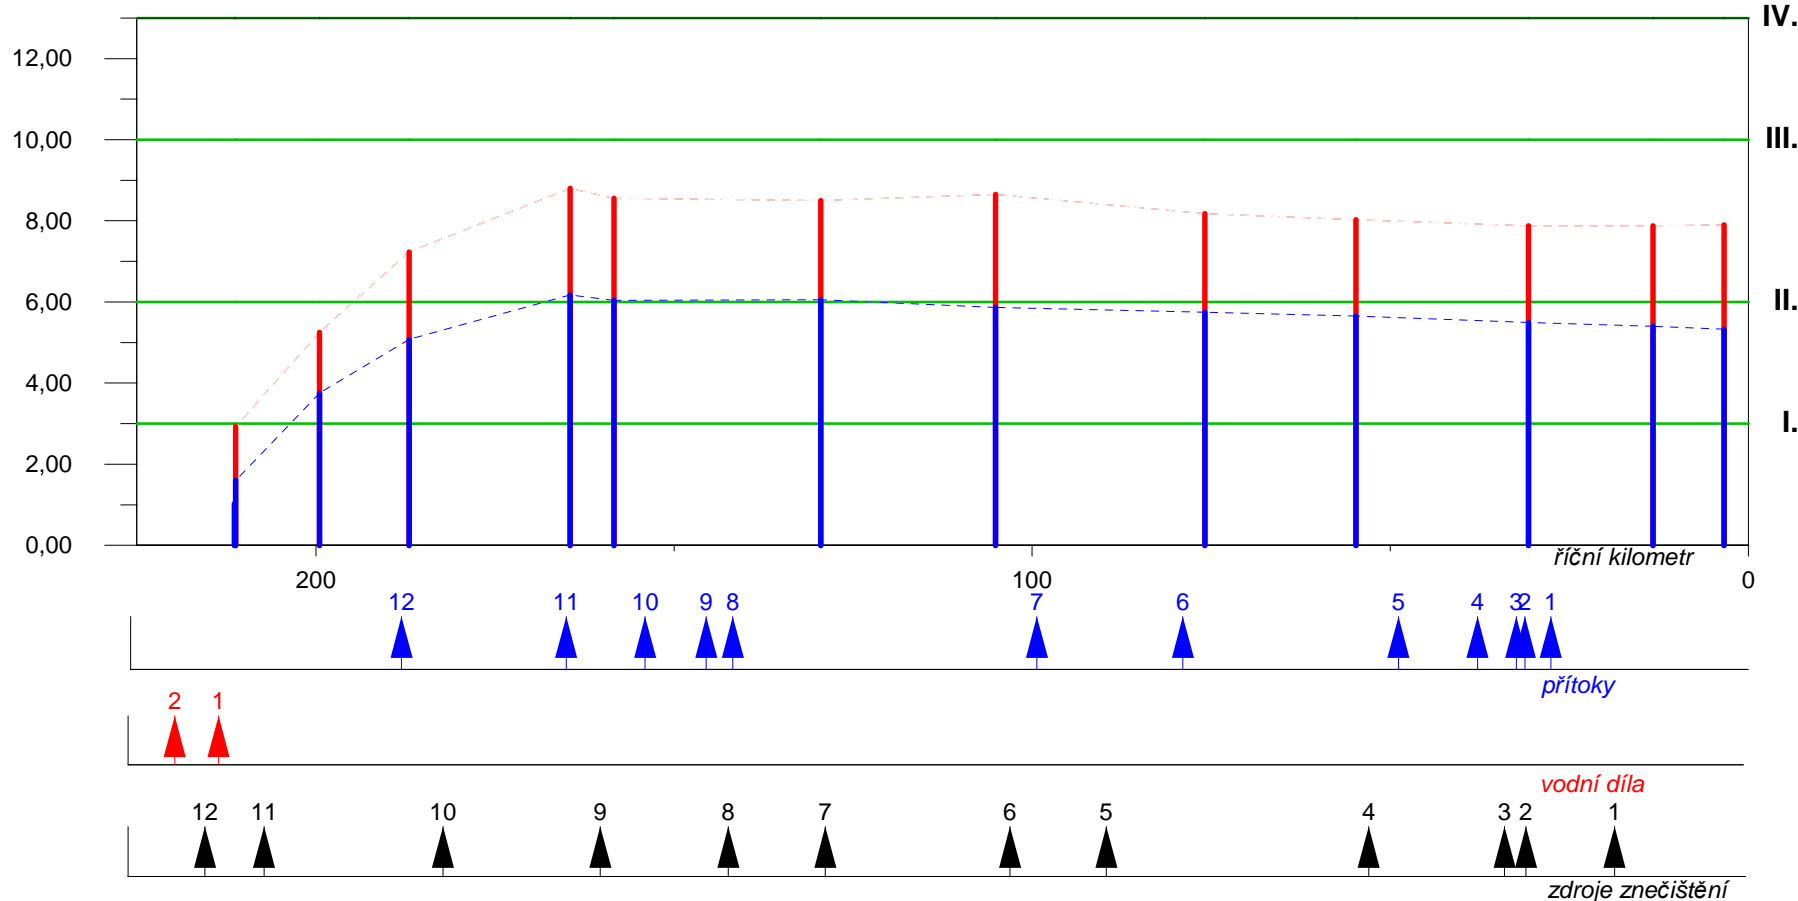

### Přítoky:

1	Mokřanský p. (+Pivovar V. Popovice)	27,4
2	Konopištský p. (+ČOV Votice, Bystřice)	31,0
3	Benešovský p. (+ČOV Benešov)	32,2
4	Mnichovka (+ČOV Mnichovice, Strančice)	37,6
5	Jevanský p. (+ČOV Louňovice, Jevany)	48,6
6	Blanice (+ČOV Vlašim)	78,6
7	Želivka	98,9
8	Pstružný p. (+ČOV Humpolec)	141,2
9	Sázavka (+VK Ovesná Lhota, Habry)	144,9
10	Perlový p. (+ASAP Věž)	153,4
11	Šlapanka (+ČOV Polná, Šlapanov)	164,4
12	Losenický p. (+VK Nové Dvory)	187,3

### Vodní díla:

1	Pilská	212,4
2	Velké Dářko	218,5

### Zdroje znečištění:

1	Týnec nad Sázavou	18,2
2	Poříčí nad Sázavou	30,5
3	Čerčany	33,5
4	Sázava	52,4
5	LENKA Kácov	88,9
6	Zruč nad Sázavou	102,3
7	Ledeč nad Sázavou	128,0
8	Světlá nad Sázavou	141,5
9	Havlíčkův Brod	159,3
10	Přibyslav	181,2
11	Žďár nad Sázavou	206,1
12	Polníčka	214,3

**Legenda**

- | Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- | Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

### Poznámka

hodnota C90 podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb. ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb.: 7 mg/l