


Sázava - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: chlorofyl-a (ug/l)

Období: 2006-2007

Graf č. 19

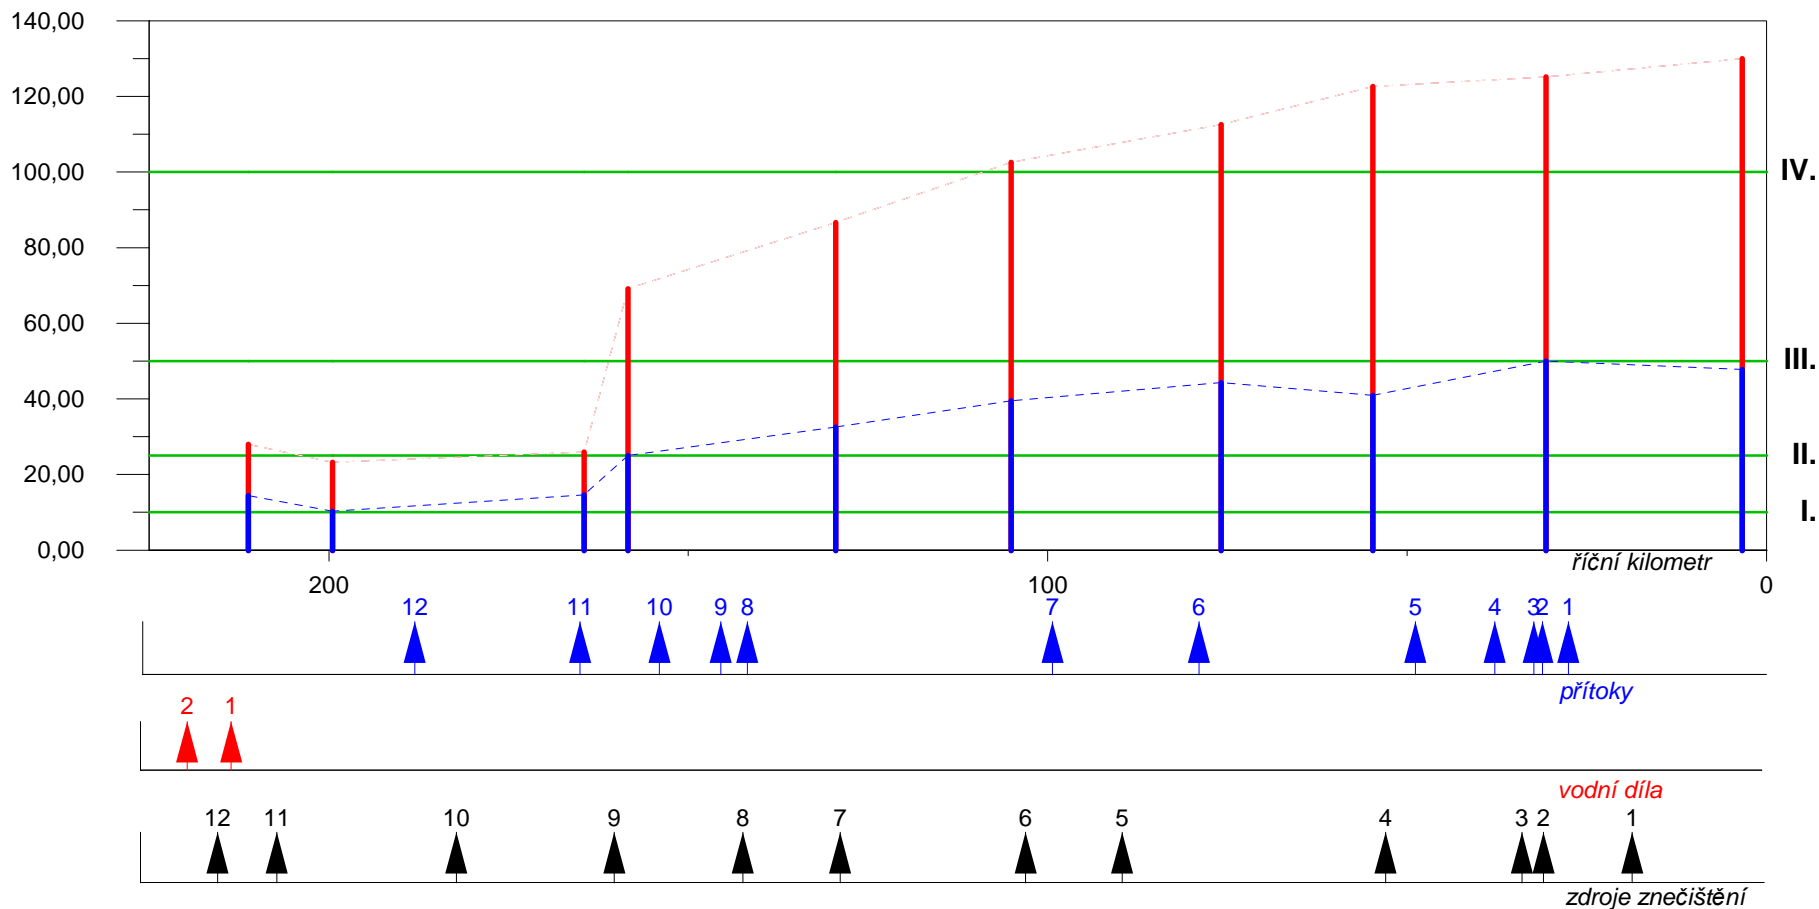

Přítoky:

ř.km	Vodní díla:	ř.km	Zdroje znečištění:	ř.km		
1	Mokřanský p.(+Pivovar V.Popovice)	27,4	1	Týnec nad Sázavou	18,2	
2	Konopištský p.(+ČOV Votice,Bystřice)	31,0	2	Poříčí nad Sázavou	30,5	
3	Benešovský p.(+ČOV Benešov)	32,2		3	Čerčany	33,5
4	Mnichovka (+ČOV Mnichovice,Strančice)	37,6		4	Sázava	52,4
5	Jevanský p.(+ČOV Louňovice,Jevany)	48,6		5	LENKA Kácov	88,9
6	Blanice (+ČOV Vlašim)	78,6		6	Zruč nad Sázavou	102,3
7	Želivka	98,9		7	Ledeč nad Sázavou	128,0
8	Pstružný p.(+ČOV Humpolec)	141,2		8	Světlá nad Sázavou	141,5
9	Sázavka (+VK Ovesná Lhota,Habry)	144,9		9	Havlíčkův Brod	159,3
10	Perlový p.(+ASAP Věž)	153,4		10	Přibyslav	181,2
11	Šlapanka (+ČOV Polná,Šlapanov)	164,4		11	Žďár nad Sázavou	206,1
12	Losenický p.(+VK Nové Dvory)	187,3		12	Polníčka	214,3

Vodní díla:

ř.km	Zdroje znečištění:	ř.km
1	1	212,4
2	2	218,5

Zdroje znečištění:

ř.km	Zdroje znečištění:	ř.km
1	1	212,4
2	2	218,5

Legenda

- | Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- | Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka

hodnota C90 podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb. ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb.: -