


Malše - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: biochem. spotř. kyslíku (BSK-5) (mg/l)

Období: 2006-2007

Graf č. 10

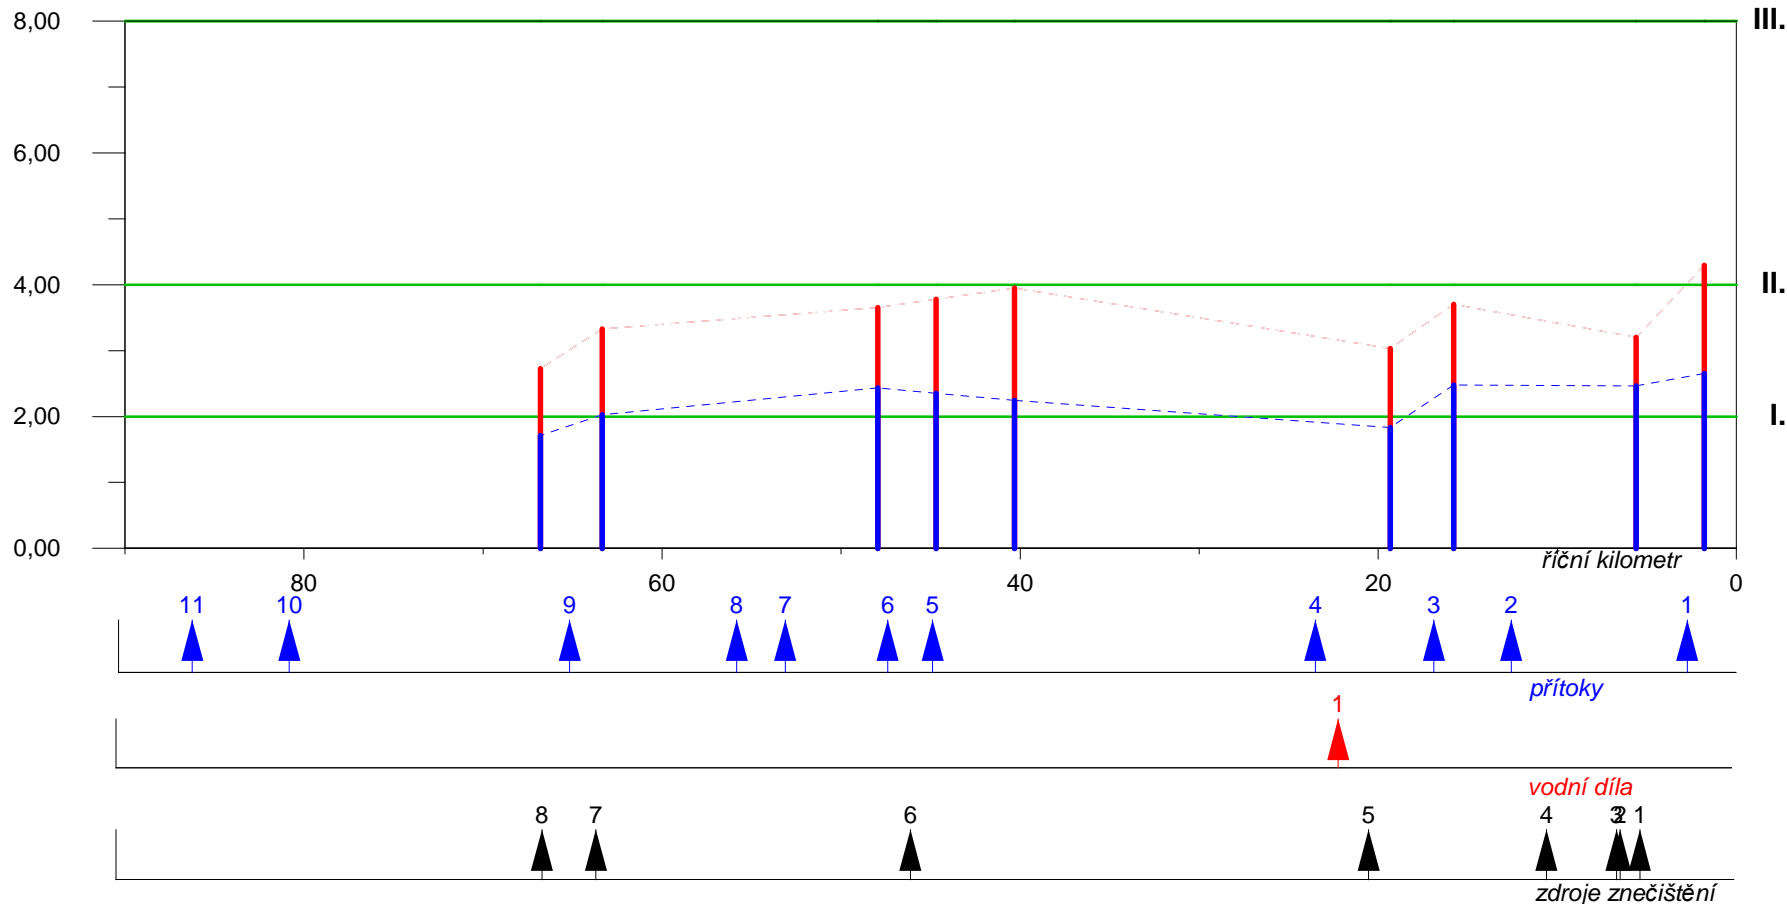

Přítoky:

ř.km	Přítok
11	Hodějovický potok
10	Zborovský p.(+ČOV Nová Ves)
9	Stropnice
8	Velešínský potok
7	Černá
6	Rožnovský potok
5	Kamenice (+ČOV Malonty)
4	Zdíkovský p.(+ČOV Zdíkov)
3	Tichá
2	Felben Bach
1	Kabelský potok

Vodní díla:

ř.km	Vodní dílo
8	Římov
7	
6	
5	
4	
3	
2	
1	

Zdroje znečištění:

ř.km	Zdroj znečištění
21,9	Roudné
5,2	Vidov
6,3	ÚV Plav
6,5	Plav
10,4	Římov
20,3	Kaplice
45,8	Rychnov nad Malší
63,3	Dolní Dvořiště
66,3	

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka

hodnota C90 podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb. ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb.: 6 mg/l