


Otava - podélný profil jakosti vody

Ukazatel: fosfor celkový (mg/l)

Období: 2006-2007

Graf č. 24

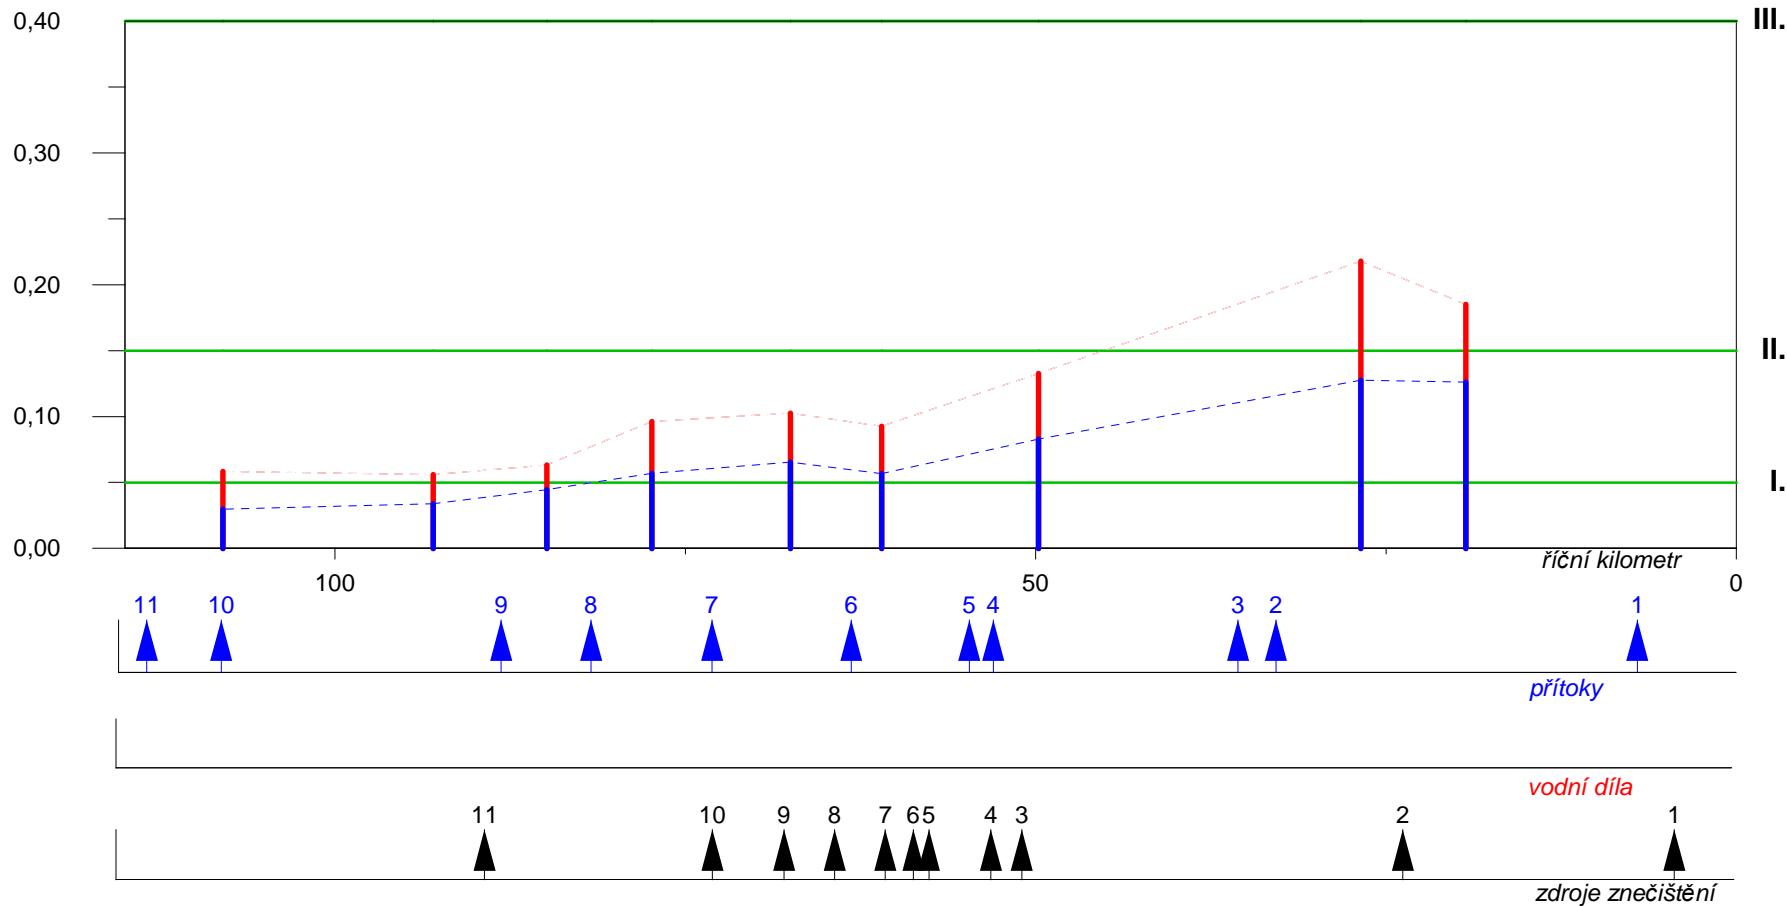

Přítoky:

| ř.km | Vodní díla: |
|------|----------------------------|
| 1 | Lomnice |
| 2 | Blanice (+VK Putim) |
| 3 | Brložský p.(+VK Dobeš) |
| 4 | Řepický p.(+VK Droužetice) |
| 5 | Volyňka (+ČOV Volyně) |
| 6 | Březový potok |
| 7 | Mlýnský potok |
| 8 | Nezdický p.(+VK Žichovice) |
| 9 | Ostružná (+VK Hrádek) |
| 10 | Losenice |
| 11 | Vydra,Křemelná |

Vodní díla:

| ř.km | Zdroje znečištění: |
|------|--------------------|
| 1 | Štědronín |
| 2 | Písek |
| 3 | ÚV Strakonice |
| 4 | Strakonice |
| 5 | Dražejov |
| 6 | Pracejovice |
| 7 | Katovice |
| 8 | Horní Poříčí |
| 9 | Střelské Hoštice |
| 10 | Horáždovice |
| 11 | Sušice |

Zdroje znečištění:

| ř.km | Zdroje znečištění: |
|------|--------------------|
| 1 | Štědronín |
| 2 | Písek |
| 3 | ÚV Strakonice |
| 4 | Strakonice |
| 5 | Dražejov |
| 6 | Pracejovice |
| 7 | Katovice |
| 8 | Horní Poříčí |
| 9 | Střelské Hoštice |
| 10 | Horáždovice |
| 11 | Sušice |

ř.km

Legenda

- Charakteristická hodnota podle čl. 4.4 a 4.6 ČSN 75 7221
- Průměr
- Hranice třídy jakosti podle ČSN 75 7221

Poznámka

hodnota C90 podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb. ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb.: 0,2 mg/l