



**Obr.č. 12.1 – Hodnocení jakosti podzemních vod pro hydrologickou bilanci jakosti vody  
v roce 2007 v ukazateli : *chloridy***

Hodnocení jakosti podzemních vod – porovnání s meznou hodnotou pro pitnou vodu vyhlášky MZd č. 252/2004 Sb.  
v ukazateli chloridy (limit = 100 mg/l)

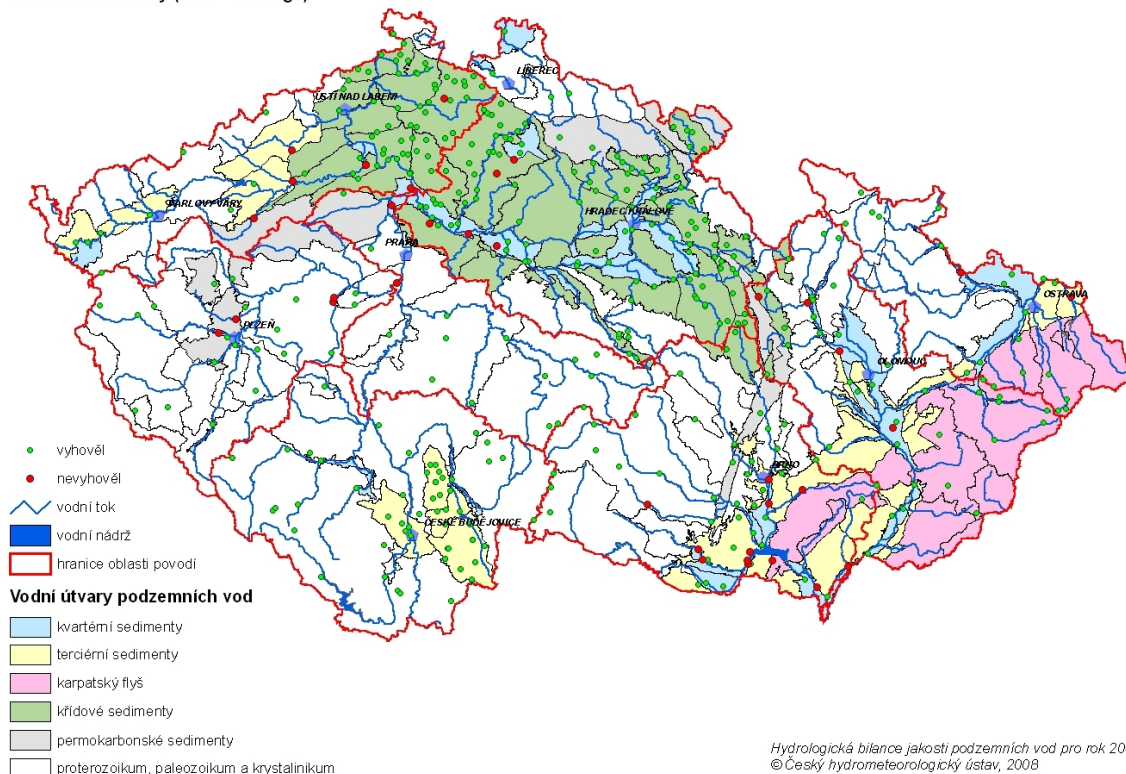


Hodnocení jakosti podzemních vod – porovnání s meznou hodnotou pro pitnou vodu vyhlášky MZd č. 252/2004 Sb.  
v ukazateli chloridy (limit = 100 mg/l) - oblast povodí Horní Vltavy

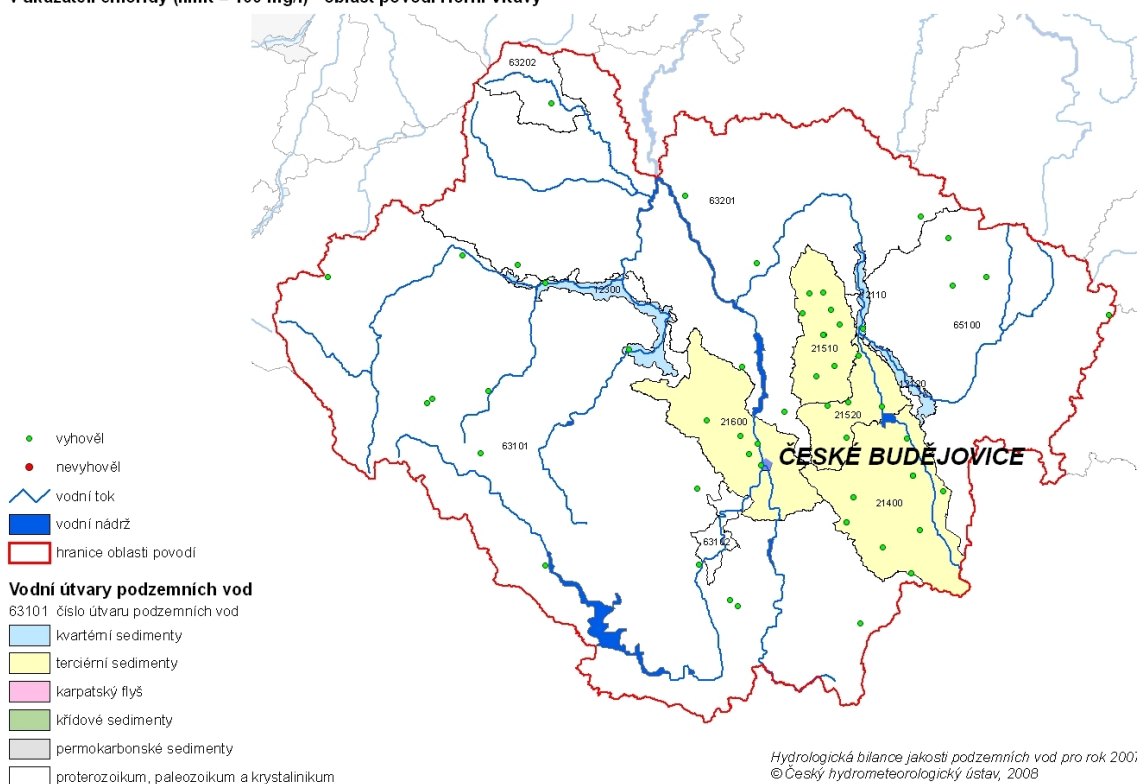


**Obr.č. 12.2 – Hodnocení jakosti podzemních vod pro hydrologickou bilanci jakosti vody  
v roce 2007 v ukazateli : *síraný***

Hodnocení jakosti podzemních vod – porovnání s meznou hodnotou pro pitnou vodu vyhlášky MZd č. 252/2004 Sb.  
v ukazateli síraný (limit = 250 mg/l)

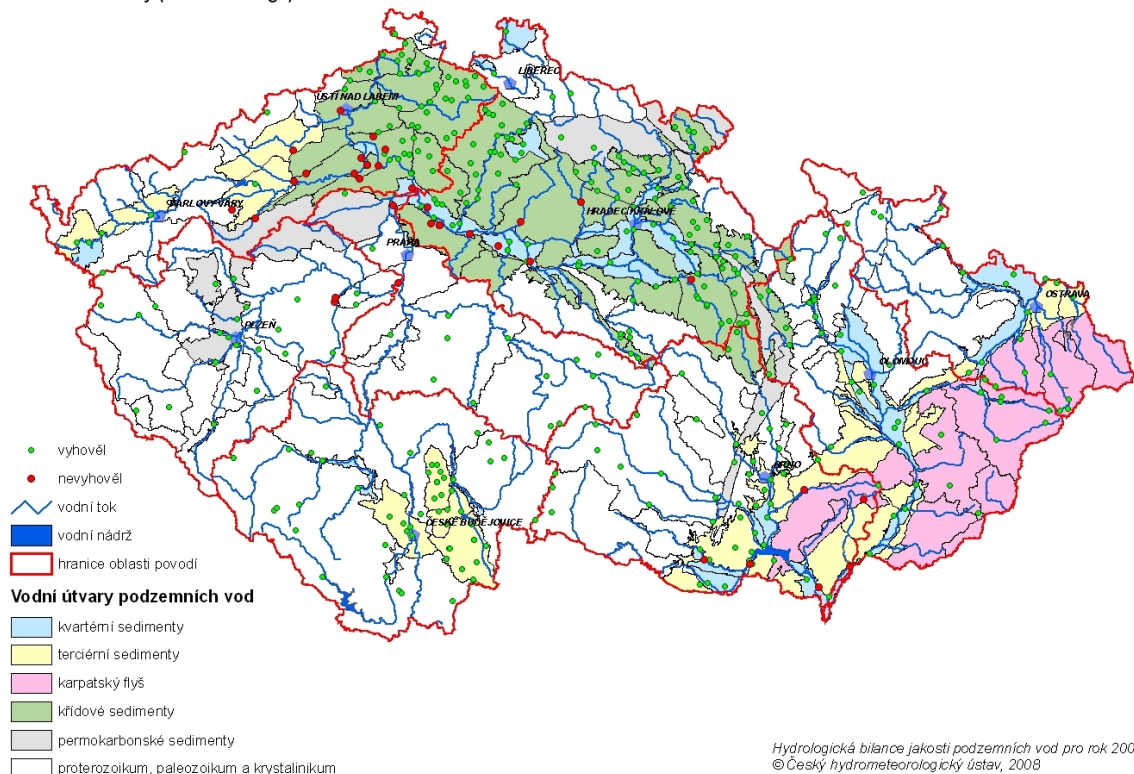


Hodnocení jakosti podzemních vod – porovnání s meznou hodnotou pro pitnou vodu vyhlášky MZd č. 252/2004 Sb.  
v ukazateli síraný (limit = 250 mg/l) - oblast povodí Horní Vltavy

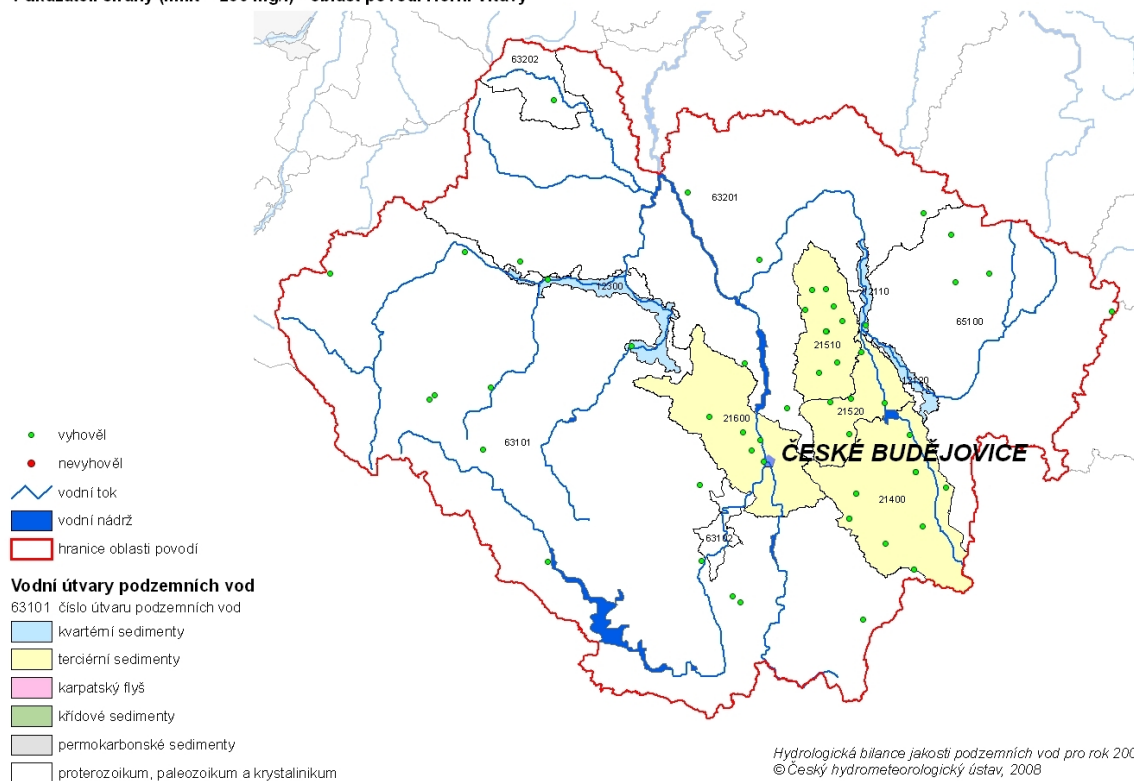


**Obr.č. 12.3 – Hodnocení jakosti podzemních vod pro hydrologickou bilanci jakosti vody  
v roce 2007 v ukazateli : amonné ionty**

Hodnocení jakosti podzemních vod – porovnání s meznou hodnotou pro pitnou vodu vyhlášky MZd č. 252/2004 Sb.  
v ukazateli amonné ionty (limit = 0,5 mg/l)

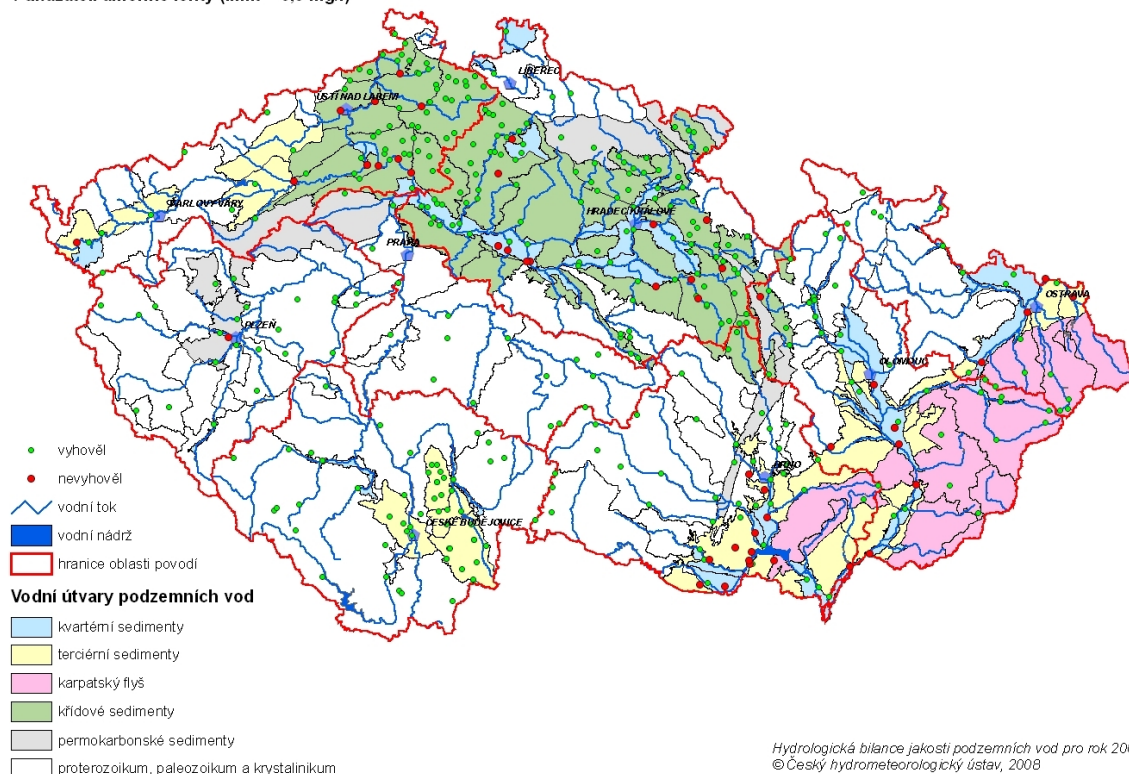


Hodnocení jakosti podzemních vod – porovnání s meznou hodnotou pro pitnou vodu vyhlášky MZd č. 252/2004 Sb.  
v ukazateli amonné ionty (limit = 0,5 mg/l) - oblast povodí Horní Vltavy

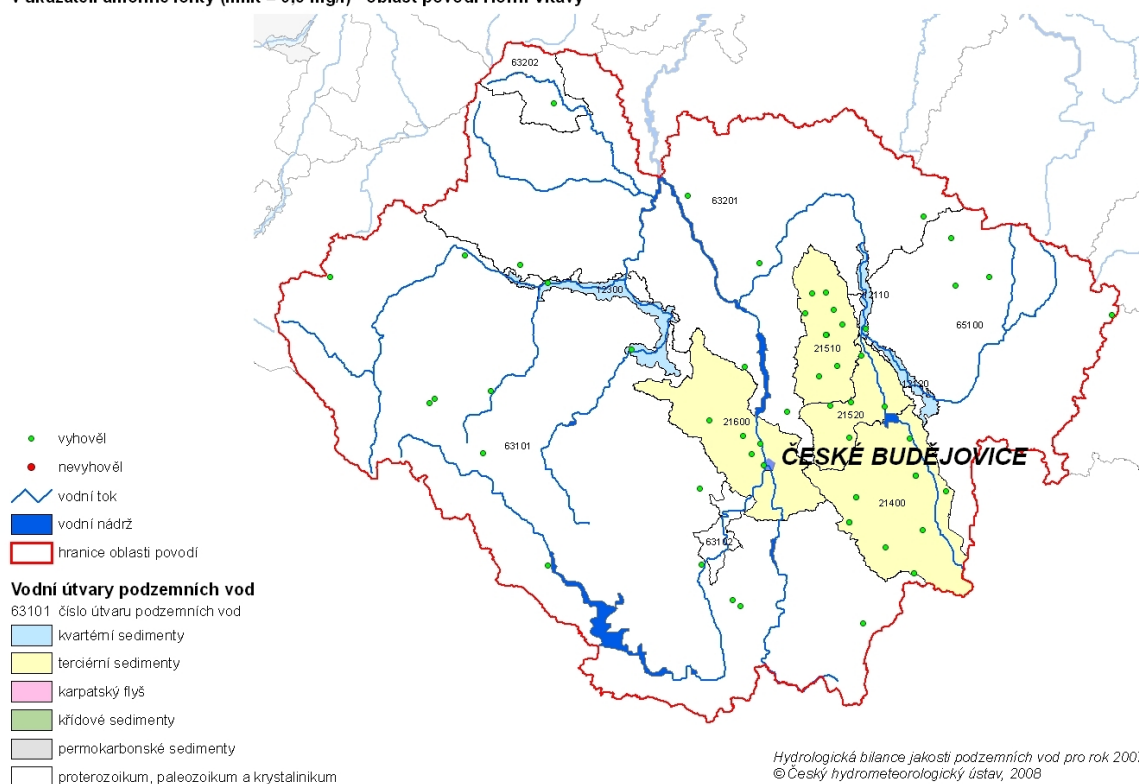




**Obr.č. 12.4 – Hodnocení jakosti podzemních vod pro hydrologickou bilanci jakosti vody  
v roce 2007 v ukazateli : *dusičnany***

Hodnocení jakosti podzemních vod – porovnání s nejvyšší meznou hodnotou pro pitnou vodu vyhlášky MZd č. 252/2004 Sb.  
v ukazateli dusičnany (limit = 50 mg/l)

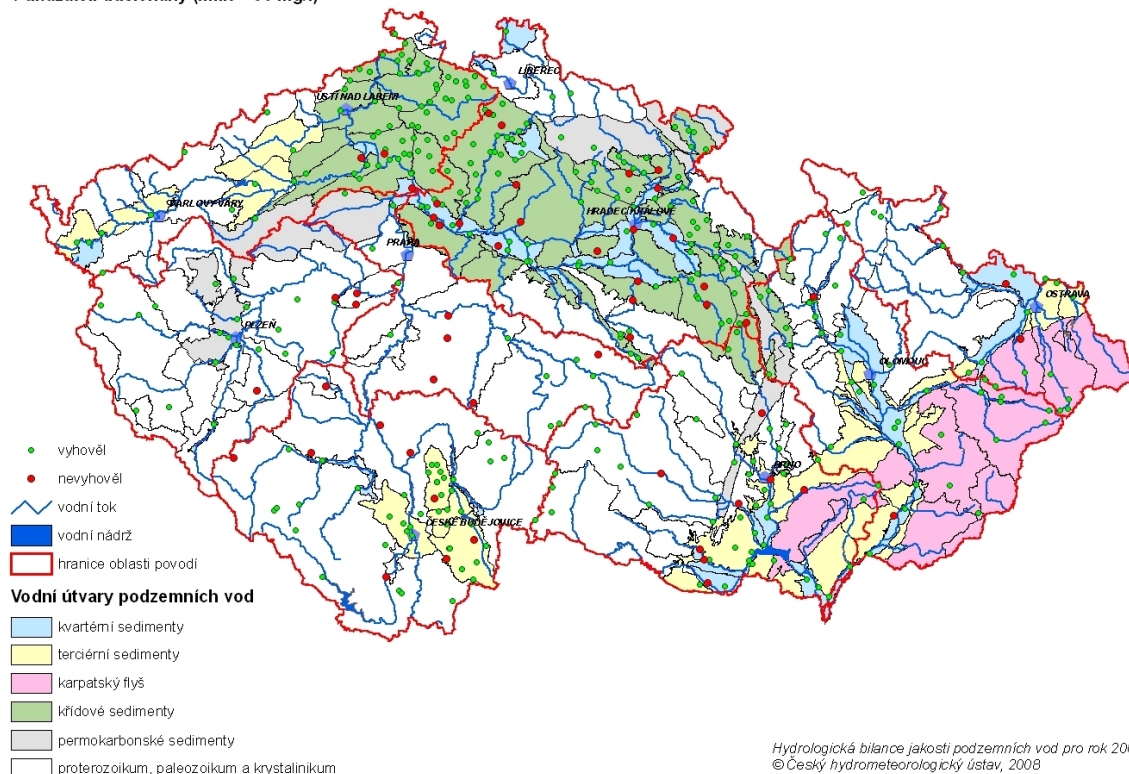


Hodnocení jakosti podzemních vod – porovnání s nejvyšší meznou hodnotou pro pitnou vodu vyhlášky MZd č. 252/2004 Sb.  
v ukazateli dusičnany (limit = 50 mg/l) - oblast povodí Horní Vltavy

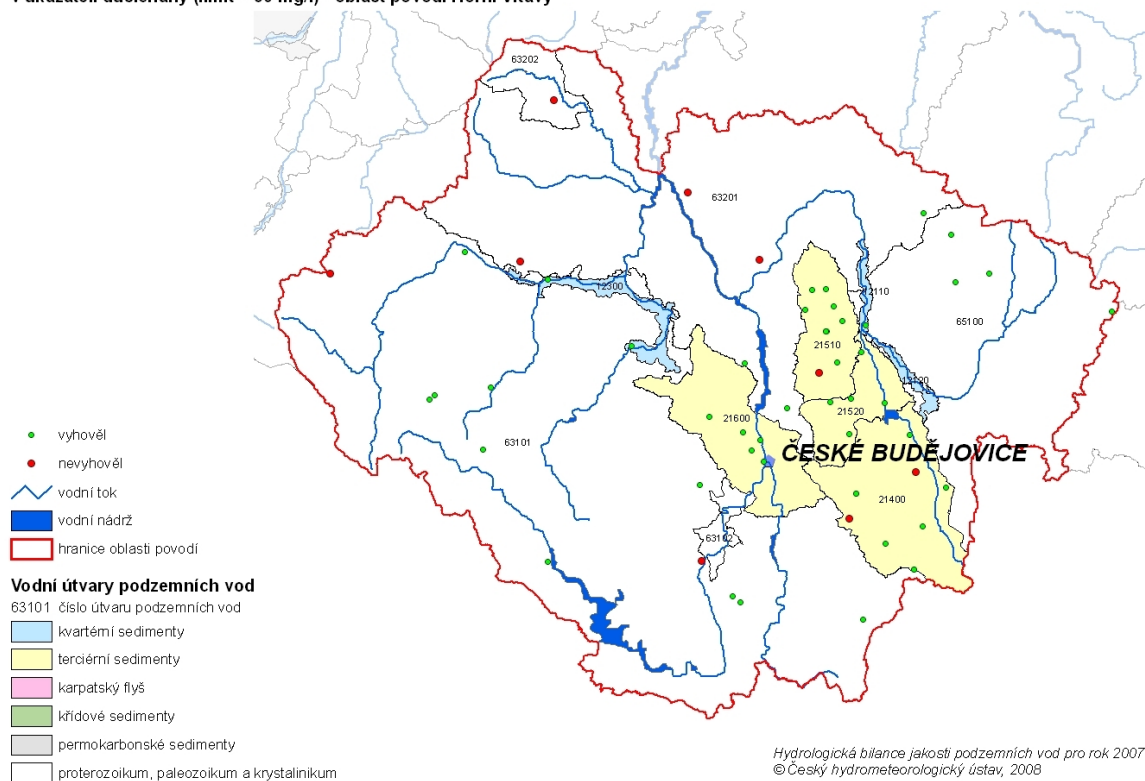




**Obr.č. 12.5 – Hodnocení jakosti podzemních vod pro hydrologickou bilanci jakosti vody  
v roce 2007 v ukazateli :  $CHSK_{Mn}$**

Hodnocení jakosti podzemních vod – porovnání s meznou hodnotou pro pitnou vodu vyhlášky MZd č. 252/2004 Sb.  
v ukazateli  $CHSK-Mn$  (limit = 3 mg/l)

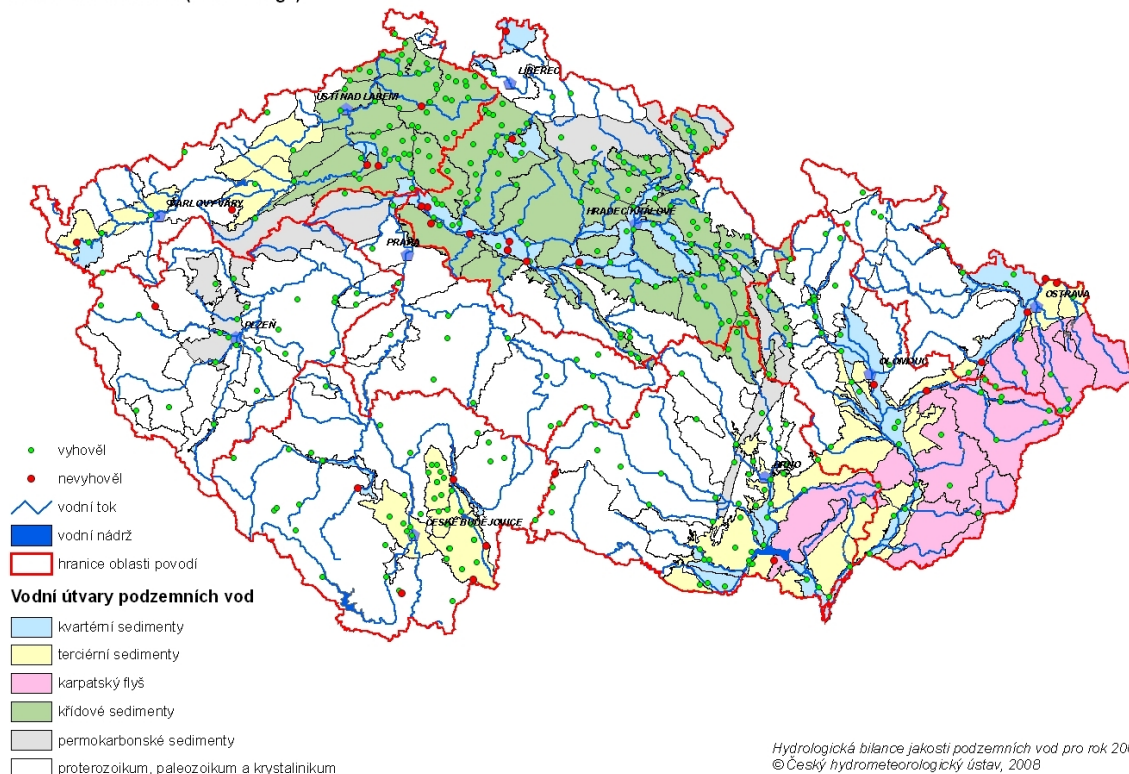


Hodnocení jakosti podzemních vod – porovnání s meznou hodnotou pro pitnou vodu vyhlášky MZd č. 252/2004 Sb.  
v ukazateli  $CHSK-Mn$  (limit = 3 mg/l) - oblast povodí Horní Vltavy

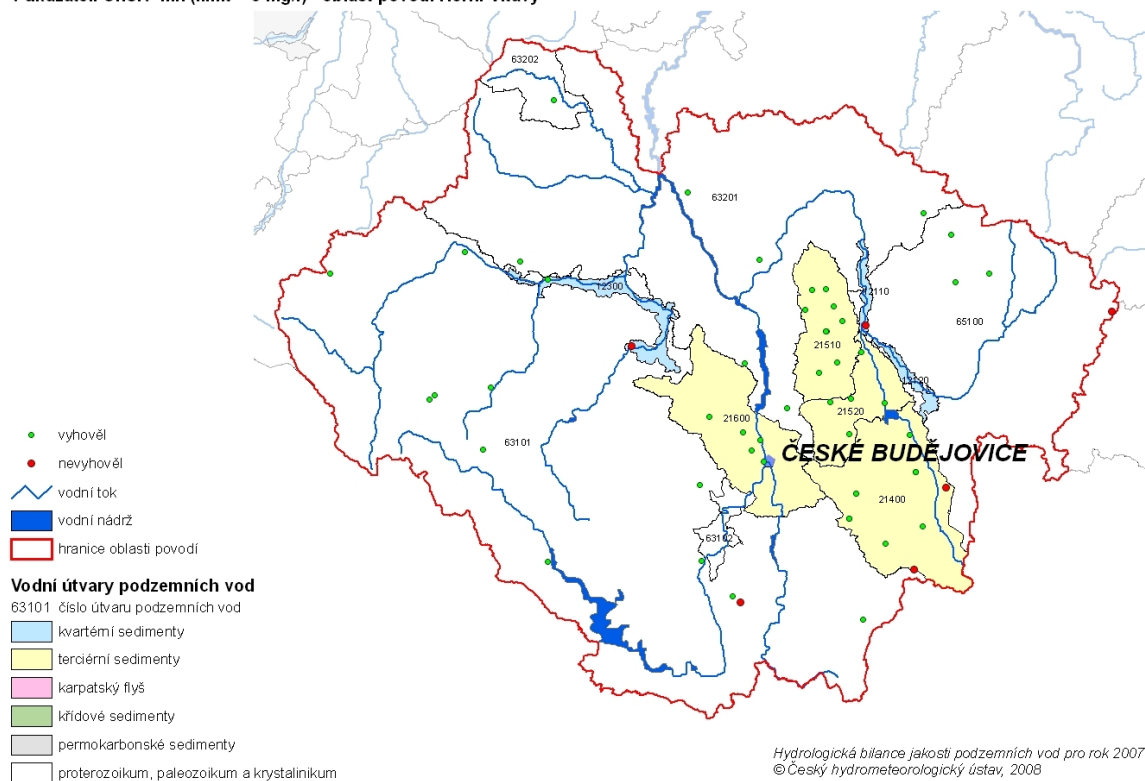


**Obr.č. 12.6 – Hodnocení jakosti podzemních vod pro hydrologickou bilanci jakosti vody v roce 2007 v ukazateli : měď**

Hodnocení jakosti podzemních vod – porovnání s nejvyšší meznou hodnotou pro pitnou vodu vyhlášky MZd č. 252/2004 Sb. v ukazateli měď (limit = 1 mg/l)

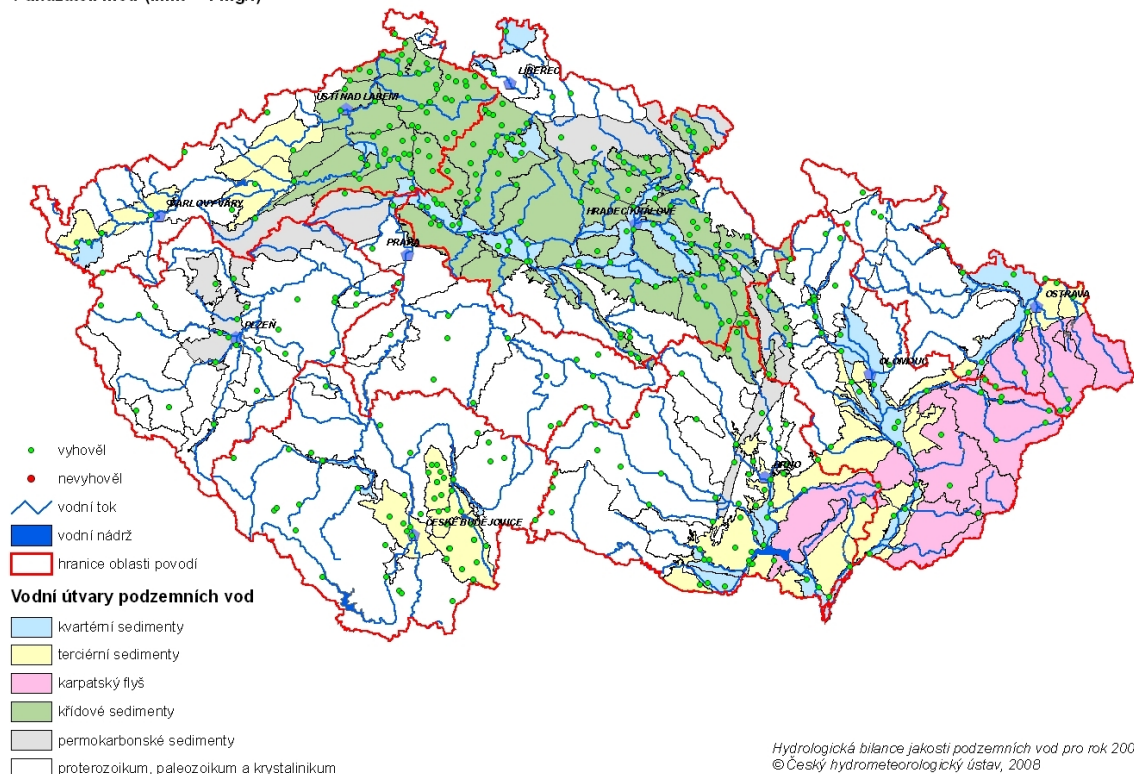


Hodnocení jakosti podzemních vod – porovnání s nejvyšší meznou hodnotou pro pitnou vodu vyhlášky MZd č. 252/2004 Sb. v ukazateli měď (limit = 1 mg/l) - oblast povodí Horní Vltavy

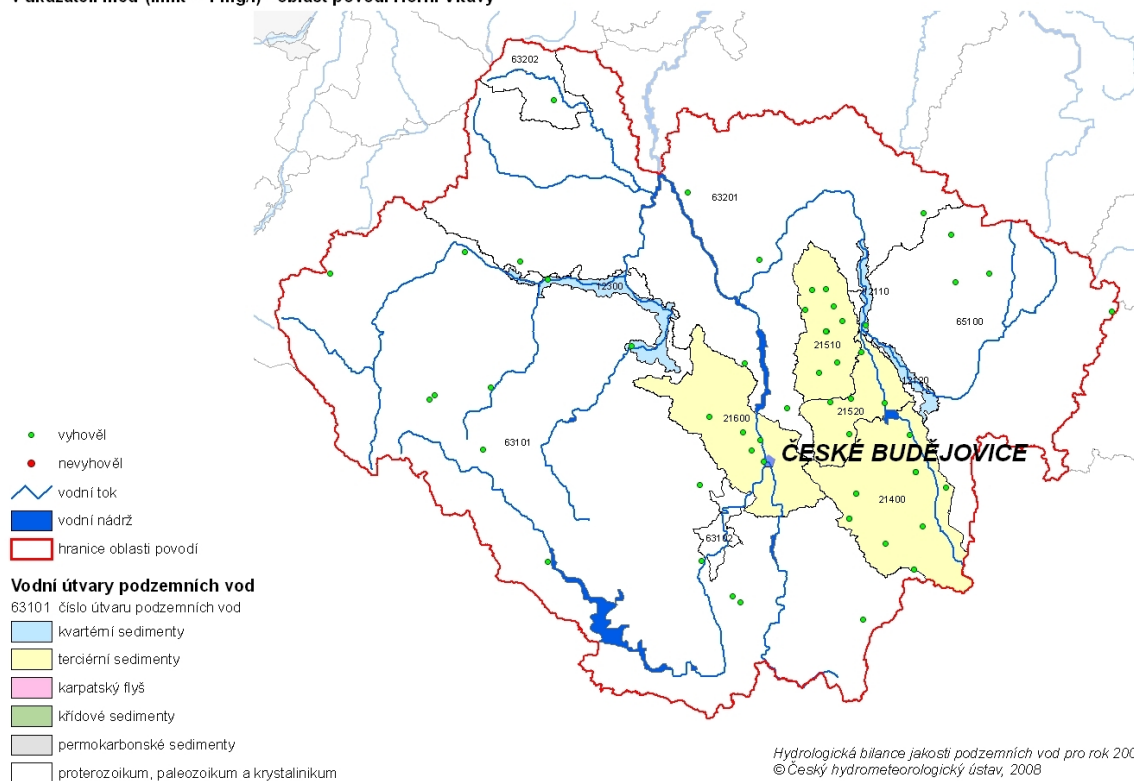


**Obr.č. 12.7 – Hodnocení jakosti podzemních vod pro hydrologickou bilanci jakosti vody  
v roce 2007 v ukazateli : *kadmium***

Hodnocení jakosti podzemních vod – porovnání s nejvyšší meznou hodnotou pro pitnou vodu vyhlášky MZd č. 252/2004 Sb.  
v ukazateli kadmium (limit = 0,005 mg/l)

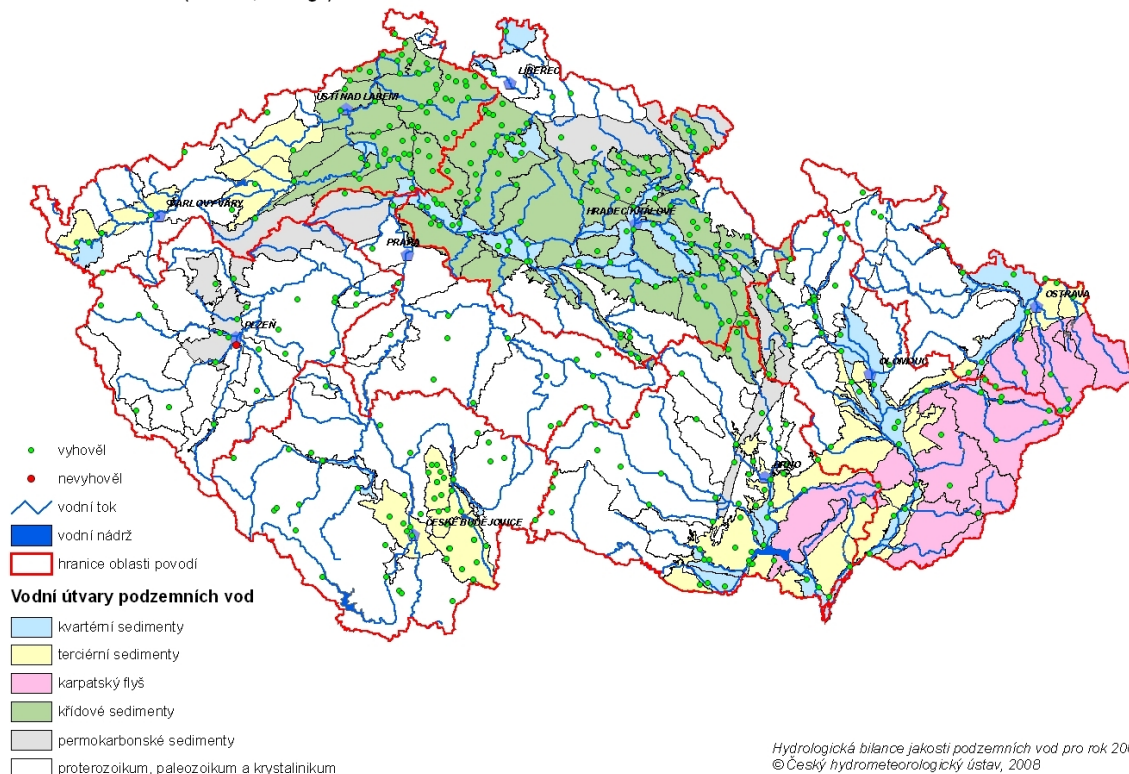


Hodnocení jakosti podzemních vod – porovnání s nejvyšší meznou hodnotou pro pitnou vodu vyhlášky MZd č. 252/2004 Sb.  
v ukazateli kadmium (limit = 0,005 mg/l) - oblast povodí Horní Vltavy

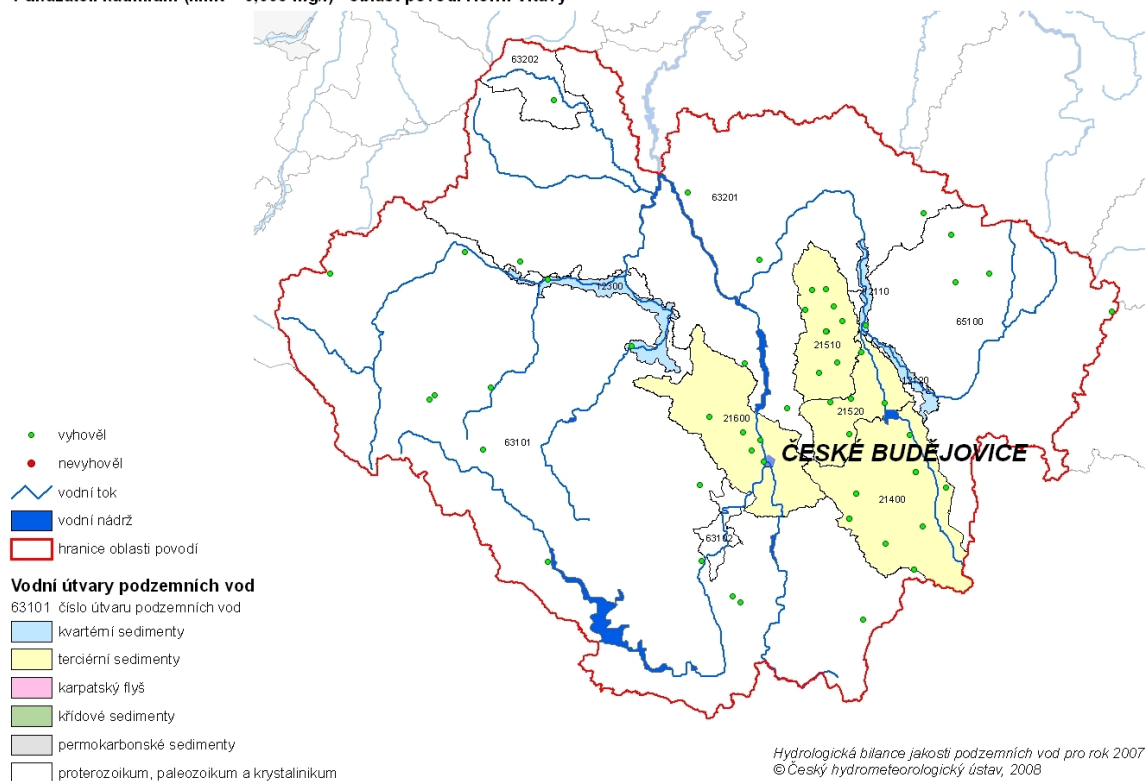




**Obr.č. 12.8 – Hodnocení jakosti podzemních vod pro hydrologickou bilanci jakosti vody  
v roce 2007 v ukazateli : olovo**

Hodnocení jakosti podzemních vod – porovnání s nejvyšší meznou hodnotou pro pitnou vodu vyhlášky MZd č. 252/2004 Sb.  
v ukazateli olovo (limit = 0,025 mg/l)

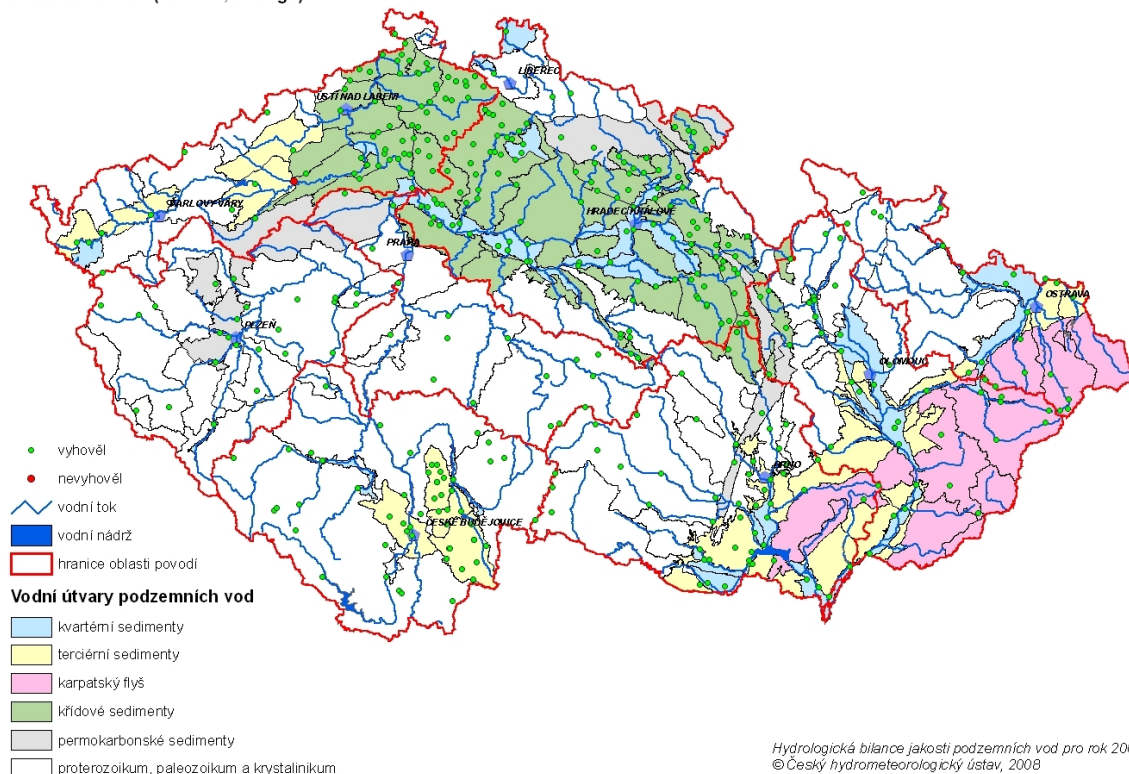


Hodnocení jakosti podzemních vod – porovnání s nejvyšší meznou hodnotou pro pitnou vodu vyhlášky MZd č. 252/2004 Sb.  
v ukazateli olovo (limit = 0,025 mg/l) - oblast povodí Horní Vltavy

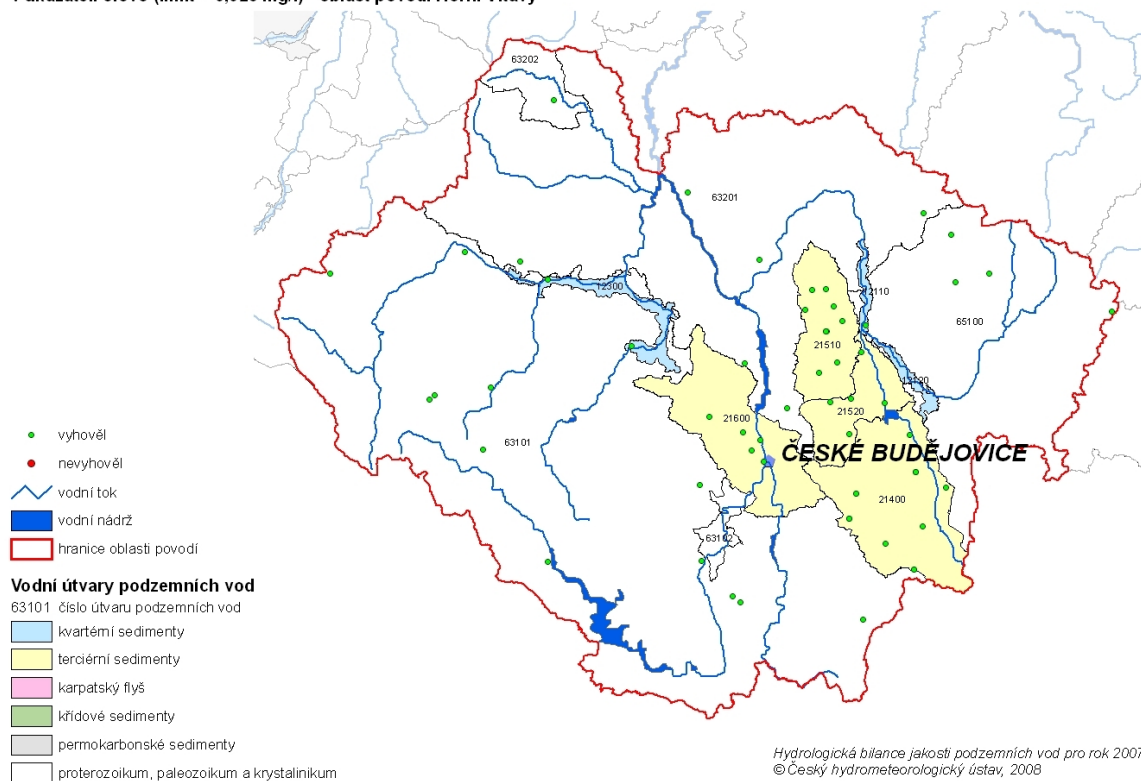

**Obr.č. 12.9 – Hodnocení jakosti podzemních vod pro hydrologickou bilanci jakosti vody v roce 2007 v ukazateli : *pH***

Hodnocení jakosti podzemních vod – porovnání s meznou hodnotou pro pitnou vodu vyhlášky MZd č. 252/2004 Sb. v ukazateli pH (limit = 6,5 – 9,5)

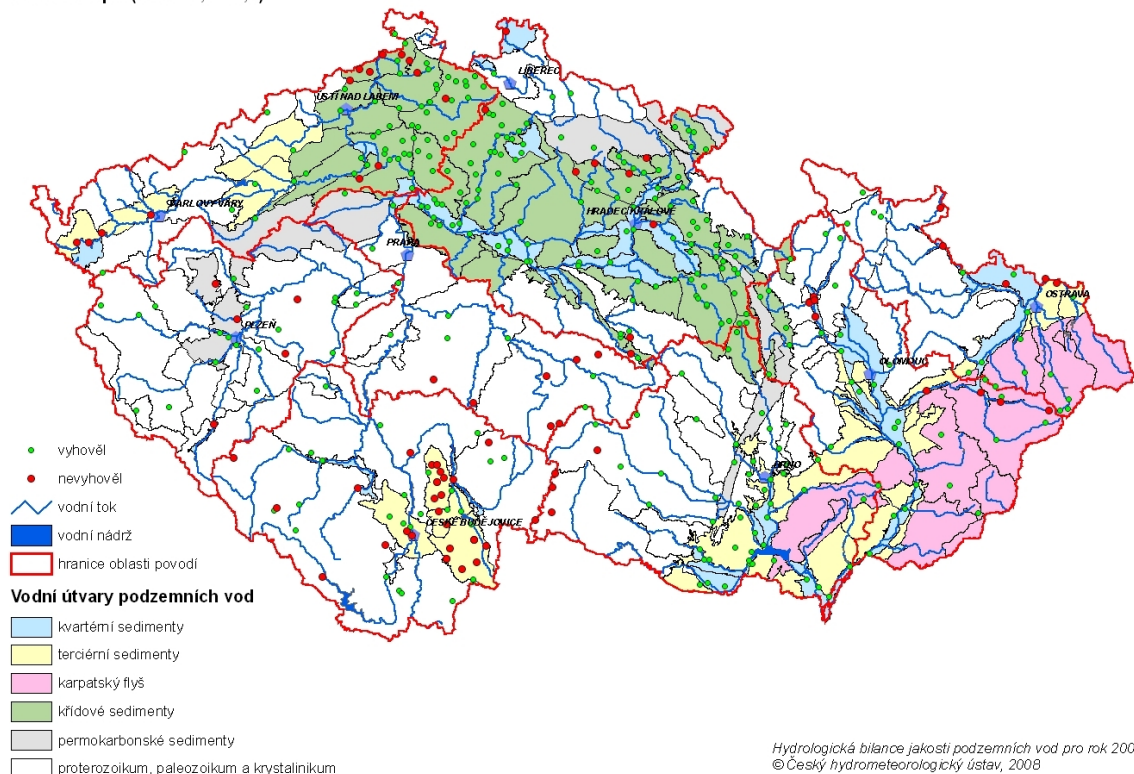

Hodnocení jakosti podzemních vod – porovnání s meznou hodnotou pro pitnou vodu vyhlášky MZd č. 252/2004 Sb.  
v ukazateli pH (limit = 6,5 – 9,5) - oblast povodí Horní Vltavy

