



ŽADATEL

Sweco Hydroprojekt a.s.

NAŠE ZNAČKA
0100117994

VYKONÁVÁTEL / LINKA
Oddělení Dokumentace
840 840 840

VYDÁNÍ DNE
07.12.2012

Vyjádření o existenci energetického zařízení společnosti EZ Distribuce, a. s., pro akci:

Studie: Revitalizace Zlonického potoka

Vážený zákazníku,

dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0100117994 ze dne 05.12.2012, která se týkala vyjádření o existenci energetického zařízení. V majetku společnosti EZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo zasahuje ochranným pásmem energetického zařízení typu:

**PODZEMNÍ SÍŤ
NADZEMNÍ SÍŤ
STANICE**

V případě podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka před započatím zemních prací třináct dní předem požádat o vyjádření prostřednictvím Zákaznické linky 840 840 840, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) v platném znění nebo technickými normami, zejména PNE 33 3301 a CSN EN 50423-1. Příbližný průběh tras zasíláme v příloze, přičemž v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů.

V případě, že uvažovaná akce neboinnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo trafostanic, popřípadě po vyjádření zjistíte, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné písemně požádat o souhlas sinností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v části Formuláře /inností v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Upozorujeme Vás rovněž, že v zájmovém území se může nacházet energetické zařízení, které není v majetku společnosti EZ Distribuce, a. s.

Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, kontaktujte prosím naši Poruchovou linku 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Toto vyjádření je platné 1 rok od 07.12.2012 a slouží jako podklad pro zpracování projektové dokumentace pro potřeby územního a stavebního řízení, pokud je taková dokumentace zpracovávána. Nenahrazuje však vyjádření Provozovatele distribuční soustavy k připojení nového odběru / zdroje elektrické energie a navýšení rezervovaného výkonu / výkonu a mimo havárií ani souhlas sinností v ochranném pásmu.

S pozdravem

z pověření DA/94/0023/2012

ing. Zbyněk Businský,
vedoucí odboru Správa dat o sítích,
EZ Distribuce, a. s.

Přílohy

1. Situační výkres zájmového území
2. Podmínky pro prováděníinností v ochranných pásmech energetických zařízení



SKUPINA ČEZ – GENERÁLNÍ PARTNER ČESKÉHO OLYMPIJSKÉHO TÝMU 2001–2012

EZ Distribuce, a. s.


Domovní, Dvůr IV-Podmokly, Teplická 874/8, PS 405 02 | Zákaznická linka: 840 840 840, Linka pro hlášení poruch: 840 850 860, fax: 371 102 008, e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 | bank. spojení: KB Praha 35-4544580267/0100 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145 | zaslací adresa pro zákazníky: Plzeň, Guldenerova 2577/19, PS 303 28



Platí pouze s vyjádřením číslo 0100117994.

Zakreslené polohy zařízení v poloze jsou pouze informativní.

Situční výkres zájmového území (klad mapových listů)

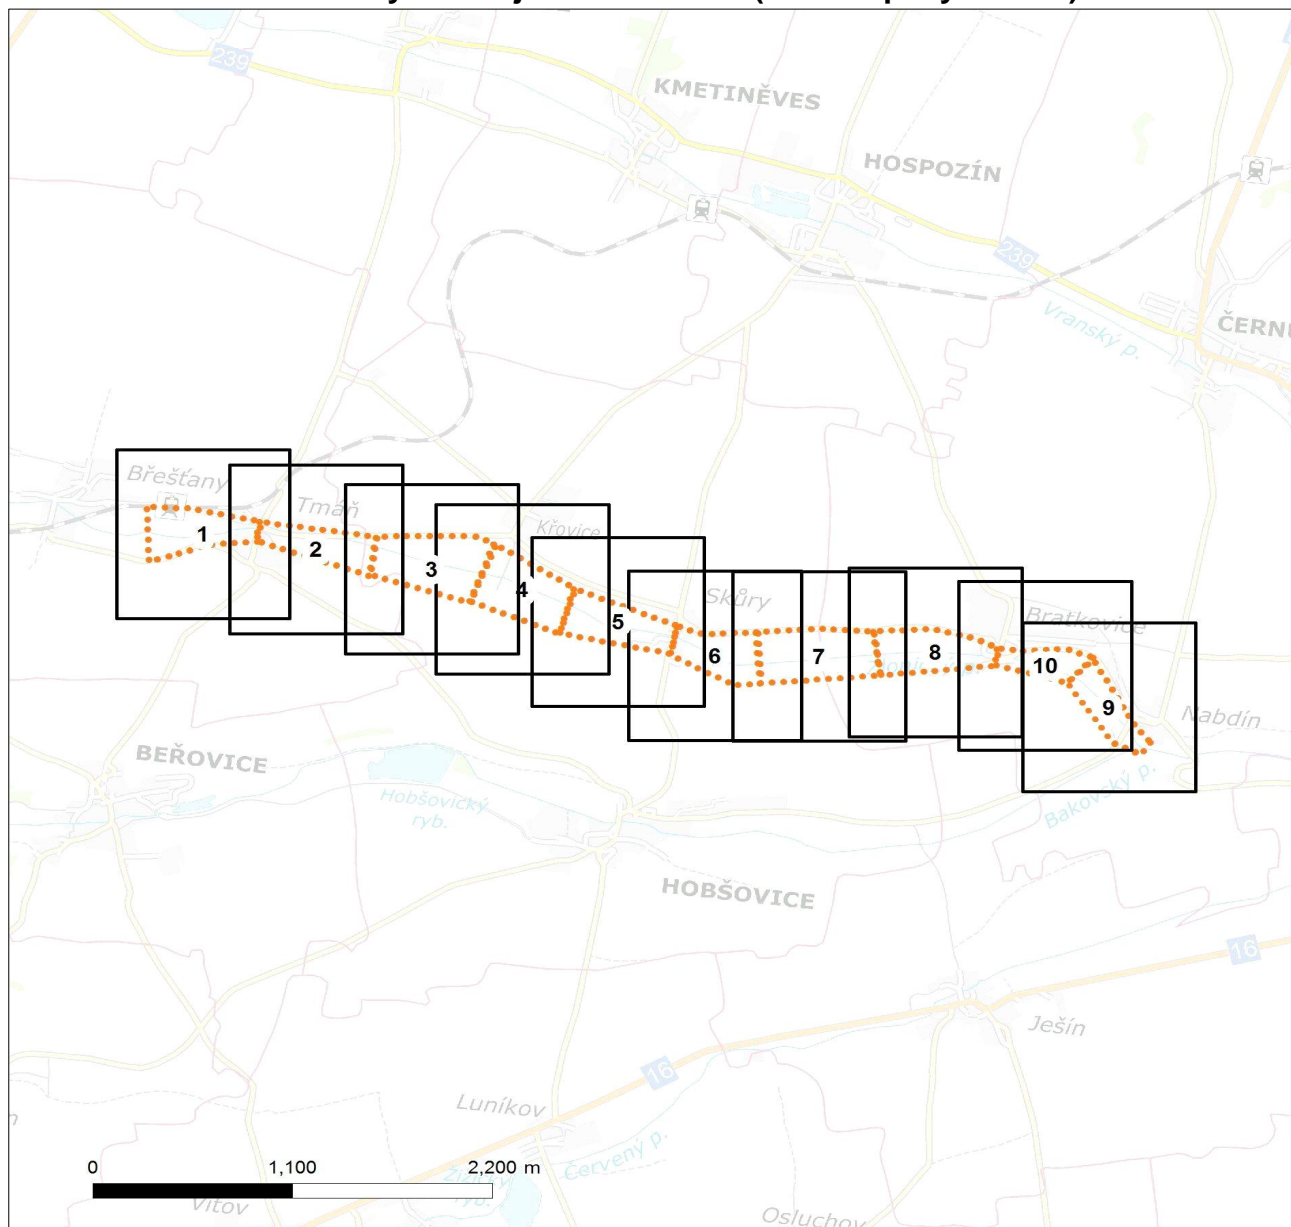

LEGENDA

- Podzemní vedení NN do 1kV
- - - Nadzemní vedení NN do 1kV
- Podzemní vedení VN do 35 kV
- - - Nadzemní vedení VN do 35 kV
- Podzemní vedení VVN 110kV
- Nadzemní vedení VVN 110kV
- NN přívod odběratele
- Cizí energetické vedení
- Zájmové území



Stanice do 52 kV - stožárová



Stanice do 52 kV - zděná



Transformovna (nad 52 kV)



Probíhající investice ČEZ Distribuce




Stanice ČEZ Distribuce ve výstavbě



Zařízení ČEZ Distribuce ve výstavbě



Hranice katastrálního území



Situ a ní výkres - list 1






Platí pouze s vyjádřením číslo 0100117994.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 2

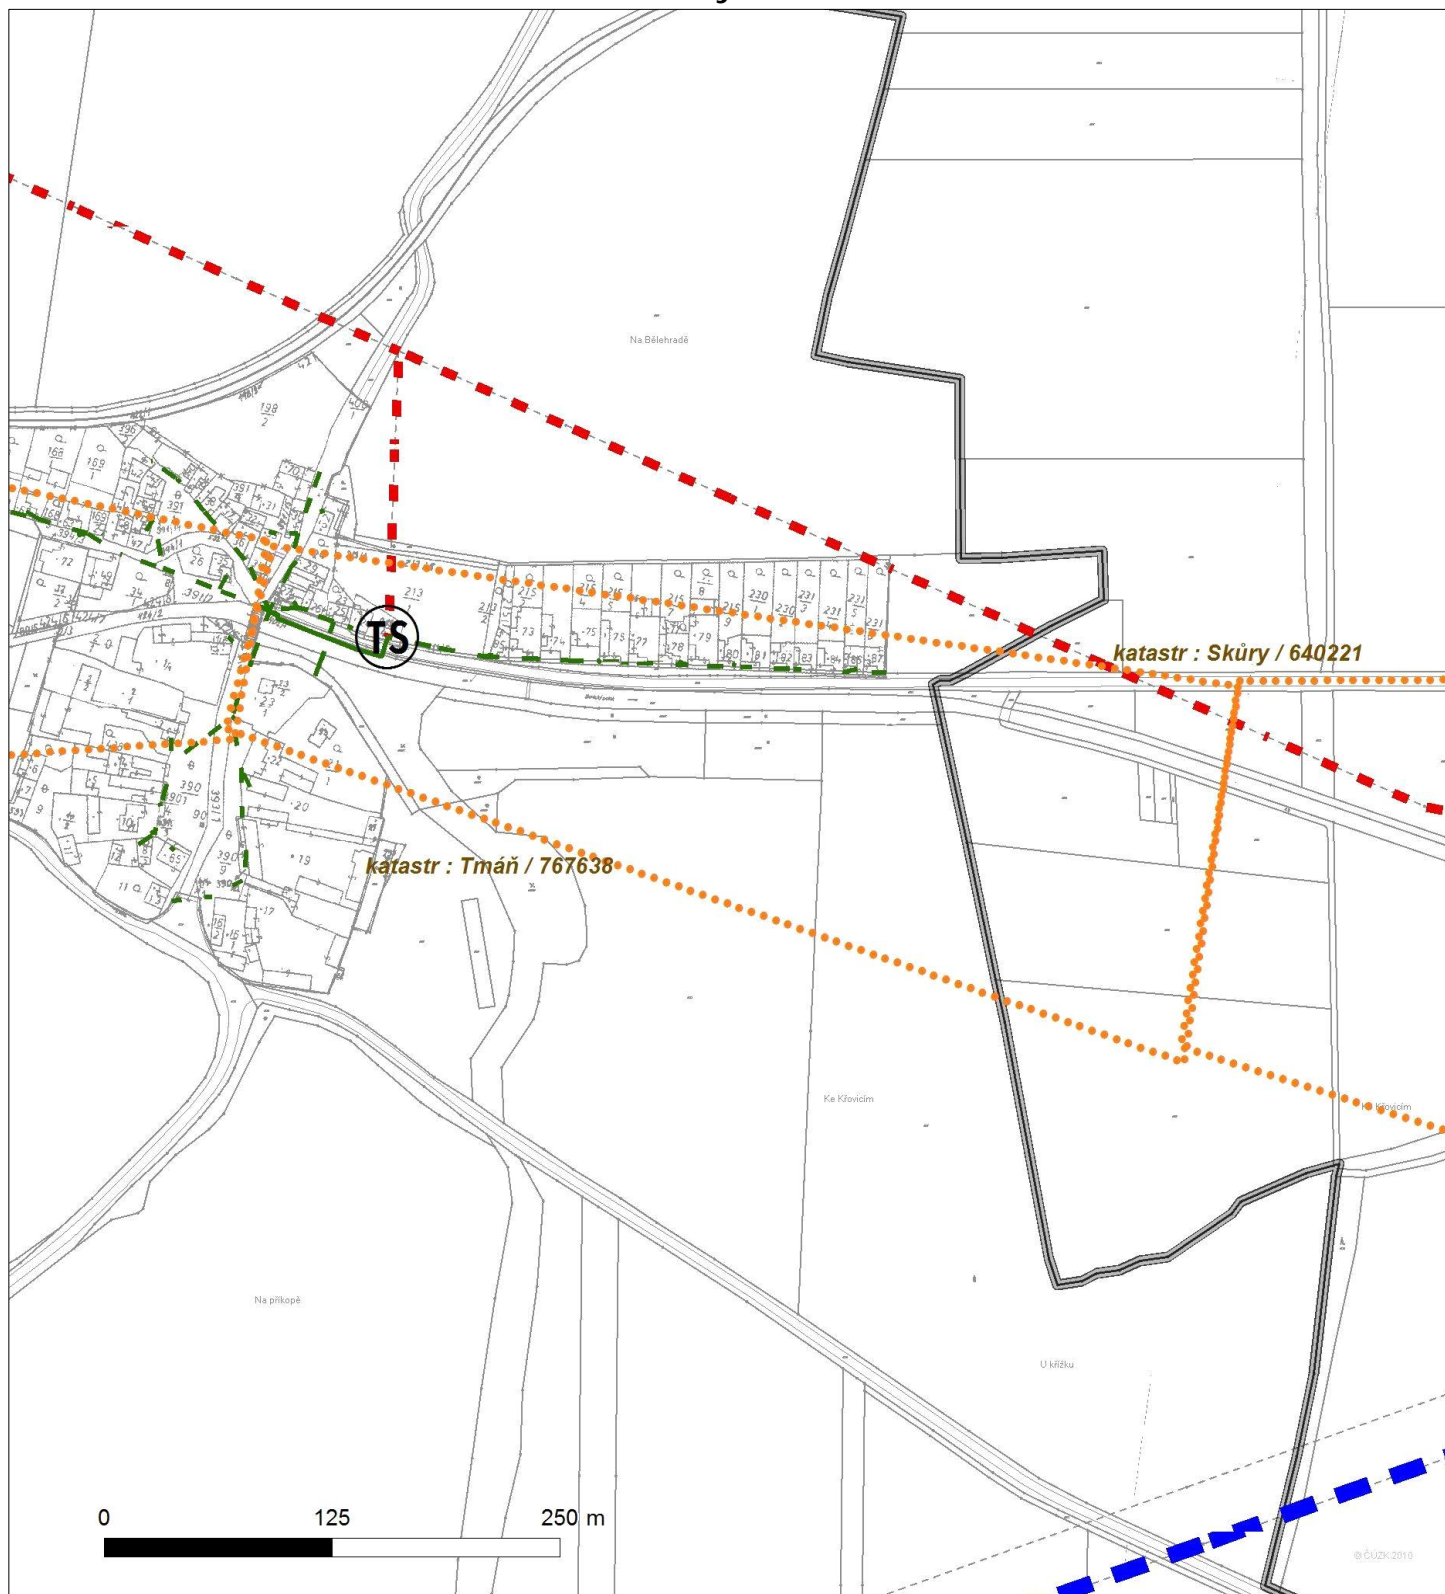




Platí pouze s vyjádřením číslo 0100117994.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 4

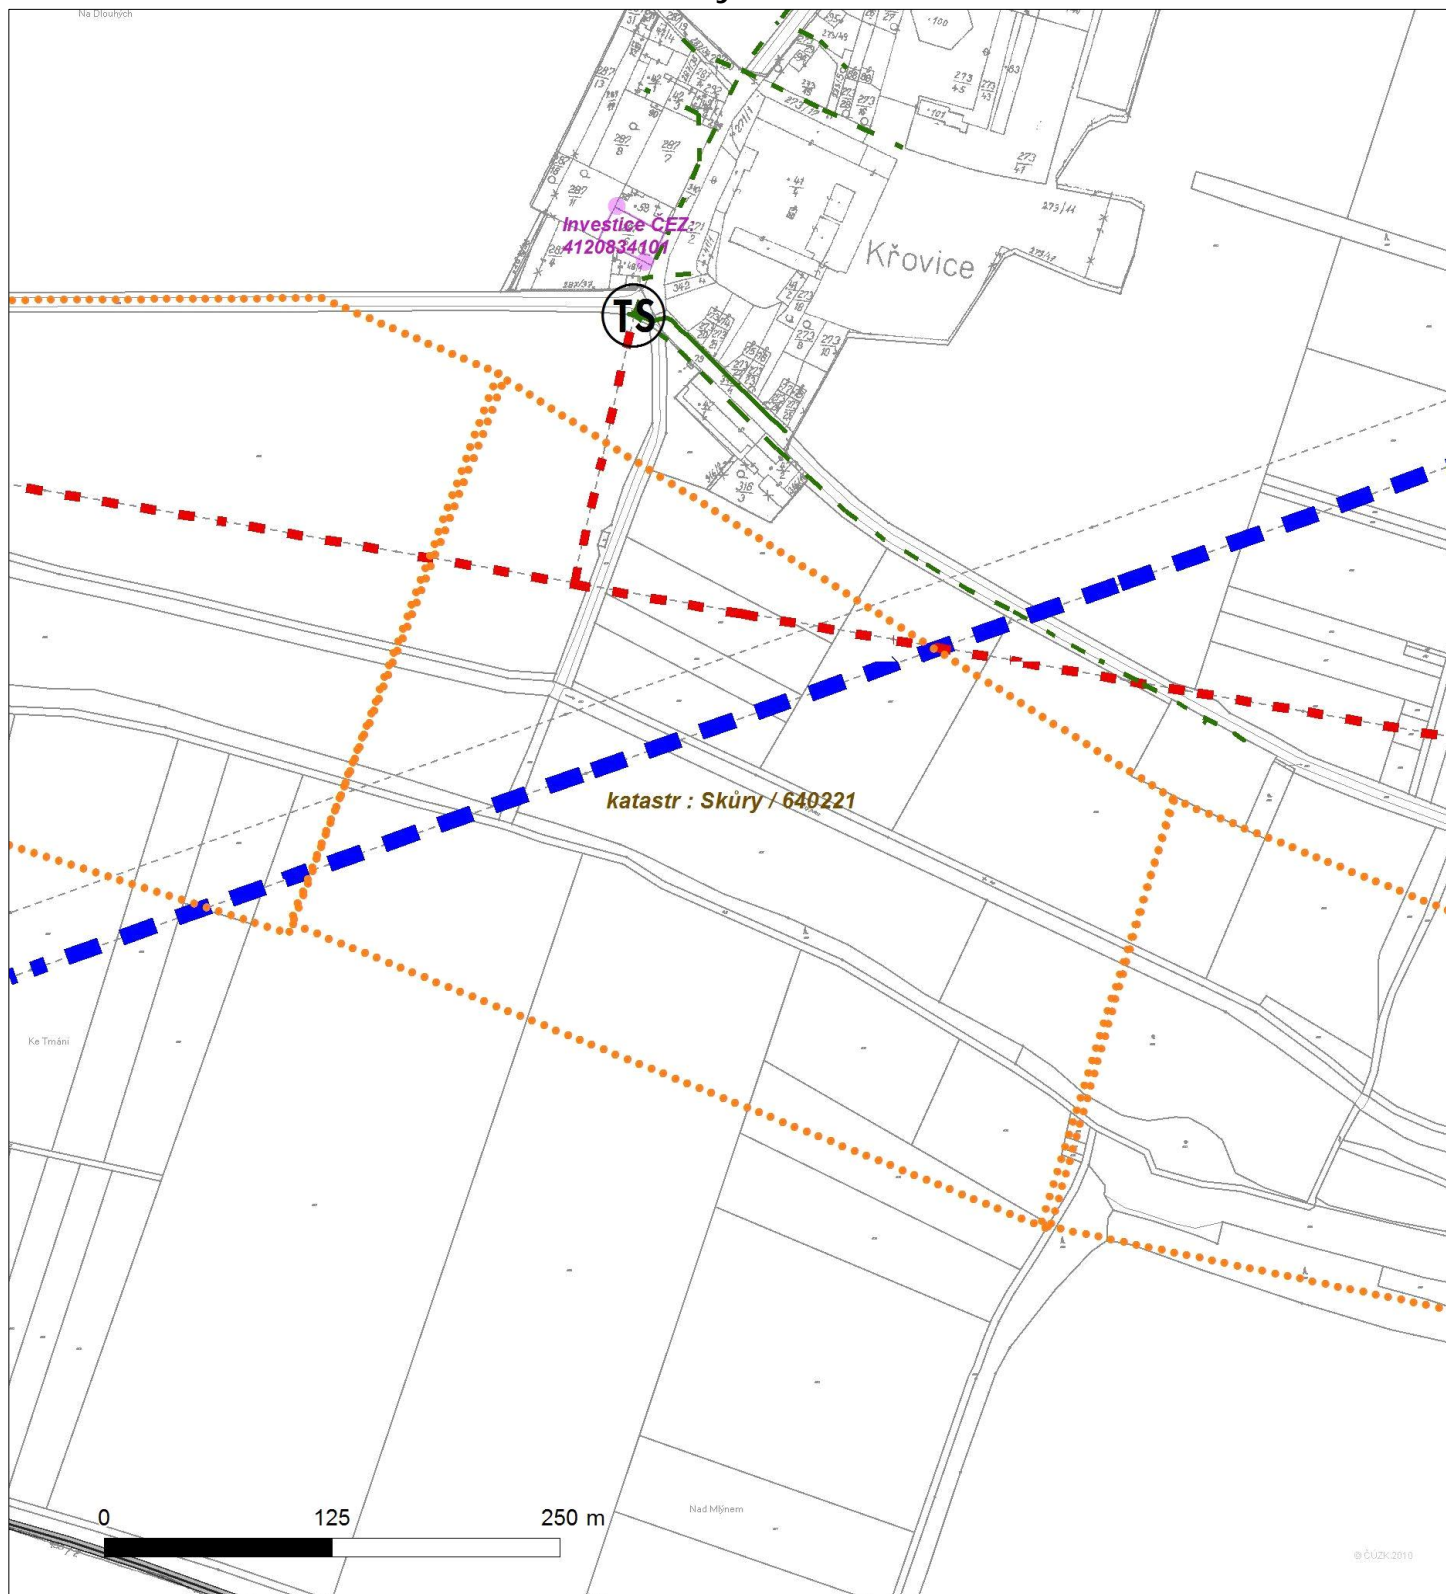




Platí pouze s vyjádřením číslo 0100117994.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 5

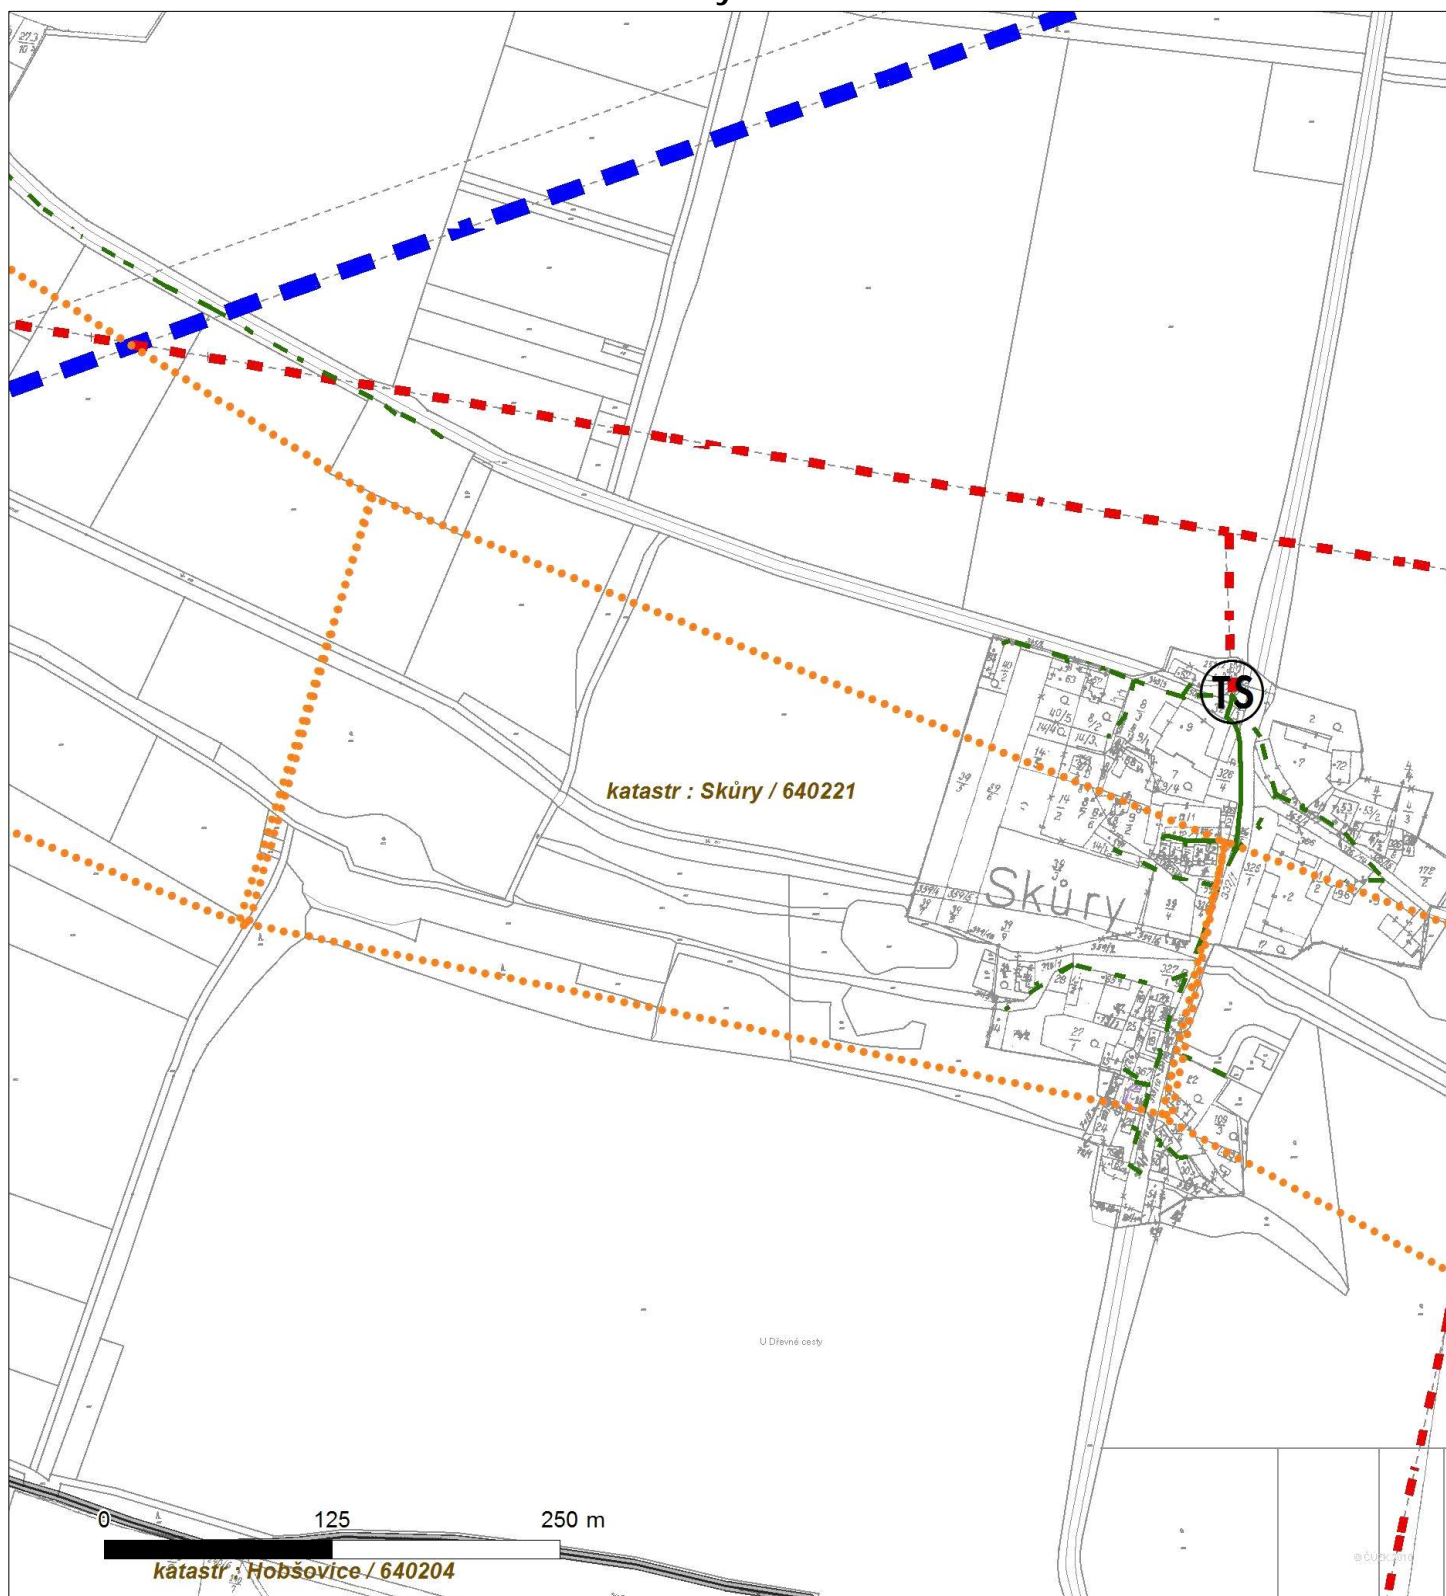



Platí pouze s vyjádřením číslo 0100117994.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 7





Platí pouze s vyjádřením číslo 0100117994.

Zakreslené polohy zařízení v plánu jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 8






Platí pouze s vyjádřením číslo 0100117994.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situace výkres - list 9

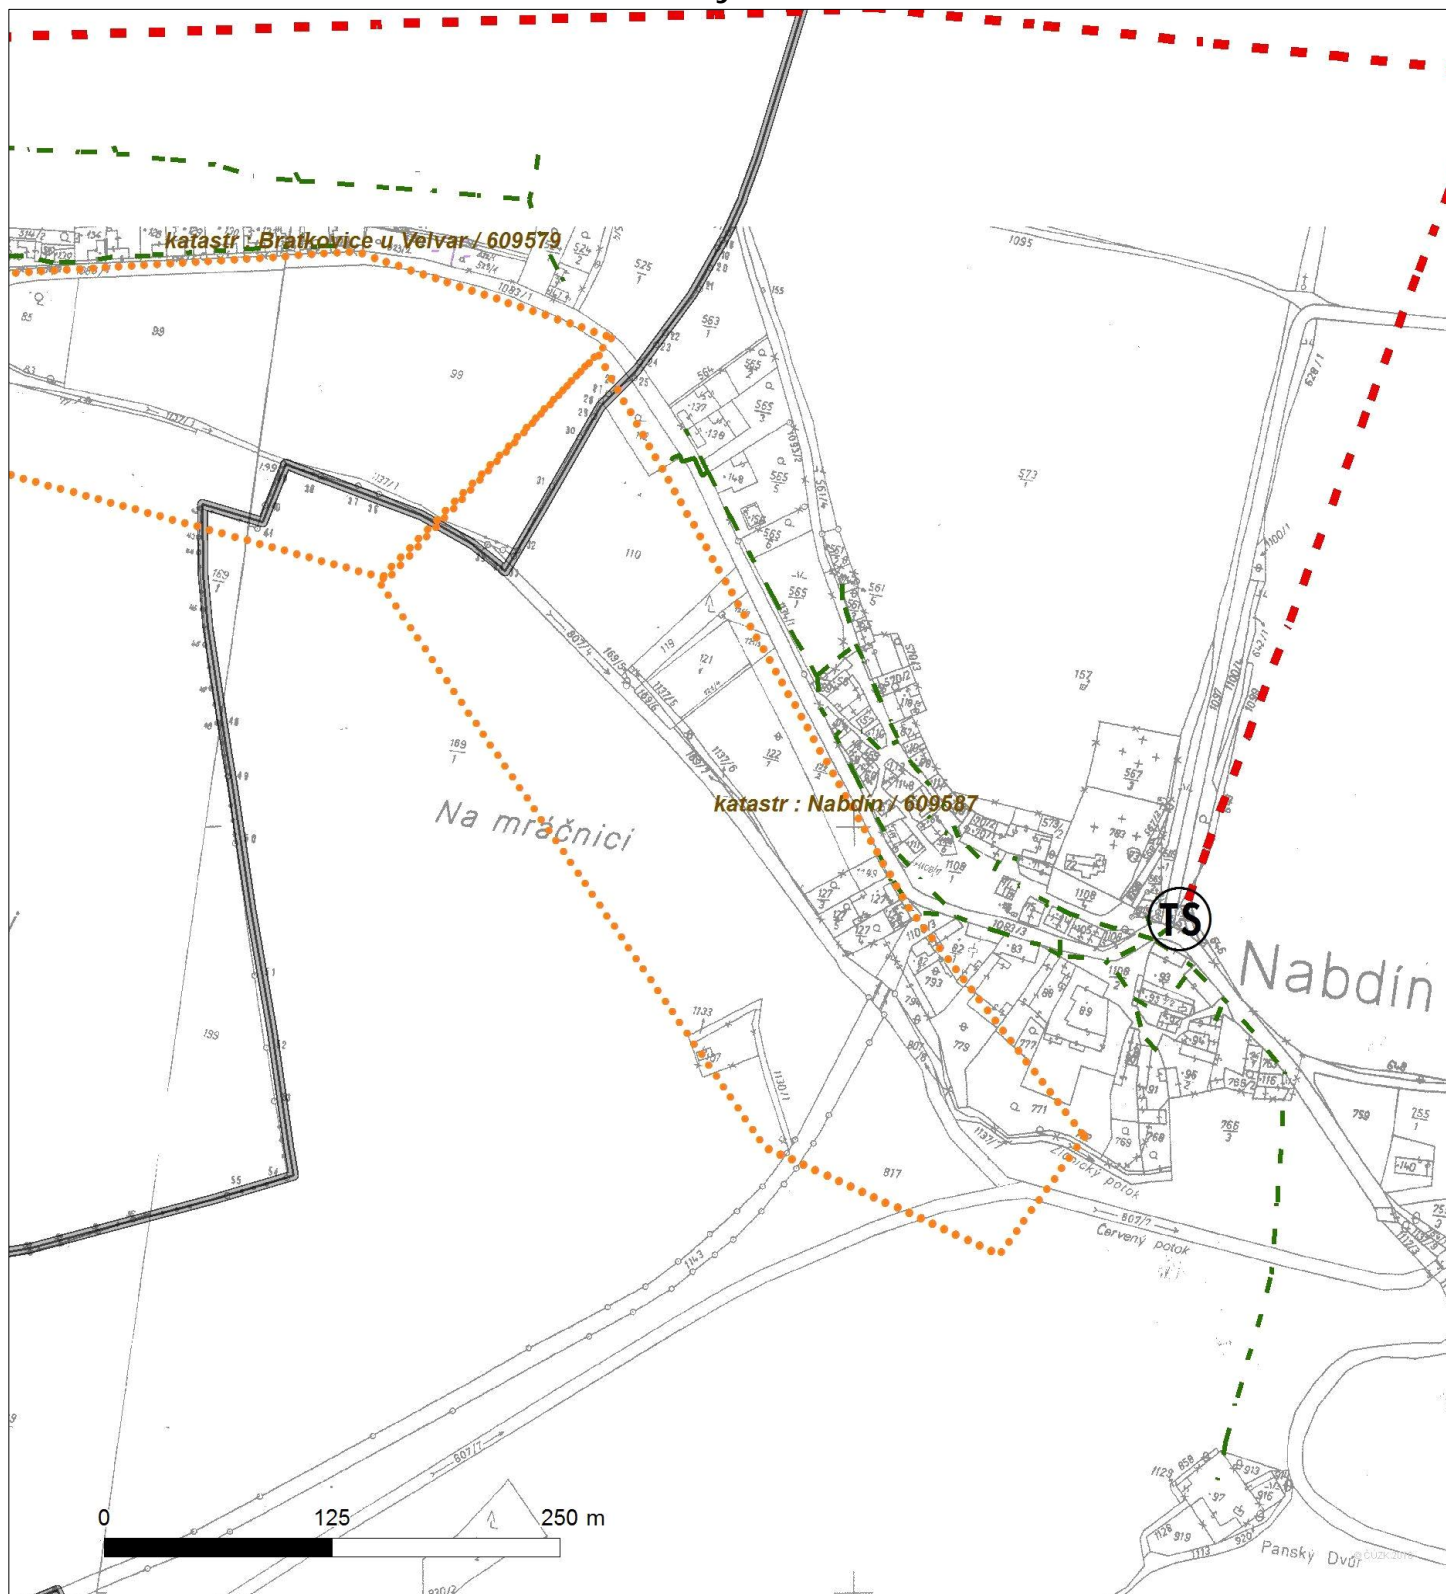




Platí pouze s vyjádřením číslo 0100117994.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 10

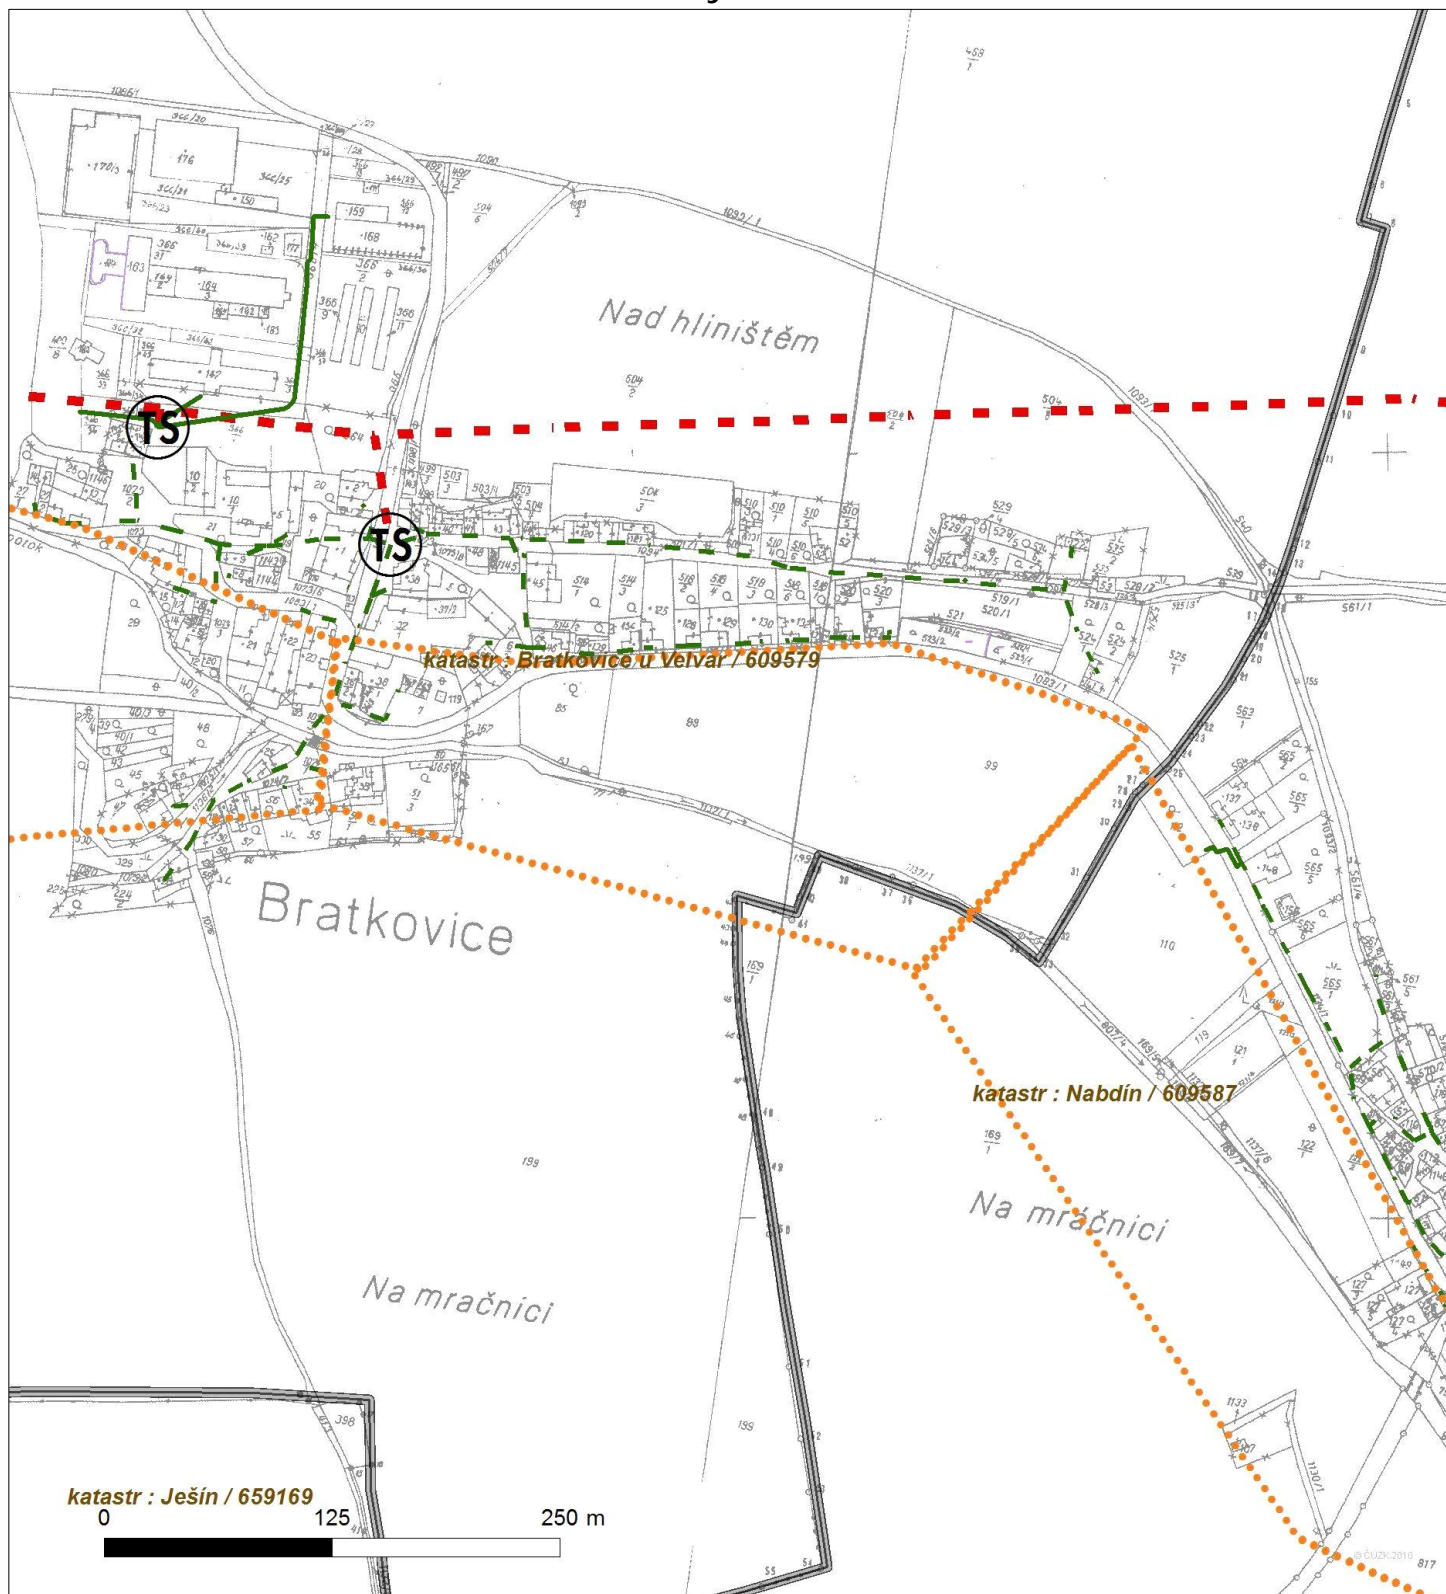



ŽADATEL

Sweco Hydroprojekt a.s.

NAŠE ZNAČKA
0100118002

VYKONÁVÁTEL / LINKA
Oddělení Dokumentace
840 840 840

VYDÁNÍ DNE
07.12.2012

Vyjádření o existenci energetického zařízení společnosti EZ Distribuce, a. s., pro akci:

Studie: Revitalizace Zlonického potoka

Vážený zákazníku,

dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0100118002 ze dne 05.12.2012, která se týkala vyjádření o existenci energetického zařízení. V majetku společnosti EZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo zasahuje ochranným pásmem energetického zařízení typu:

**PODZEMNÍ SÍŤ
NADZEMNÍ SÍŤ
STANICE**

V případě podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka před započetím zemních prací třináct dní předem požádat o vyjádření prostřednictvím Zákaznické linky 840 840 840, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) v platném znění nebo technickými normami, zejména PNE 33 3301 a CSN EN 50423-1. Příbližný průběh tras zasíláme v příloze, přičemž v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů.

V případě, že uvažovaná akce neboinnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo trafostanic, popřípadě po vyjádření zjistíte, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné písemně požádat o souhlas sinností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v části Formulář /inností v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Upozorujeme Vás rovněž, že v zájmovém území se může nacházet energetické zařízení, které není v majetku společnosti EZ Distribuce, a. s.

Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, kontaktujte prosím naši Poruchovou linku 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Toto vyjádření je platné 1 rok od 07.12.2012 a slouží jako podklad pro zpracování projektové dokumentace pro potřeby územního i stavebního řízení, pokud je taková dokumentace zpracovávána. Nenahrazuje však vyjádření Provozovatele distribuční soustavy k připojení nového odběru / zdroje elektrické energie i navýšení rezervovaného výkonu / výkonu a mimo havárií ani souhlas sinností v ochranném pásmu.

S pozdravem

z pověření DA/94/0023/2012

ing. Zbyněk Businský,
vedoucí odboru Správa dat o sítích,
EZ Distribuce, a. s.

Přílohy

1. Situační výkres zájmového území
2. Podmínky pro prováděníinností v ochranných pásmech energetických zařízení



SKUPINA ČEZ – GENERÁLNÍ PARTNER ČESKÉHO OLYMPIJSKÉHO TÝMU 2001–2012

EZ Distribuce, a. s.


Domovní, Dvůr IV-Podmokly, Teplická 874/8, PS 405 02 | Zákaznická linka: 840 840 840, Linka pro hlášení poruch: 840 850 860, fax: 371 102 008, e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 | bank. spojení: KB Praha 35-4544580267/0100 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145 | zaslací adresa pro zákazníky: Plzeň, Guldenerova 2577/19, PS 303 28



Platí pouze s vyjádřením číslo 0100118002.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situace výkres zájmového území (klad mapových listů)

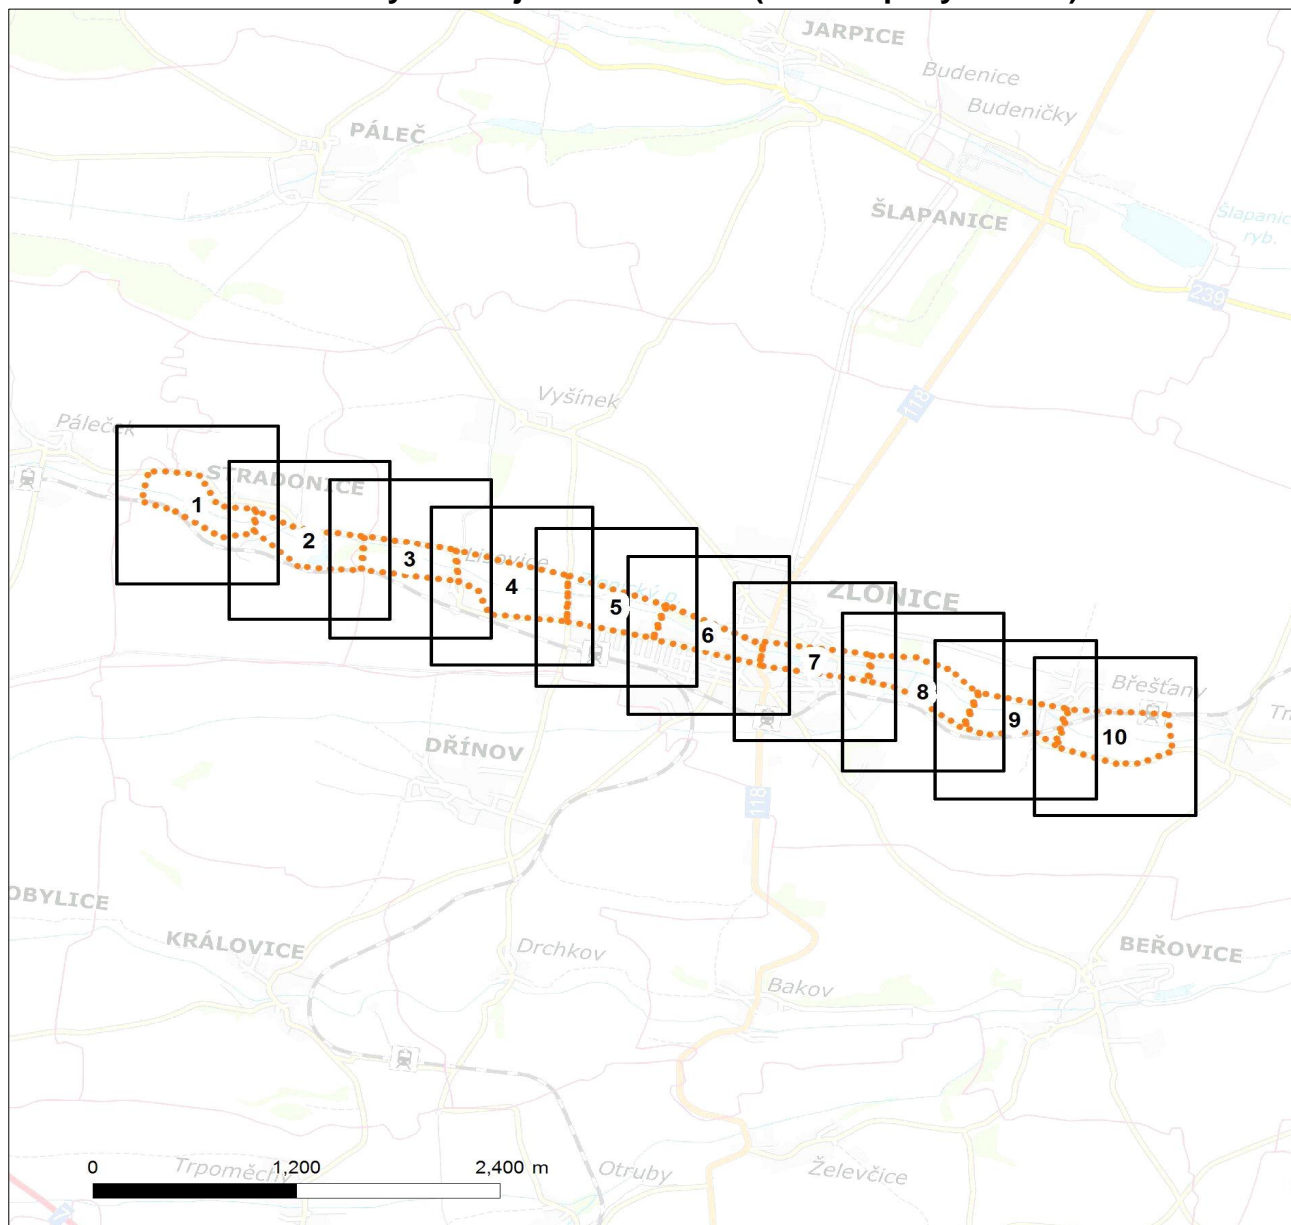

LEGENDA

- Podzemní vedení NN do 1kV
- - - Nadzemní vedení NN do 1kV
- Podzemní vedení VN do 35 kV
- - - Nadzemní vedení VN do 35 kV
- Podzemní vedení VVN 110kV
- Nadzemní vedení VVN 110kV
- NN přívod odběratele
- Cizí energetické vedení
- Zájmové území



Stanice do 52 kV - stožárová



Stanice do 52 kV - zděná



Transformovna (nad 52 kV)



Probíhající investice ČEZ Distribuce



Stanice ČEZ Distribuce ve výstavbě



Zařízení ČEZ Distribuce ve výstavbě



Hranice katastrálního území


V zájmovém území se nachází investiční akce.



Platí pouze s vyjádřením číslo 0100118002.

Zakreslené polohy zařízení v ploše jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 1

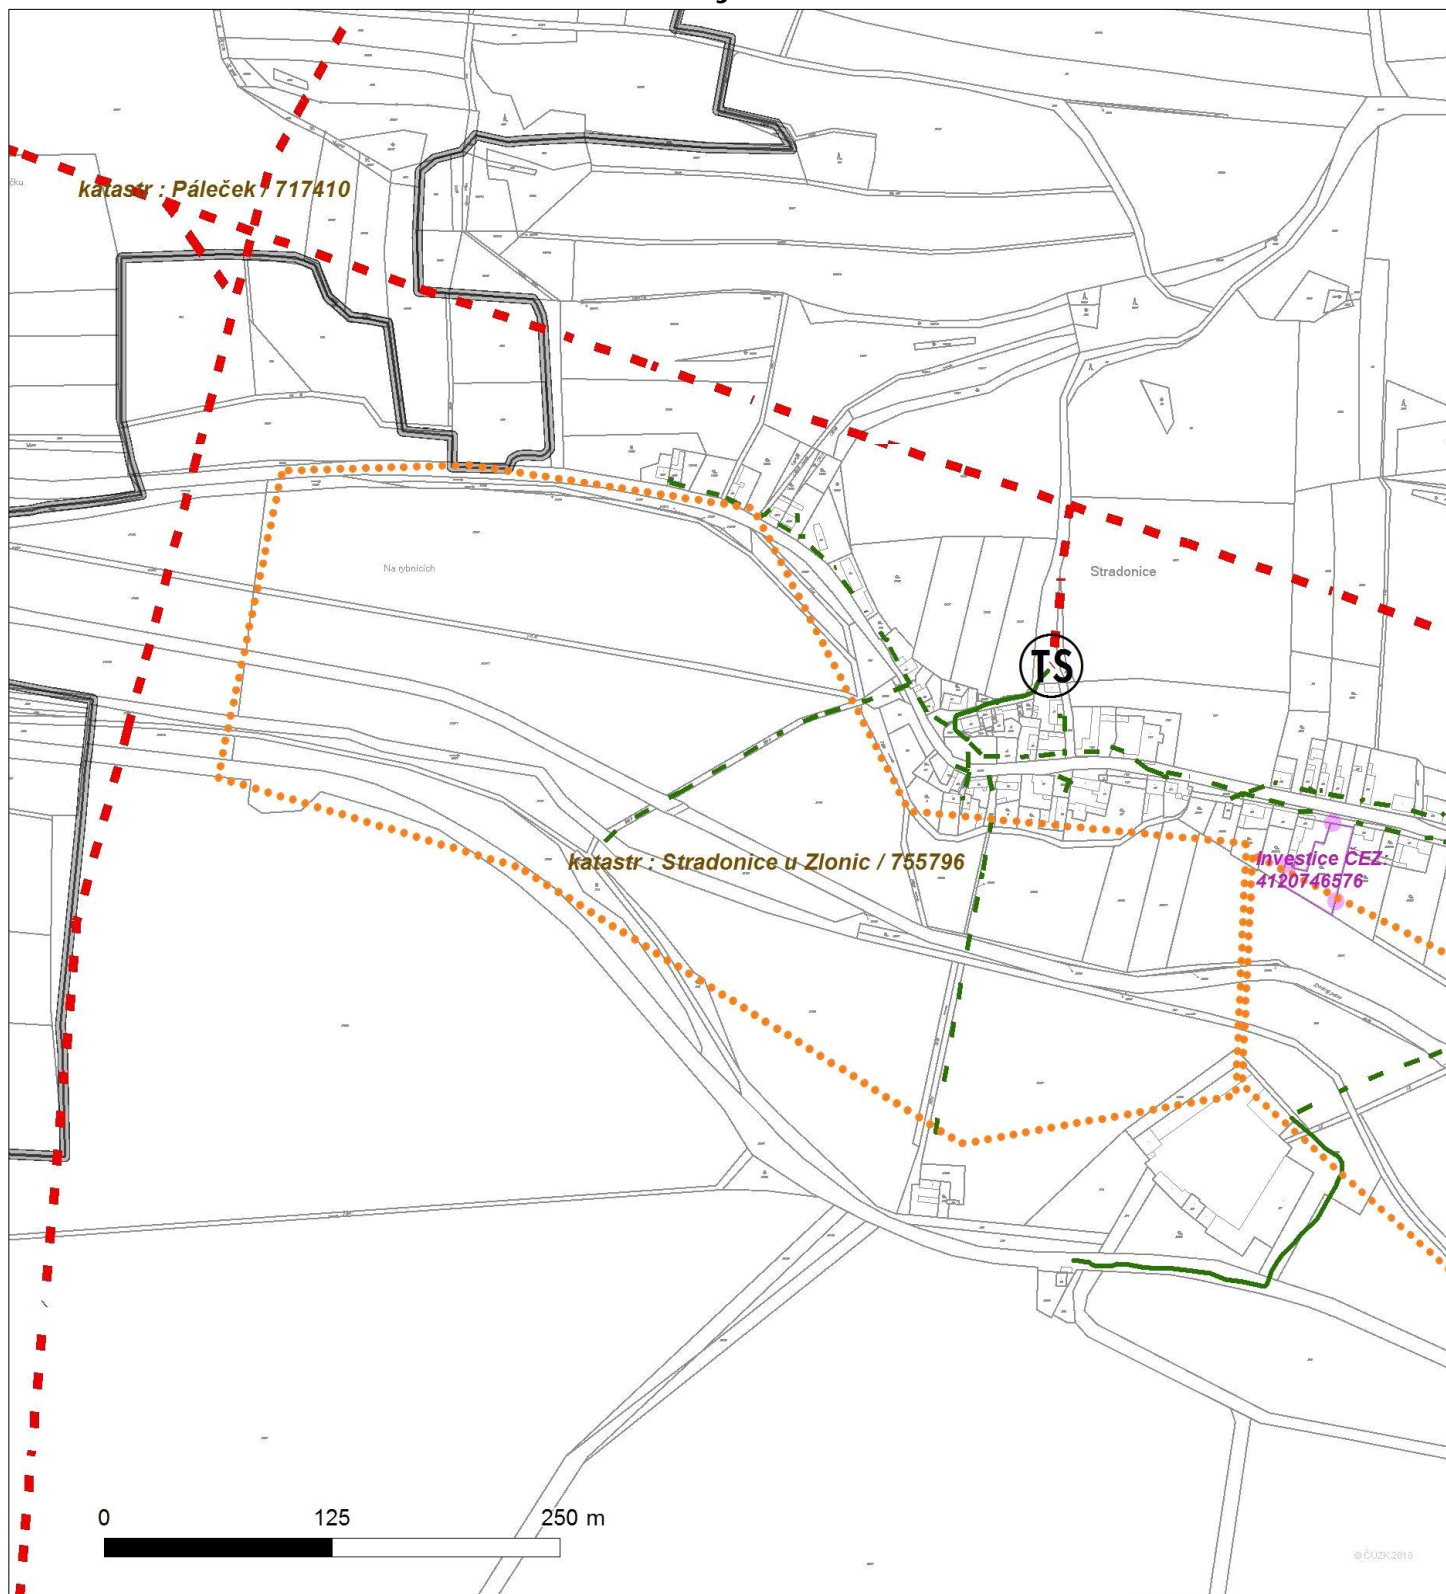




Platí pouze s vyjádřením číslo 0100118002.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 2

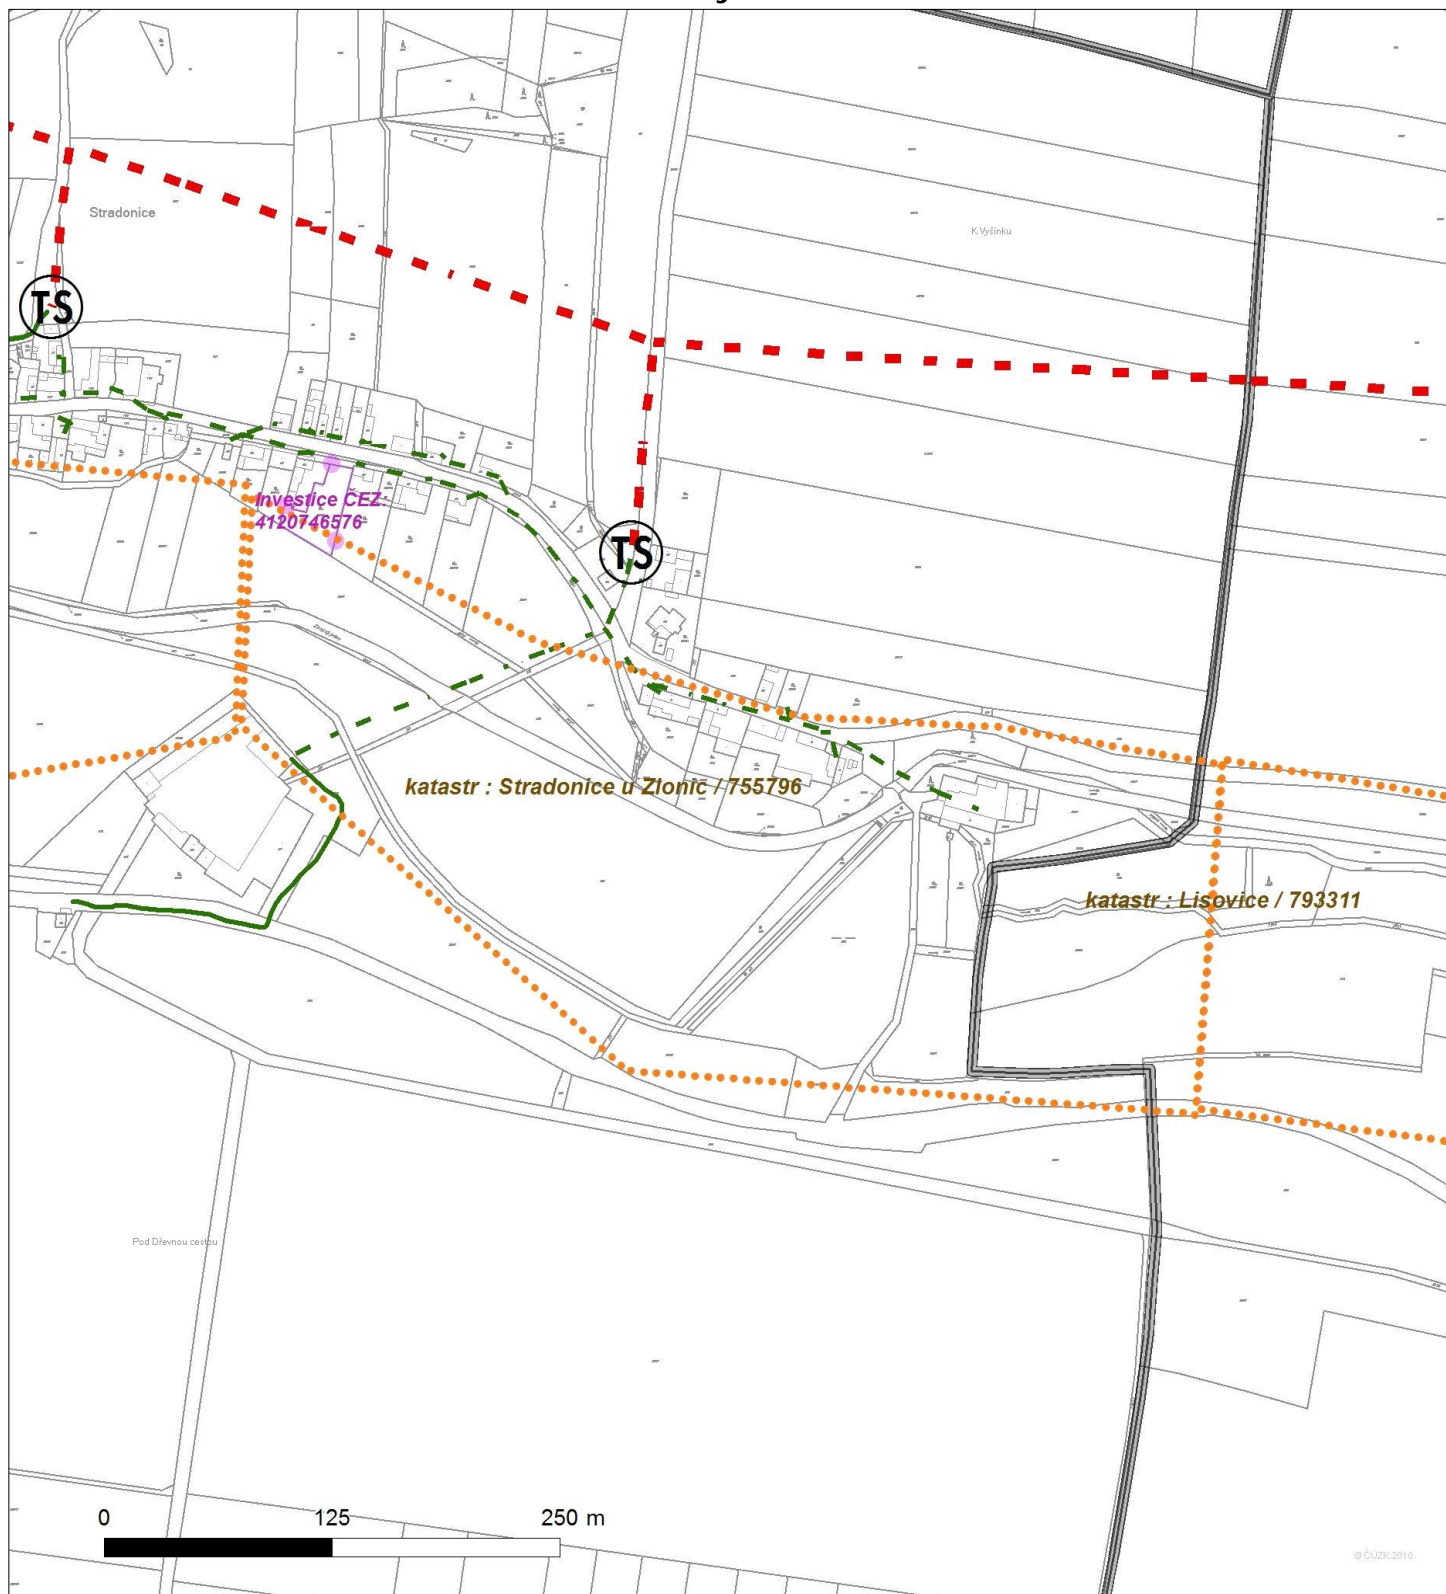



Platí pouze s vyjádřením číslo 0100118002.

Zakreslené polohy zařízení v plánu jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 3






Platí pouze s vyjádřením číslo 0100118002.

Zakreslené polohy zařízení v ploše jsou pouze informativní.

Situace výkres - list 4

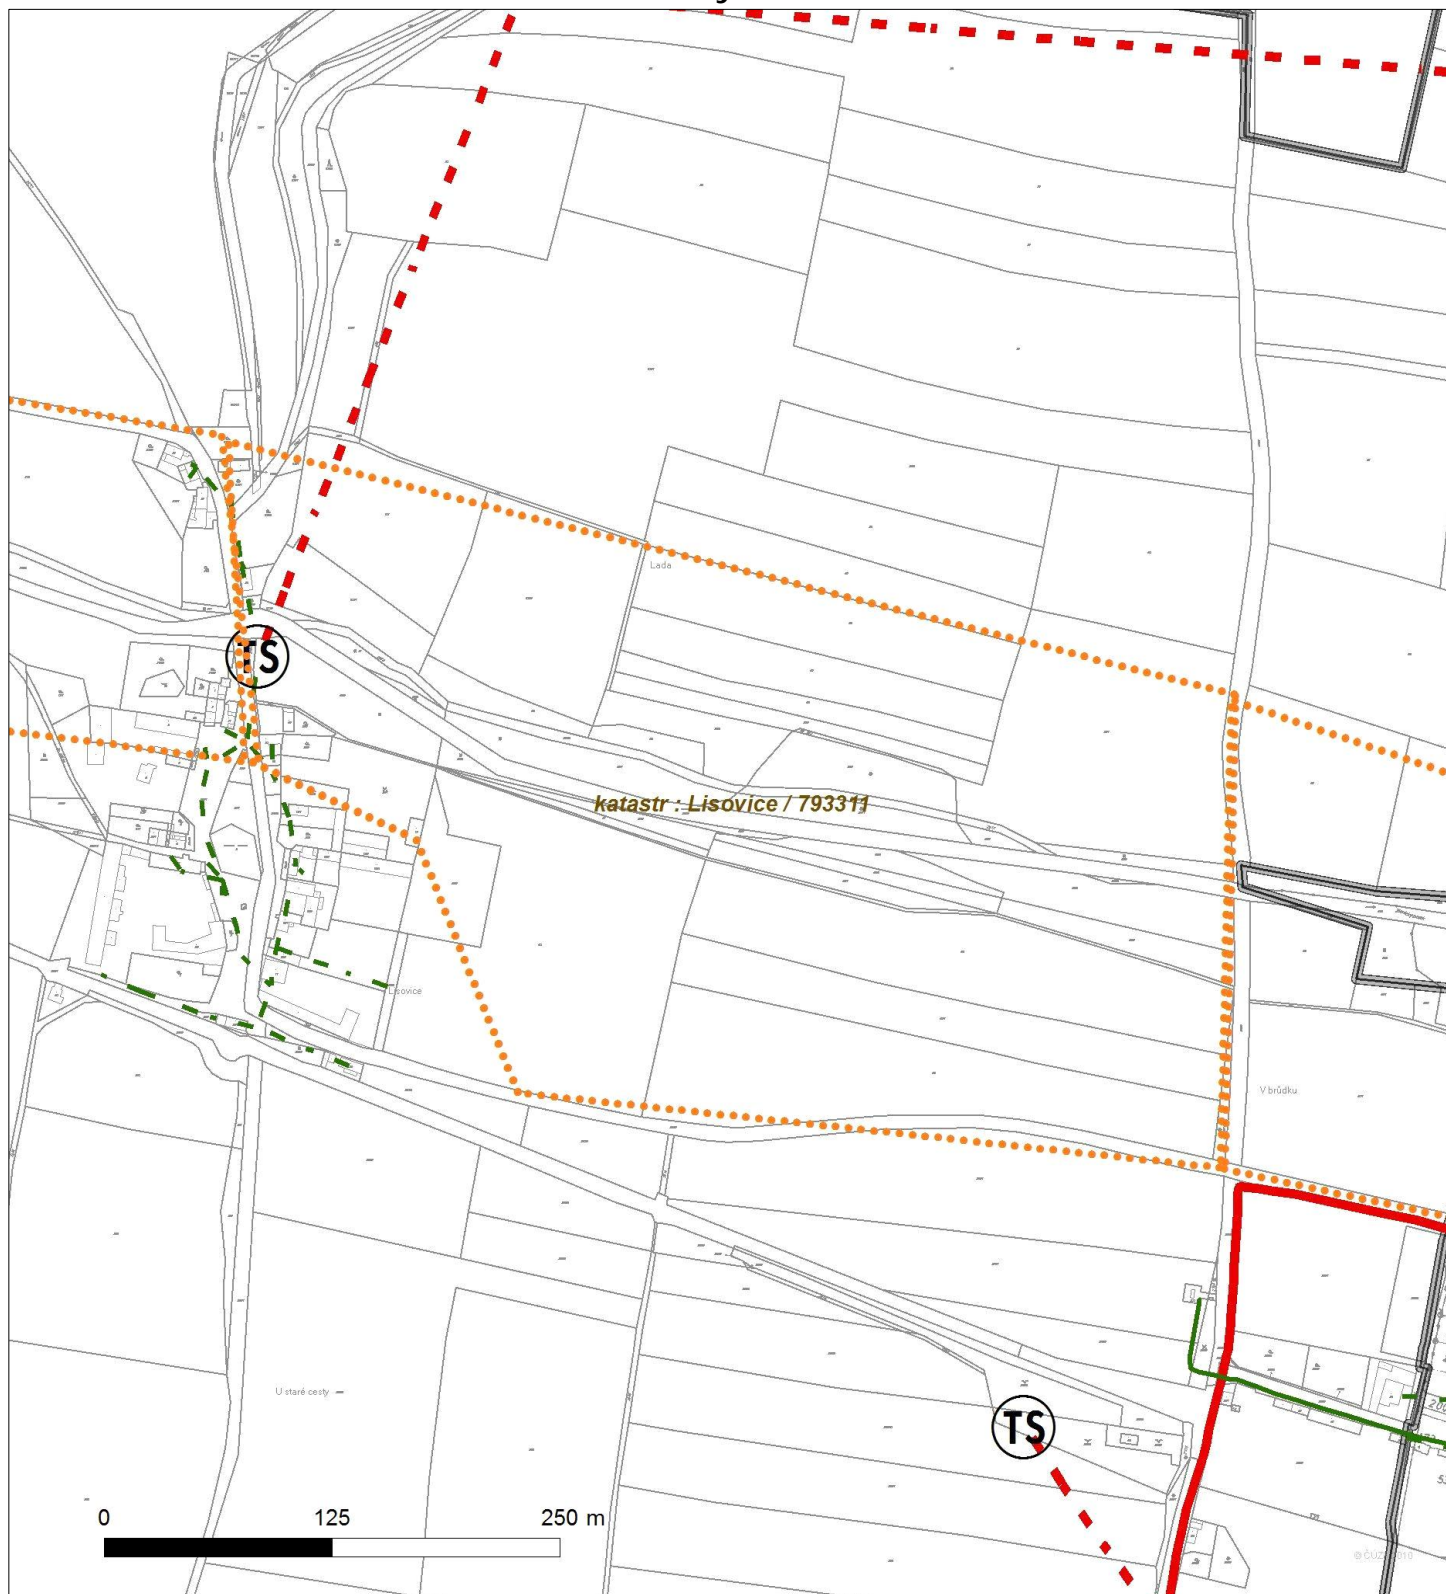




Platí pouze s vyjádřením číslo 0100118002.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 6

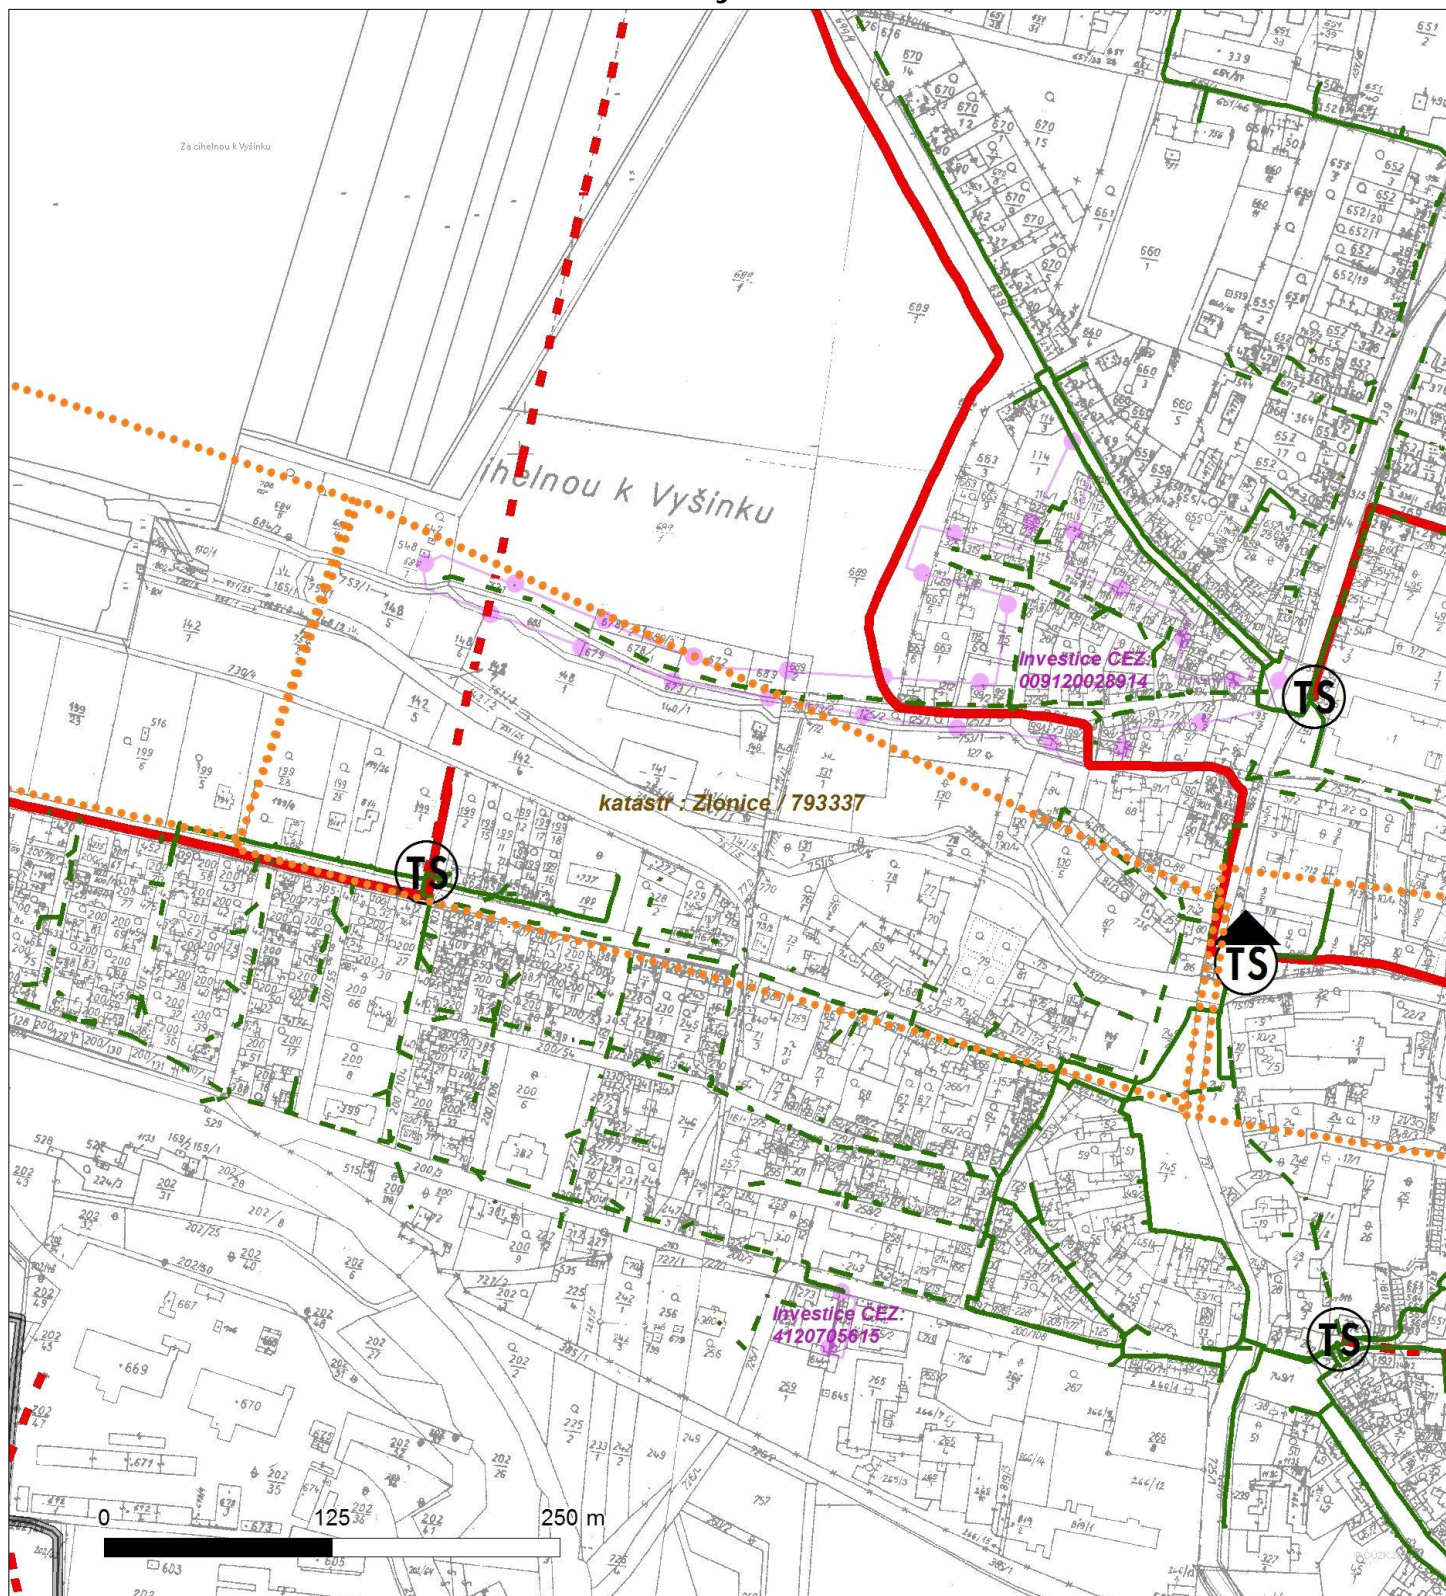




Platí pouze s vyjádřením číslo 0100118002.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 7

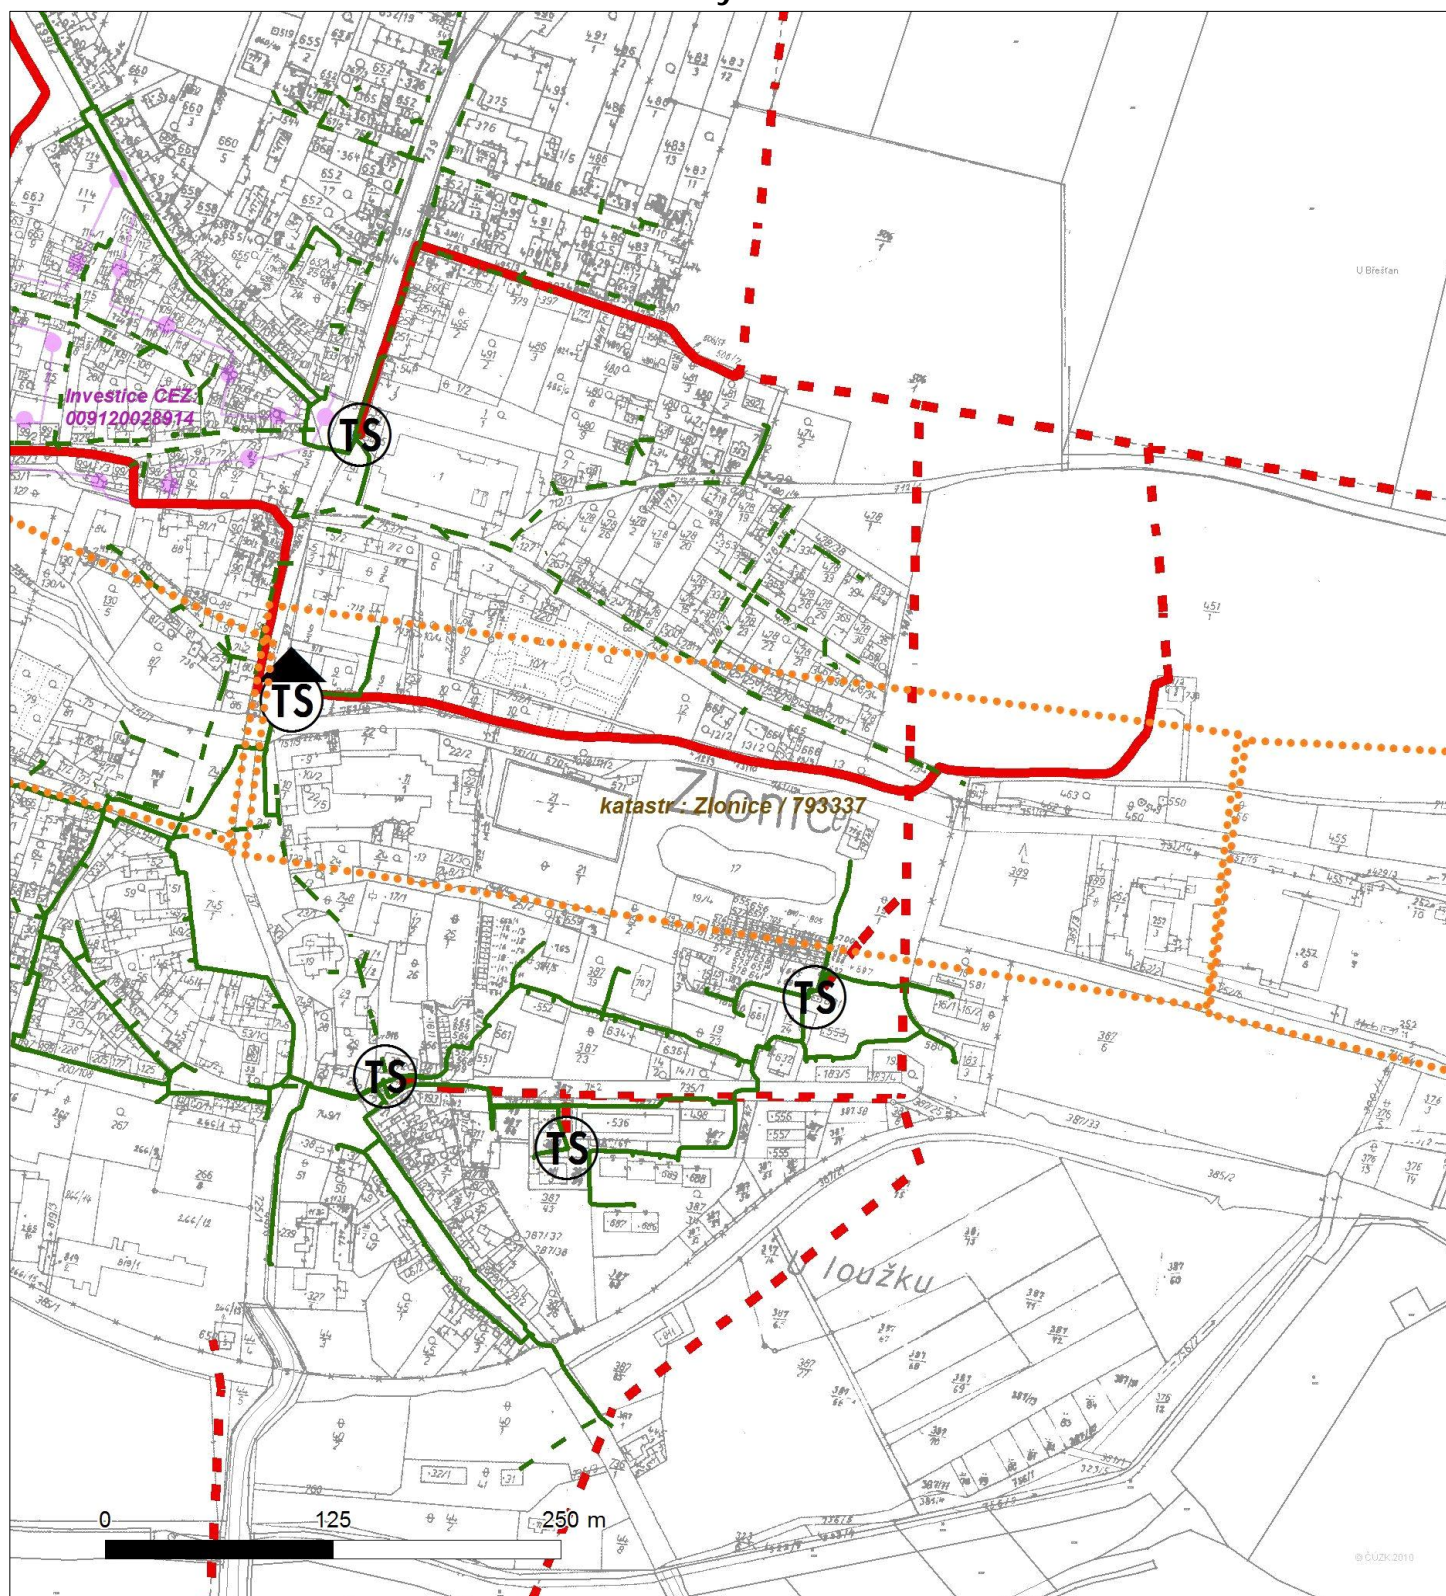




Platí pouze s vyjádřením číslo 0100118002.

Zakreslené polohy zařízení v ploše jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 8

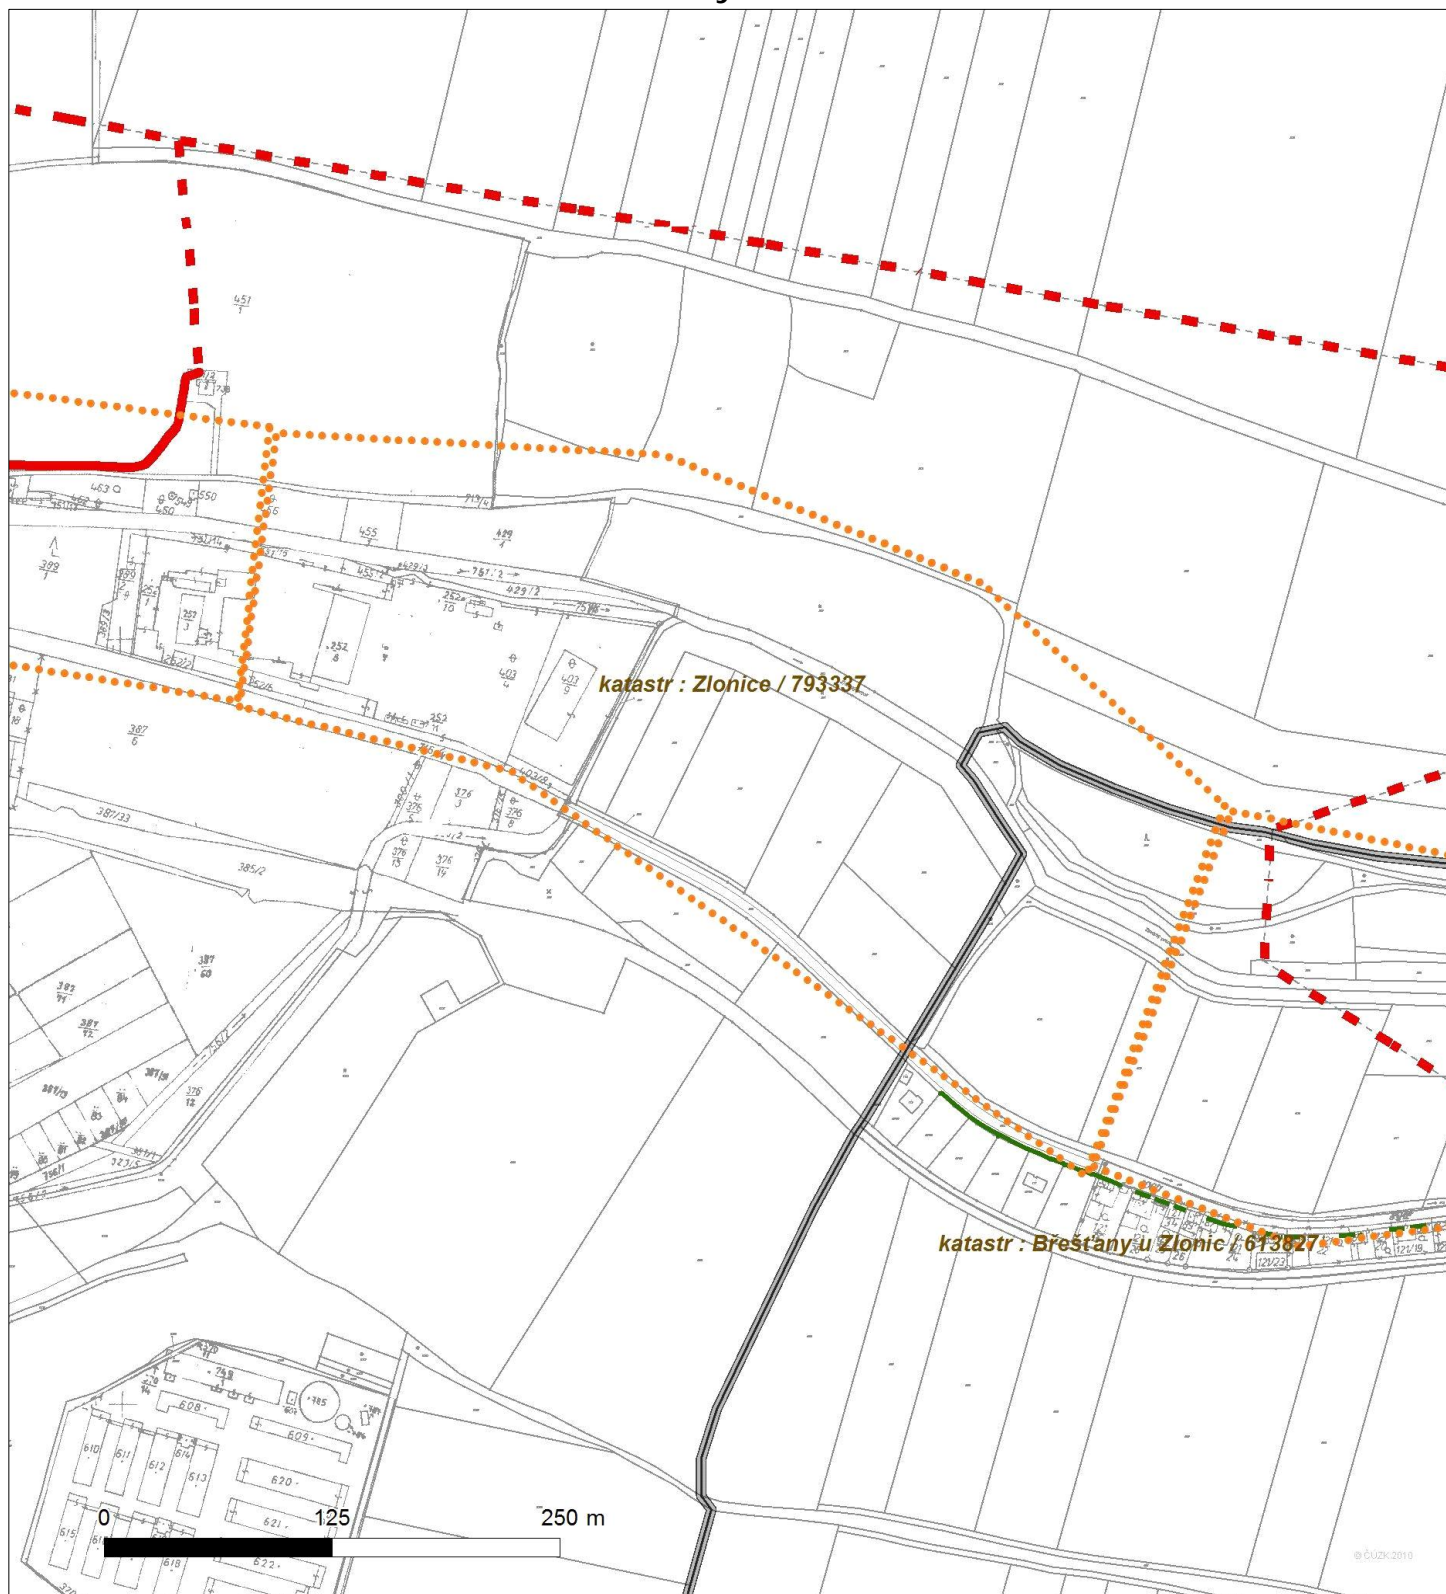




Platí pouze s vyjádřením číslo 0100118002.

Zakreslené polohy zařízení v plánu jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 9

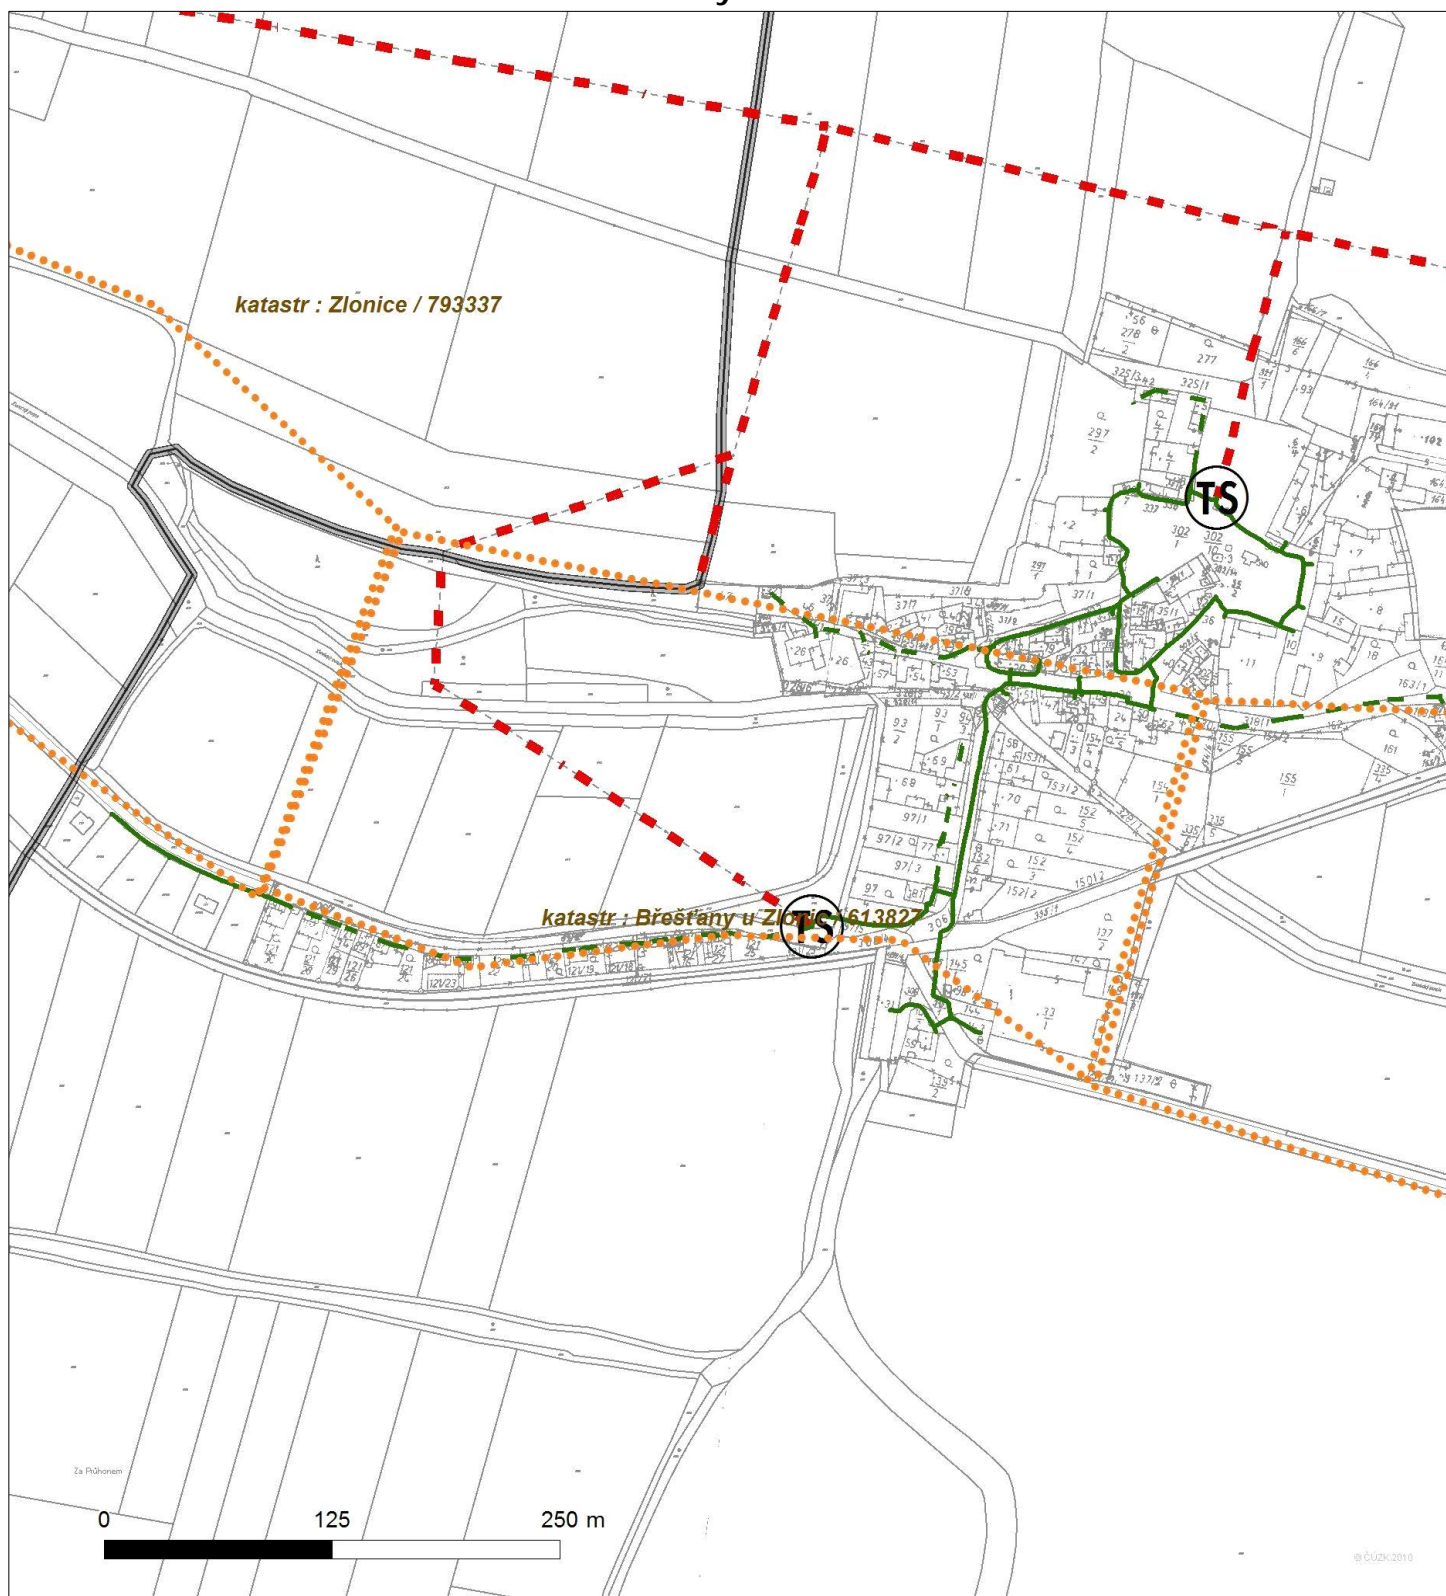




Platí pouze s vyjádřením číslo 0100118002.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 10

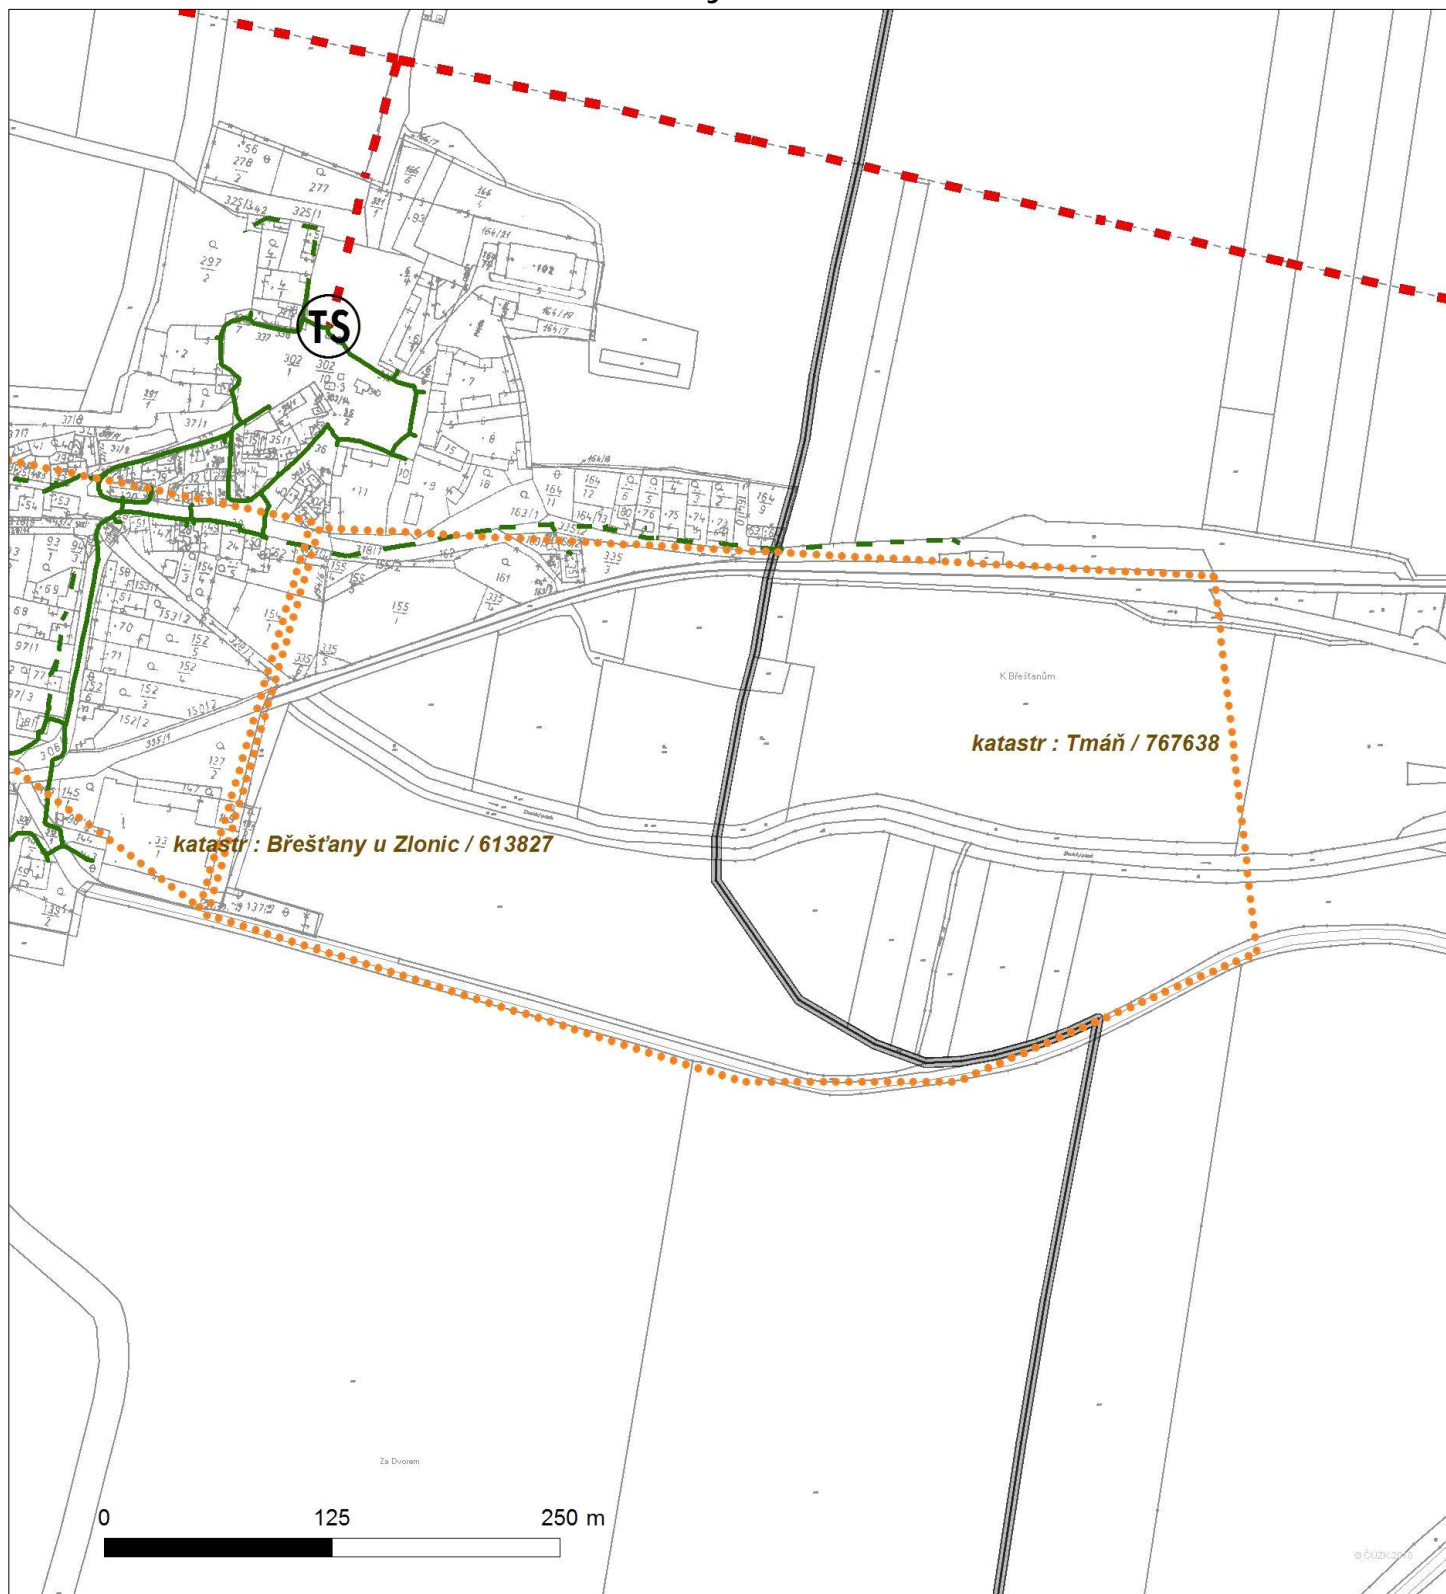



ŽADATEL

Sweco Hydroprojekt a.s.

NAŠE ZNAČKA
0100118009

VYKONÁVÁTEL / LINKA
Oddělení Dokumentace
840 840 840

VYDÁNÍ DNE
07.12.2012

Vyjádření o existenci energetického zařízení společnosti EZ Distribuce, a. s., pro akci:

Studie: Revitalizace Zlonického potoka

Vážený zákazníku,

dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0100118009 ze dne 05.12.2012, která se týkala vyjádření o existenci energetického zařízení. V majetku společnosti EZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo zasahuje ochranným pásmem energetické zařízení typu:

**PODZEMNÍ SÍŤ
NADZEMNÍ SÍŤ
STANICE**

V případě podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka před započatím zemních prací třináct dní předem požádat o vyjádření prostřednictvím Zákaznické linky 840 840 840, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) v platném znění nebo technickými normami, zejména PNE 33 3301 a CSN EN 50423-1. Příbližný průběh tras zasíláme v příloze, přičemž v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů.

V případě, že uvažovaná akce neboinnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo trafostanic, popřípadě po vyjádření zjistíte, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné písemně požádat o souhlas sinností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v části Formulář /inností v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Upozorujeme Vás rovněž, že v zájmovém území se může nacházet energetické zařízení, které není v majetku společnosti EZ Distribuce, a. s.

Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, kontaktujte prosím naši Poruchovou linku 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Toto vyjádření je platné 1 rok od 07.12.2012 a slouží jako podklad pro zpracování projektové dokumentace pro potřeby územního i stavebního řízení, pokud je taková dokumentace zpracovávána. Nenahrazuje však vyjádření Provozovatele distribuční soustavy k připojení nového odběru / zdroje elektrické energie i navýšení rezervovaného výkonu / výkonu a mimo havárií ani souhlas sinností v ochranném pásmu.

S pozdravem

z pověření DA/94/0023/2012

ing. Zbyněk Businský,
vedoucí odboru Správa dat o sítích,
EZ Distribuce, a. s.

Přílohy

1. Situační výkres zájmového území
2. Podmínky pro prováděníinností v ochranných pásmech energetických zařízení



SKUPINA ČEZ – GENERÁLNÍ PARTNER ČESKÉHO OLYMPIJSKÉHO TÝMU 2001–2012

EZ Distribuce, a. s.


Domovní, Dvůr IV-Podmokly, Teplická 874/8, PS 405 02 | Zákaznická linka: 840 840 840, Linka pro hlášení poruch: 840 850 860, fax: 371 102 008, e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 | bank. spojení: KB Praha 35-4544580267/0100 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145 | zaslací adresa pro zákazníky: Plzeň, Guldenerova 2577/19, PS 303 28



Platí pouze s vyjádřením číslo 0100118009.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres zájmového území (klad mapových listů)

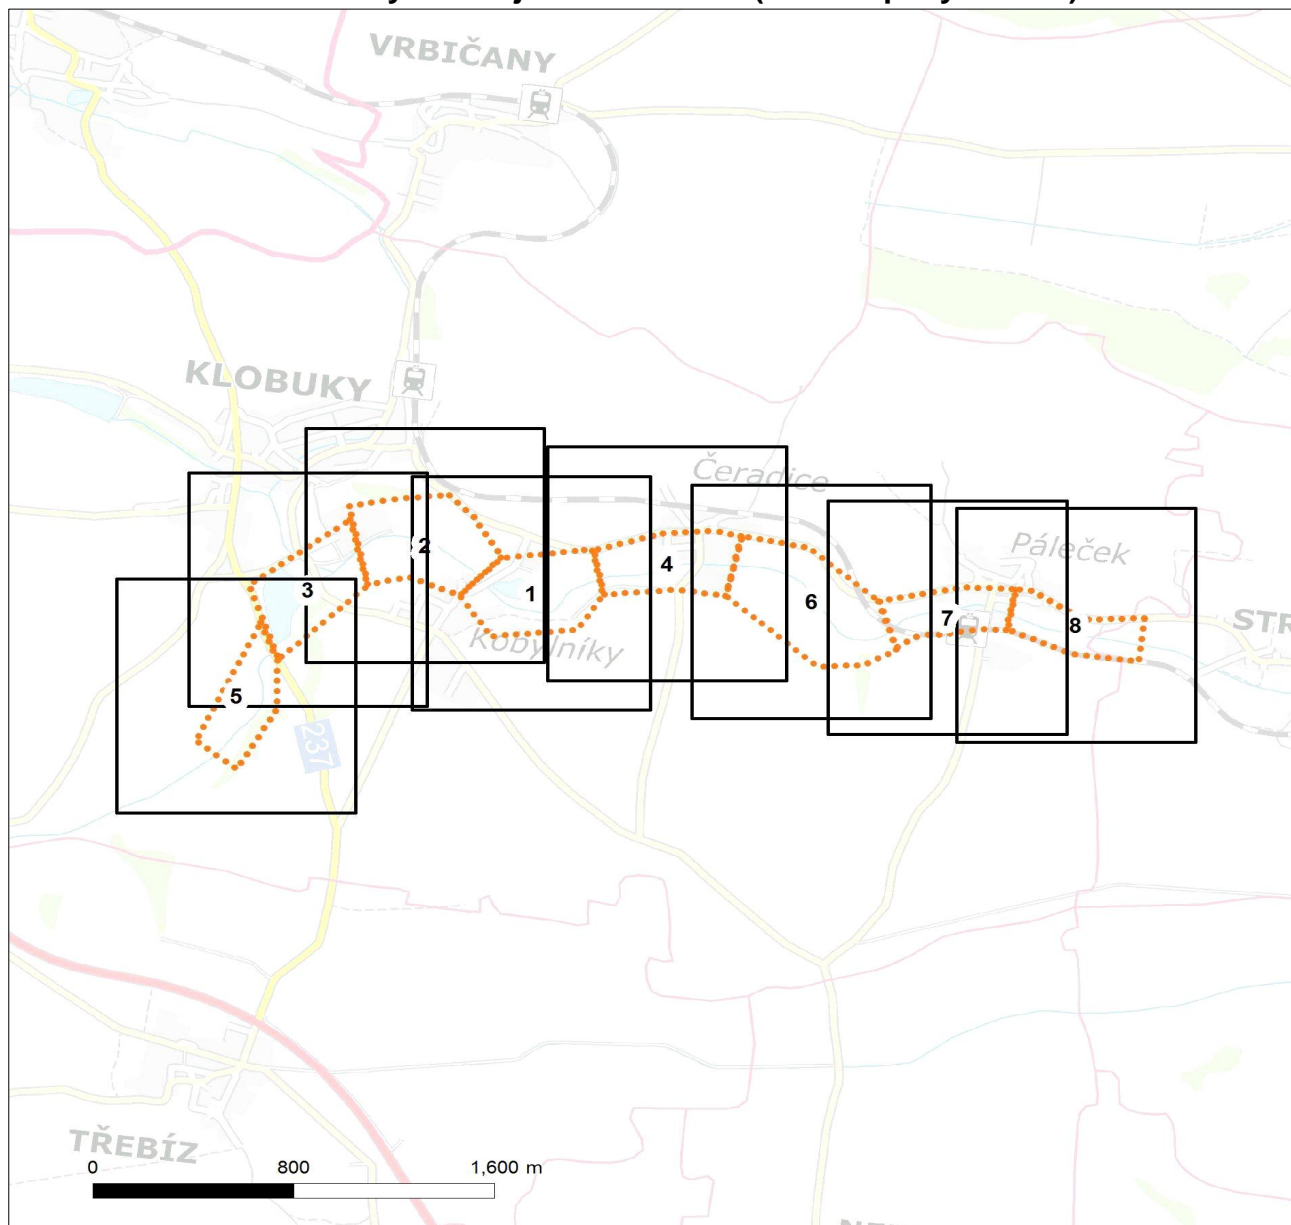

LEGENDA

- Podzemní vedení NN do 1kV
- - - Nadzemní vedení NN do 1kV
- Podzemní vedení VN do 35 kV
- - - Nadzemní vedení VN do 35 kV
- Podzemní vedení VVN 110kV
- Nadzemní vedení VVN 110kV
- NN přívod odběratele
- Cizí energetické vedení
- Zájmové území



Stanice do 52 kV - stožárová



Stanice do 52 kV - zděná



Transformovna (nad 52 kV)



Probíhající investice ČEZ Distribuce



Stanice ČEZ Distribuce ve výstavbě



Zařízení ČEZ Distribuce ve výstavbě




Hranice katastrálního území



Platí pouze s vyjádřením číslo 0100118009.

Zakreslené polohy zařízení v plánu jsou pouze informativní.

Situace výkres - list 1

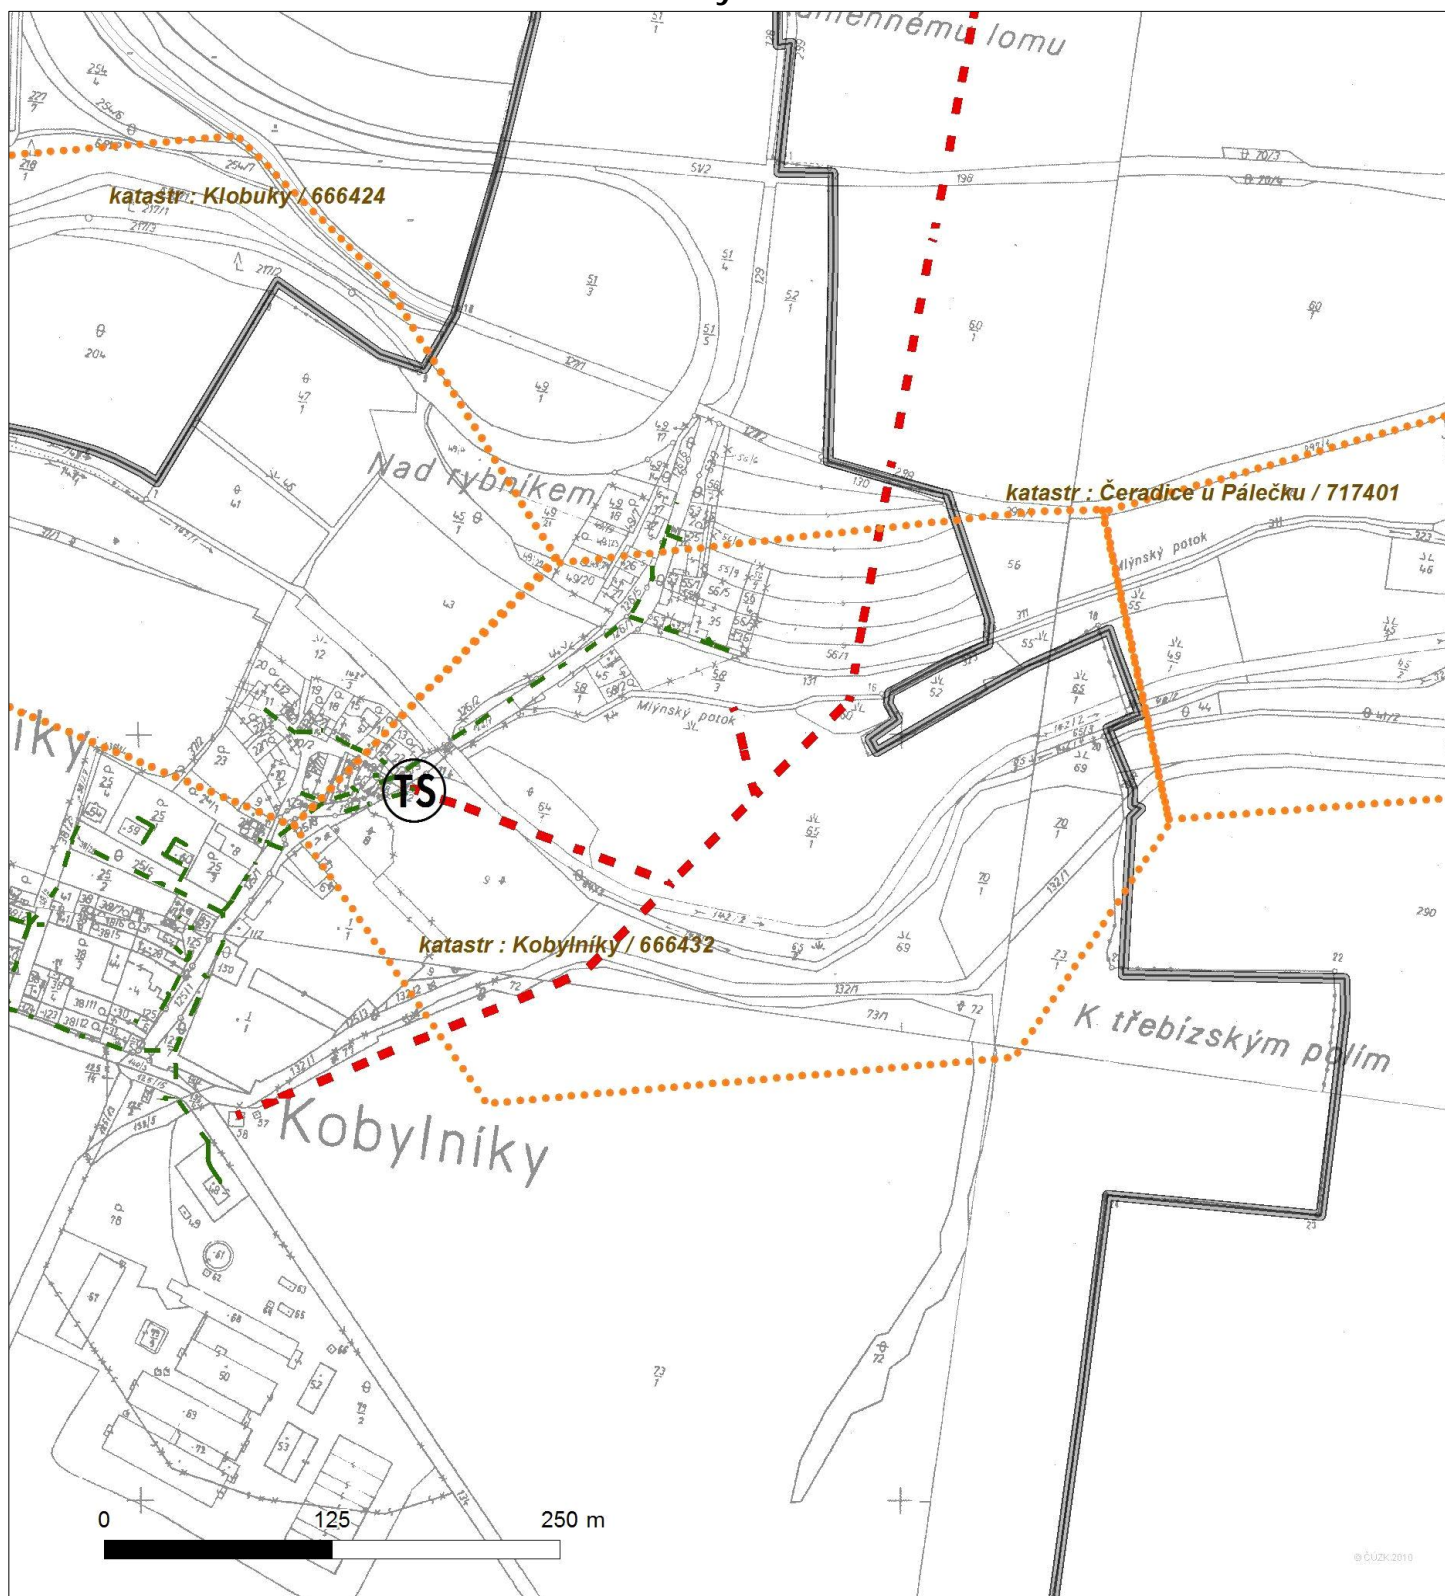




Platí pouze s vyjádřením číslo 0100118009.

Zakreslené polohy zařízení v plánu jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 2

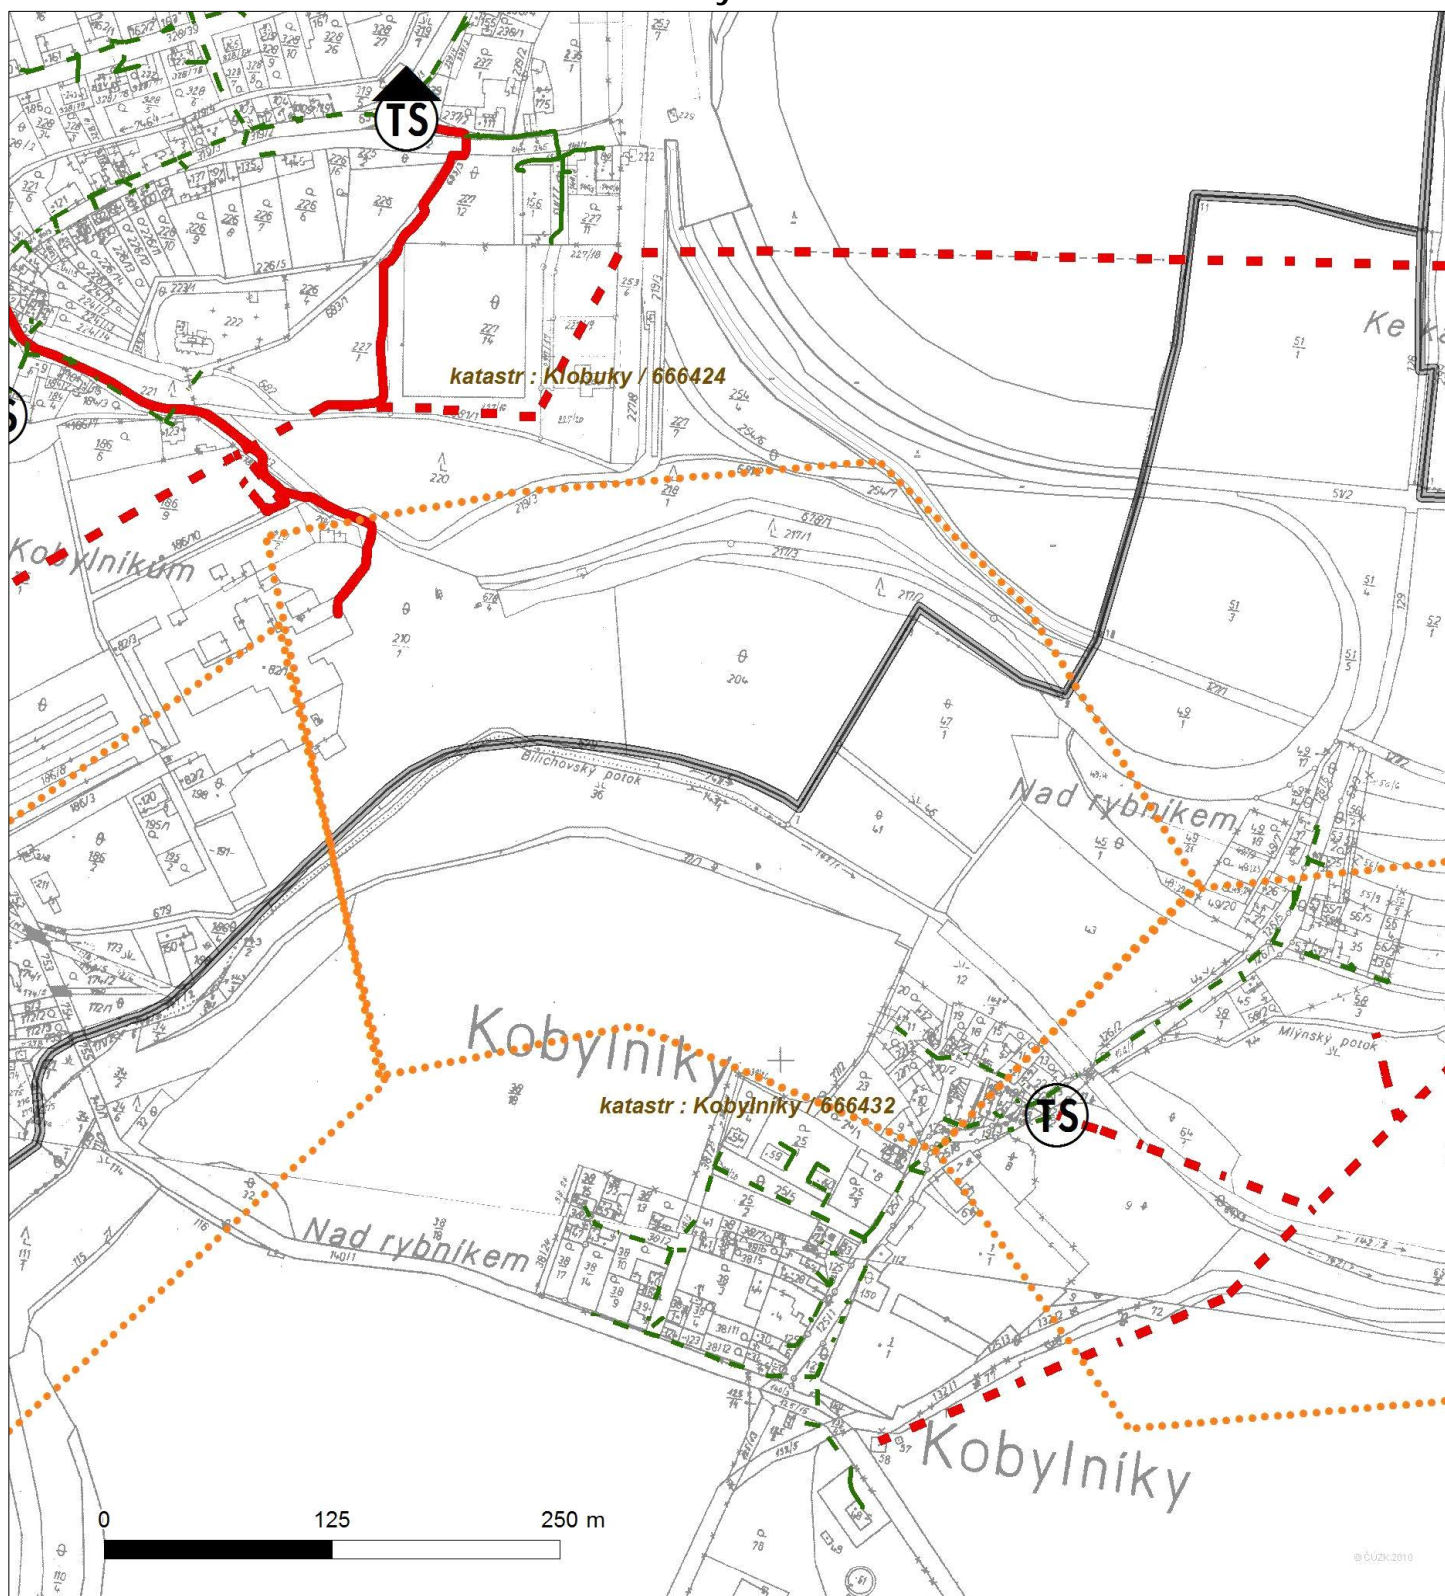




Platí pouze s vyjádřením číslo 0100118009.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 3

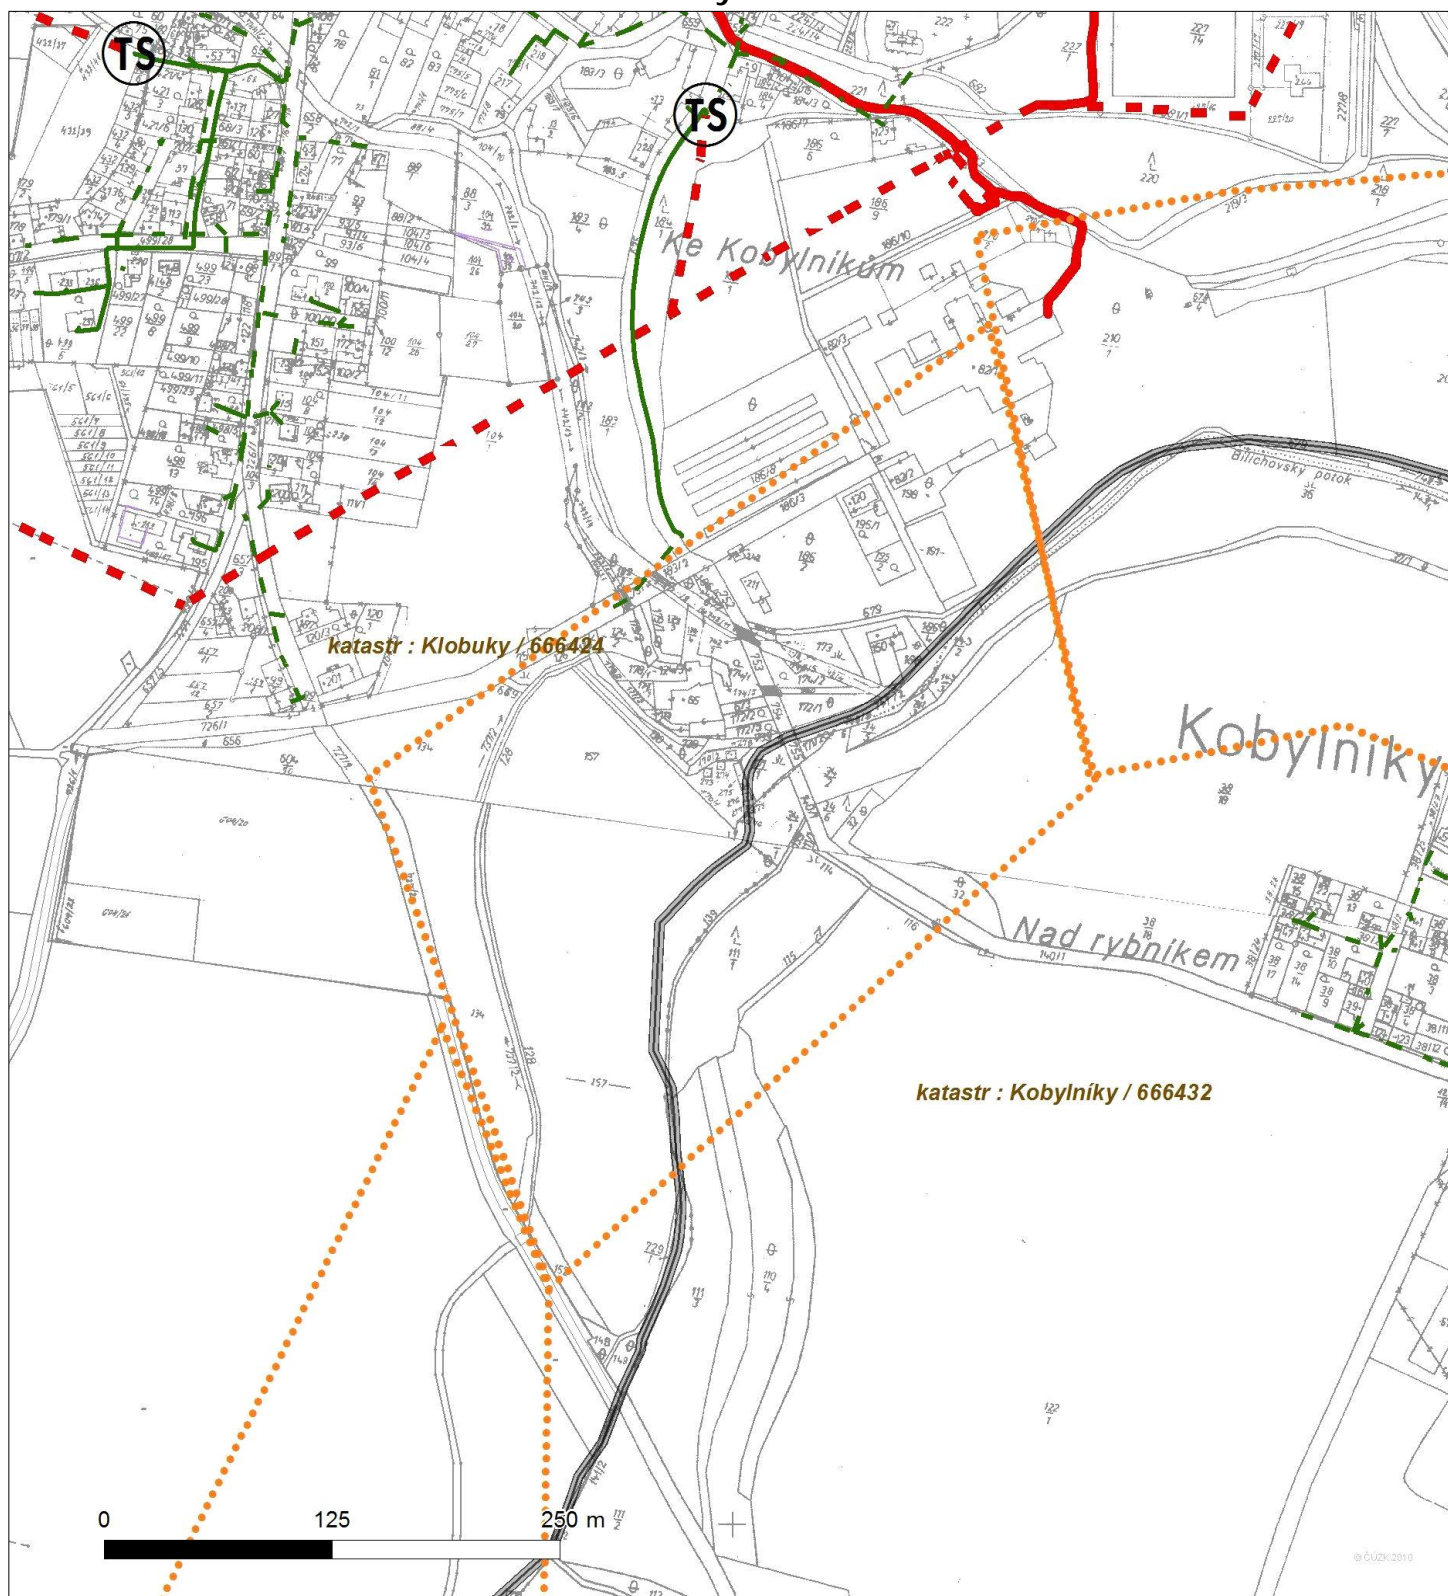




Platí pouze s vyjádřením číslo 0100118009.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 5

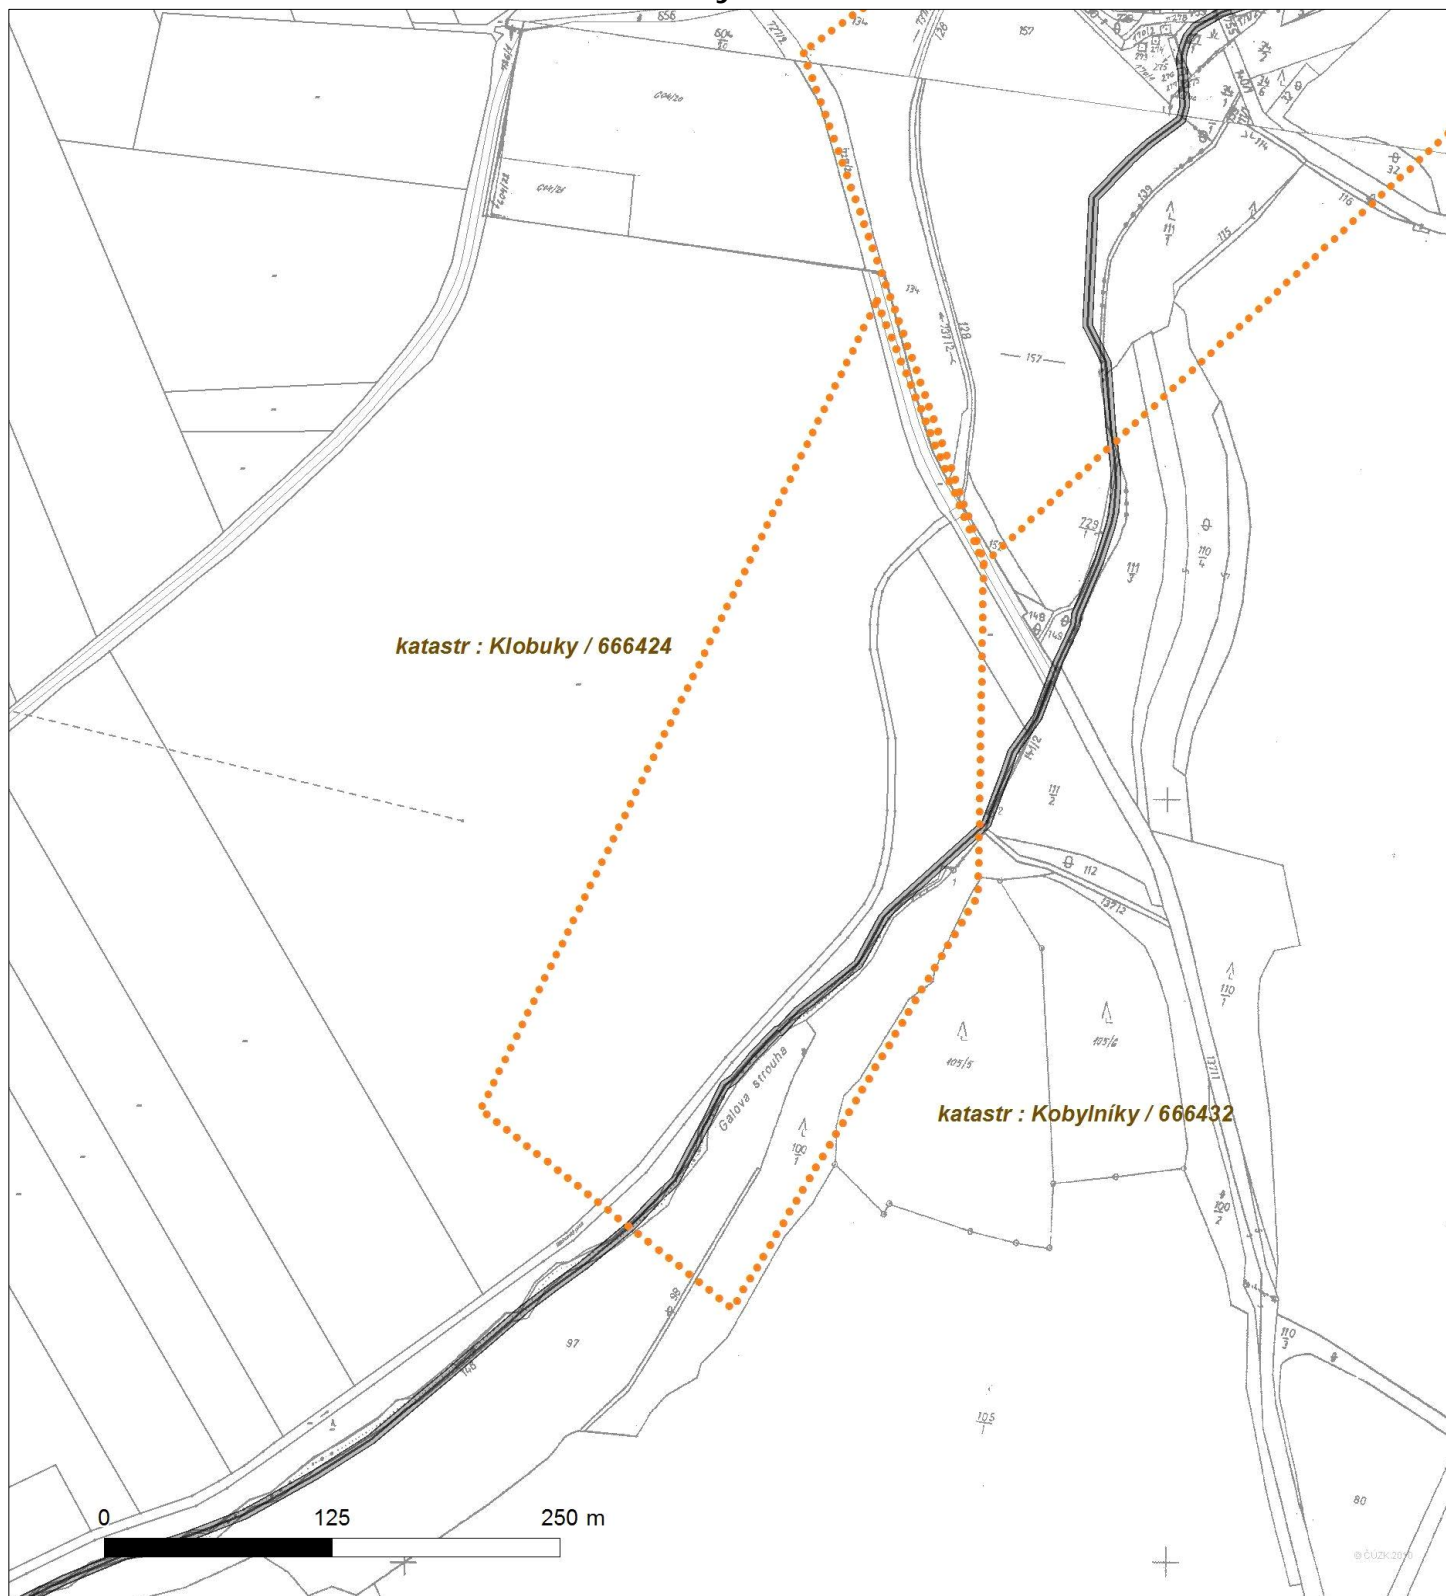




Platí pouze s vyjádřením číslo 0100118009.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 6

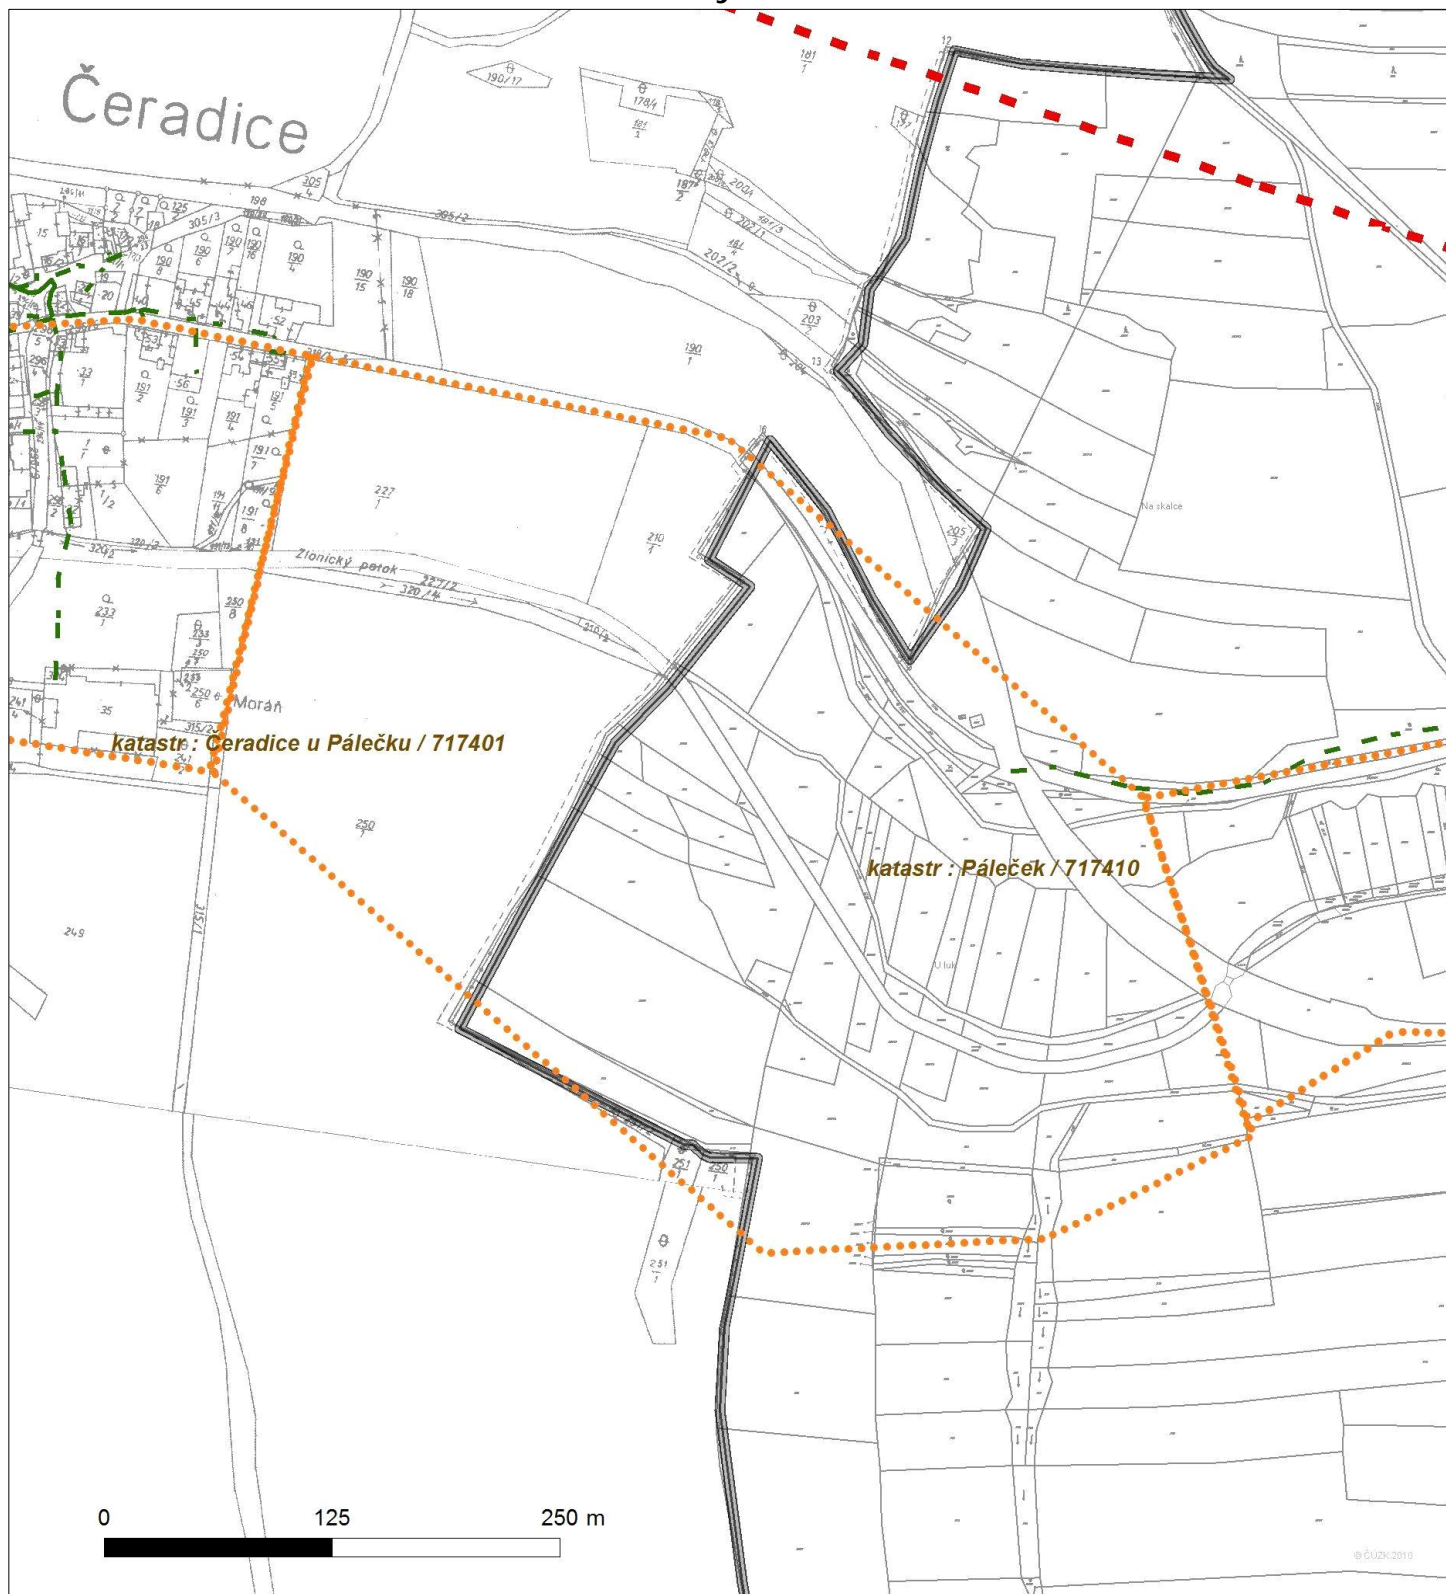




Platí pouze s vyjádřením číslo 0100118009.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 7

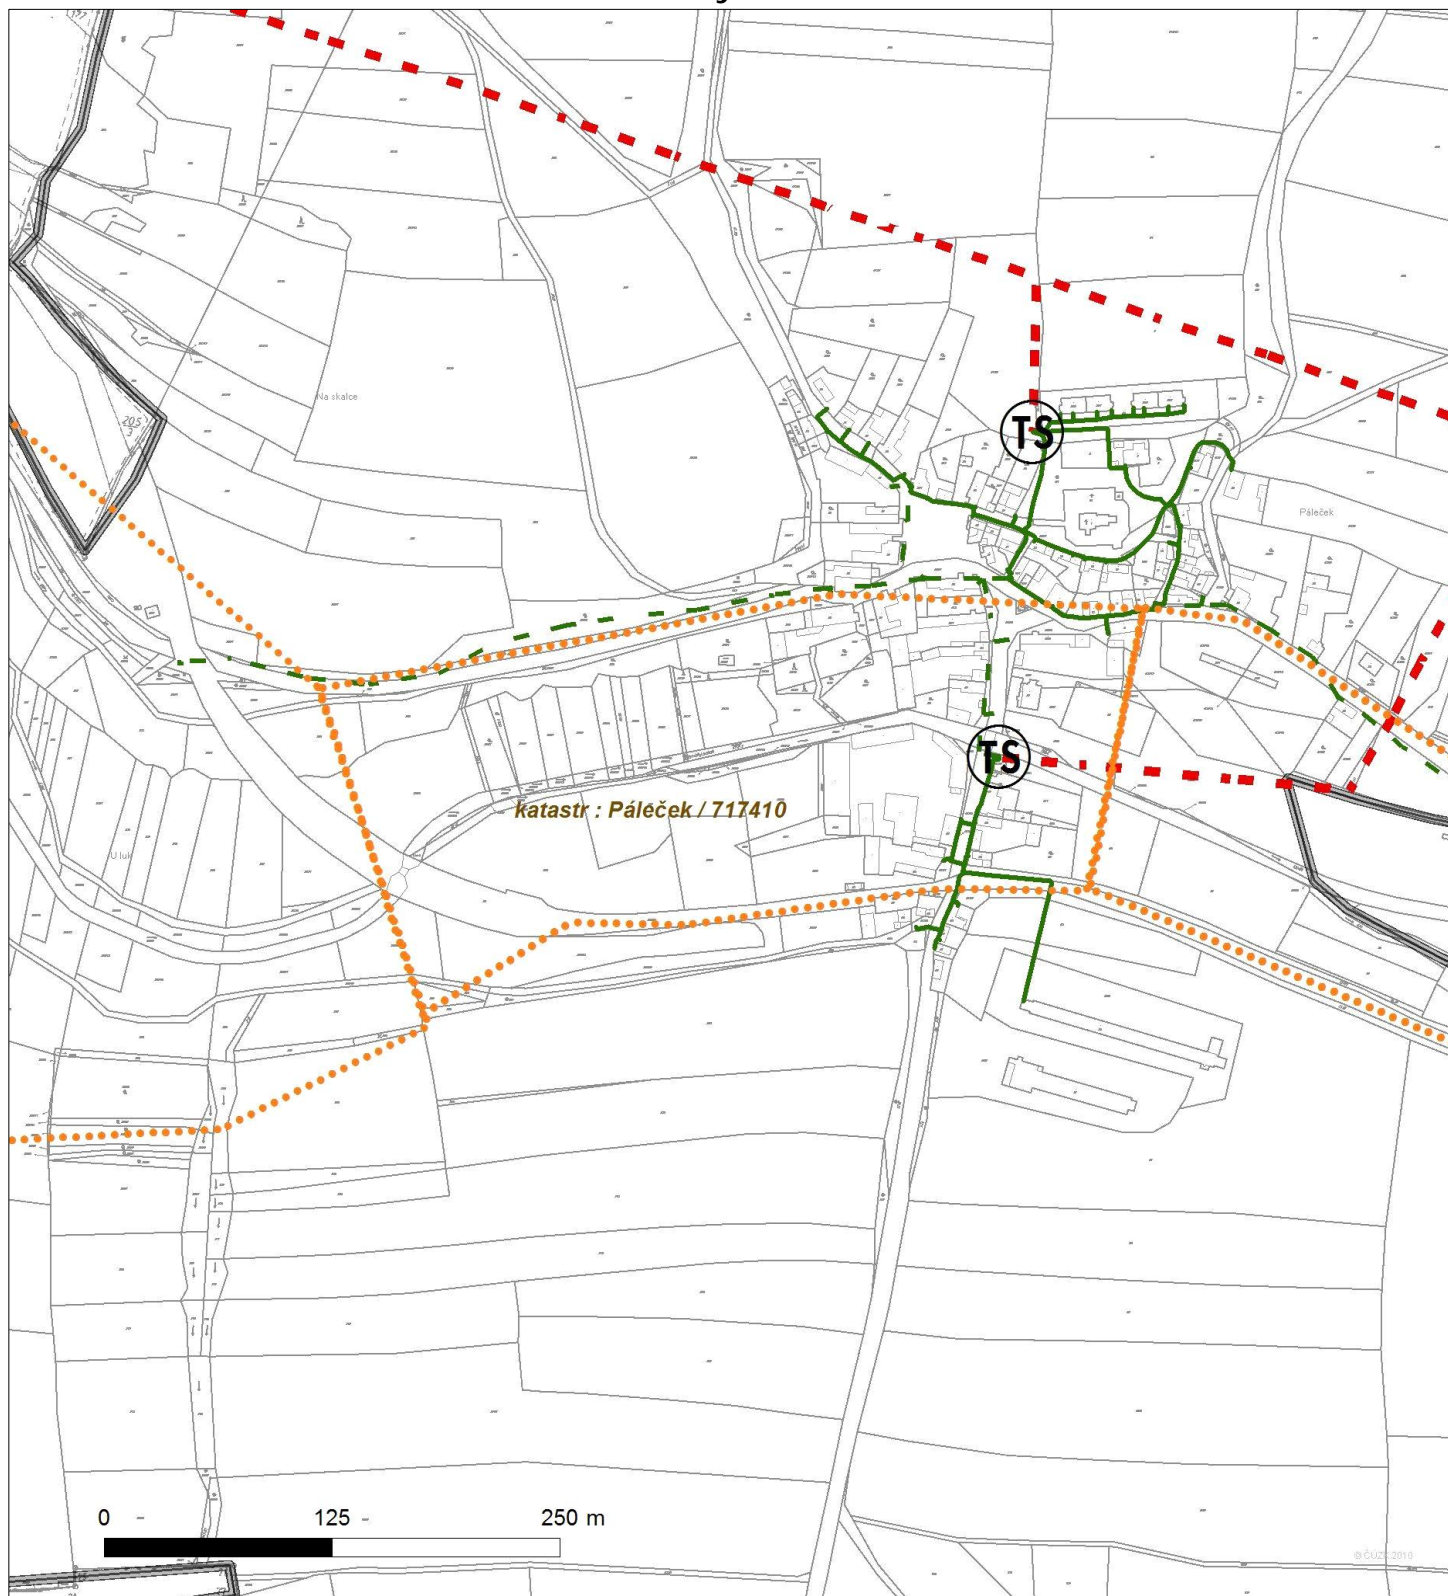



Platí pouze s vyjádřením číslo 0100118009.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 8

