



KK 042 495 678 02 631

HDP 100	
26-02-2013	
Přijímá:	
Zařizuje:	

Sweco Hydroprojekt a.s.
Michaela Krupková
Táborská 31
140 00 Praha 4

Naše značka:
1099/13/OVP/Z

Vyřizuje:
Ing. Lenka Špačková

Datum:
22.2.2013

Toto stanovisko je vydáváno ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 127/2005 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb., má platnost 2 roky od data jeho vydání.

Věc: Studie proveditelnosti - revitalizace Vltavy Vraňany-Hořín, rehabilitace ostrova Mrkvice
okres: Mělník
k.ú.: Hořín, Chramostek, Lužec nad Vltavou, Vrbno u Mělníka, Zelčín, Zálezlice, Bukol, Křivousy, Úpor, Mělník, Vraňany

Dotčené sítě:
Plynárenská zařízení:
VTL plynovod nad 40 barů DN 500

Podmínky:

1. Do přiložené situace jsme Vám informativně zakreslili trasu stávajících inženýrských sítí ve správě NET4GAS, s.r.o. Digitální data dotčených podzemních zařízení NET4GAS, s.r.o. si můžete vyžádat na e-mailové adrese data@net4gas.cz.
2. Ustanovením § 98 odst. (3) energetického zákona je pro uvedený stávající plynovod stanoveno ochranné pásmo na 4 m a bezpečnostní pásmo na 150 m kolmé vzdálenosti od půdorysu plynovodu na obě strany.
3. Každý zásah do ochranného a bezpečnostního pásma musí být projednán s naším útvarem pro každou plánovanou akci jednotlivě.
4. V příloze Vám zasíláme podmínky pro činnost v ochranném a bezpečnostním pásmu NET4GAS, které tvoří neoddělitelnou součást tohoto stanoviska.
5. Projektová dokumentace musí být zpracována v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., ČSN EN 1594, ČSN 73 6005 a TPG 702 04.
6. Další stupeň projektové dokumentace zašlete našemu útvaru k odsouhlasení.
7. Toto vyjádření má pouze informativní charakter a není podkladem pro vydání územního rozhodnutí.

V další korespondenci uvádějte vždy číslo našeho stanoviska.

NET4GAS, s.r.o.
Na Hřebenech II 1718/8, P.O.BOX 22
140 21 Praha 4 - Nusle
IČ: 27260364
DIČ: CZ27260364 (23)



Ing. Michal Vlach
Manažer
útvár Řešení střetu zájmů

Kontakty na vytyčení:

Plynárenská zařízení:

NET4GAS, s.r.o.:

PRO Čechy sever - Ladislav Novák, Obora 113, 440 01 Louny, č. tel. 605 233 505, 739 535 731



Dodatek ke stanovisku číslo jednací: 1099/13

Činnost v ochranném a bezpečnostním pásmu NET4GAS, s.r.o.

1. Ochranné pásmo VTL plynovodů nad 40 barů NET4GAS, s.r.o.

- 1.1. Zákonem č. 458/2000 Sb. s účinností od 1.1.2001 je stanovena šířka ochranného pásma plynovodů takto:
4 m kolmé vzdálenosti od půdorysu plynovodu na obě strany.
- 1.2. Běžné zemědělské práce nejsou nijak omezeny např. sklizeň, setí, běžná orba apod. V případě hloubkové orby je nutno projednat s provozovatelem (Provozní oblast Čechy sever) podmínky, při kterých je možno hlubokou orbu uskutečnit.
- 1.3. Po předchozím projednání s provozovatelem je povoleno:
 - výsadba stromů, keřů a vinné révy, oplocení pozemků apod.
 - stavby a rekonstrukce komunikací, inž. sítí, meliorací závlahových zařízení, event. oplocení pozemků apod.
- 1.4. Není dovoleno zřizovat skládky, vodní nádrže, stoky, krechty, deponie zemin a jiných materiálů, dobývání zemin, vrtý, studny apod.
- 1.5. Výstavba nových stavebních objektů není povolena.
- 1.6. Používání otevřeného ohně, rozdělování ohňů a kouření je přísně zakázáno.
- 1.7. V ochranném pásmu je zakázána veškerá činnost, která by mohla ohrozit plynovody, plynulost a bezpečnost jejich provozu např. výkopy nebo sondy a s tím související odklízování zemin a jejich navršování.

2. Bezpečnostní pásmo VTL plynovodů nad 40 barů NET4GAS, s.r.o.

- 2.1 Bezpečnostní pásmo pro VTL plynovody nad 40 barů je zákonem č. 458/2000 Sb. stanoveno takto:
 - do průměru DN 300 na 100 m
 - do průměru DN 500 včetně na 150 m
 - nad průměr DN 500 na 200 mkolmé vzdálenosti od půdorysu plynovodu na obě strany.
- 2.2. Po předchozím projednání s provozovatelem je povoleno:
 - rekonstrukce objektů, výstavba komunikací, inž. sítí, závlahových zařízení, meliorací apod.
 - situování skládek, deponií zemin a jiného materiálu

3. Ochranné pásmo dálkového kabelu NET4GAS, s.r.o.

- 3.1. Šířka ochranného pásma dálkového kabelu NET4GAS je 1,5 m na každou stranu od půdorysu kabelu (ČSN 33 40 50).
- 3.2. Před zahájením hloubkové orby je nutné požádat Provozní oblast Čechy sever o stanovení podmínek.
4. Podle místních podmínek a vedení plynovodů v terénu může Provozní oblast Čechy sever omezit činnosti v ochranném resp. bezpečnostním pásmu NET4GAS.



KK 042 495 038 02 634

HDP 100	
2 5 -02- 2013	
137	2013

Sweco Hydroprojekt a.s.
Michaela Krupková
Táborská 31
140 00 Praha 4

Naše značka:
1099/13/OVP/Z

Vyřizuje:
Ing. Lenka Špačková

Datum:
22.2.2013

Toto stanovisko je vydáváno ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 127/2005 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb., má platnost 2 roky od data jeho vydání.

Věc: Studie proveditelnosti - revitalizace Vltavy Vraňany-Hořín, rehabilitace ostrova Mrkvice
okres: Mělník
k.ú.: Hořín, Chramostek, Lužec nad Vltavou, Vrbno u Mělníka, Zelčín, Zálezlice, Bukol, Křivousy, Úpor, Mělník, Vraňany

Dotčené sítě:
Plynárenská zařízení:
VTL plynovod nad 40 barů DN 500

Podmínky:

1. Do přiložené situace jsme Vám informativně zakreslili trasu stávajících inženýrských sítí ve správě NET4GAS, s.r.o. Digitální data dotčených podzemních zařízení NET4GAS, s.r.o. si můžete vyžádat na e-mailové adrese data@net4gas.cz.
2. Ustanovením § 98 odst. (3) energetického zákona je pro uvedený stávající plynovod stanoveno ochranné pásmo na 4 m a bezpečnostní pásmo na 150 m kolmé vzdálenosti od půdorysu plynovodu na obě strany.
3. Každý zásah do ochranného a bezpečnostního pásma musí být projednán s naším útvarem pro každou plánovanou akci jednotlivě.
4. V příloze Vám zasíláme podmínky pro činnost v ochranném a bezpečnostním pásmu NET4GAS, které tvoří neoddělitelnou součást tohoto stanoviska.
5. Projektová dokumentace musí být zpracována v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., ČSN EN 1594, ČSN 73 6005 a TPG 702 04.
6. Další stupeň projektové dokumentace zašlete našemu útvaru k odsouhlasení.
7. Toto vyjádření má pouze informativní charakter a není podkladem pro vydání územního rozhodnutí.


V další korespondenci uvádějte vždy číslo našeho stanoviska.

NET4GAS, s.r.o.
Na Hřebenech II 1718/8, P.O.BOX 22
140 21 Praha 4 - Nusle
IČ: 27260364
DIČ: CZ27260364 (23)







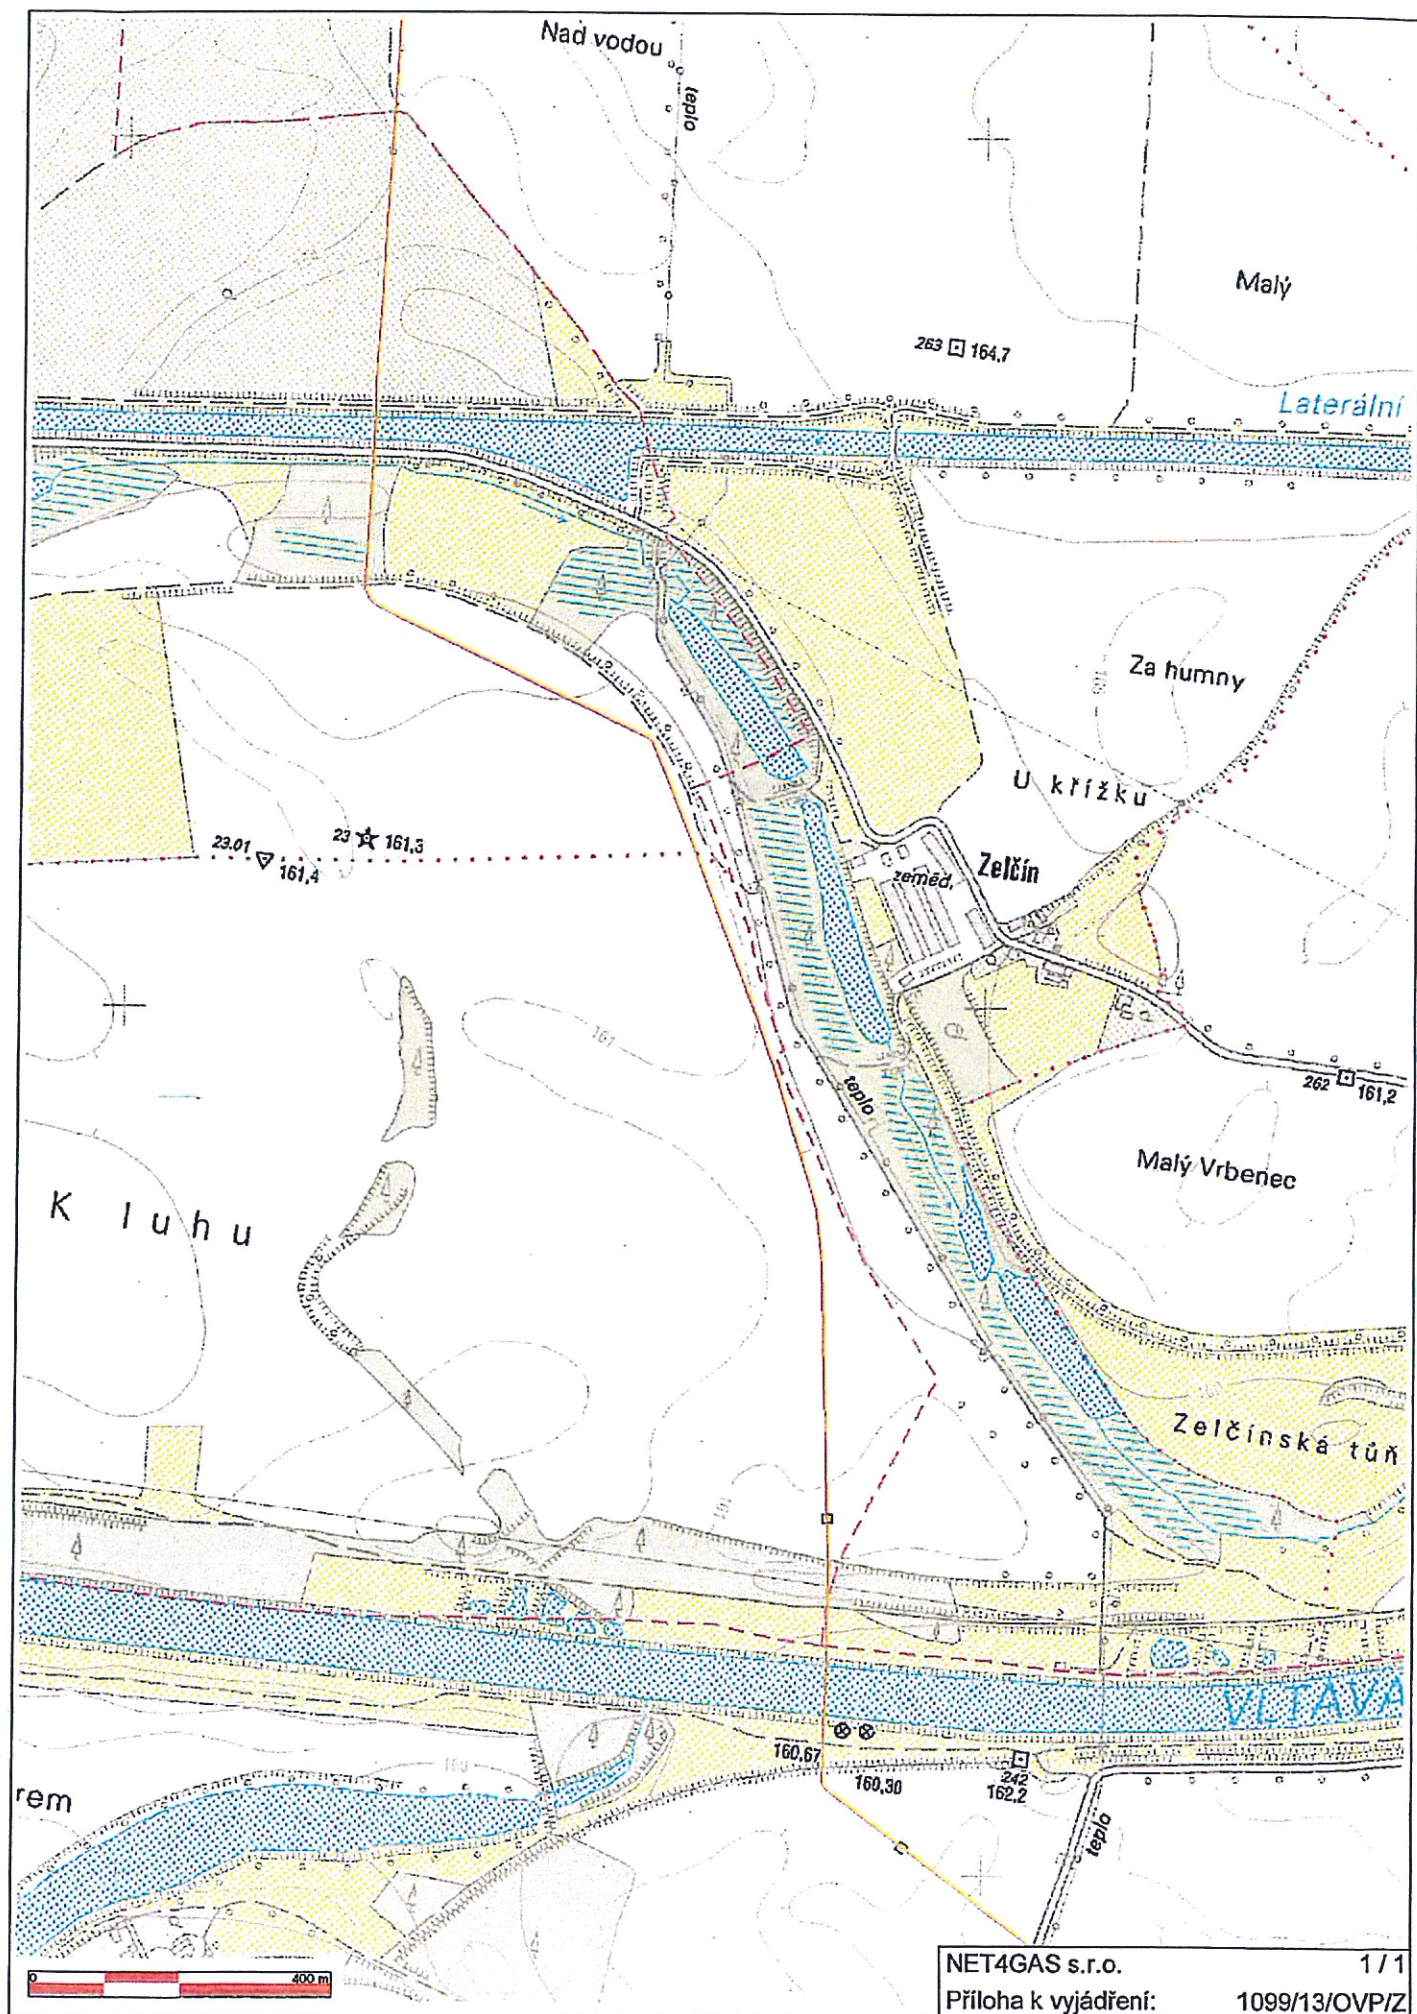













Ing. Michal Vlach
Manažer
útv. Řešení střetu zájmů

Kontakty na vytyčení:
Plynárenská zařízení: NET4GAS, s.r.o.:
PRO Čechy sever - Ladislav Novák, Obora 113, 440 01 Louny, č. tel. 605 233 505, 739 535 731



LEGENDA:

	PLYNOVOD DN 10 - DN 250
	PLYNOVOD DN 300
	PLYNOVOD DN 500
	PLYNOVOD DN 700
	PLYNOVOD DN 800
	PLYNOVOD DN 900
	PLYNOVOD DN 1000
	PLYNOVOD DN 1200
	PLYNOVOD DN 1400
	PLYNOVOD PLÁNOVANÝ
	OPTICKÝ KABEL
	METALICKÝ KABEL
	ANODOVÉ UZEMNĚNÍ
	KABEL PROTIKOROZNÍ OCHRANY
	ELEKTROPŘÍPOJKA
	OPLOCENÍ PLYNÁRENSKÉHO OBJEKTU
	STANICE KATODICKÉ OCHRANY
	ELEKTRICKÁ POLARIZOVANÁ DRENÁŽ