



E.ON Servisní, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice

POYRY a.s.
Zdeněk Dvořák
Botanická 56
602 00 Brno



E.ON Servisní, s.r.o.

RCDS Písek
Vrcovická 2297
39754 Písek
www.eon.cz

Martina Nováková
T +420-382 53-45 41
F +420-382 53-45 09
martina.novakova2@eon.cz

Naše značka
M18391 - Z051333960

Písek, 05.11.2013

**Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť)
ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. a podmínkách práce v jeho
blízkosti.**

Investor stavby: -
Název stavby: ID 15 revitalizace Volarského potoka
Místo stavby: k.ú. Volary – viz. zájmové území

Toto vyjádření slouží pro informaci o stávajícím elektrickém zařízení distribuční soustavy vlastněném a provozovaném společností E.ON Distribuce, a.s. (dále jen ECD) a je vyjádřením k územnímu a stavebnímu řízení. Vyjádření nenahrazuje a neuvádí připojovací podmínky. V případě, že požadujete připojení nového odběrného místa, resp. zvýšení rezervovaného příkonu a doposud jste nepodali žádost, obraťte se na zákaznickou linku 840 111 333.

Upozorňujeme, že účastníkem územního a stavebního řízení zůstává provozovatel distribuční soustavy ECD, kterého v uvedených řízeních na základě zmocnění zastupuje společnost E.ON Česká republika, s.r.o. (dále jen ECZR).

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:

Podzemní vedení NN
Nadzemní vedení NN
Nadzemní vedení VN

Ke stavbě a činnosti v ochranných pásmech (dále jen OP) nadzemního vedení VN, VVN, podzemního vedení nebo elektrických stanic je investor povinen zajistit si písemný souhlas ve smyslu § 46 odst. 11 zákona č.

Sídlo společnosti:
F.A. Gerstnera 2151/6
370 49 České Budějovice
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Českých Budějovicích,
oddíl C., vložka 8464.
IČ: 25186213

458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění.

Souhlas se stavbou a činností v OP zařízení distribuční soustavy uděluje ECZR jako zástupce ECD na základě žádosti investora stavby. S podáním žádosti předložíte k vyjádření projektovou dokumentaci stavby s podrobným zákresem a okótováním umístění stavby v OP.

Podklady pro žádost musí obsahovat následující údaje:

- celé jméno právnické nebo fyzické osoby, která žádá o výjimku
- jméno a celá adresa investora stavby, IČO
- místo zásahu do pásma
- okres, katastrální území, parcelní číslo, druh zařízení
- nový způsob zajištění ochrany rozvodného zařízení
- kopii vyjádření o existenci zařízení včetně zakreslení sítí

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno:

1. Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení NN lze provádět v min. vzdálenosti 1m od sloupů tak, aby nedošlo k narušení jejich stability a uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak ohrožen provoz el. zařízení a bezpečnost osob. Dále požadujeme dodržovat platná ustanovení norem ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 3302.
2. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození el. zařízení.
3. V důsledku stavebních prací nesmí dojít k zneprůstupnění el. zařízení.
4. Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECD na telefonní číslo **800 225 577**.

Kontakty jednotlivých provozovatelů zařízení:

VVN	Správa sítě VVN Ing. Petrů, 387 864 911
Vytýčení kabelů zajistí	p. Brom, 388 344 620
VN+NN	RS, p. Kuneš, 388 344 631
Sdělovací vedení	Správa přenosů dat a radiové sítě
Č.Budějovice,	p. Píša, 387 865 584

Pozor ! Vyjádření má platnost 12 měsíců tj. do 05.11.2014.

Upozorňujeme na možnou polohovou odchylku uloženého vedení od výkresové dokumentace.

Do přiložené a námi orazítované dokumentace jsme **informativně** zakreslili:

- | | |
|---------------------|--------------------|
| - zeleně čárkovaně | nadzemní vedení NN |
| - zeleně plně | podzemní vedení NN |
| - červeně čárkovaně | nadzemní vedení VN |
| - červeně plně | podzemní vedení VN |



- fialově plně

zrušené podzemní vedení NN

Při vytýčení trasy zařízení i ke kontrole před záhozem a ke všem dalším jednáním s ECZR jako zástupcem ECD předložte toto vyjádření.

S přátelským pozdravem

E.ON Servisní, s.r.o.

E.ON Servisní, s.r.o.
F. A. Gerstnera 2151/6
370 40 České Budějovice
IČ: 25186213, DIČ: CZ25186213

117

Příloha: Orazítkovaná situace s informativním zákresem.

Následující oddíl se vyplňuje v případě žádosti o udělení souhlasu se zjednodušeným územním řízením nebo s uzavřením veřejnoprávní smlouvy

Udělení souhlasu

*Souhlasíme – Nesouhlasíme se zjednodušeným územním řízením**


*Souhlasíme – Nesouhlasíme s uzavřením veřejnoprávní smlouvy**

E.ON Česká republika, s.r.o.

**Pro platnost udělení souhlasu je nutný podpis a razítko oprávněného pracovníka*

E.ON – myslíme na Vaši bezpečnost: žádný kompromis

Informační materiály týkající se bezpečného využívání elektřiny a plynu naleznete na stránce:
www.eon.cz -> Občané a domácnosti -> Zákazníci -> Zákaznický servis -> Informační materiály

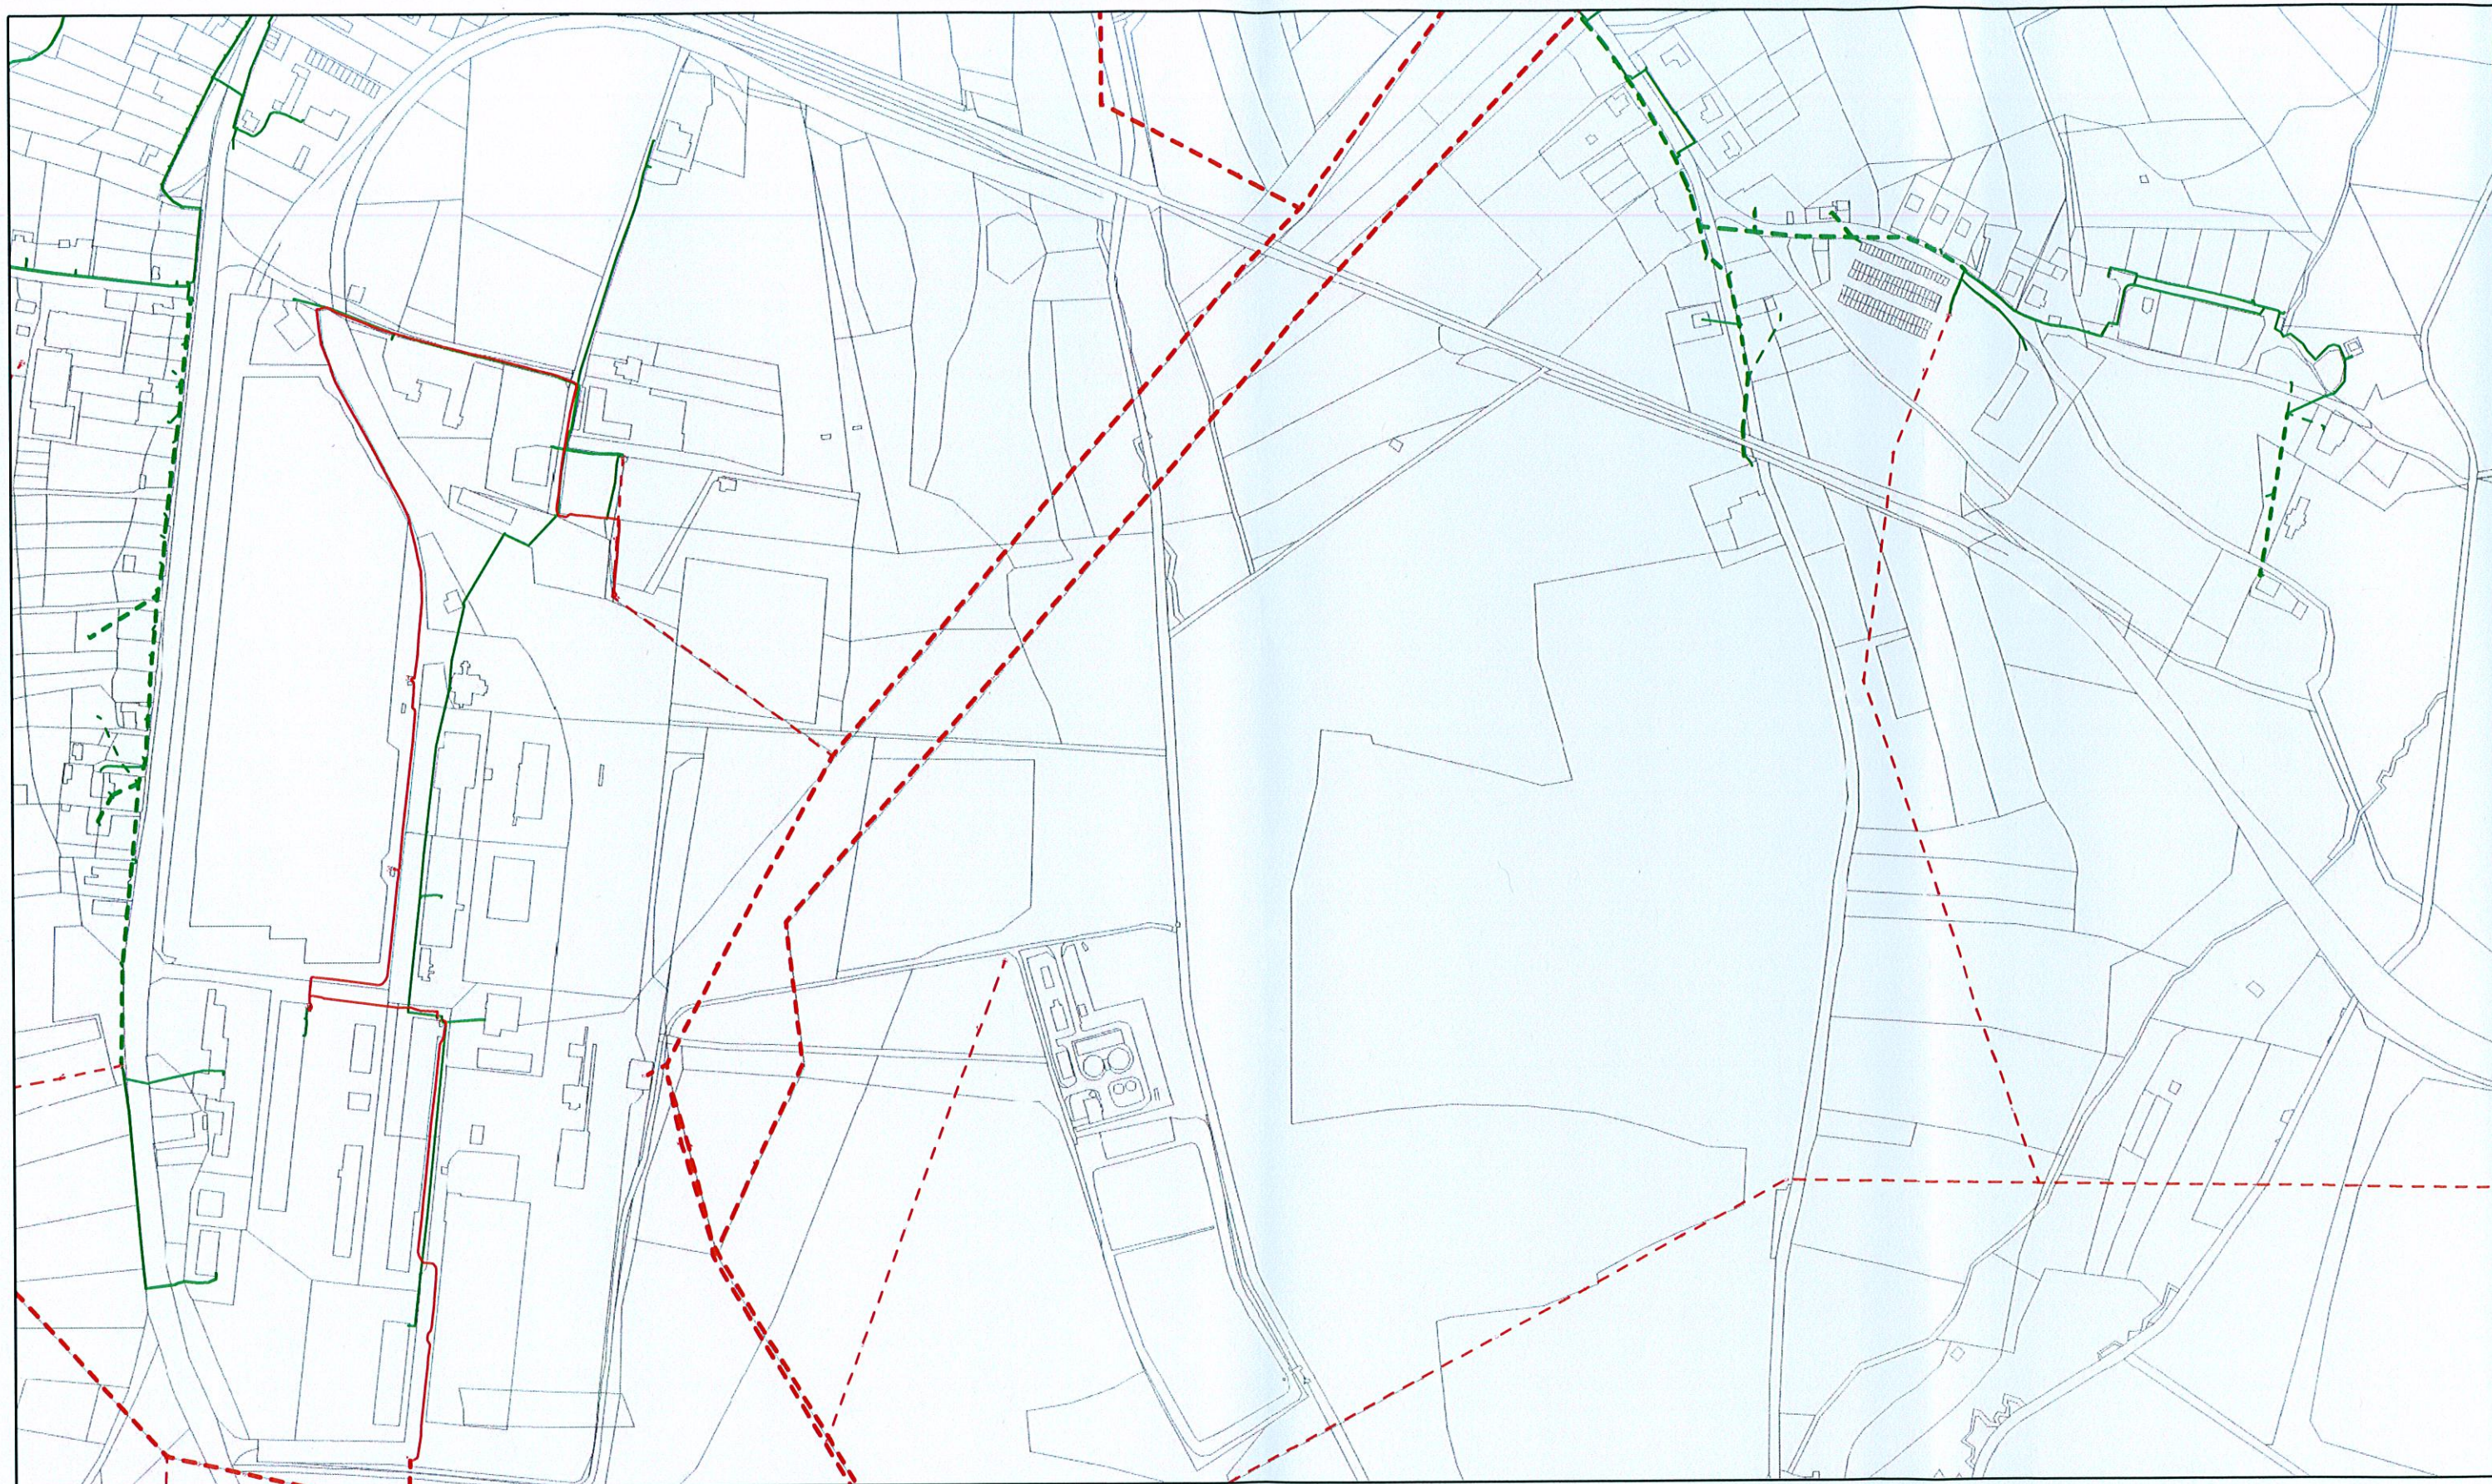

e-on

- | | |
|--------------------------------|------------------------------|
| --- Nadzemní vedení VVN 400 kV | — Podzemní vedení VN |
| --- Nadzemní vedení VVN 220 kV | --- Nadzemní vedení NN |
| --- Nadzemní vedení VVN 110 kV | — Podzemní vedení NN |
| — Podzemní vedení VVN 110 kV | — Pomocný propoj NN |
| --- Nadzemní vedení VN | — Zrušené kabelové vedení NN |


- | |
|---------------------------------------|
| — Nadzemní sdělovací vedení optické |
| — Podzemní sdělovací vedení optické |
| — Nadzemní sdělovací vedení metalické |
| — Podzemní sdělovací vedení metalické |
| — Zrušené kabelové vedení VN |

Datum : 05.11.2013
Měřítko : 4356

E.ON Servisní, s.r.o.
F. A. Gerstnera 2151/6
370 49 České Budějovice
IČ: 25186213, DIČ: CZ25186213

5.11.2013

[Signature]

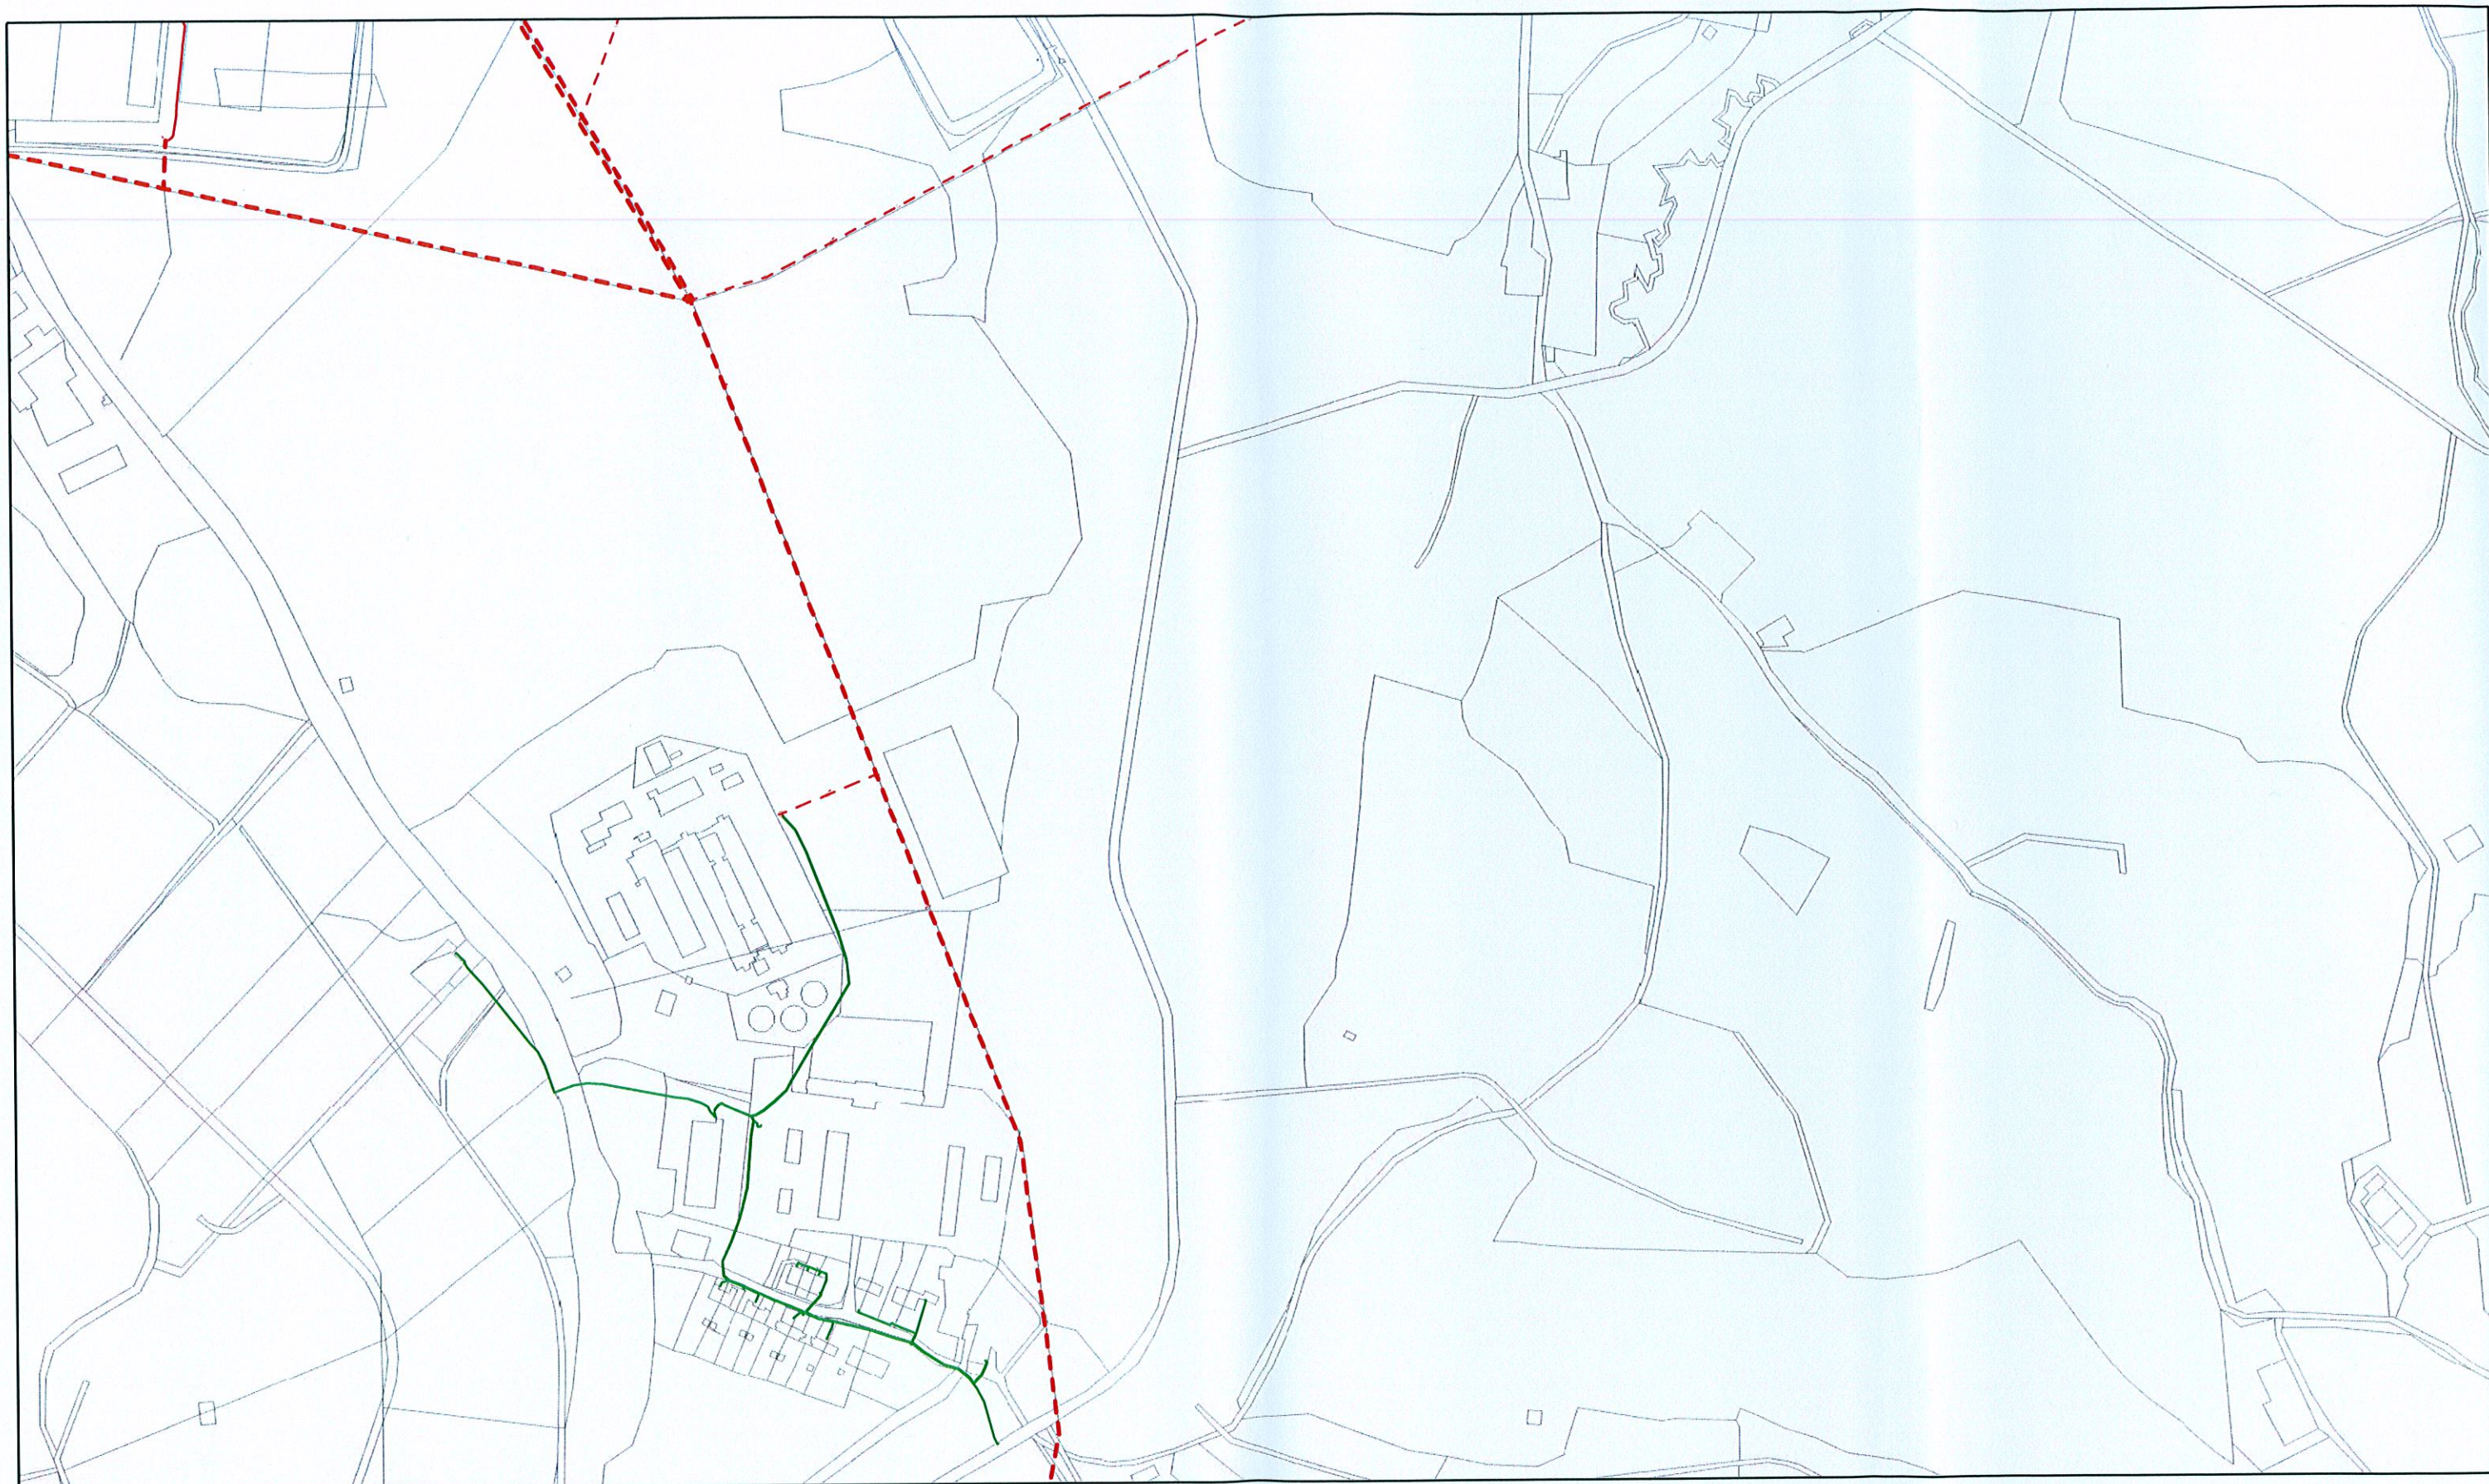

e-on

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| --- Nadzemní vedení VVN 400 kV | --- Podzemní vedení VN |
| --- Nadzemní vedení VVN 220 kV | --- Nadzemní vedení NN |
| --- Nadzemní vedení VVN 110 kV | --- Podzemní vedení NN |
| --- Podzemní vedení VVN 110 kV | --- Pomocný propoj NN |
| --- Nadzemní vedení VN | --- Zrušené kabelové vedení NN |

- | |
|---|
| --- Nadzemní sdělovací vedení optické |
| --- Podzemní sdělovací vedení optické |
| --- Nadzemní sdělovací vedení metalické |
| --- Podzemní sdělovací vedení metalické |
| --- Zrušené kabelové vedení VN |


Datum : 05.11.2013

Měřítko : 4356

E.ON Servisní, s.r.o.
F. A. Gerstnera 2151/6
370 49 České Budějovice
IČ: 25186213, DIČ: CZ25186213

5. 11. 2013

[Signature]

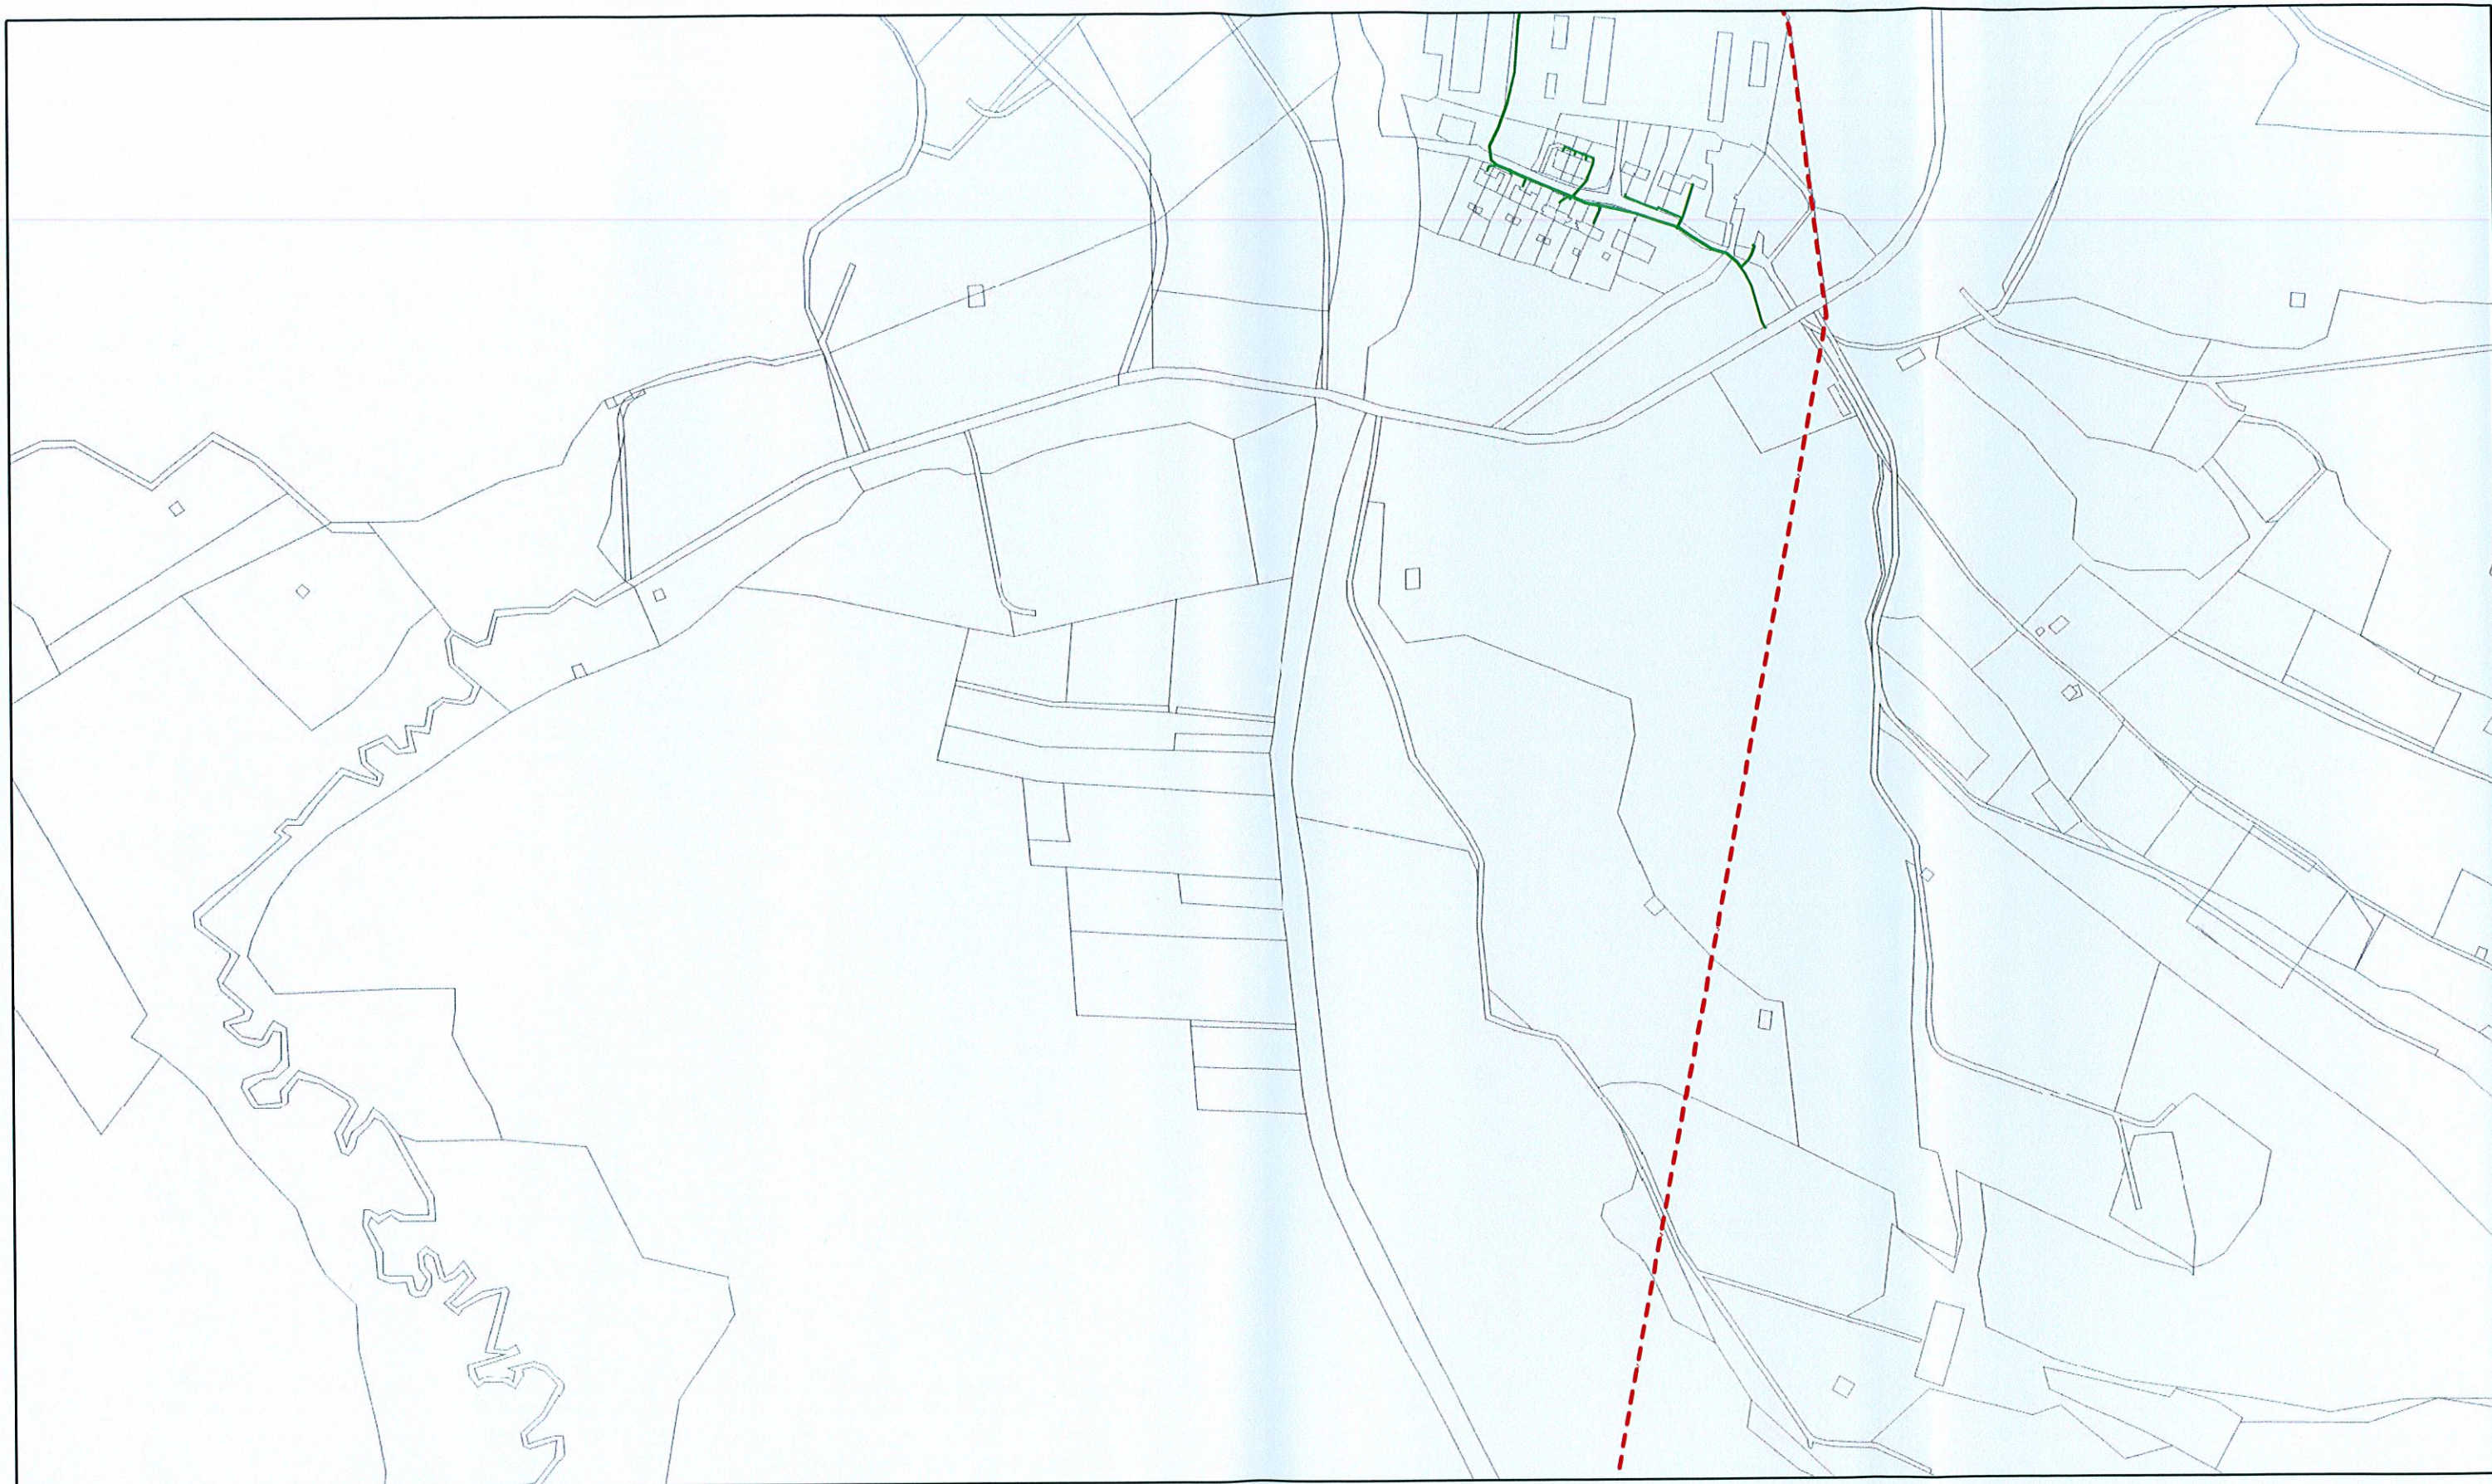

e-on

- - - - - Nadzemní vedení VVN 400 kV
 - - - - - Nadzemní vedení VVN 220 kV
 - - - - - Nadzemní vedení VVN 110 kV
 ——— Podzemní vedení VVN 110 kV
 - - - - - Nadzemní vedení VN


——— Podzemní vedení VN
 - - - - - Nadzemní vedení NN
 ——— Podzemní vedení NN
 ——— Pomocný propoj NN
 ——— Zrušené kabelové vedení NN

——— Nadzemní sdělovací vedení optické
 ——— Podzemní sdělovací vedení optické
 ——— Nadzemní sdělovací vedení metalické
 ——— Podzemní sdělovací vedení metalické
 ——— Zrušené kabelové vedení VN

Datum : 05.11.2013

Měřítko : 4356

E.ON Servisní, s.r.o.
 F. A. Gerstnera 2151/6
 370 49 České Budějovice
 IČ: 25186213, DIČ: CZ25186213

J. M. 2013 



e-on

- - - - - Nadzemní vedení VVN 400 kV
 - - - - - Nadzemní vedení VVN 220 kV
 - - - - - Nadzemní vedení VVN 110 kV
 — Podzemní vedení VVN 110 kV
 - - - - - Nadzemní vedení VN

— Podzemní vedení VN
 - - - - - Nadzemní vedení NN
 — Podzemní vedení NN
 — Pomocný propoj NN
 — Zrušené kabelové vedení NN

— Nadzemní sdělovací vedení optické
 — Podzemní sdělovací vedení optické
 — Nadzemní sdělovací vedení metalické
 — Podzemní sdělovací vedení metalické
 — Zrušené kabelové vedení VN

Datum : 05.11.2013
 Měřítko : 2178

E.ON Servisní, s.r.o.
 F. A. Gerstnera 2151/6
 370 49 České Budějovice
 IČ: 25186213, DIČ: CZ25186213

5.11.2013



e-on

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| — — — — — Nadzemní vedení VVN 400 kV | — — — — — Podzemní vedení VN |
| — — — — — Nadzemní vedení VVN 220 kV | — — — — — Nadzemní vedení NN |
| — — — — — Nadzemní vedení VVN 110 kV | — — — — — Podzemní vedení NN |
| — — — — — Podzemní vedení VVN 110 kV | — — — — — Pomocný propoj NN |
| — — — — — Nadzemní vedení VN | — — — — — Zrušené kabelové vedení NN |


- | |
|---|
| — — — — — Nadzemní sdělovací vedení optické |
| — — — — — Podzemní sdělovací vedení optické |
| — — — — — Nadzemní sdělovací vedení metalické |
| — — — — — Podzemní sdělovací vedení metalické |
| — — — — — Zrušené kabelové vedení VN |

Datum : 05.11.2013

Měřítko : 2178

E.ON Servisní, s.r.o.
F. A. Gerstnera 2151/6
370 49 České Budějovice
IČ: 25186213, DIČ: CZ25186213

5.11.2013

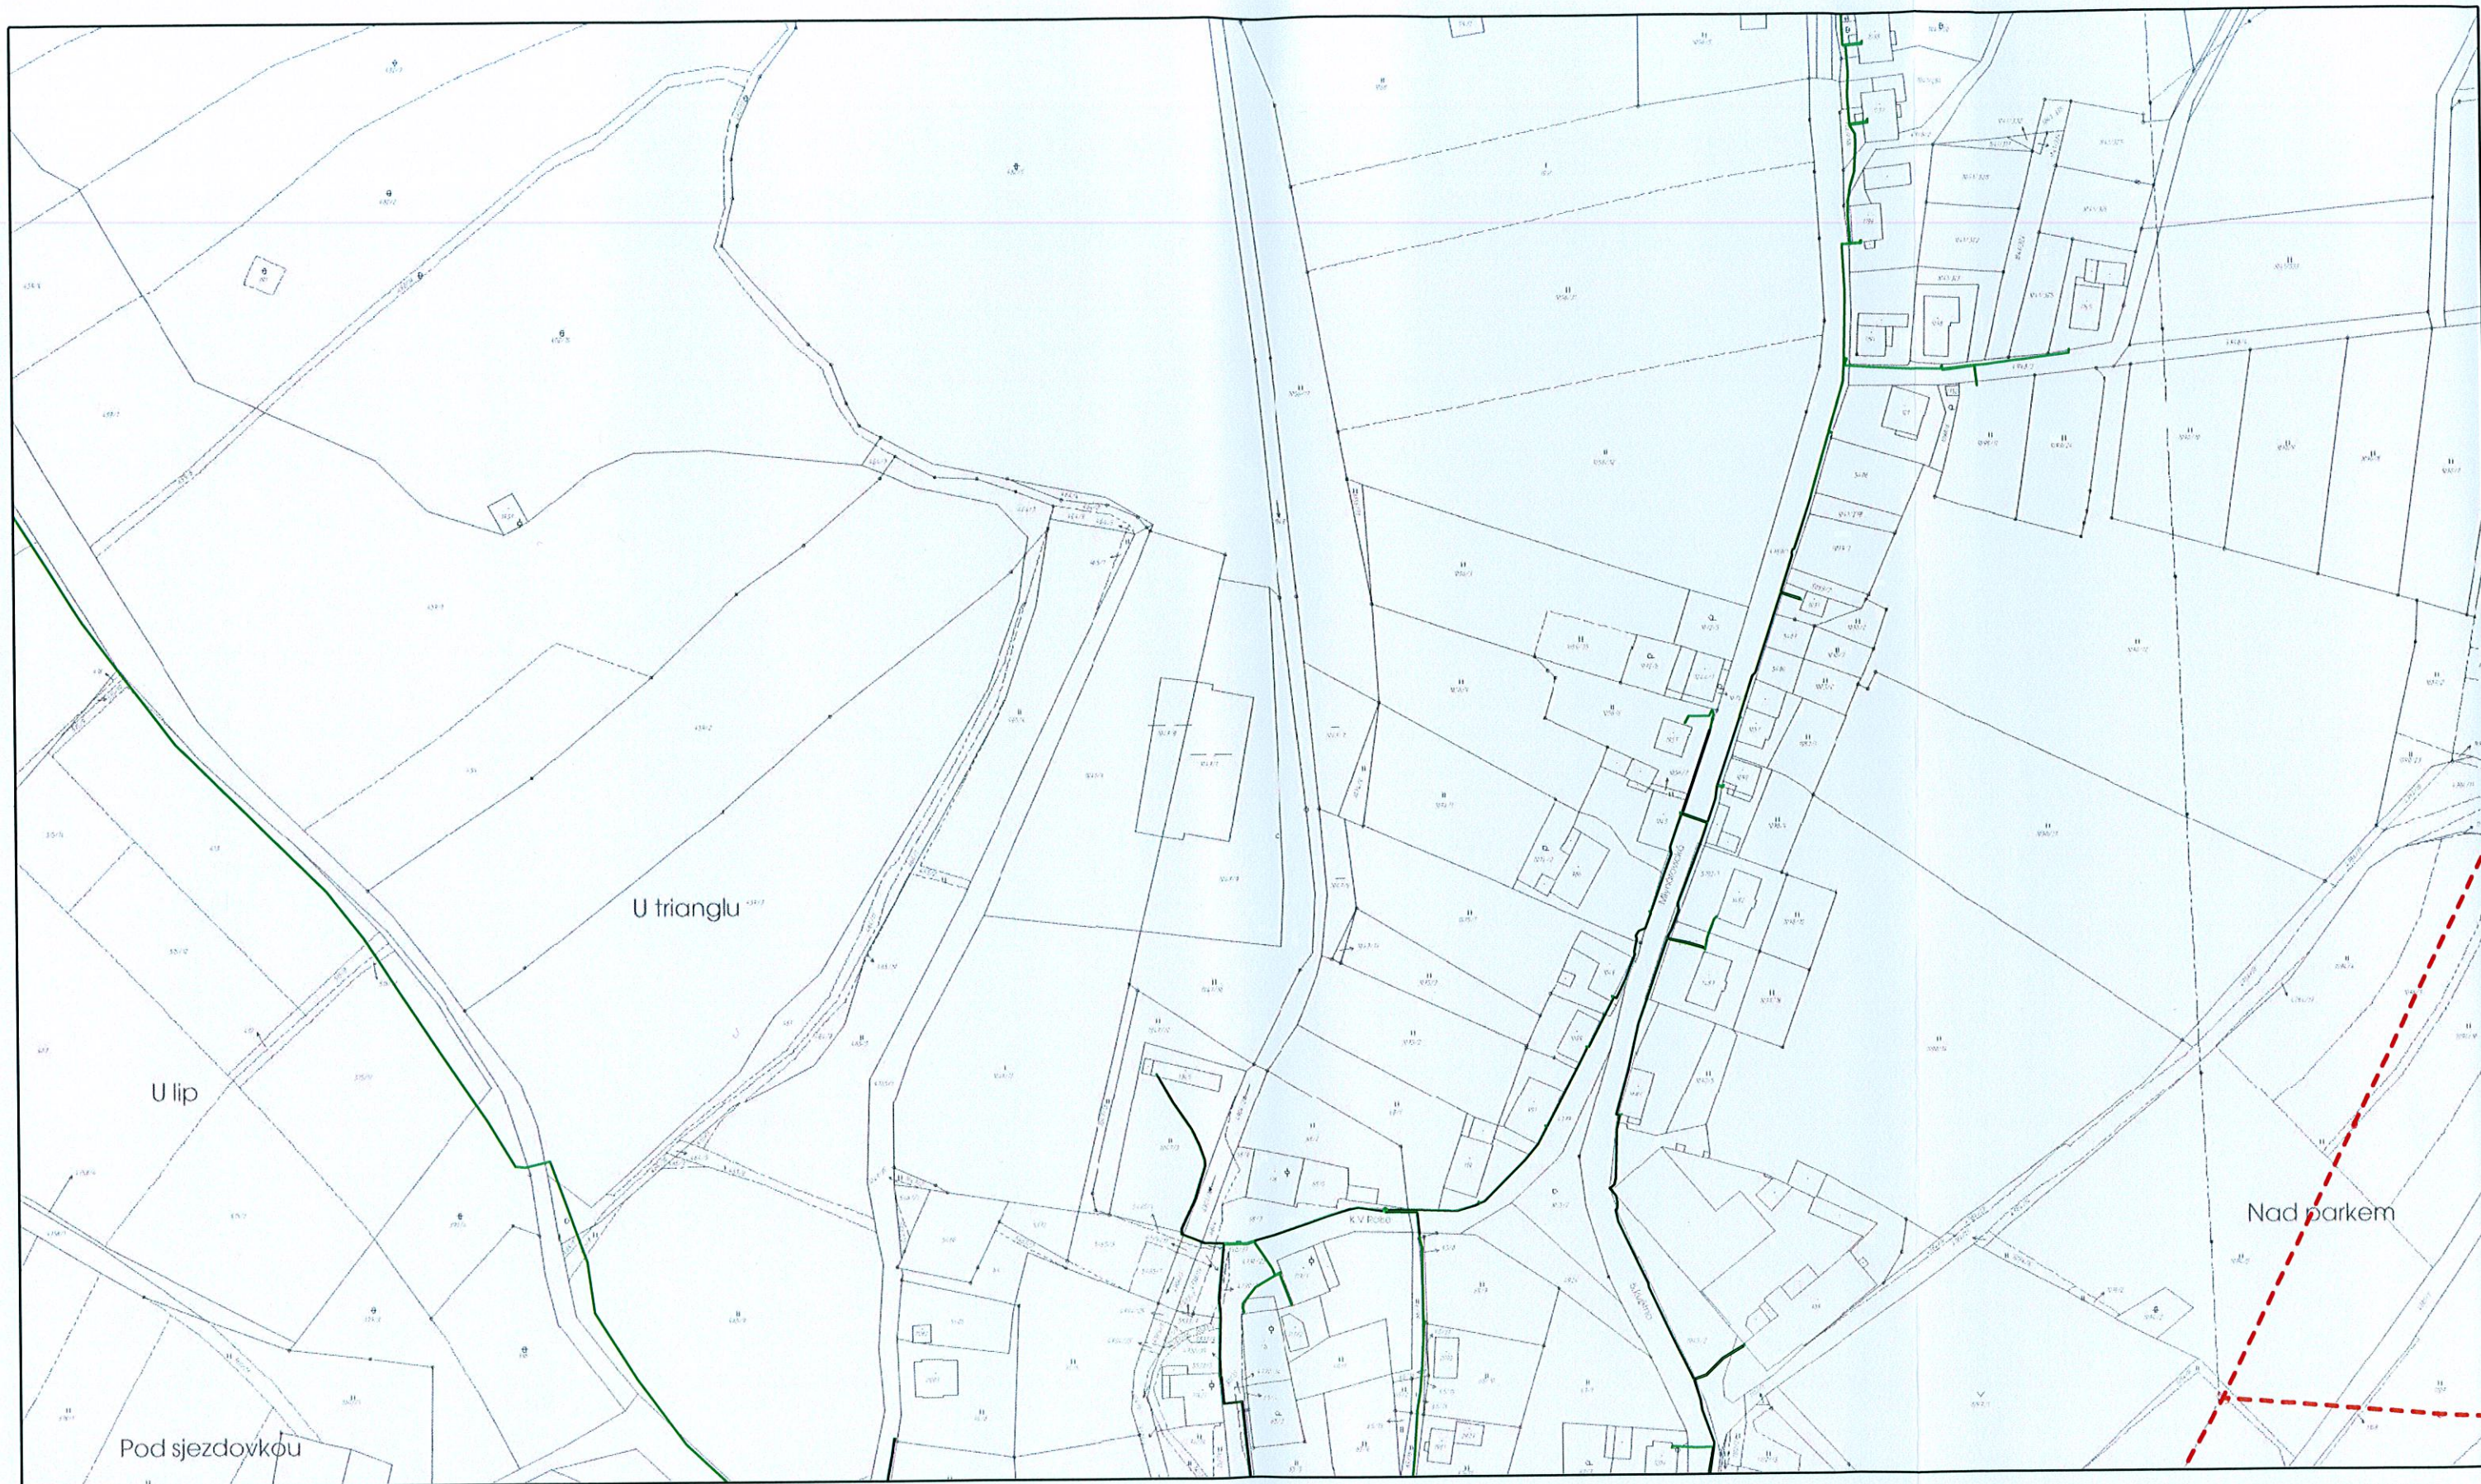

e-on

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| --- Nadzemní vedení VVN 400 kV | --- Podzemní vedení VN |
| --- Nadzemní vedení VVN 220 kV | --- Nadzemní vedení NN |
| --- Nadzemní vedení VVN 110 kV | --- Podzemní vedení NN |
| --- Podzemní vedení VVN 110 kV | --- Pomocný propoj NN |
| --- Nadzemní vedení VN | --- Zrušené kabelové vedení NN |

- | |
|---|
| --- Nadzemní sdělovací vedení optické |
| --- Podzemní sdělovací vedení optické |
| --- Nadzemní sdělovací vedení metalické |
| --- Podzemní sdělovací vedení metalické |
| --- Zrušené kabelové vedení VN |

Datum : 05.11.2013

Měřítko : 2178

É.ON Servisní, s.r.o.
F. A. Gerstnera 2151/6
370 49 České Budějovice
IČ: 25186213, DIČ: CZ25186213

5. 11. 2013 *JA*