

FORMULÁŘ PRO MAPOVÁNÍ PŘÍSTUPNOSTI OBJEKTŮ DLE MKPO

POVODÍ VLTAVY – PRAHA HOLEČKOVA B

VSTUP HLAVNÍ			
Vyhrazené parkovací stání	ano / ne		
	lokalizace: -		
	počet: -		
	přístup od VPS ke vstupu do objektu: -		
Přístup ke vstupu	obtížný povrch	ano / ne	
		typ povrchu: hrubá dlažba	
	sklon podélný	ano / ne	
		lokalizace: přístupová komunikace	
		sklon: 7 – 13 %	
	sklon příčný	ano / ne	
		lokalizace: -	
		sklon: -	
vodící linie	přirozená / umělá / chybí		
Přístupnost vstupu	bez převýšení / jeden schod /více schodů / plošina (příloha č. 2) / rampa (příloha č. 3)		
Schody před vstupem	jeden schod	výška: -	hloubka: -
	více schodů	počet: -	
Plocha před dveřmi	šířka: 150+ cm	hloubka: 150+ cm	
Zvonek	pouze zvonění / interkom / chybí		
	výška: 130 cm	odsazení od rohu: -	
AOM (akustický orientační majáček)	ano / ne		
	nad osou vstupních dveří: -		
	lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří: -		
Dveře	jednokřídlé / dvoukřídlé / karuselové		
	mechanické / automatické / posuvné / kyvné		
	otevírání ven / otevírání dovnitř / otevírání do stran / otevírání do strany		
	průjezdová šířka hlavního křídla: 95 cm		
	šířka vedlejšího křídla: 73 cm		
	výška prahu: -		
Zádveří	šířka: -	hloubka: -	
Dveře zádveří	jednokřídlé / dvoukřídlé / karuselové		
	mechanické / automatické / posuvné / kyvné		
	otevírání do zádveří / otevírání ze zádveří / otevírání do stran / otevírání do strany		
	průjezdová šířka hlavního křídla: -		
	šířka vedlejšího křídla: -		
	výška prahu: -		
Schody v zádveří	jeden schod	výška: -	hloubka: -
	více schodů	počet: -	
Kontrastní značení prosklených ploch	prosklené plochy (prosklení níže než 80 cm nad podlahou): ano / ne		
	ve spodní výškové úrovni / v horní výškové úrovni / chybí		
Kontrastní značení schodů	první a poslední schod kontrastně vyznačen: -		

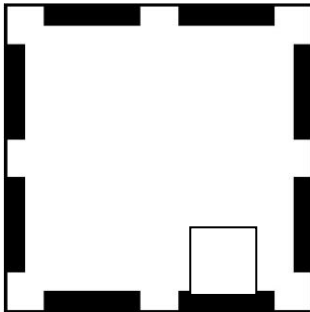
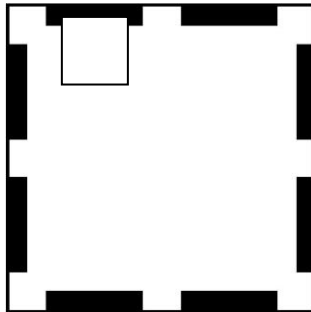
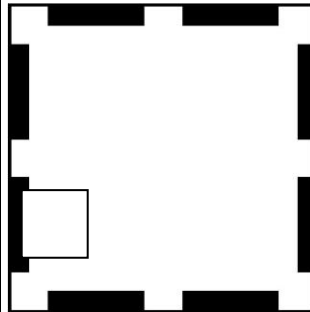
Poznámky	
Slovní popis úseku	<p>Přístup do areálu je možný pouze svažitou komunikací (sklon 10 – 12 %, délka cca 20 m) pro automobily z ulice Holečkova. Ta ústí přímo na prostranství před hlavní vchod budovy A. Kde je nutné nahlásit návštěvu. Dále je přístup k budově B s doprovodem k hlavnímu nebo vedlejšímu vstupu asfaltovou komunikací pro automobily v podélném sklonu (7 – 13 %).</p> <p>Přístup k hlavnímu vstupu je další uzavřenou bránou a lávkou v podélném sklonu (11 %) s povrchem z hrubší betonové dlažby. Stísněné vstupní karuselové dveře jsou doplněny dvoukřídlými dveřmi (hlavní křídlo šířka 95 cm, vedlejší křídlo šířka 73 cm), které se otevírají mechanicky směrem ven. K dispozici je zvonková signalizace (výška 130 cm) s obousměrnou komunikací. Vstup ústí na úroveň přízemí.</p>

VSTUP VEDLEJŠÍ																			
Lokalizace	U parkoviště ve dvoře																		
Označení vstupu	vedlejší vstup vyznačen: ano / ne																		
	informace o vedlejším vstupu u vstupu hlavního: ano / ne																		
Vyhrazené parkovací stání	ano / ne																		
	lokalizace: -																		
	počet: -																		
	přístup od VPS ke vstupu do objektu: -																		
Přístup ke vstupu	<table border="1"> <tr> <td>obtížný povrch</td> <td>ano / ne</td> </tr> <tr> <td></td> <td>typ povrchu: hrubá dlažba</td> </tr> <tr> <td>sklon podélný</td> <td>ano / ne</td> </tr> <tr> <td></td> <td>lokalizace: přístupová komunikace</td> </tr> <tr> <td></td> <td>sklon: 7 – 13 %</td> </tr> <tr> <td>sklon příčný</td> <td>ano / ne</td> </tr> <tr> <td></td> <td>lokalizace: -</td> </tr> <tr> <td></td> <td>sklon: -</td> </tr> <tr> <td>vodící linie</td> <td>přirozená / umělá / chybí</td> </tr> </table>	obtížný povrch	ano / ne		typ povrchu: hrubá dlažba	sklon podélný	ano / ne		lokalizace: přístupová komunikace		sklon: 7 – 13 %	sklon příčný	ano / ne		lokalizace: -		sklon: -	vodící linie	přirozená / umělá / chybí
obtížný povrch	ano / ne																		
	typ povrchu: hrubá dlažba																		
sklon podélný	ano / ne																		
	lokalizace: přístupová komunikace																		
	sklon: 7 – 13 %																		
sklon příčný	ano / ne																		
	lokalizace: -																		
	sklon: -																		
vodící linie	přirozená / umělá / chybí																		
Přístupnost vstupu	<table border="1"> <tr> <td>volně přístupný / uzamčený</td> <td>přístup zajistí: personál u recepcie</td> </tr> <tr> <td>bez převýšení / jeden schod / více schodů / plošina (příloha č. 2) / rampa (příloha č. 3)</td> <td></td> </tr> </table>	volně přístupný / uzamčený	přístup zajistí: personál u recepcie	bez převýšení / jeden schod / více schodů / plošina (příloha č. 2) / rampa (příloha č. 3)															
volně přístupný / uzamčený	přístup zajistí: personál u recepcie																		
bez převýšení / jeden schod / více schodů / plošina (příloha č. 2) / rampa (příloha č. 3)																			
Schody před vstupem	<table border="1"> <tr> <td>jeden schod</td> <td>výška: -</td> <td>hloubka: -</td> </tr> <tr> <td>více schodů</td> <td>počet: -</td> <td></td> </tr> </table>	jeden schod	výška: -	hloubka: -	více schodů	počet: -													
jeden schod	výška: -	hloubka: -																	
více schodů	počet: -																		
Plocha před dveřmi	šířka: 150+ cm hloubka: 150+ cm																		
Zvonek	<table border="1"> <tr> <td>pouze zvonění / interkom / chybí</td> </tr> <tr> <td>výška: 154 cm odsazení od rohu: -</td> </tr> </table>	pouze zvonění / interkom / chybí	výška: 154 cm odsazení od rohu: -																
pouze zvonění / interkom / chybí																			
výška: 154 cm odsazení od rohu: -																			
AOM (akustický orientační majáček)	<table border="1"> <tr> <td>ano / ne</td> </tr> <tr> <td>nad osou vstupních dveří: -</td> </tr> <tr> <td>lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří: -</td> </tr> </table>	ano / ne	nad osou vstupních dveří: -	lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří: -															
ano / ne																			
nad osou vstupních dveří: -																			
lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří: -																			
Dveře	<table border="1"> <tr> <td>jednokřídlé / dvoukřídlé / karuselové</td> </tr> <tr> <td>mechanické / automatické / posuvné / kyvné</td> </tr> <tr> <td>otevírání ven / otevírání dovnitř / otevírání do stran / otevírání do strany</td> </tr> <tr> <td>průjezdová šířka hlavního křídla: 104 cm</td> </tr> <tr> <td>šířka vedlejšího křídla: -</td> </tr> <tr> <td>výška prahu: -</td> </tr> </table>	jednokřídlé / dvoukřídlé / karuselové	mechanické / automatické / posuvné / kyvné	otevírání ven / otevírání dovnitř / otevírání do stran / otevírání do strany	průjezdová šířka hlavního křídla: 104 cm	šířka vedlejšího křídla: -	výška prahu: -												
jednokřídlé / dvoukřídlé / karuselové																			
mechanické / automatické / posuvné / kyvné																			
otevírání ven / otevírání dovnitř / otevírání do stran / otevírání do strany																			
průjezdová šířka hlavního křídla: 104 cm																			
šířka vedlejšího křídla: -																			
výška prahu: -																			
Zádveří	šířka: - hloubka: -																		
Dveře zádveří	<table border="1"> <tr> <td>jednokřídlé / dvoukřídlé / karuselové</td> </tr> <tr> <td>mechanické / automatické / posuvné / kyvné</td> </tr> <tr> <td>otevírání do zádveří / otevírání ze zádveří / otevírání do stran / otevírání do strany</td> </tr> </table>	jednokřídlé / dvoukřídlé / karuselové	mechanické / automatické / posuvné / kyvné	otevírání do zádveří / otevírání ze zádveří / otevírání do stran / otevírání do strany															
jednokřídlé / dvoukřídlé / karuselové																			
mechanické / automatické / posuvné / kyvné																			
otevírání do zádveří / otevírání ze zádveří / otevírání do stran / otevírání do strany																			

	průjezdová šířka hlavního křídla: -		
	šířka vedlejšího křídla: -		
	výška prahu: -		
Schody v zádveři	jeden schod	výška: -	hloubka: -
	více schodů	počet: -	
Kontrastní značení prosklených ploch	prosklené plochy (prosklení níže než 80 cm nad podlahou): ano / ne		
	-		
Kontrastní značení schodů	první a poslední schod kontrastně vyznačen: -		
Poznámky			
Slovní popis úseku	Druhý vstup do budovy je možný z parkoviště ze dvora budovy na úrovni 1. mezipatra. Uzamčené jednokřídlé vstupní dveře (šířka 104 cm) se otevírají mechanicky směrem dovnitř. K dispozici je zvonková signalizace (výška 154 cm). Následují další jednokřídlé dveře (šířka 78 cm), vedoucí na hlavní chodbu mezipatra.		

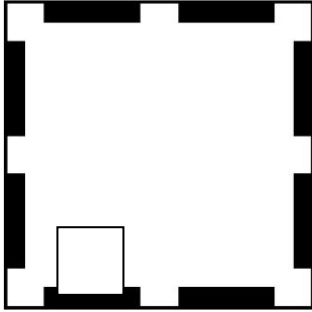
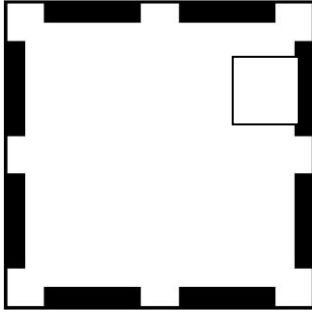
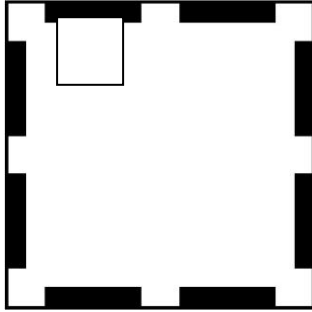
INTERIÉR	<i>(funkční specifika interiéru řešena v závislosti na typu objektu)</i>		
Schody v interiéru	ano / ne		
	jeden schod	výška: -	hloubka: -
	více schodů	počet: -	
	lokalizace: -		
Schodiště v interiéru <i>(spojující patra budovy)</i>	ano / ne		
	přímé / točité		
	šířka schodiště: 132 cm		
	zábradlí u schodiště: ano / ne		
Zúžený průchod <i>(méně než 80 cm)</i>	ano / ne		
	šířka: 78 cm		
	lokalizace: Vstupy do všech místností s výjimkou přízemí		
Turnikety	ano / ne		
	lokalizace: -		
Kontrastní značení prosklených ploch	prosklené plochy (prosklení níže než 80 cm nad podlahou): ano / ne		
	ve spodní výškové úrovni / v horní výškové úrovni / chybí		
Kontrastní značení schodů	první a poslední schod kontrastně vyznačen: ano / ne		
AOM (akustický orientační majáček)	ano / ne		
	nad osou vstupních dveří: -		
	lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří: -		
Navigační systém pro osoby se zrakovým omezením	ano / ne		
	popis: -		
Přístupnost interiéru	celý interiér nebo jeho větší část / pouze část interiéru / nepřístupný interiér		
Poznámky			
Slovní popis úseku	V přízemí budovy se nachází zaměstnanecká jídelna (stoly s podjezdem výška 70 cm, samoobslužný pult výška 87 cm), zasedací místnost a přístupná toaleta pro osoby s omezenou schopností pohybu. Manipulační prostor je dostatečný, šířka průchodů do všech místností je min. 80 cm. Další kanceláře, včetně menších zasedacích místností, denních místností a kuchyněk se nachází v 1. mezipatře, 1. patře, 2. mezipatře a 2. patře budovy. Všechna podlaží jsou mezi sebou propojena osobním výtahem. Jednokřídlé dveře do všech místností v těchto patrech mají zúžené křídlo (šířka 78 cm). Další dvě částečně přístupné upravené toalety jsou umístěny v 1. a 2. patře.		

Příloha č. 1 VÝTAH				
Lokalizace výtahu				
Typ výtahu	volně přístupný / uzamčený	přístup do výtahu zajistí: -		
	osobní / nákladní	výtah spojuje patra: 0 – 2		
	dojezd na hlavních podestách / dojezd v mezipatrech			
Nástupní plocha	šířka: 150+ cm	hloubka: 150+ cm		
	převýšení (rozdíl výšek mezi podlahou klece a nástupištěm): -			
Dveře	šachetní:	šířka: 90 cm		
		otevírání: automatické / mechanické ven / mechanické dovnitř		
	klecové:	šířka: 90 cm		
		otevírání: automatické / mechanické ven / mechanické dovnitř		
Ovladače na nástupních místech	výška horního tlačítka ve všech patrech max.: 105 cm			
	označení:	reliéf:		
		ryté / vystouplé		
		ploché	-	
Braille:	ano / ne			
AOM (akustický orientační majáček)	ano / ne			
	nad osou dveří: -			
	lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří: -			
	hlášení: -			
Klec	rozměry:	šířka: 100 cm		
		hloubka: 140 cm		
	průchozí:	ano / ne		
		druhé dveře na čelní stěně / boční stěně		
Ovladače uvnitř klece	vzdálenost ovladače od nejbližšího rohu: 43 cm			
	výška horního tlačítka: 108 cm			
	označení:	reliéf:		
		ryté / vystouplé		
		ploché	-	
	hlášení:	Braille:	ano / ne	
		akustické:	ano / ne	
	Vybavení klece	madlo:	fonetické:	ano / ne
			ano / ne	
		zrcadlo:	čelní stěna / boční stěna / boční stěny	
ano / ne				
čelní stěna / boční stěna / boční stěny				
sedátko:		výška spodní hrany: 92 cm		
		ano / ne		
	funkční ve všech polohách: ano / ne			
Poznámky	ovladač v dosahu: ano / ne			
Slovní popis úseku	Výtah (automaticky otevírané dveře šířka 90 cm; kabina šířka 100 cm, hloubka 140 cm) spojuje přízemí až 2. patro. Manipulační prostor před výtahem je dostatečný. Kabina je vybavena madlem a zrcadlem na boční stěně. Sklopné sedátko je k dispozici. Ovladač na nástupních místech je ve výšce max. 105 cm, maximální výška ovladačů uvnitř klece je 108 cm.			

Příloha č. 4 UPRAVENÉ WC	<i>(umístění zařizovacích předmětů se hodnotí z pohledu od vstupu do kabiny)</i>		
Lokalizace WC	Přízemí		
Předsíň 1 <i>(V případě, že je kabina přístupná přes předsíň)</i>	rozměry:	šířka: -	
		hloubka: -	
	dveře do předsíně:	šířka: -	
		označení na dveřích: -	
Předsíň 2 <i>(V případě, že je kabina přístupná přes předsíň)</i>	rozměry:	šířka: -	
		hloubka: -	
	dveře do předsíně:	šířka: -	
		označení na dveřích: -	
Typ upravené WC kabiny	volně přístupná / uzamčená		
	samostatná / v oddělení WC ženy / v oddělení WC muži		
Dveře upravené WC kabiny	šířka: 80 cm		
	směr otevírání: z kabiny / do kabiny / posuvné		
	madlo: uvnitř / vně / chybí		
	označení na dveřích: ano / ne		
Vypínač	ano / chybí / automat		výška: -
Kabina	šířka: 183 cm		
	hloubka: 235 cm		
Mísa WC	vzdálenost od levého boku mísy k levé stěně: 38 cm		
	vzdálenost od pravého boku mísy k pravé stěně: 108 cm		
	výška sedátka: 49 cm		
	odsazení WC mísy od zadní stěny: 68 cm		
	prostor pro vozík vedle WC mísy: volný / blokový mobilním prvkem / blokový pevným prvkem		
	toaletní papír v dosahu z mísy: ano / ne		
Splachování WC	vzadu:	výška: 90 cm	
	z boku:	výška: -	
		vzdálenost od rohu: -	
	automatické / mechanické		v pořádku / obtížné
Madla WC	madlo vlevo: pevné / sklopné	délka: 81 cm	výška: 81 cm
	madlo vpravo: sklopné / pevné	délka: 81 cm	výška: 81 cm
	osová vzdálenost madel: 66 cm		
Dispozice kabiny	DVEŘE	WC MÍSA	UMYVADLO
			
Umyvadlo	výška umístění umyvadla: 89 cm		
	podjezd umyvadla v hloubce 20 cm od hrany umyvadla: dostatečný / nedostatečný		
	baterie:	páková / bezdotyková / ventil (kohoutek)	
	výška od podlahy: 103 cm		

	madlo: ano / chybí	typ: svíslé / vodorovné
		výška: 132 cm
Signalizační tlačítko	ano / ne	
Přebalovací pult	výška signalizace v horní úrovni: 93 cm	výška signalizace ve spodní úrovni: -
	ano / ne	
	sklopný / mobilní	
Běžné WC v objektu	překáží při obsluze WC: -	
	ano / ne	
	označení Braille: ano / ne	
Poznámky		
Slovní popis úseku	Přístupná kabina (dveře šířka 80 cm; kabina šířka 183 cm, hloubka 235 cm) se nachází v přízemí. Označené jednokřídlé dveře do WC se otevírají mechanicky směrem ven. Přístup k WC míse z pohledu od vstupu do kabiny je zprava. Prostor pro vozík vedle WC mísy (šířka 108 cm) je dostatečný. Toaletní mísa je vybavena jedním pevným a jedním sklopným madlem.	

Příloha č. 4 UPRAVENÉ WC	<i>(umístění zařízovacích předmětů se hodnotí z pohledu od vstupu do kabiny)</i>		
Lokalizace WC	První a druhé patro		
Předsín 1 <i>(V případě, že je kabina přístupná přes předsíně)</i>	rozměry:	šířka: 126 cm	
		hloubka: 303 cm	
	dveře do předsíně:	šířka: 75 cm	
		označení na dveřích: ano / ne / Braille	
Předsín 2 <i>(V případě, že je kabina přístupná přes předsíně)</i>	rozměry:	šířka: -	
		hloubka: -	
	dveře do předsíně:	šířka: -	
		označení na dveřích: -	
Typ upravené WC kabiny	volně přístupná / uzamčená		
	samostatná / v oddělení WC ženy / v oddělení WC muži		
Dveře upravené WC kabiny	šířka: 80 cm		
	směr otevírání: z kabiny / do kabiny / posuvné		
	madlo: uvnitř / vně / chybí		
	označení na dveřích: ano / ne		
Vypínač	ano / chybí / automat	výška: -	
Kabina	šířka: 233 cm		
	hloubka: 183 cm		
Mísa WC	vzdálenost od levého boku mísy k levé stěně: 35 cm		
	vzdálenost od pravého boku mísy k pravé stěně: 112 cm		
	výška sedátka: 50 cm		
	odsazení WC mísy od zadní stěny: 70 cm		
	prostor pro vozík vedle WC mísy: volný / blokový mobilním prvkem / blokový pevným prvkem		
	toaletní papír v dosahu z mísy: ano / ne		
Splachování WC	vzadu:	výška: 89 cm	
	z boku:	výška: -	
		vzdálenost od rohu: -	
	automatické / mechanické		v pořádku / obtížné
Madla WC	madlo vlevo: pevné / sklopné	délka: 80 cm	výška: 80 cm
	madlo vpravo: sklopné / pevné	délka: 80 cm	výška: 80 cm
	osová vzdálenost madel: 60cm		

Dispozice kabiny	DVEŘE		WC MÍSA	UMYVADLO
				
Umyvadlo	výška umístění umyvadla: 90 cm			
	podjezd umyvadla v hloubce 20 cm od hrany umyvadla: dostatečný / nedostatečný			
	baterie:	páková / bezdotyková / ventil (kohoutek)		
		výška od podlahy: 103 cm		
	madlo: ano / chybí	typ: svislé / vodorovné		
	výška: 132 cm	délka: 60 cm		
Signalizační tlačítko	ano / ne			
	výška signalizace v horní úrovni: 95 cm		výška signalizace ve spodní úrovni: -	
Přebalovací pult	ano / ne			
	sklopný / mobilní			
	překáží při obsluze WC: -			
Běžné WC v objektu	ano / ne			
	označení Braille: ano / ne			
Poznámky				
Slovní popis úseku	Dvě totožné částečně přístupné kabiny (dveře šířka 80 cm; kabina šířka 233 cm, hloubka 183 cm) se nachází v 1. a 2. patře. Přístup do kabiny je přes předsíň (šířka 126 cm, hloubka 303 cm) s jednokřídlými dveřmi, které mají omezenou možnost otevření vzhledem k nevhodnému umístění kontejnerů (průjezd šířka 75 cm). Označené jednokřídlé dveře (šířka 80 cm) do WC se otevírají mechanicky směrem ven. Přístup k WC míse z pohledu od vstupu do kabiny je zprava. Prostor pro vozík vedle WC mísy (šířka 112 cm) je dostatečný. Toaletní mísa je vybavena jedním pevným a jedním sklopným madlem.			