

FORMULÁŘ PRO MAPOVÁNÍ PŘÍSTUPNOSTI OBJEKTŮ DLE MKPO

POVODÍ VLTAVY - ČESKÉ BUDĚJOVICE

VSTUP HLAVNÍ			
Vyhrazené parkovací stání	ano / ne		
	lokalizace: -		
	počet: -		
	přístup od VPS ke vstupu do objektu: -		
Přístup ke vstupu	obtížný povrch	ano / ne	
		typ povrchu: betonová dlažba	
	sklon podélný	ano / ne	
		lokalizace: -	
		sklon: -	
	sklon příčný	ano / ne	
		lokalizace: -	
		sklon: -	
vodící linie	přirozená / umělá / chybí		
Přístupnost vstupu	bez převýšení/jeden schod/více schodů / plošina (příloha č. 2) / rampa (příloha č. 3)		
Schody před vstupem	jeden schod	výška: -	hloubka: -
	více schodů	počet: 7	
Plocha před dveřmi	šířka: 150 cm	hloubka: 150 cm	
Zvonek	pouze zvonění / interkom / chybí		
	výška: 144 cm	odsazení od rohu: -	
AOM (akustický orientační majáček)	ano / ne		
	nad osou vstupních dveří: -		
	lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří: -		
Dveře	jednokřídlé / dvoukřídlé / karuselové		
	mechanické / automatické / posuvné / kyvné		
	otevírání ven / otevírání dovnitř / otevírání do stran / otevírání do strany		
	průjezdová šířka hlavního křídla: 60 cm		
	šířka vedlejšího křídla: 60 cm		
	výška prahu: -		
Zádveří	šířka: otevřené do vstupní haly	hloubka: otevřené do vstupní haly	
Dveře zádveří	jednokřídlé / dvoukřídlé / karuselové		
	mechanické / automatické / posuvné / kyvné		
	otevírání do zádveří / otevírání ze zádveří / otevírání do stran / otevírání do strany		
	průjezdová šířka hlavního křídla: -		
	šířka vedlejšího křídla: -		
	výška prahu: -		
Schody v zádveří	jeden schod	výška: -	hloubka: -
	více schodů	počet: -	
Kontrastní značení prosklených ploch	prosklené plochy (prosklení níže než 80 cm nad podlahou): ano / ne		
	ve spodní výškové úrovni / v horní výškové úrovni / chybí		
Kontrastní značení schodů	první a poslední schod kontrastně vyznačen: ano / ne		

Poznámky	
Slovní popis úseku	<p>Povrch komunikací v okolí budovy tvoří převážně rovná betonová dlažba. Před hlavním vstupem je schodiště (+7 schodů), které překonává svislá zdvihací plošina (nosnost 400 kg; rozměry přepravní plochy šířka 99 cm, hloubka 152 cm). Manipulační plochy obou nástupních ploch jsou dostatečné.</p> <p>Dvoukřídlé dveře hlavního vstupu se otevírají automaticky do stran. Šířka průjezdu je dostatečná. Vlevo u vstupu je zvonková signalizace s interkomem (výška 144 cm).</p>

INTERIÉR										
Schody v interiéru	<p>ano / ne</p> <table border="1"> <tr> <td>jeden schod</td> <td>výška: -</td> <td>hloubka: -</td> </tr> <tr> <td>více schodů</td> <td>počet: -</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">lokalizace: -</td> </tr> </table>	jeden schod	výška: -	hloubka: -	více schodů	počet: -		lokalizace: -		
jeden schod	výška: -	hloubka: -								
více schodů	počet: -									
lokalizace: -										
Schodiště v interiéru (spojující patra budovy)	<p>ano / ne</p> <p>přímé / točité</p> <p>šířka schodiště: 102 cm</p> <p>zábradlí u schodiště: ano / ne</p>									
Zúžený průchod (méně než 80 cm)	<p>ano / ne</p> <p>šířka: 60 cm</p> <p>lokalizace: sprchy</p>									
Turnikety	<p>ano / ne</p> <p>lokalizace: -</p>									
Kontrastní značení prosklených ploch	<p>prosklené plochy (prosklení níže než 80 cm nad podlahou): ano / ne</p> <p>-</p>									
Kontrastní značení schodů	<p>první a poslední schod kontrastně vyznačen: ano / ne</p>									
AOM (akustický orientační majáček)	<p>ano / ne</p> <p>nad osou vstupních dveří: -</p> <p>lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří: -</p>									
Navigační systém pro osoby se zrakovým omezením	<p>ano / ne</p> <p>popis: -</p>									
Přístupnost interiéru	<p>celý interiéru nebo jeho větší část / pouze část interiéru / nepřístupný interiéru</p>									
Poznámky										
Slovní popis úseku	<p>Ve vstupní hale, vybavené vysokým stolkem a židlemi, probíhá přebírání vzorků určených k laboratornímu rozboru. Další prostory obou budov jsou neveřejné.</p> <p>Budova A má suterén se sklady, šatnami a běžnými sprchami a dvě nadzemní patra, kde se nacházejí laboratoře a kanceláře. Všechna patra propojuje osobní výtah. Manipulační prostor v interiéru je dostatečný, dveře a další průchody s výjimkou sprch (dveře šířka 60 cm) jsou široké min. 80 cm.</p> <p>Budova B bez výtahu má tři patra a suterén. Součástí nadzemních prostor je sekretariát, zasedací místnost s kuchyňským koutem a upravená toaleta v přízemí. Přístupnost přízemí a 1. patra zajišťuje propojovací chodba s budovou A. Suterén a 2. patro jsou přístupné pouze po schodišti. Manipulační prostor v interiéru je dostatečný, dveře a další průchody jsou široké min. 80 cm.</p>									

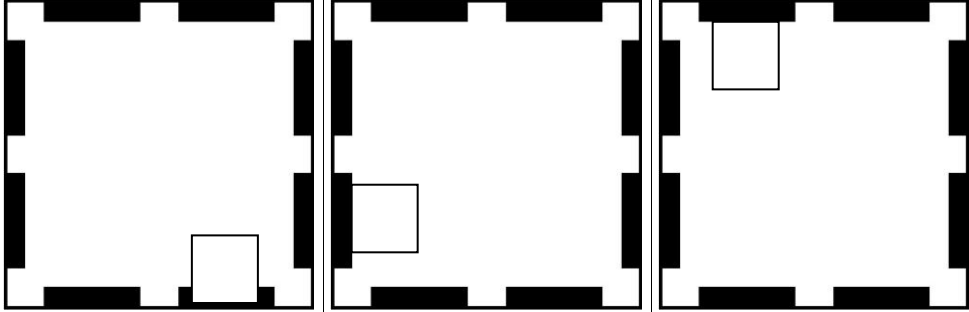
Příloha č. 1 VÝTAH							
Lokalizace výtahu	Budova A, páteřní chodba						
Typ výtahu	<table border="1"> <tr> <td>volně přístupný / uzamčený</td> <td>přístup do výtahu zajistí: -</td> </tr> <tr> <td>osobní / nákladní</td> <td>výtah spojuje patra: 1.PP až 2.NP</td> </tr> <tr> <td colspan="2">dojezd na hlavních podestách / dojezd v mezipatrech</td> </tr> </table>	volně přístupný / uzamčený	přístup do výtahu zajistí: -	osobní / nákladní	výtah spojuje patra: 1.PP až 2.NP	dojezd na hlavních podestách / dojezd v mezipatrech	
volně přístupný / uzamčený	přístup do výtahu zajistí: -						
osobní / nákladní	výtah spojuje patra: 1.PP až 2.NP						
dojezd na hlavních podestách / dojezd v mezipatrech							

Nástupní plocha	šířka: 150+ cm		hloubka: 150+ cm
	převýšení (rozdíl výšek mezi podlahou klece a nástupištěm): -		
Dveře	šachetní:	šířka: 82 cm	
		otevírání: automatické / mechanické ven / mechanické dovnitř	
	klecové:	šířka: 80 cm	
		otevírání: automatické skládací / mechanické ven / mechanické dovnitř	
Ovladače na nástupních místech	výška horního tlačítka ve všech patrech max.: 99 cm		
	označení:	reliéf:	ryté / vystouplé
		ploché	grafické / digitální (dotyk)
		Braille:	ano / ne
AOM (akustický orientační majáček)	ano / ne		
	nad osou dveří: -		
	lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří: -		
	hlášení: -		
Klec	rozměry:	šířka: 93 cm	
		hloubka: 110 cm – zúžení skládacími dveřmi 91 cm	
	průchozí:	ano / ne	
		druhé dveře na čelní stěně / boční stěně	
Ovladače uvnitř klece	vzdálenost ovladače od nejbližšího rohu: 22 cm		
	výška horního tlačítka: 102 cm		
	označení:	reliéf:	ryté / vystouplé
		ploché	-
		Braille:	ano / ne
	hlášení:	akustické:	ano / ne
fonetické:		ano / ne	
Vybavení klece	madlo:	ano / ne	
		čelní stěna / boční stěna / boční stěny	
	zrcadlo:	ano / ne	
		čelní stěna / boční stěna / boční stěny	
		výška spodní hrany: 100 cm	
	sedátko:	ano / ne	
funkční ve všech polohách: ano / ne			
ovladač v dosahu: ano / ne			
Poznámky			
Slovní popis úseku	Průchozí výtah v budově A (mechanicky otevírané šachetní dveře šířka 82 cm; automaticky otevírané klecové dveře šířka 80 cm; kabina šířka 93 cm, hloubka 110 cm) spojuje přízemí a 1. patro. Manipulační prostor před výtahem je dostatečný. Kabina je vybavena madlem a zrcadlem (spodní hrana výška 100 cm) na boční stěně. Sklopné sedátko je k dispozici. Ovladač na nástupních místech je ve výšce max. 99 cm, maximální výška ovladačů uvnitř klece je 102 cm.		

Příloha č. 2 PLOŠINA	
Lokalizace plošiny	U hlavního vstupu
Typ plošiny	svislá / šikmá
	volně přístupná / uzamčená (přístup zajištěn obsluhou)
Parametry plošiny (ve směru jízdy)	šířka: 99 cm
	hloubka: 152 cm
	nosnost: 400 kg

Minimální parametry	min. rozměr 70 x 90 cm, min. nosnost 150 kg: ano / ne		
Dolní nástupní plocha, vstup a dojezd	nástup z boku / nástup čelní		
	rozměry nástupní plochy:	šířka: 150+ cm	
		hloubka: 150+ cm	
	vstup na plošinu:	zavírání (dvířka, zábrana): ano / ne	
		šířka vstupu: 86 cm	
	výška převýšení mezi podlahou plošiny a nástupištěm: -		
zvonek:	pouze zvonění / interkom / není		
	výška: -	odsazení: -	
Horní nástupní plocha, vstup a dojezd	nástup z boku / nástup čelní		
	rozměry nástupní plochy:	šířka: 150+ cm	
		hloubka: 150+ cm	
	vstup na plošinu:	zavírání (dvířka, zábrana): ano / ne	
		šířka vstupu: 86 cm	
	výška převýšení mezi podlahou plošiny a nástupištěm: -		
zvonek:	pouze zvonění / interkom / není		
	výška: -	odsazení: -	
Umístění ovladačů	vně plošiny dole:	výška: 108 cm	
	vně plošiny nahoře:	výška: 108 cm	
	uvnitř plošiny:	výška: 109 cm	
Převýšení překonávané plošinou	počet schodů: 7		
	počet podlaží: -		
Poznámky			
Slovní popis úseku	Viz text.		

Příloha č. 3 UPRAVENÉ WC		
Lokalizace WC	1. NP budova B	
Předsín 1 <i>(V případě, že je kabina přístupná přes předsíně)</i>	rozměry:	šířka: -
		hloubka: -
	dveře do předsíně:	šířka: -
		označení na dveřích: -
Předsín 2 <i>(V případě, že je kabina přístupná přes předsíně)</i>	rozměry:	šířka: -
		hloubka: -
	dveře do předsíně:	šířka: -
		označení na dveřích: -
Typ upravené WC kabiny	volně přístupná / uzamčená samostatná / v oddělení WC ženy / v oddělení WC muži	
Dveře upravené WC kabiny	šířka: 91 cm	
	směr otevírání: z kabiny / do kabiny / posuvné	
	madlo: uvnitř / vně / chybí	
	označení na dveřích: ano / ne	
Vypínač	ano / chybí / automat	výška: 127 cm
Kabina	šířka: 191 cm	
	hloubka: 175 cm	
Mísa WC	vzdálenost od levého boku mísy k levé stěně: 43 cm	
	vzdálenost od pravého boku mísy k pravé stěně: 46 cm	
	výška sedátka: 46 cm	
	odsazení WC mísy od zadní stěny: 69 cm	

Splachování WC	prostor pro vozík vedle WC mísy: volný / blokový mobilním prvkem - umyvadlo / blokovaný pevným prvkem		
	toaletní papír v dosahu z mísy: ano / ne		
	vzadu:	výška: 103 cm	
	z boku:	výška: - vzdálenost od rohu: -	
Madla WC	automatické / mechanické		v pořádku / obtížné
	madlo vlevo: sklopné / pevné	délka: 91 cm	výška: 80 cm
	madlo vpravo: pevné / sklopné	délka: 82 cm	výška: 80 cm
Dispozice kabiny	osová vzdálenost madel: 60 cm		
	DVEŘE	WC MÍSA	UMYVADLO
Umyvadlo			
	výška umístění umyvadla: 85 cm		
	podjezd umyvadla v hloubce 20 cm od hrany umyvadla: dostatečný / nedostatečný		
	baterie:	páková / bezdotyková / ventil (kohoutek)	
		výška od podlahy: 102 cm	
madlo: ano / ne	typ: svislé / vodorovné		
	výška: -	délka: -	
Signalizační tlačítko	ano / ne		
	výška signalizace v horní úrovni: -	výška signalizace ve spodní úrovni: -	
Přebalovací pult	ano / ne		
	-		
Běžné WC v objektu	překáží při obsluze WC: -		
	ano / ne		
Poznámky	označení Braille: ano / ne		
Slovní popis úseku	<p>Upravená, přesto nepřístupná kabina (dveře šířka 91; kabina šířka 191 cm, hloubka 175 cm) se nachází v přízemí budovy B. Označené jednokřídlé dveře do WC se otevírají se mechanicky směrem ven.</p> <p>Kabina má nevhodné uspořádání, WC mísa je kotvená na levé boční stěně, přičemž pevné madlo mírně zasahuje do prostoru dveří. Robustní ergonomické umyvadlo na zadní stěně kabiny pak významně omezuje boční přístup k WC míse, prostor pro vozík vedle WC mísy je nedostačující (šířka 45 cm). Toaletní mísa je vybavena jedním sklopným a jedním pevným madlem.</p>		