

FORMULÁŘ PRO MAPOVÁNÍ PŘÍSTUPNOSTI OBJEKTŮ DLE MKPO

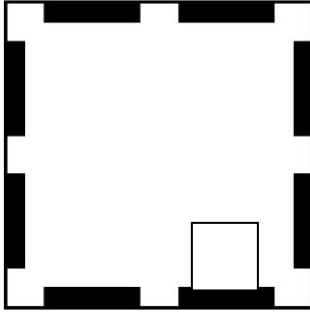
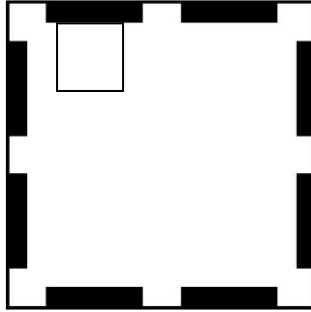
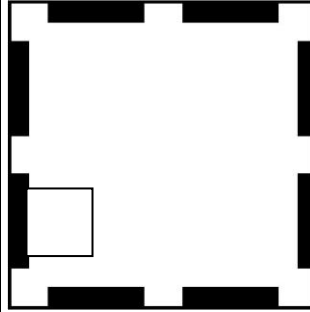
POVODÍ VLTAVY – PRAHA NA HUTMANCE

VSTUP HLAVNÍ		
Vyhrazené parkovací stání	ano / ne	
	lokalizace: -	
	počet: -	
	přístup od VPS ke vstupu do objektu:	
Přístup ke vstupu	obtížný povrch	ano / ne
		typ povrchu: asfalt
	sklon podélný	ano / ne
		lokalizace: prostor před vstupem
		sklon: 6 %
	sklon příčný	ano / ne
		lokalizace: -
sklon: -		
vodicí linie	přirozená / umělá / chybí	
Přístupnost vstupu	bez převýšení / jeden schod /více schodů / plošina (příloha č. 2) / rampa (příloha č. 3)	
Schody před vstupem	jeden schod	výška: - hloubka: -
	více schodů	počet: -
Plocha před dveřmi	šířka: 150+ cm	hloubka: 150+ cm
Zvonek	pouze zvonění / interkom (u branky do areálu) / chybí	
	výška: 116 cm	odsazení od rohu: -
AOM (akustický orientační majáček)	ano / ne	
	nad osou vstupních dveří: -	
	lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří: -	
Dveře	jdnokřídle / dvoukřídle / karuselové	
	mechanické / automatické / posuvné / kyvné	
	otevírání ven / otevírání dovnitř / otevírání do stran / otevírání do strany	
	průjezdová šířka hlavního křídla: 62 cm	
	šířka vedlejšího křídla: 62 cm	
	výška prahu: -	
Zádveří	šířka: 338 cm	hloubka: 429 cm
Dveře zádveří	jdnokřídle / dvoukřídle / karuselové	
	mechanické / automatické / posuvné / kyvné	
	otevírání do zádveří / otevírání ze zádveří / otevírání do stran / otevírání do strany	
	průjezdová šířka hlavního křídla: 62 cm	
	šířka vedlejšího křídla: 62 cm	
	výška prahu: -	
Schody v zádveří	jeden schod	výška: - hloubka: -
	více schodů	počet: -
Kontrastní značení prosklených ploch	prosklené plochy (prosklení níže než 80 cm nad podlahou): ano / ne	
	ve spodní výškové úrovni / v horní výškové úrovni / chybí	
Kontrastní značení schodů	první a poslední schod kontrastně vyznačen: ano / ne	

Poznámky	
Slovní popis úseku	<p>Pro přístup do areálu je nutné využít zvonkovou signalizaci s interkomem (výška 116 cm) u branky pro pěší a následně si nechat otevřít vedlejší vjezdovou bránu (u branky pro pěší chybí v areálu sjezd z chodníku).</p> <p>Přístup k budově je přes prostranství s asfaltovým povrchem. Prostor před vstupem je v mírném podélném sklonu (sklon 6 %, délka cca 3 m). Dvoukřídlé vstupní dveře (šířka 2x 62 cm) objektu se otevírají mechanicky směrem ven. Zvonková signalizace není k dispozici. Z prostorného zádveří vedou dále do interiéru totožné dveře, otevírají se mechanicky směrem do zádveří.</p>

INTERIÉR							
Schody v interiéru	<p>ano / ne</p> <table border="1"> <tr> <td>jeden schod</td> <td>výška: -</td> <td>hloubka: -</td> </tr> <tr> <td>více schodů</td> <td>počet: -</td> <td></td> </tr> </table> <p>lokalizace: -</p>	jeden schod	výška: -	hloubka: -	více schodů	počet: -	
jeden schod	výška: -	hloubka: -					
více schodů	počet: -						
Schodiště v interiéru (spojující patra budovy)	<p>ano / ne</p> <p>přímé / točité</p> <p>šířka schodiště: 148 cm</p> <p>zábradlí u schodiště: ano / ne</p>						
Zúžený průchod (méně než 80 cm)	<p>ano / ne</p> <p>šířka: -</p> <p>lokalizace: -</p>						
Turnikety	<p>ano / ne</p> <p>lokalizace: -</p>						
Kontrastní značení prosklených ploch	<p>prosklené plochy (prosklení níže než 80 cm nad podlahou): ano / ne</p> <p>ve spodní výškové úrovni / v horní výškové úrovni / chybí</p>						
Kontrastní značení schodů	<p>první a poslední schod kontrastně vyznačen: ano / ne</p>						
AOM (akustický orientační majáček)	<p>ano / ne</p> <p>nad osou vstupních dveří: -</p> <p>lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří: -</p>						
Navigační systém pro osoby se zrakovým omezením	<p>ano / ne</p> <p>popis: -</p>						
Přístupnost interiéru	<p>celý interiér nebo jeho větší část / pouze část interiéru / nepřístupný interiér</p>						
Poznámky							
Slovní popis úseku	<p>Ve vstupní hale, probíhá přebírání vzorků určených k laboratornímu rozboru. Další prostory budovy jsou neveřejné.</p> <p>Kromě kanceláří a laboratoří s omezeným manipulačním prostorem se v přízemí nachází částečně přístupná toaleta. V prvním patře, které je s přízemím propojené výtahem, jsou další kanceláře, laboratoře a zasedací místnost. Všechny průchody s výjimkou hlavního vstupu jsou široké min. 80 cm s prahy výšky max. 2 cm.</p>						

Příloha č. 1 VÝTAH		
Lokalizace výtahu		
Typ výtahu	volně přístupný / uzamčený	přístup do výtahu zajistí: -
	osobní / nákladní	výtah spojuje patra: 0 - 1
Nástupní plocha	dojezd na hlavních podestách / dojezd v mezipatrech	
	šířka: 150+ cm	hloubka: 150+ cm
Dveře	převýšení (rozdíl výšek mezi podlahou klece a nástupištěm): -	
	šachetní:	šířka: 90 cm
		otevírání: automatické / mechanické ven / mechanické dovnitř
	klecové:	šířka: 90 cm
otevírání: automatické / mechanické ven / mechanické dovnitř		
Ovladače na nástupních místech	výška horního tlačítka ve všech patrech max.: 117 cm	
	označení:	relief: -
		ploché -
	Braille:	ano / ne
AOM (akustický orientační majáček)	ano / ne	
	nad osou dveří: -	
	lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří: -	
	hlášení: -	
Klec	rozměry:	šířka: 110 cm
		hloubka: 141 cm
	průchozí:	ano / ne
		-
Ovladače uvnitř klece	vzdálenost ovladače od nejbližšího rohu: 34 cm	
	výška horního tlačítka: 146 cm	
	označení:	relief: ryté / vystouplé
		ploché -
		Braille: ano / ne
	hlášení:	akustické: ano / ne
		fonetické: ano / ne
	Vybavení klece	madlo:
-		
zrcadlo:		ano / ne
		-
		výška spodní hrany: -
sedátko:		ano / ne
	funkční ve všech polohách: -	
	ovladač v dosahu: -	
Poznámky		
Slovní popis úseku	Výtah (mechanicky otevírané šachetní dveře šířka 90 cm; automaticky otevírané klecové dveře šířka 90 cm; kabina šířka 110 cm, hloubka 141 cm) spojuje přízemí a 1. patro. Manipulační prostor před výtahem je dostatečný. Kabina není vybavena madlem, zrcadlem, ani sklopným sedátkem. Ovladač na nástupních místech je ve výšce max. 117 cm, maximální výška ovladačů uvnitř klece je 146 cm.	

Příloha č. 4 UPRAVENÉ WC	umístění zařizovacích předmětů se hodnotí z pohledu od vstupu do kabiny		
	Lokalizace WC		
Předsíň 1 <i>(V případě, že je kabina přístupná přes předsíň)</i>	rozměry:	šířka: -	
		hloubka: -	
	dveře do předsíně:	šířka: -	
		označení na dveřích: -	
Předsíň 2 <i>(V případě, že je kabina přístupná přes předsíň)</i>	rozměry:	šířka: -	
		hloubka: -	
	dveře do předsíně:	šířka: -	
		označení na dveřích: -	
Typ upravené WC kabiny	volně přístupná / uzamčená		
	samostatná / v oddělení WC ženy / v oddělení WC muži		
Dveře upravené WC kabiny	šířka: 90 cm		
	směr otevírání: z kabiny / do kabiny / posuvné		
	madlo: uvnitř / vně / chybí		
	označení na dveřích: ano / ne		
Vypínač	ano / chybí / automat	výška: 145 cm	
Kabina	šířka: 211 cm		
	hloubka: 147 cm		
Mísa WC	vzdálenost od levého boku mísy k levé stěně: 52 cm		
	vzdálenost od pravého boku mísy k pravé stěně: 123 cm		
	výška sedátka: 43 cm		
	odsazení WC mísy od zadní stěny: 68 cm		
	prostor pro vozík vedle WC mísy: volný / blokován mobilním prvkem - sklad úklidových prostředků / blokován pevným prvkem		
Splachování WC	toaletní papír v dosahu z mísy: ano / ne		
	vzadu:	výška: 80 cm	
	z boku:	výška: -	
		vzdálenost od rohu: -	
	automatické / mechanické		v pořádku / obtížné
Madla WC	madlo vlevo: pevné / sklopné	délka: 83 cm	výška: 66 cm
	madlo vpravo: sklopné / pevné	délka: 83 cm	výška: 66 cm
	osová vzdálenost madel: 70 cm		
Dispozice kabiny	DVEŘE	WC MÍSA	UMYVADLO
			
Umyvadlo	výška umístění umyvadla: 81 cm		
	podjezd umyvadla v hloubce 20 cm od hrany umyvadla: dostatečný / nedostatečný		
	baterie:	páková / bezdotyková / ventil (kohoutek)	
		výška od podlahy: 92 cm	
	madlo: ano / chybí	typ: -	
výška: cm		délka: cm	

Signalizační tlačítko	ano / ne	
	výška signalizace v horní úrovni: -	výška signalizace ve spodní úrovni: -
Přebalovací pult	ano / ne	
	-	
	překáží při obsluze WC: -	
Běžné WC v objektu	ano / ne	
	označení Braille: ano / ne	
Poznámky	<i>Špatné kotvení madel u WC mísy</i>	
Slovní popis úseku	Částečně přístupná kabina (dveře šířka 90; kabina šířka 211 cm, hloubka 147 cm) se nachází v přízemí. Označené jednokřídlé dveře do WC se otevírají se mechanicky směrem ven. Přístup k WC míse z pohledu od vstupu do kabiny je zprava. Prostor pro vozík vedle WC mísy (šířka 123 cm) je dostatečný. Toaletní mísa je vybavena dvěma sklopnými madly.	