


Jakost vody v dílčím povodí Berounky - podle nařízení vlády č. 401/2015 Sb.

Obr. č. 2



Ukazatel: biochem. spotř. kyslíku (BSK-5) (mg/l)

Období: 2019-2020

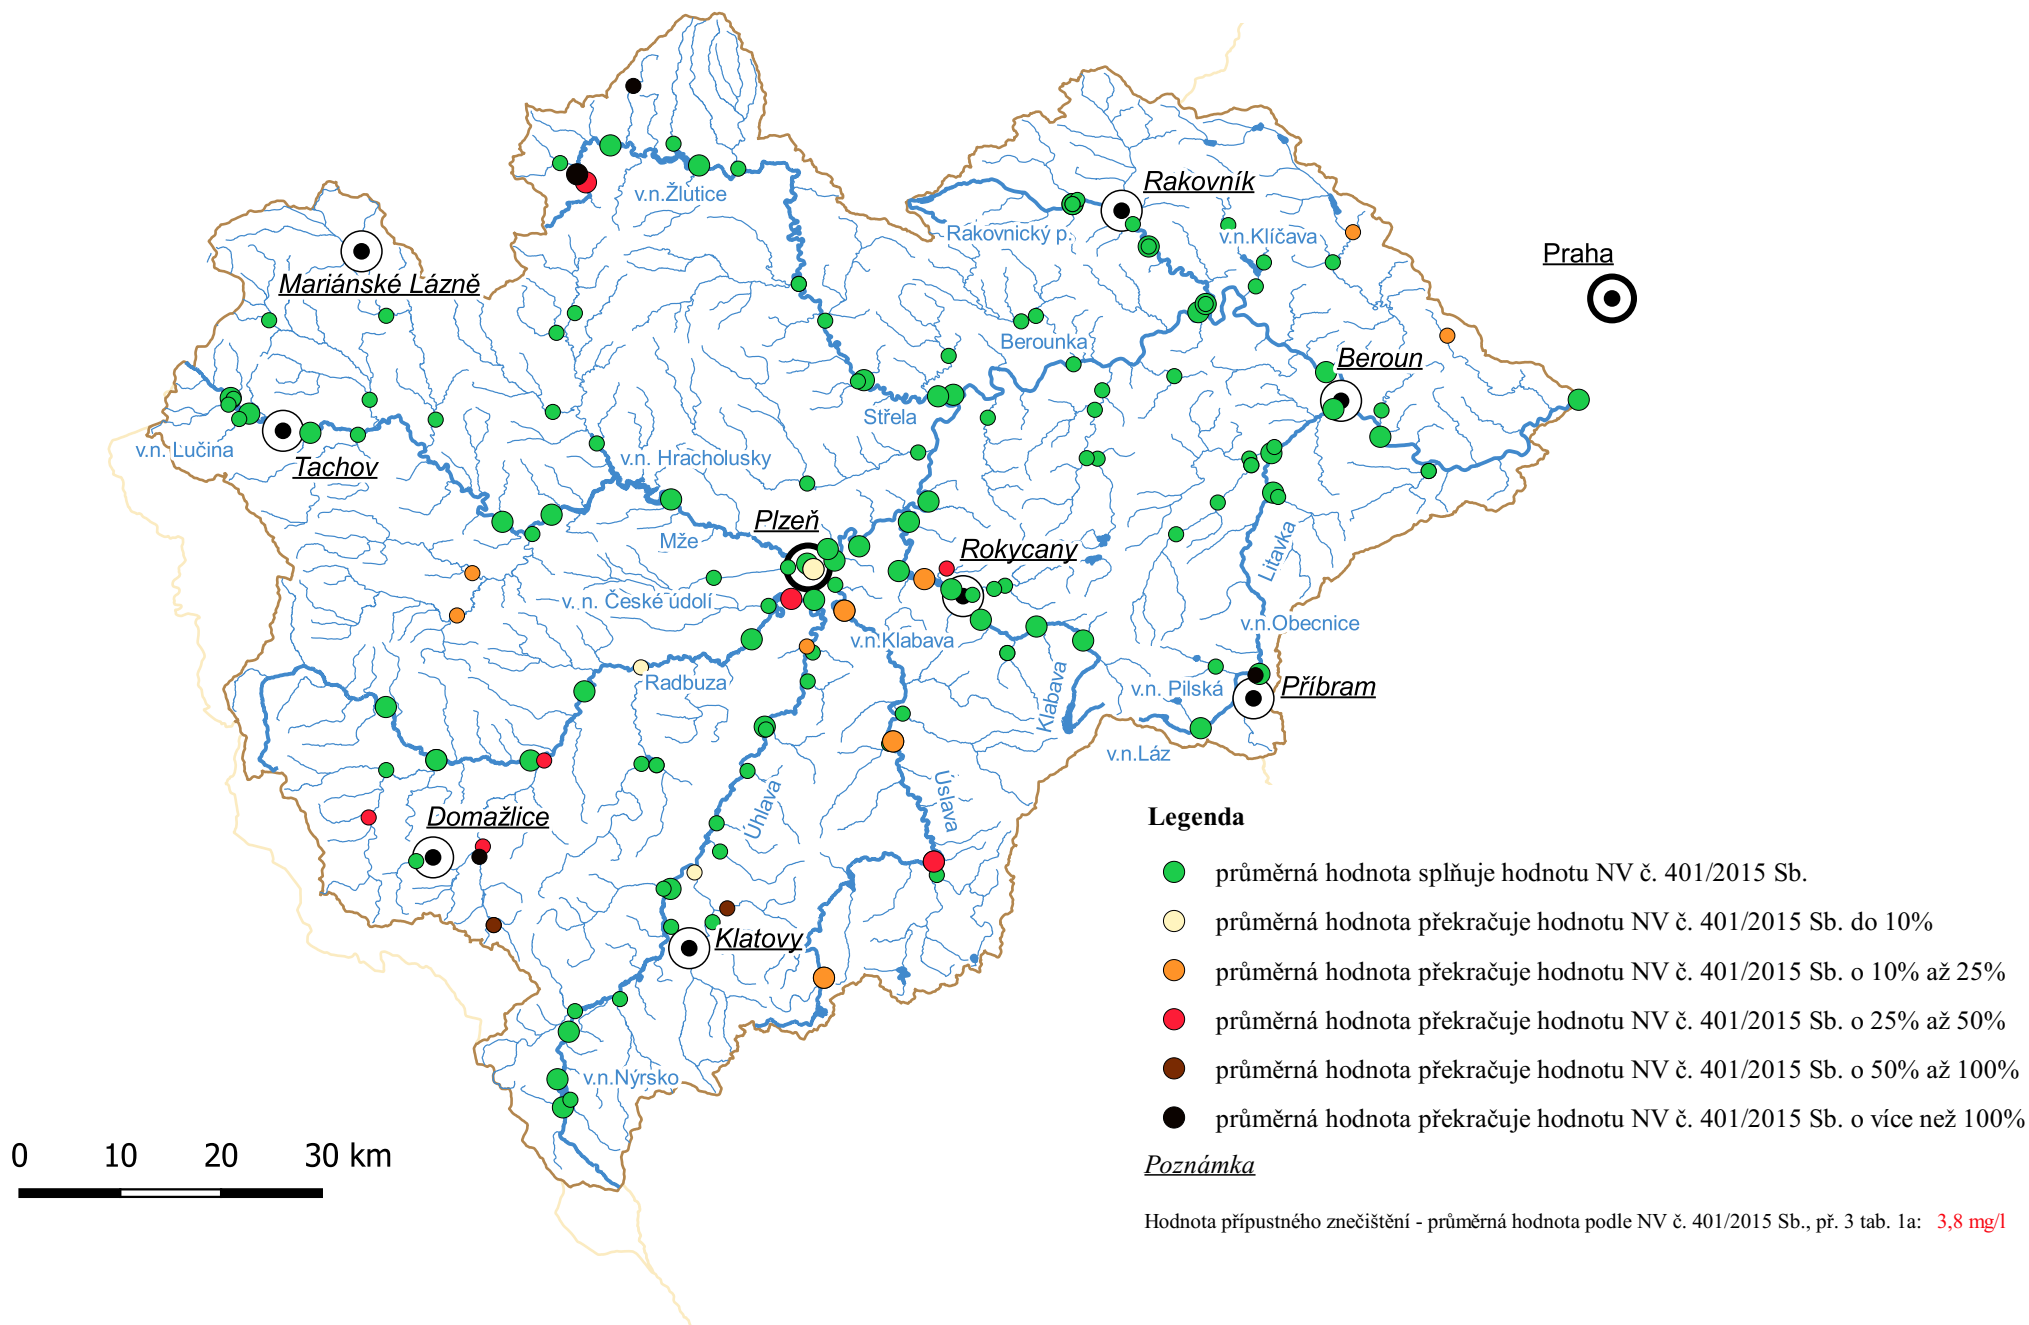


Jakost vody v dílčím povodí Berounky - podle nařízení vlády č. 401/2015 Sb.

Ukazatel: chem. spotř. kyslíku (CHSK-Cr) (mg/l)

Období: 2019-2020

Obr. č. 3

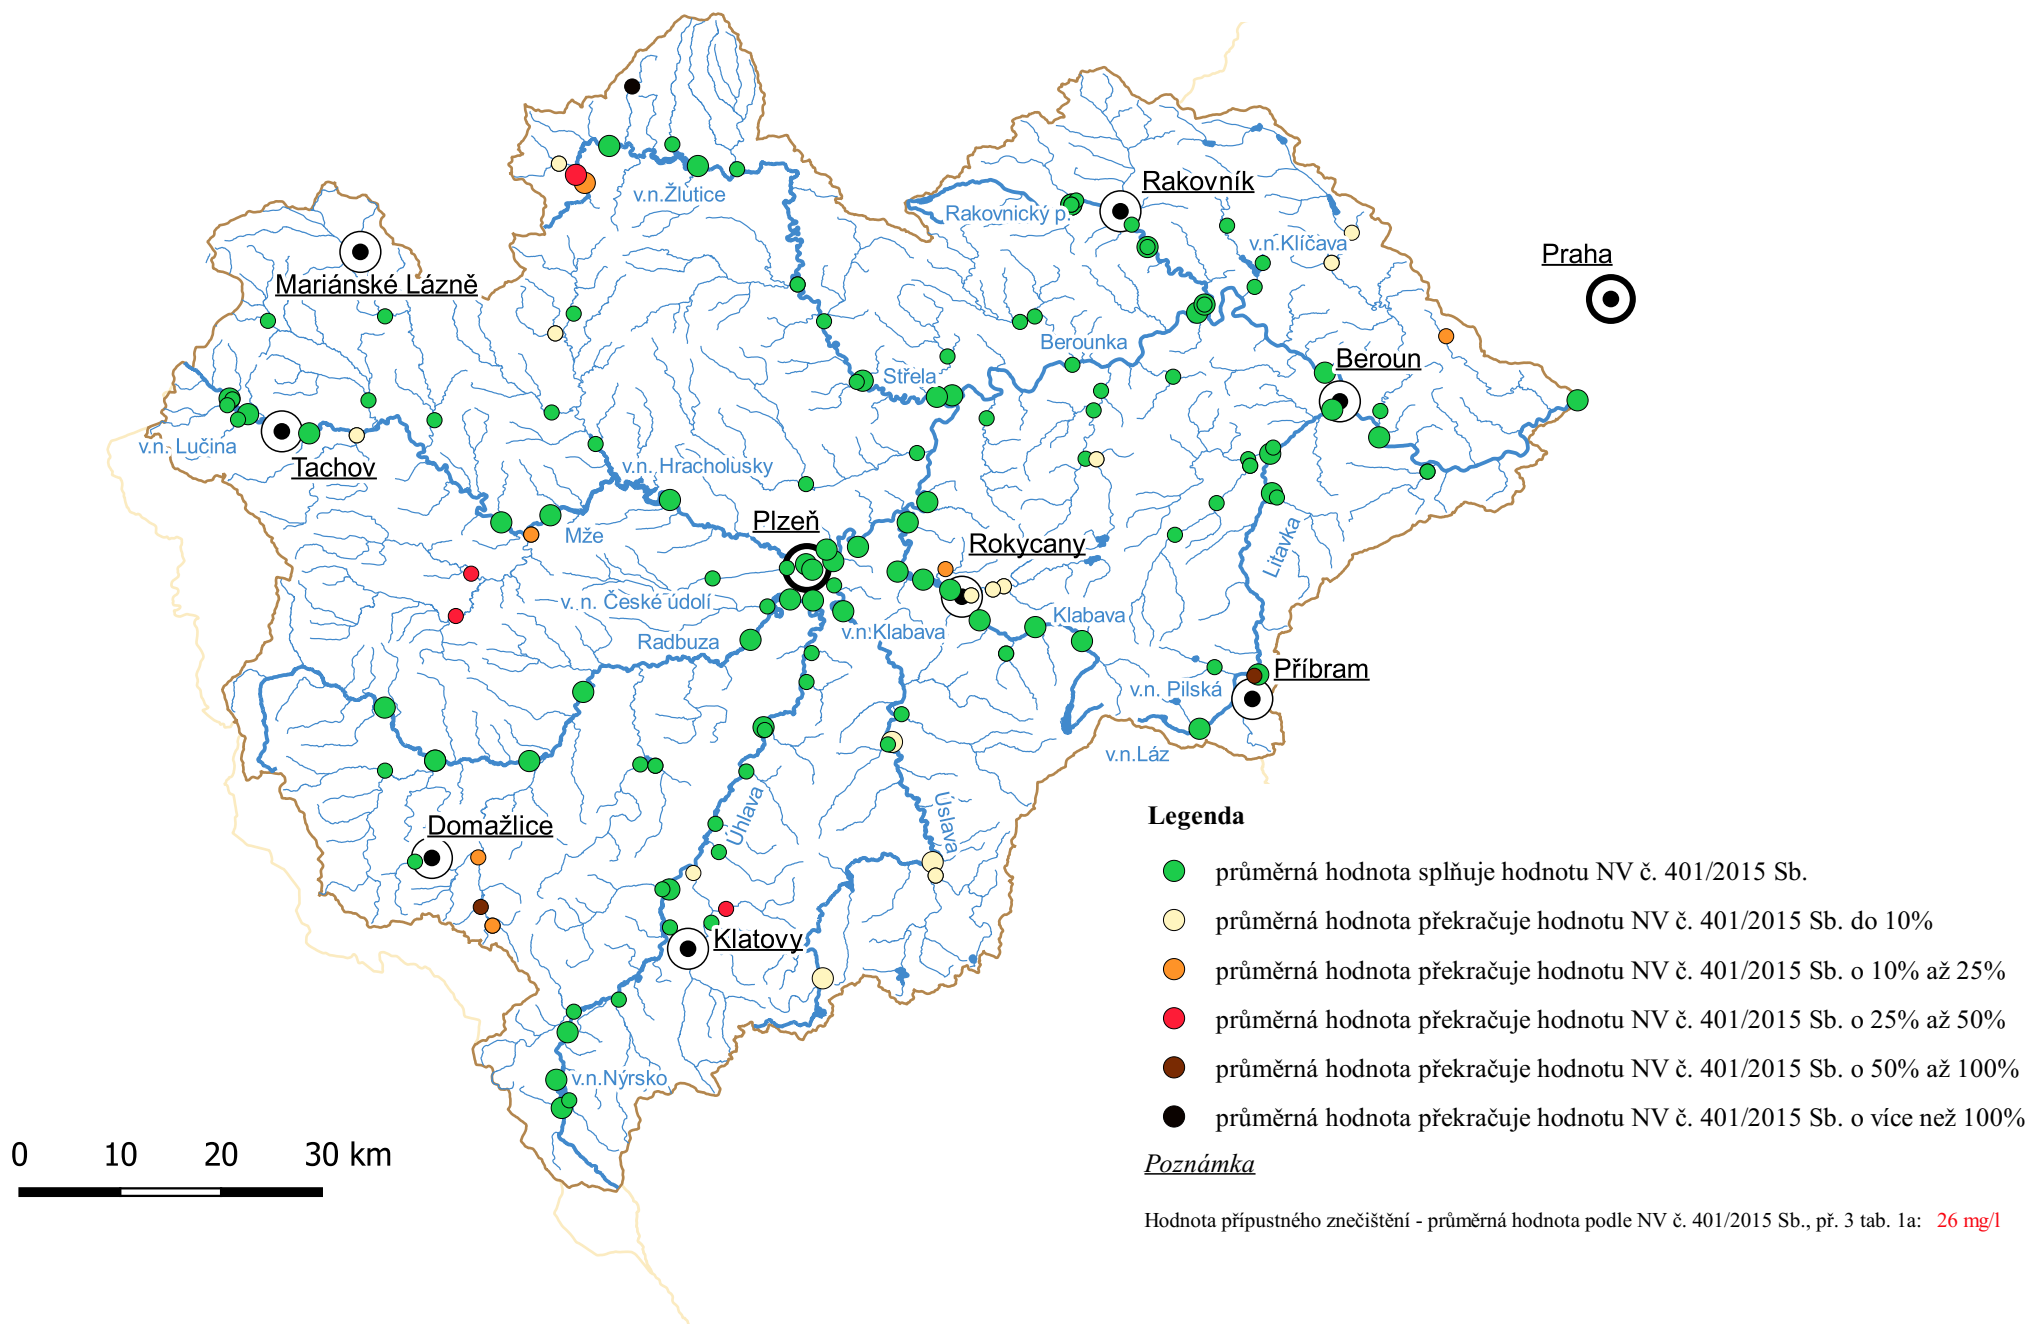


Jakost vody v dílčím povodí Berounky - podle nařízení vlády č. 401/2015 Sb.

Obr. č. 4



Ukazatel: dusík amoniakální (mg/l)

Období: 2019-2020

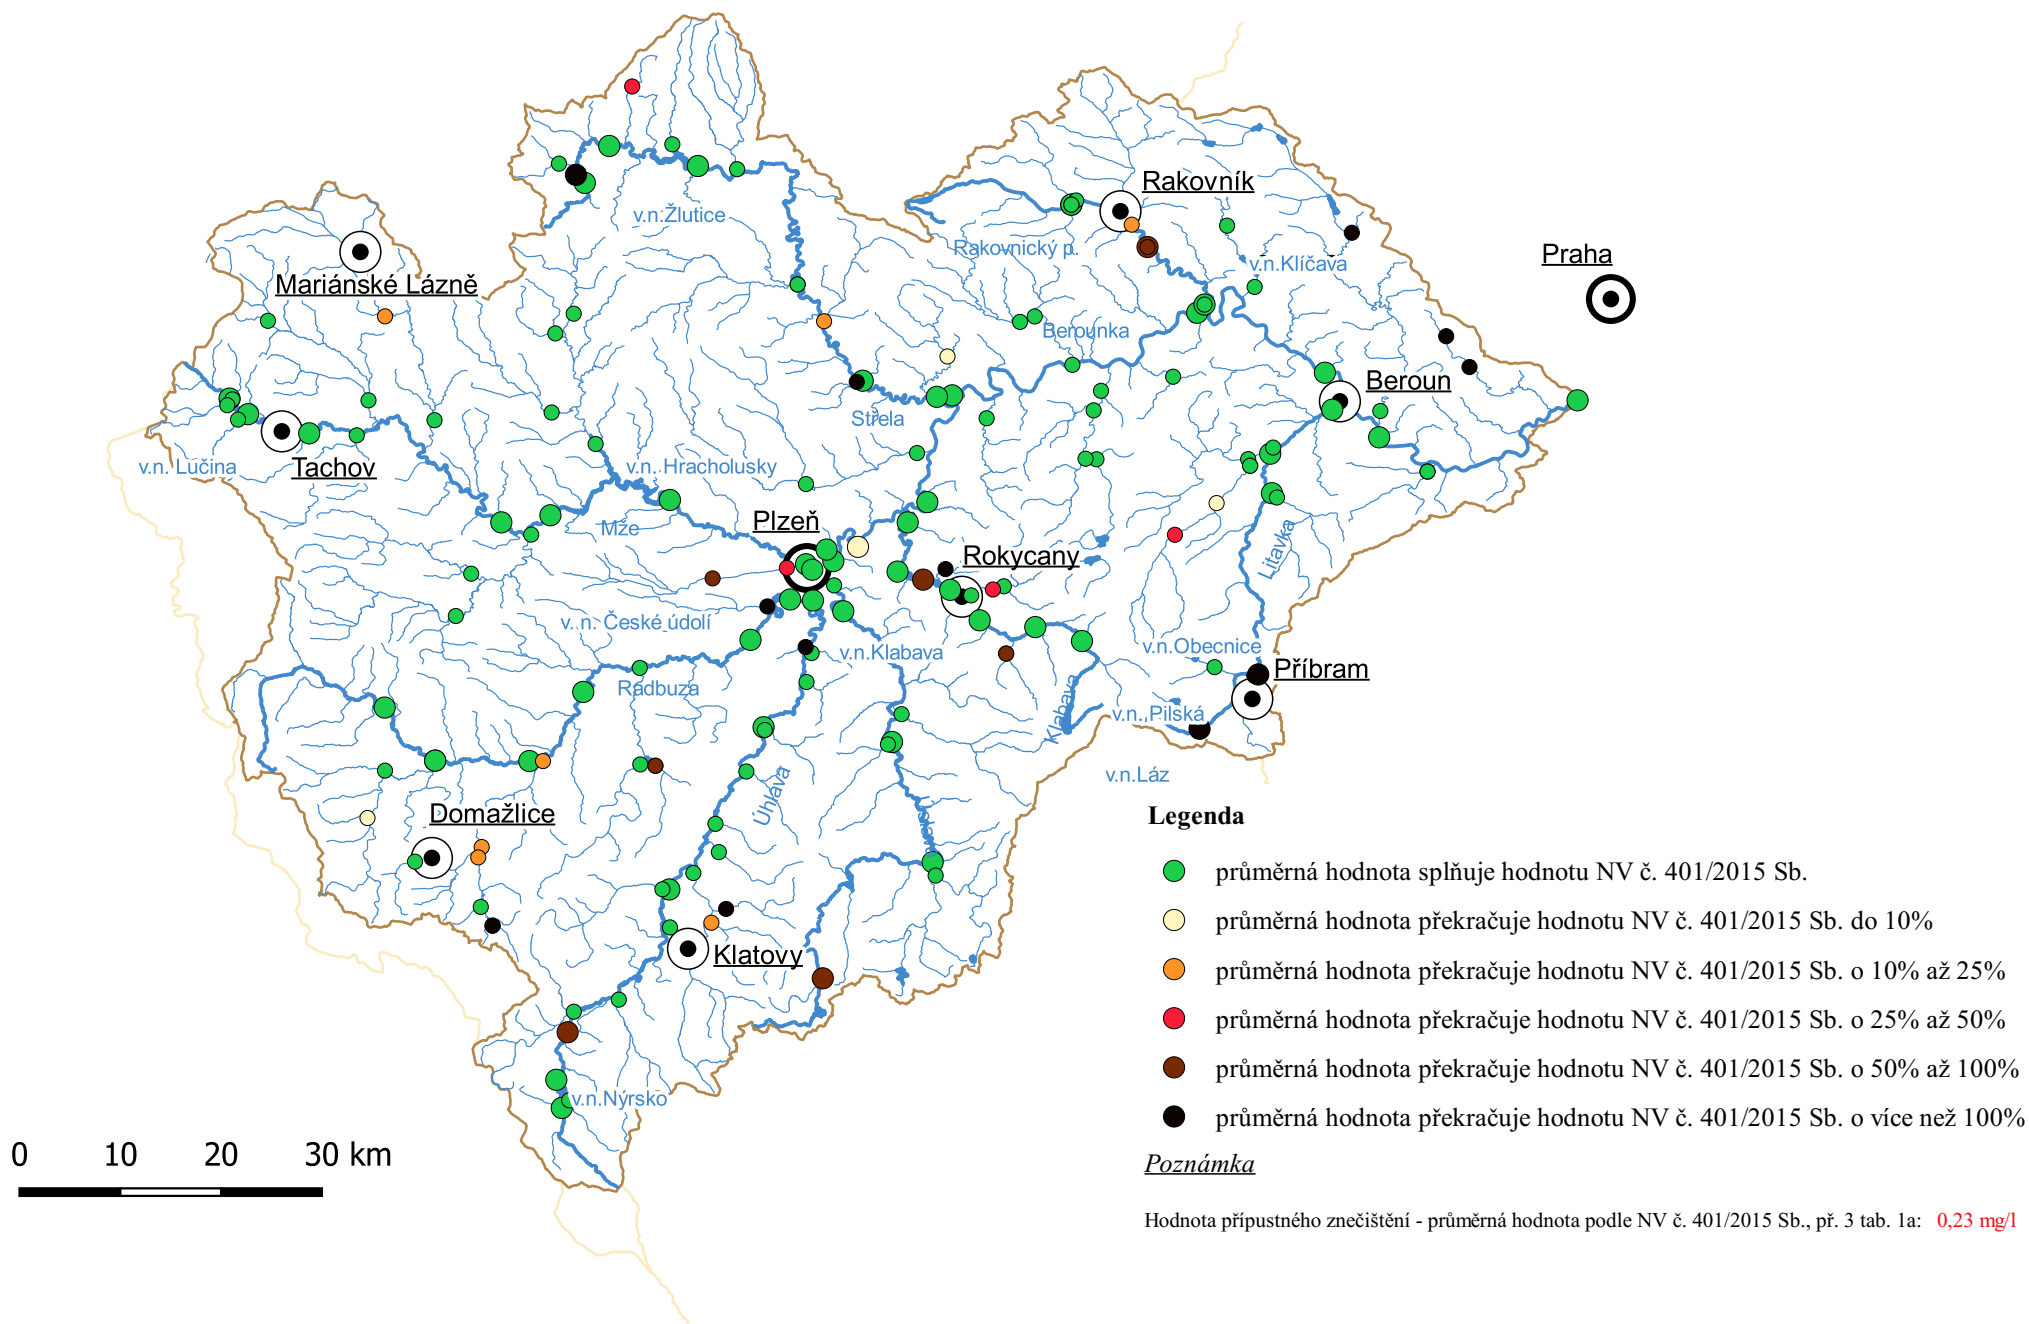


Jakost vody v dílčím povodí Berounky - podle nařízení vlády č. 401/2015 Sb.

Ukazatel: dusík dusičnanový (mg/l)

Období: 2019-2020

Obr. č. 5

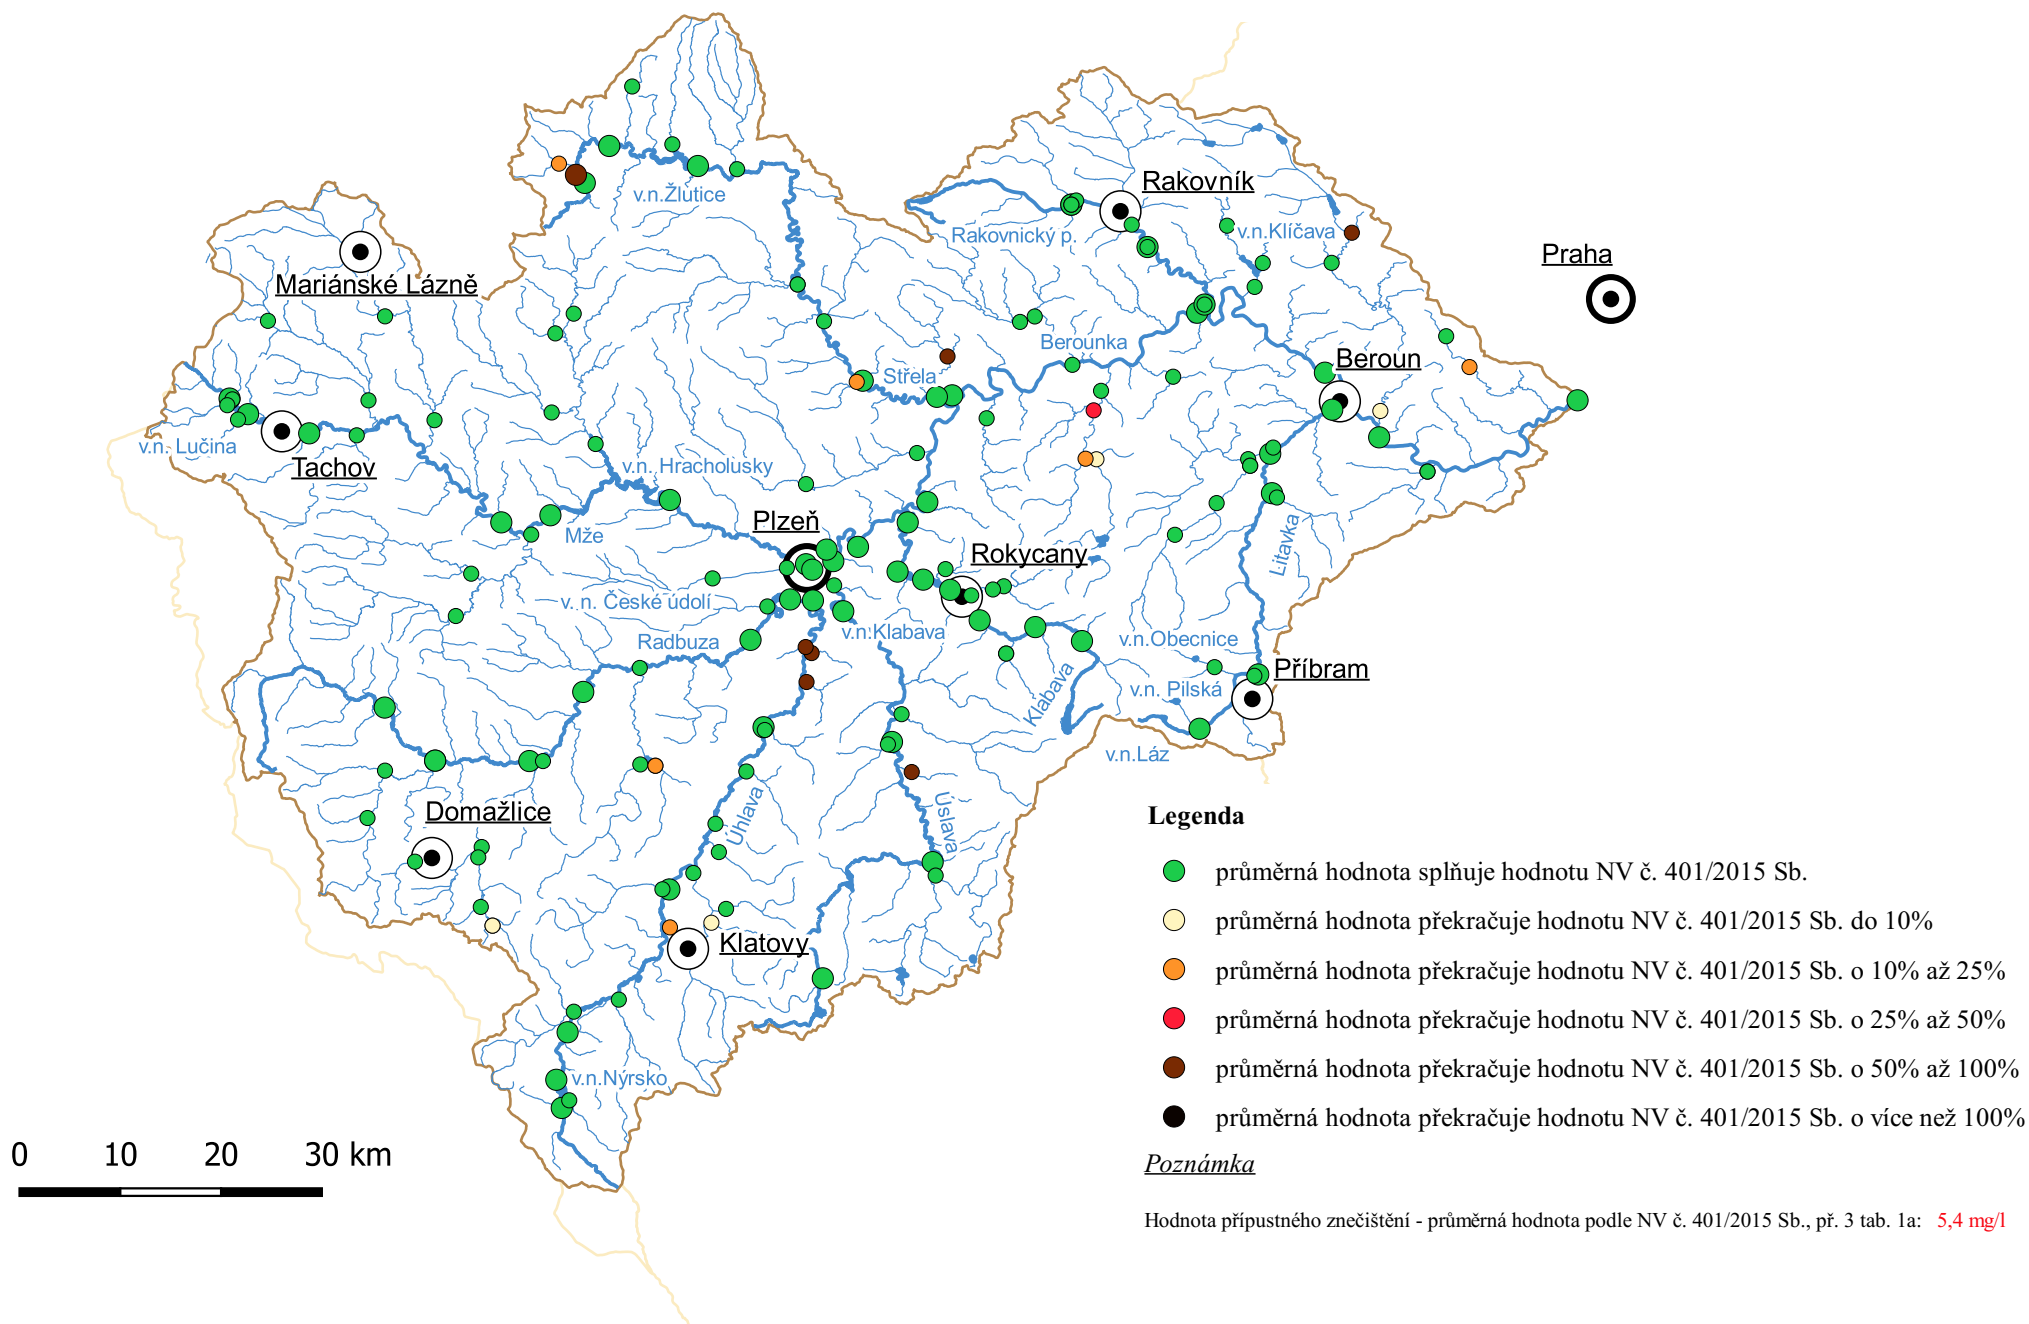

Jakost vody v dílčím povodí Berounky - podle nařízení vlády č. 401/2015 Sb.

Ukazatel: fosfor celkový (mg/l)

Období: 2019-2020

Obr. č. 6

