


Jakost vody v dílčím povodí Berounky - podle nařízení vlády č. 401/2015 Sb.

Ukazatel: **biochem. spotř. kyslíku (BSK-5) (mg/l)**

Období: 2020-2021

Obr. č. 2

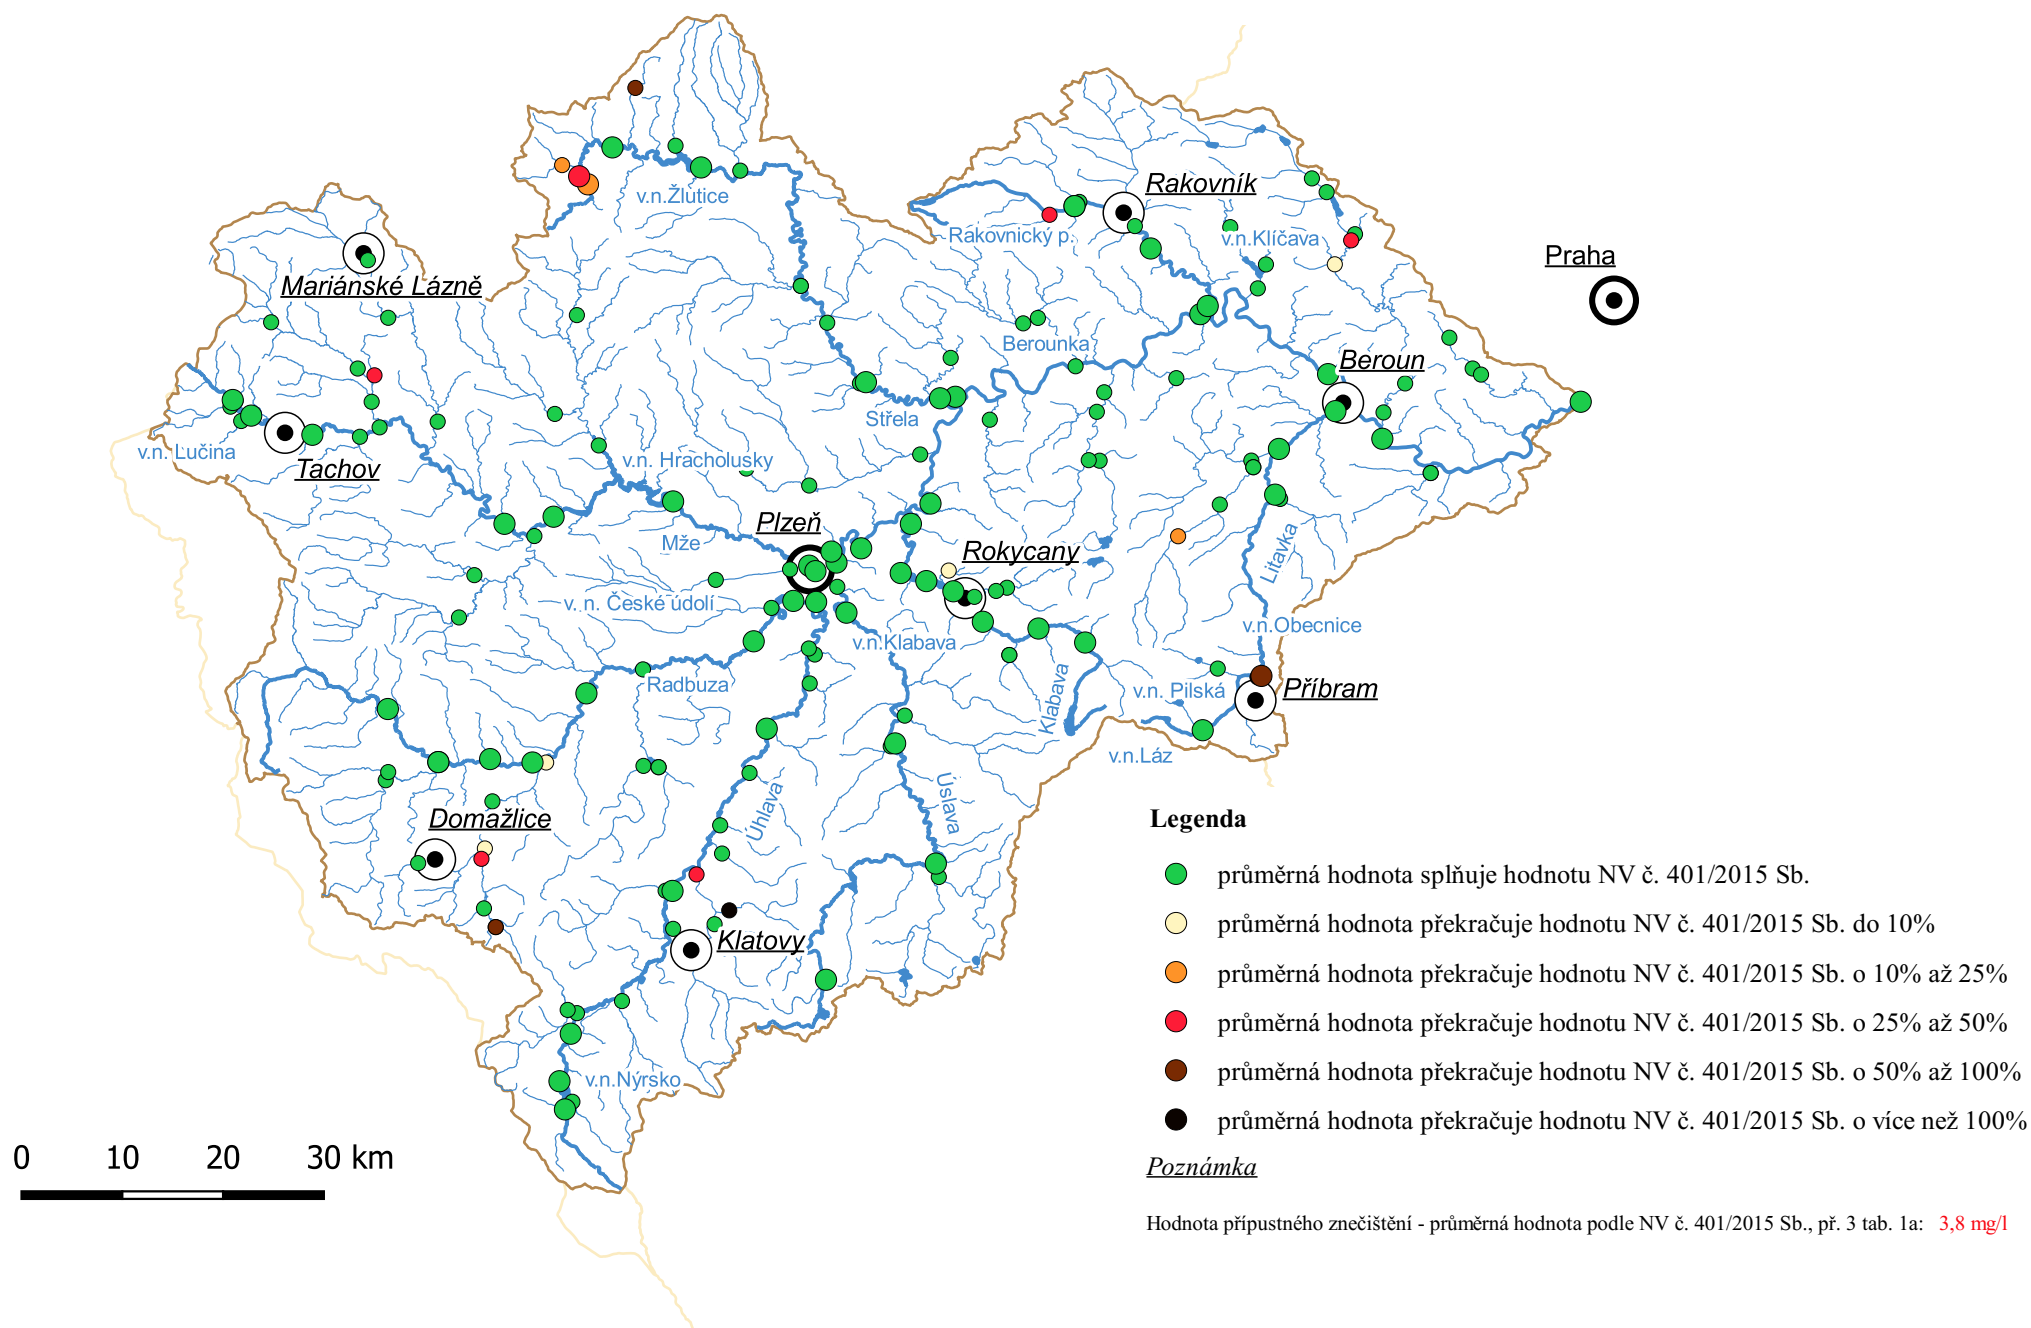


Jakost vody v dílčím povodí Berounky - podle nařízení vlády č. 401/2015 Sb.

Ukazatel: chem. spotř. kyslíku (CHSK-Cr) (mg/l)

Období: 2020-2021

Obr. č. 3

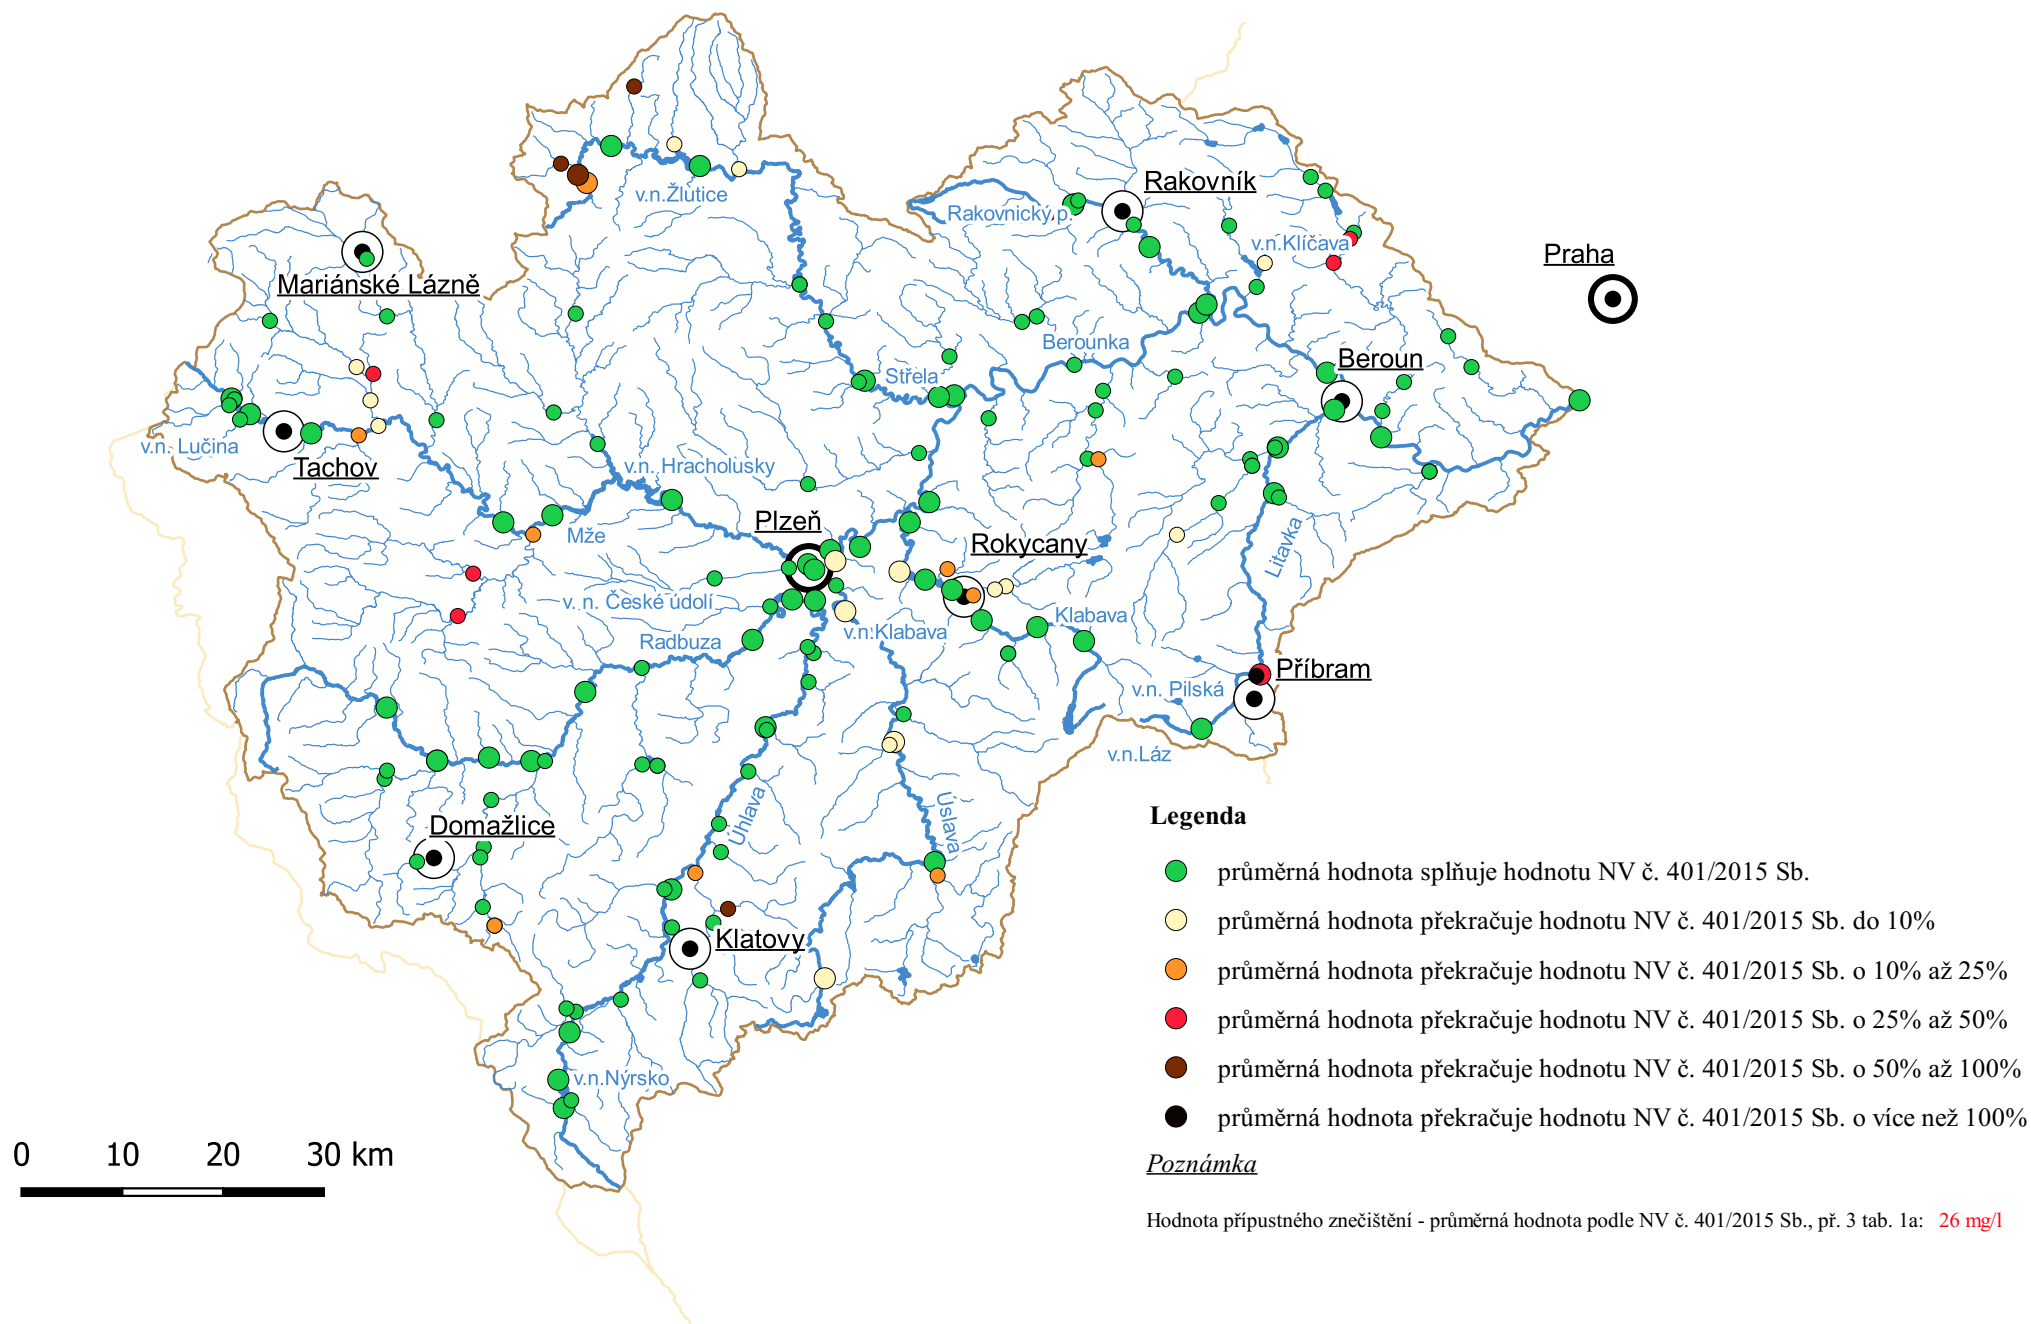


Jakost vody v dílčím povodí Berounky - podle nařízení vlády č. 401/2015 Sb.

Ukazatel: dusík amoniakální (mg/l)

Období: 2020-2021

Obr. č. 4

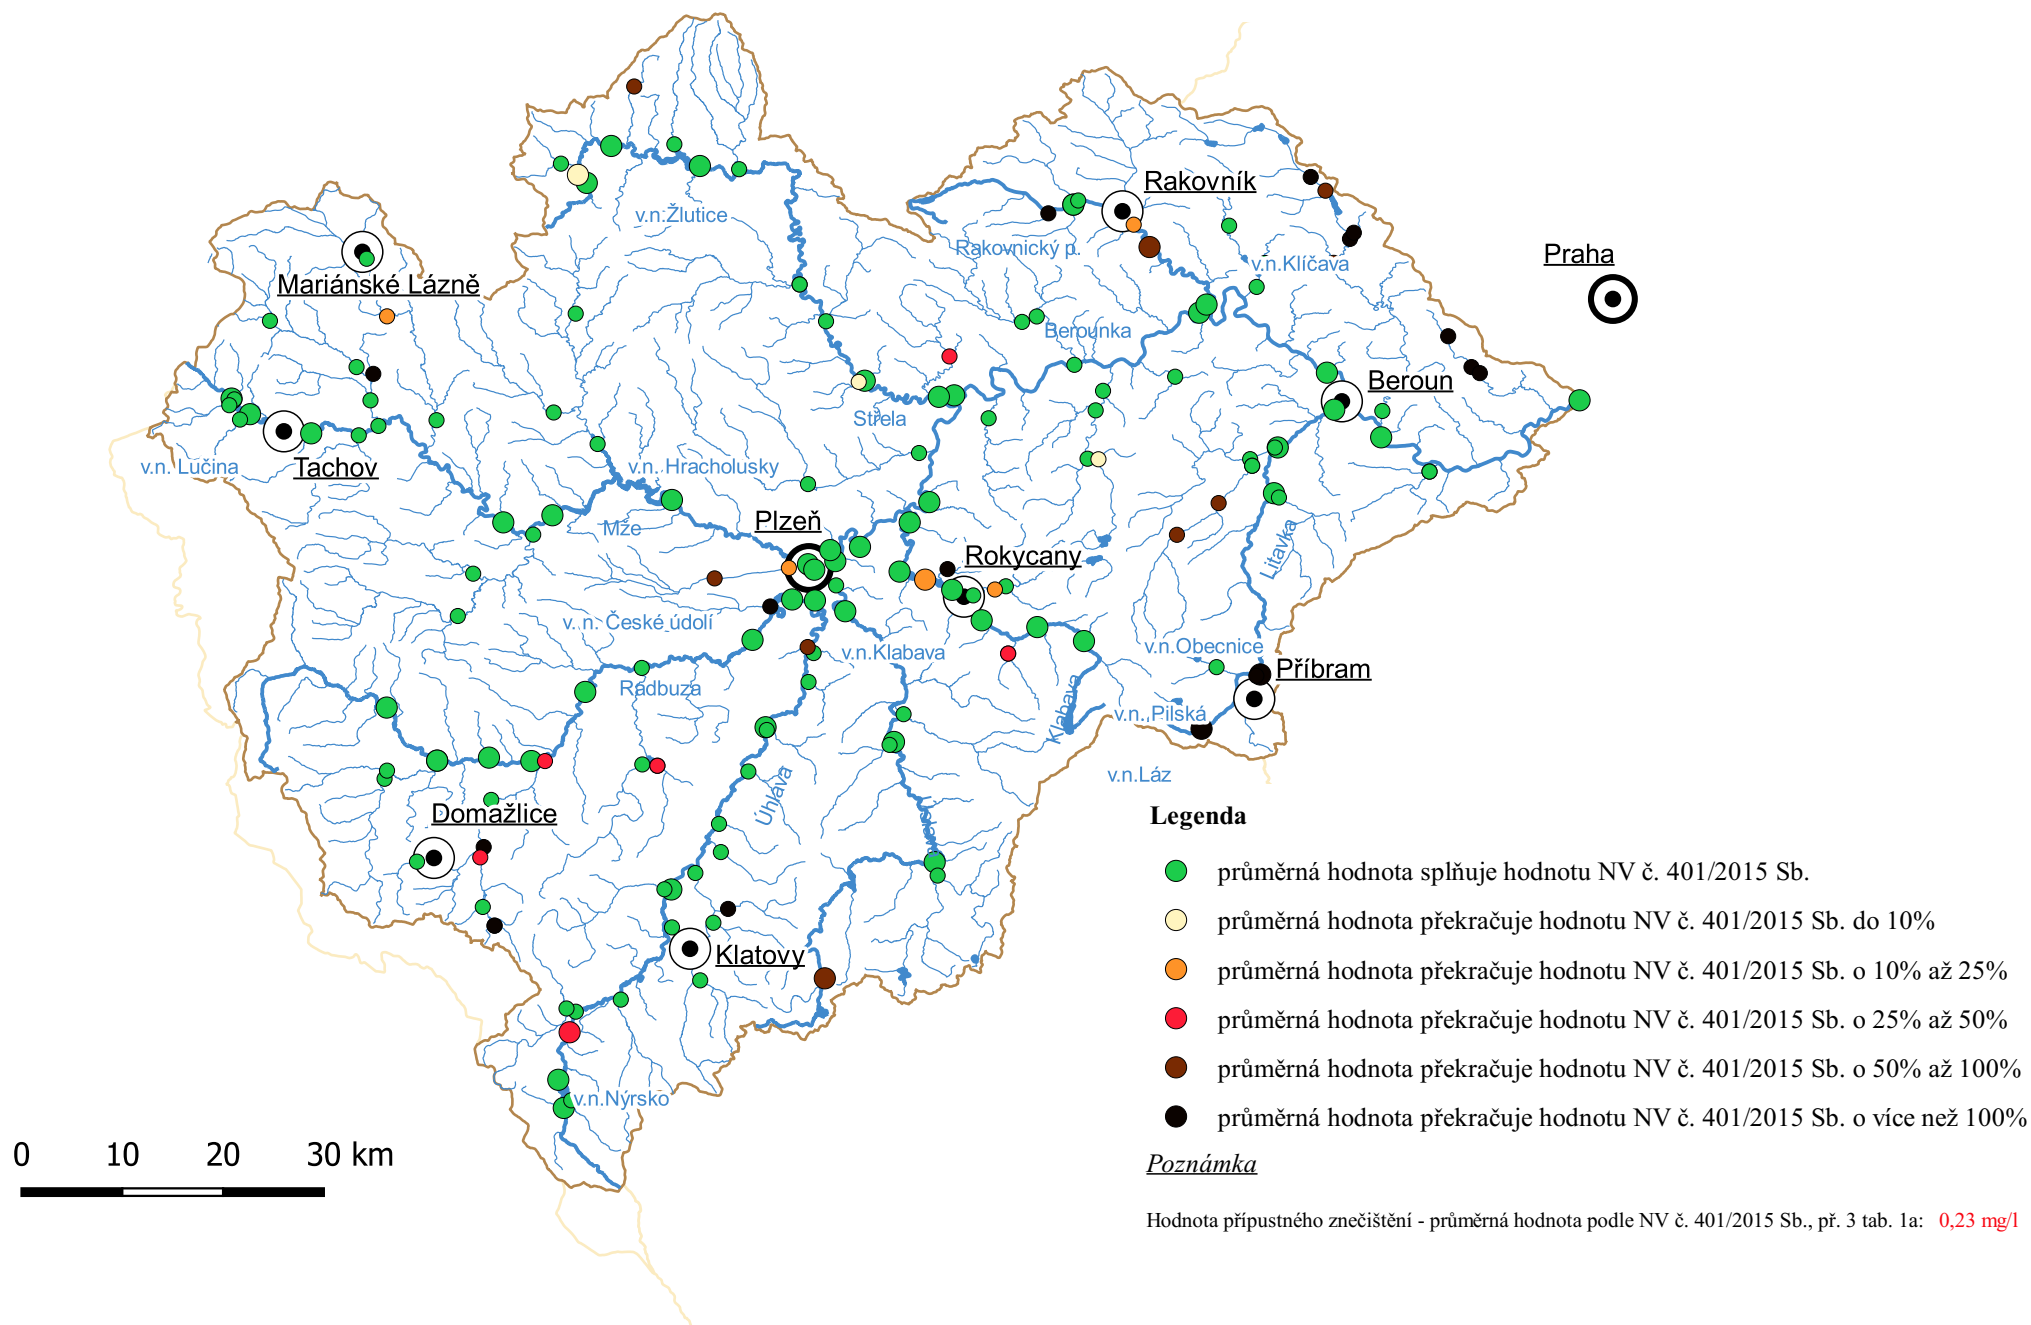


Jakost vody v dílčím povodí Berounky - podle nařízení vlády č. 401/2015 Sb.

Ukazatel: dusík dusičnanový (mg/l)

Období: 2020-2021

Obr. č. 5

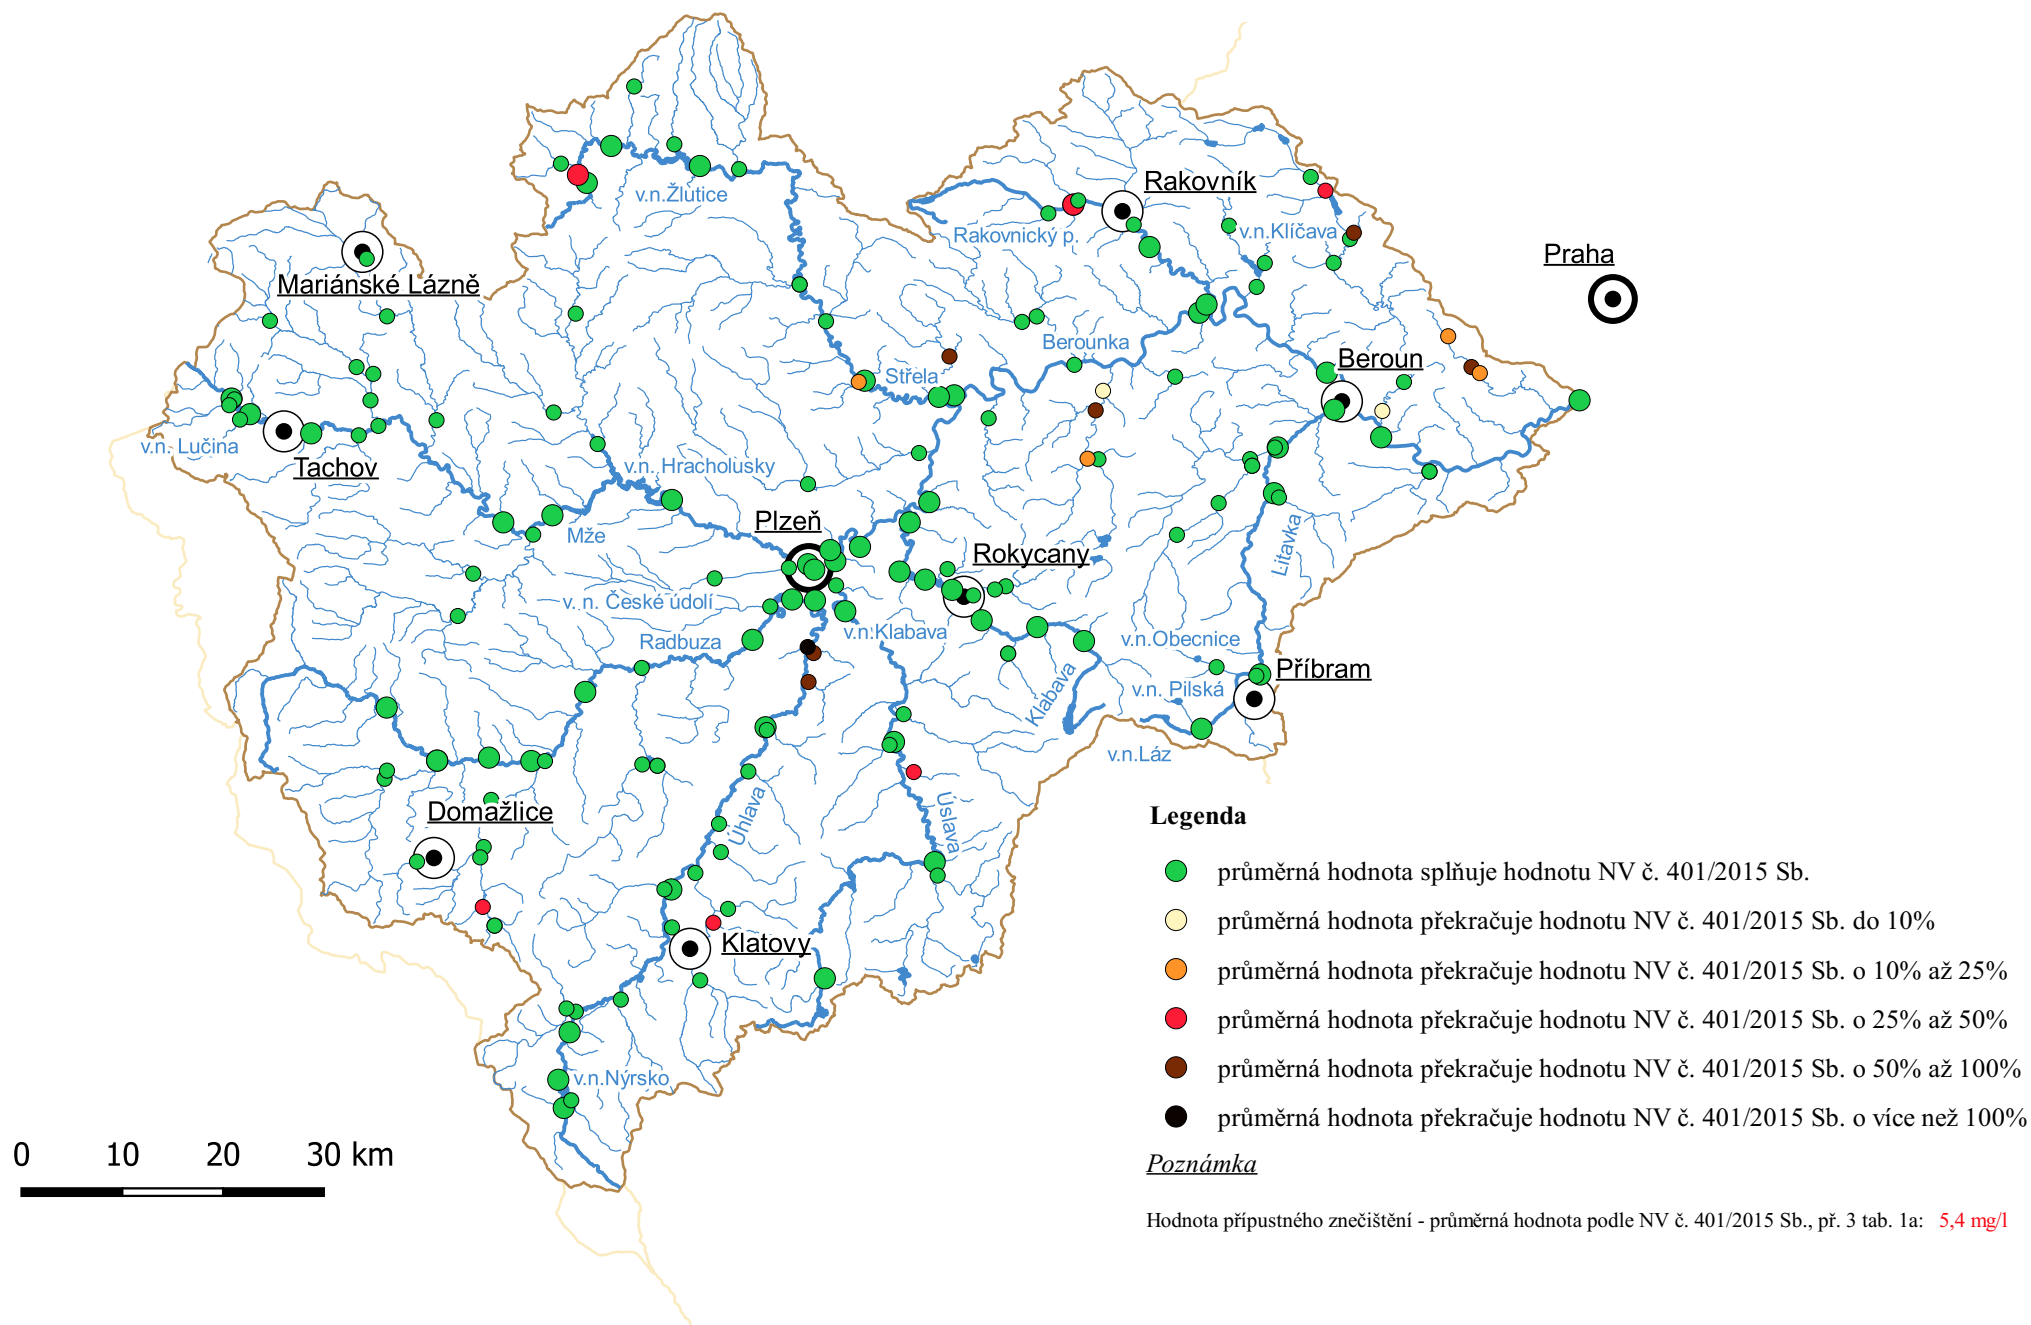

Jakost vody v dílčím povodí Berounky - podle nařízení vlády č. 401/2015 Sb.

Ukazatel: fosfor celkový (mg/l)

Období: 2020-2021

Obr. č. 6

