


Jakost vody v dílčím povodí Horní Vltavy - podle nařízení vlády č. 401/2015 Sb.

Ukazatel: biochem. spotř. kyslíku (BSK-5) (mg/l)

Období: 2021-2022

Obr. č. 2

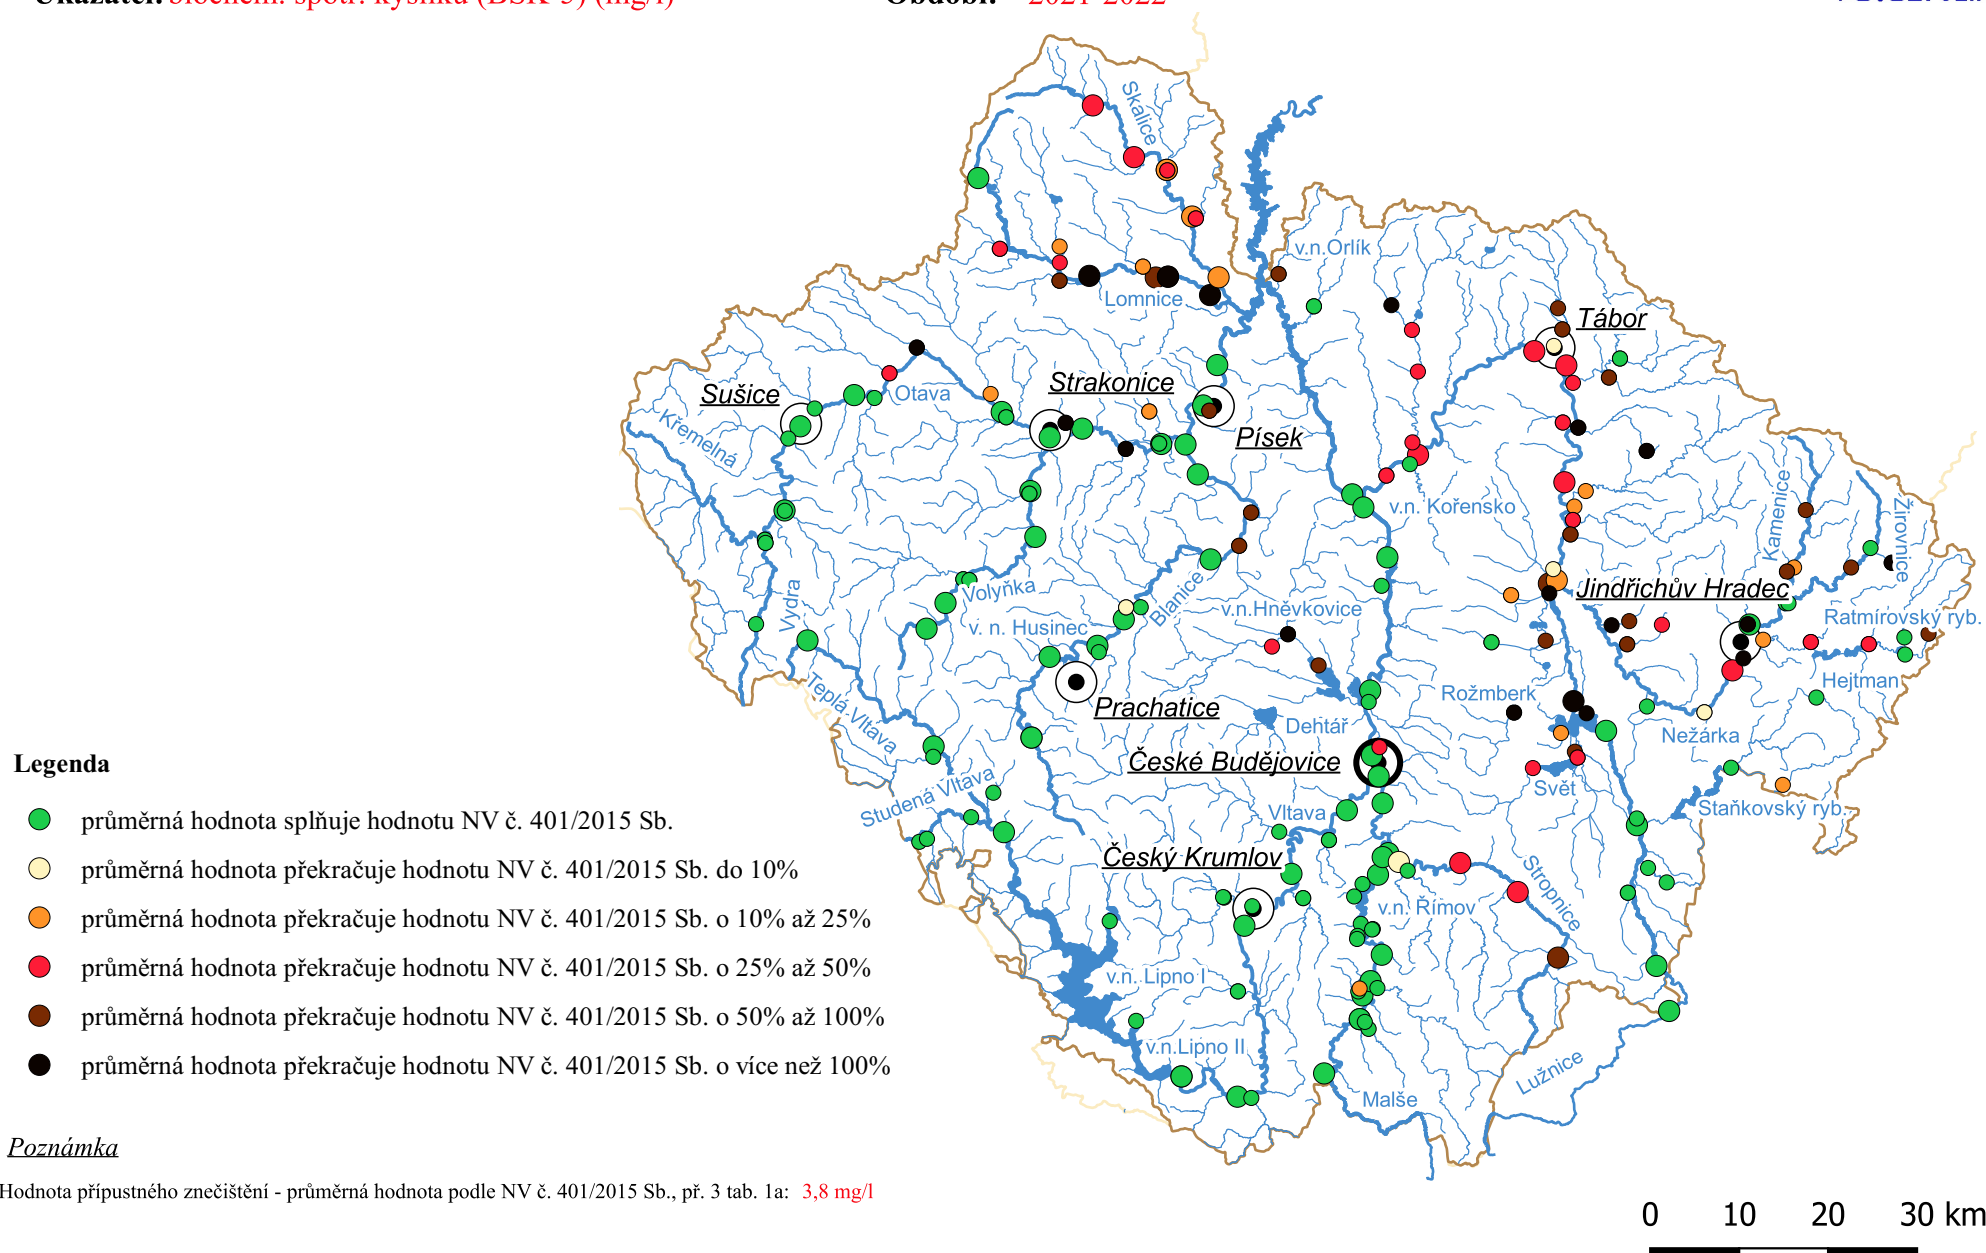


Jakost vody v dílčím povodí Horní Vltavy - podle nařízení vlády č. 401/2015 Sb.

Ukazatel: chem. spotř. kyslíku (CHSK-Cr) (mg/l)

Období: 2021-2022

Obr. č. 3

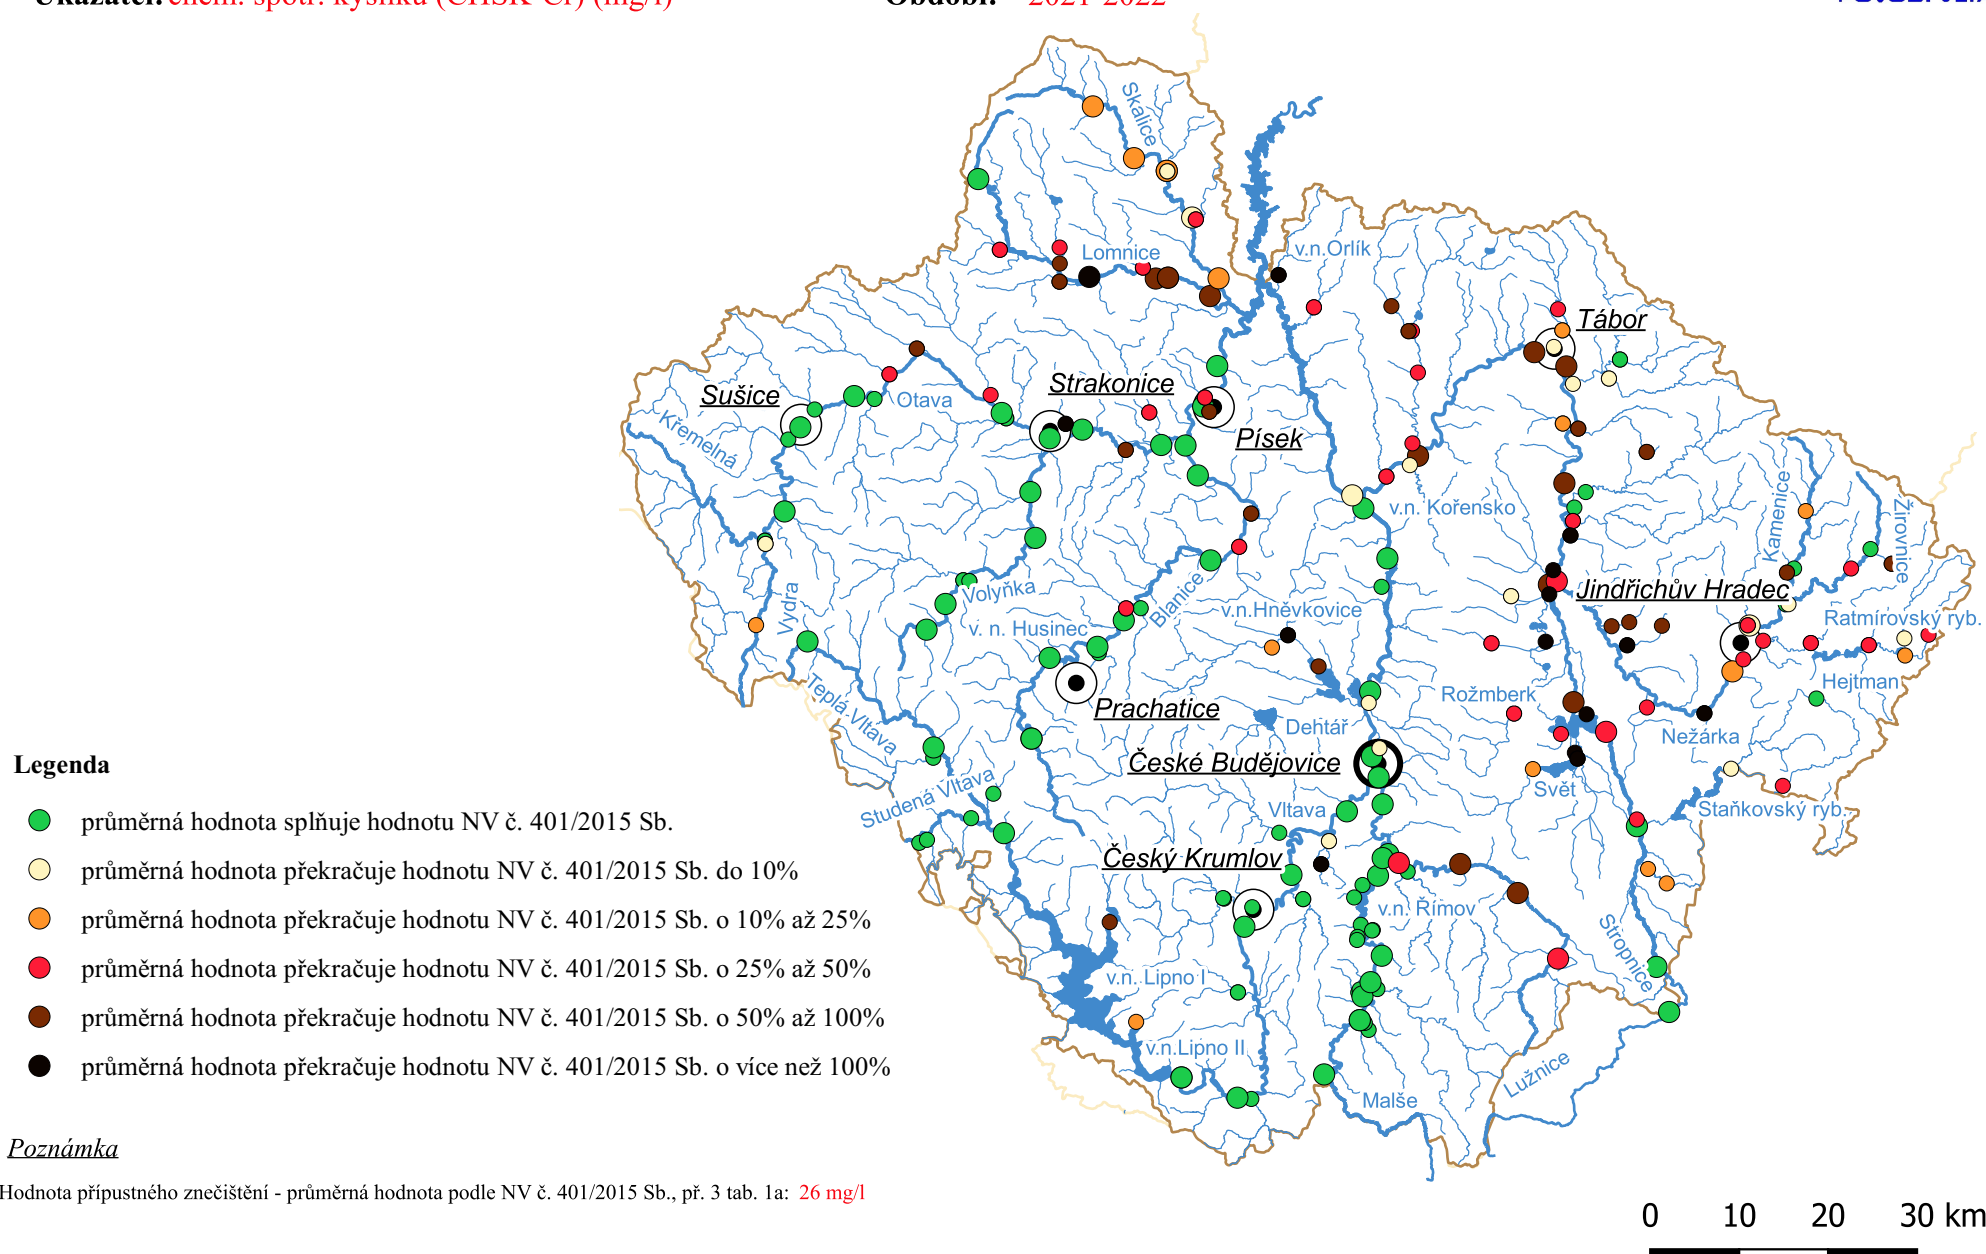


Jakost vody v dílčím povodí Horní Vltavy - podle nařízení vlády č. 401/2015 Sb.

Ukazatel: dusík amoniakální (mg/l)

Období: 2021-2022

Obr. č. 4

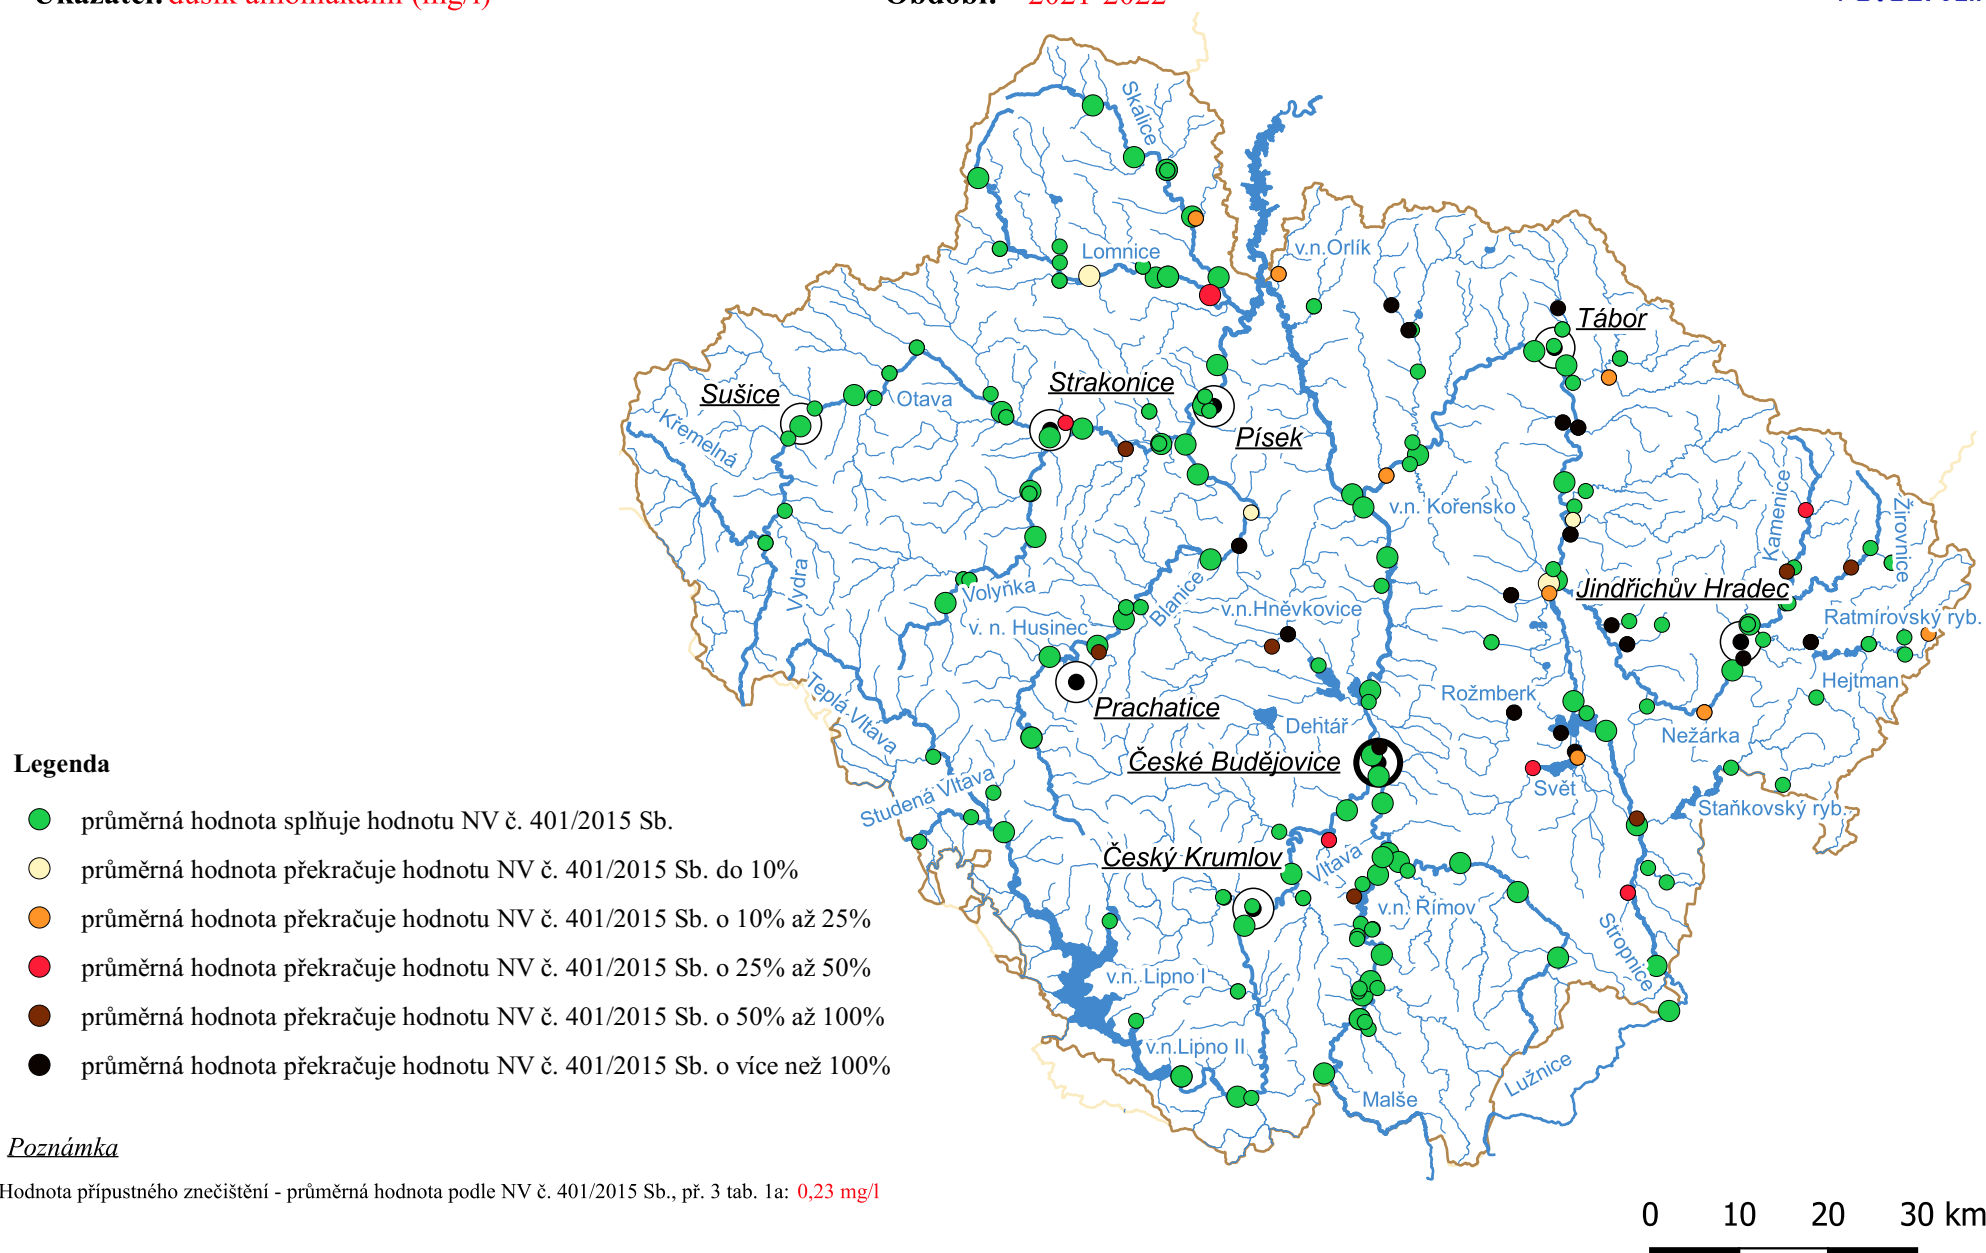

Jakost vody v dílčím povodí Horní Vltavy - podle nařízení vlády č. 401/2015 Sb.

Obr. č. 5

Ukazatel: dusík dusičnanový (mg/l)

Období: 2021-2022




Legenda

- průměrná hodnota splňuje hodnotu NV č. 401/2015 Sb.
- průměrná hodnota překračuje hodnotu NV č. 401/2015 Sb. do 10%
- průměrná hodnota překračuje hodnotu NV č. 401/2015 Sb. o 10% až 25%
- průměrná hodnota překračuje hodnotu NV č. 401/2015 Sb. o 25% až 50%
- průměrná hodnota překračuje hodnotu NV č. 401/2015 Sb. o 50% až 100%
- průměrná hodnota překračuje hodnotu NV č. 401/2015 Sb. o více než 100%

Poznámka

Hodnota přípustného znečištění - průměrná hodnota podle NV č. 401/2015 Sb., př. 3 tab. 1a: 5,4 mg/l

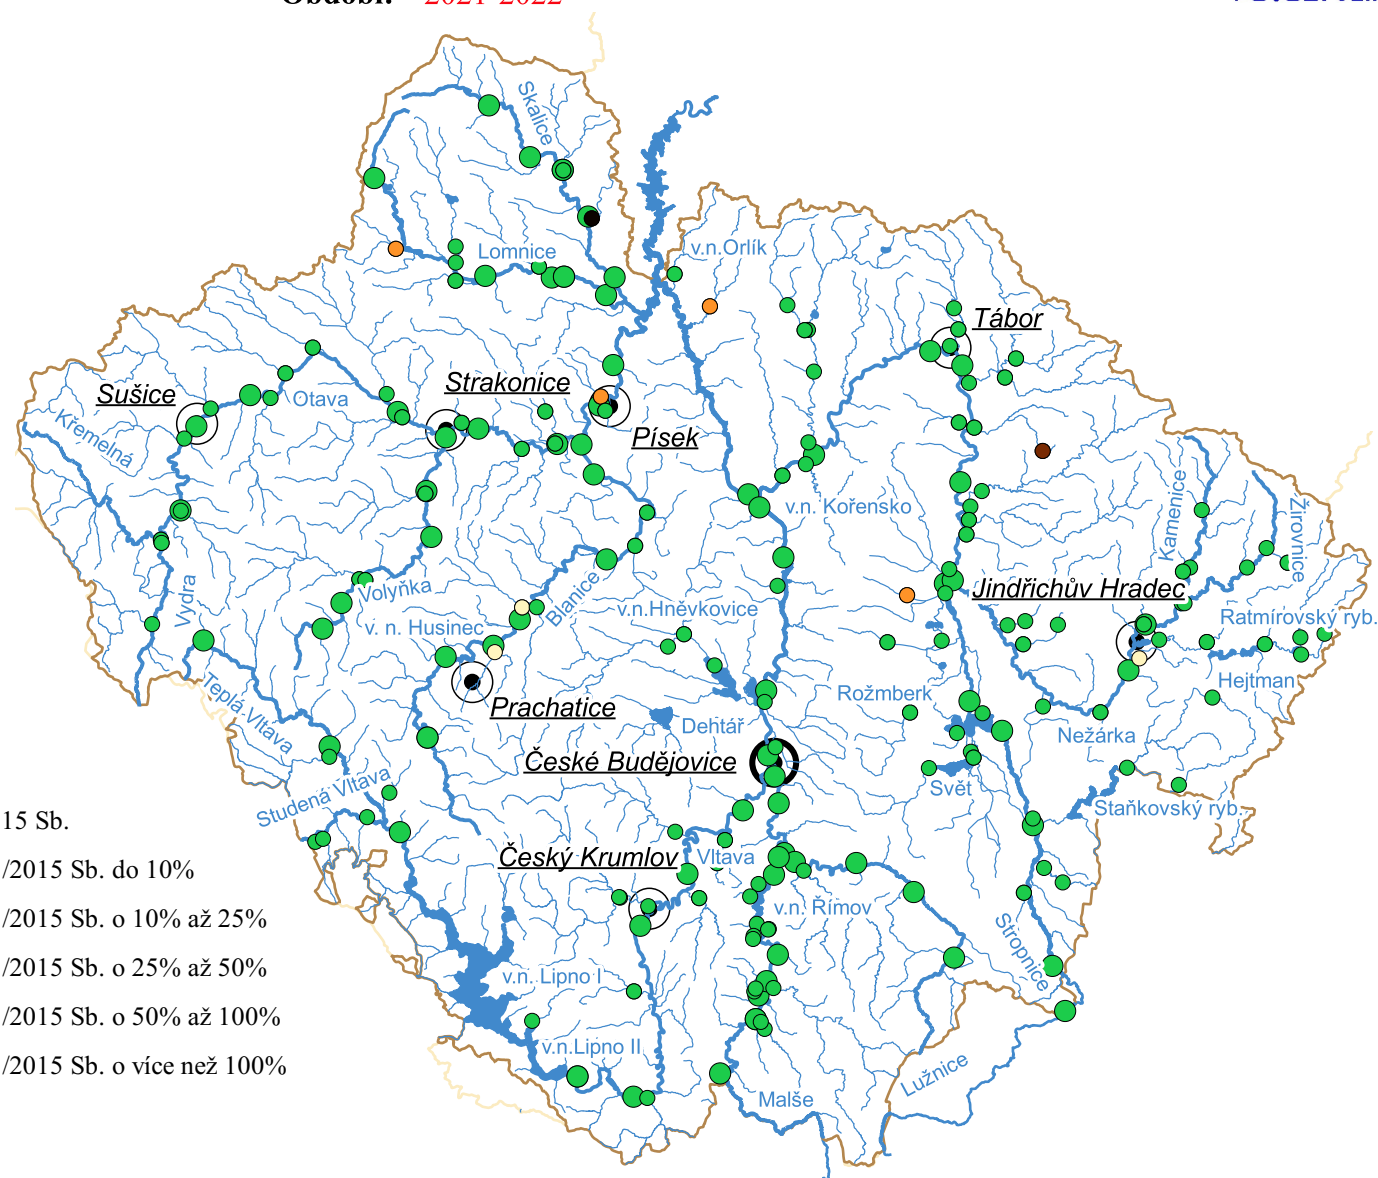

0 10 20 30 km

Jakost vody v dílčím povodí Horní Vltavy - podle nařízení vlády č. 401/2015 Sb.

Ukazatel: fosfor celkový (mg/l)

Období: 2021-2022

Obr. č. 6

